

98/6700NN

日立ルームエアコン 壁掛DBKシリーズ 仕様表

RAS-DR6325DBK/RAC-DR6325D

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁 掛 型 セ パ レ ー ト			
型 式				RAS-DR6325DBK		RAC- DR6325D	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷 房	定 格	能力	kW	6.3 (0.6 ~ 6.5)			
		消費電力	W	2,150 (190 ~ 2,500)			
		運転電流	A	10.9			
		力率	%	99			
暖 房	定 格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 9.4)			
		消費電力	W	2,150 (195 ~ 3,560)			
		運転電流	A	10.9 (最大 20.0)			
		力率	%	99			
	低 温	能力	kW	6.8			
		消費電力	W	3,150			
始動電流			A	10.9			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013 (区分)		5.0 (Ⅲ)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	-		1,700	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R32			
封入量		g	1,360				
フ ザ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	820・990		2,490・2,340
	強 風		m³/h	690・780		-	
	弱 風		m³/h	500・650		-	
	微 風		m³/h	420・500		-	
	静		m³/h	320・380		-	
音 響 パ ワ ー レ ベ ル 運 転 音 (冷房・暖房)	急 速	dB	69・71		65・66		
	強 風	dB	61・62		-		
	弱 風	dB	56・56		-		
	微 風	dB	51・52		-		
	静	dB	43・44		-		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-BF1				
電 源 プ ラ グ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦		-		
電源コード長さ (左/右)		m	0.6/1.3		-		
室 内 外 接 続 ケ ー ブ ル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷 媒 配 管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	12.7				
	最大配管長	m	12				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	280×780×218		709×859 (+97)×319 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	82×33×26		99×42×75		
質 量 (製品・荷造)		kg	9.0・11.0		40.5・44.0		

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。

(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。

(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。

(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。





(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。




SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	H.Onodera	2025-03-12		NTS	2025年度 DBKシリーズ 仕様表	
CHKD.	I.So	2025-03-13	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD. 2025 0313
APPD.	I.So	2025-03-13			4YAA NN0029786	

9776700NN


日立ルームエアコン 壁掛DBKシリーズ 室内ユニット 寸法図

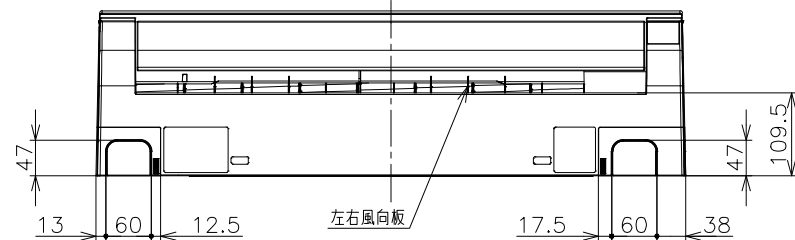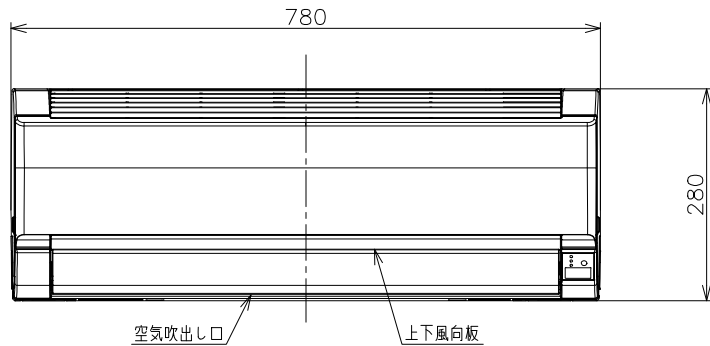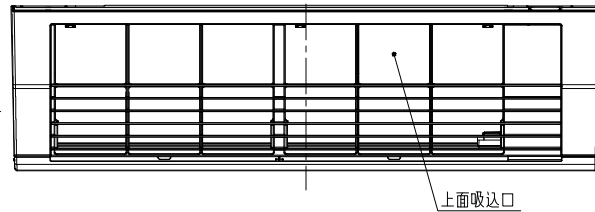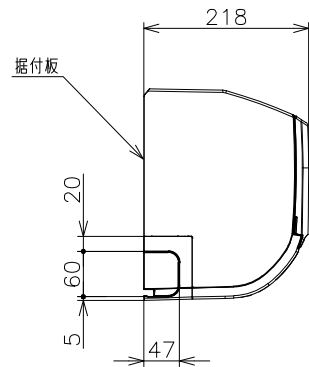

ワイヤレスリモコン

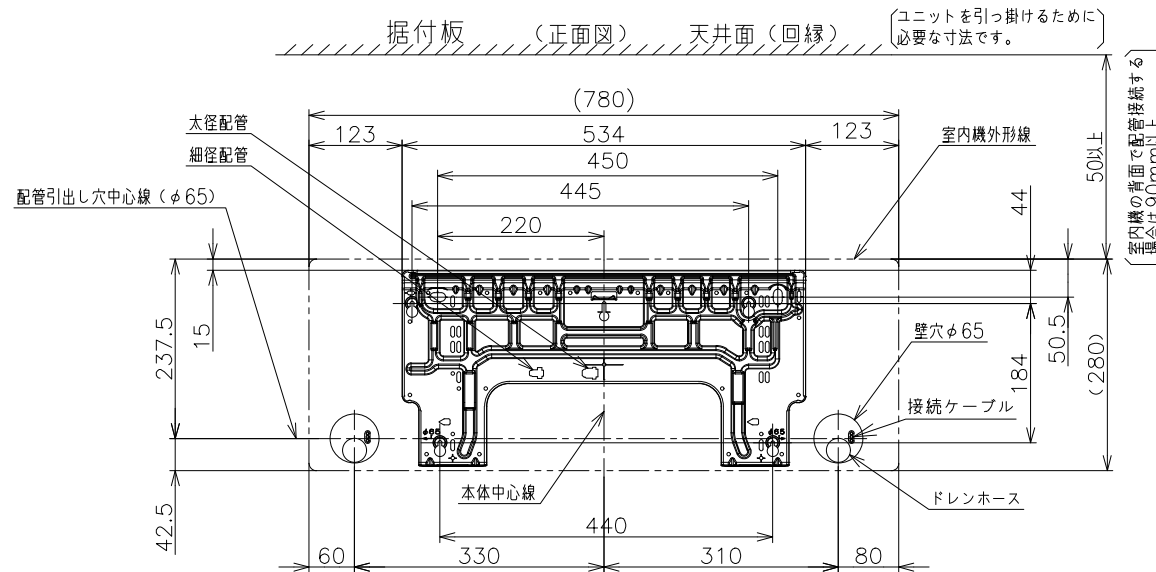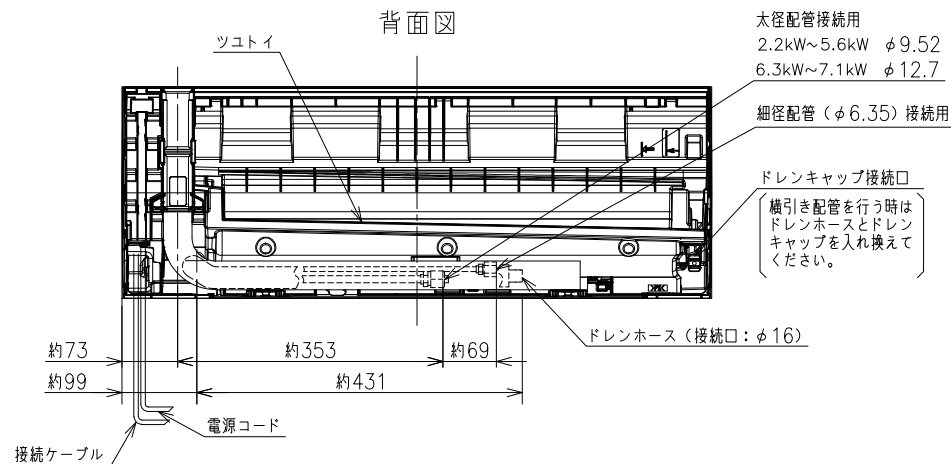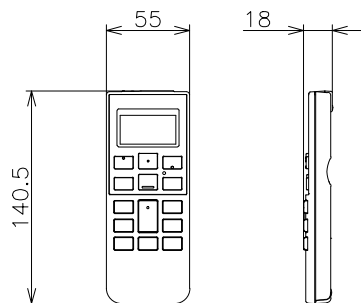


【参考】接続ケーブル必要長さの目安

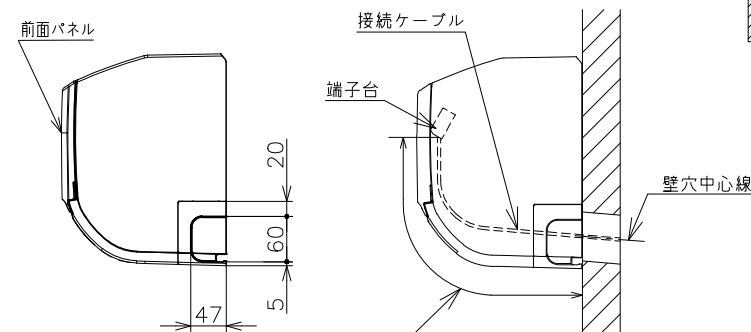


室内機 配管位置	接続ケーブル必要長さ (被覆むき出し部寸法も含む)
右後直引き	330mm以上
左後直引き	1100mm以上

* 据付状況により、必要長さは変動します。

室内機サービススペース

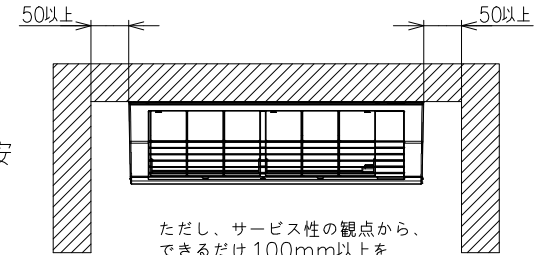


ただし、サービス性の観点から、
できるだけ100mm以上を
確保することをおすすめします。

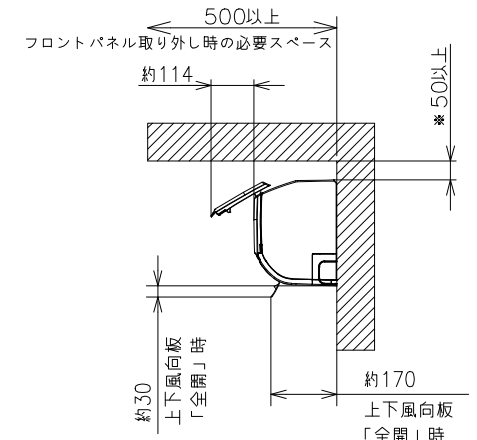

* 室内機の背面で配管接続する
場合は90mm以上。

注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ12m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状
2.2kW~3.6kW ㊶
4.0kW ㊷
5.6kW~7.1kW ㊸
- 電源コードの長さ

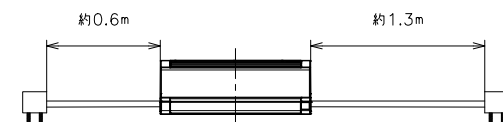

- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを
使用します。




適用機種

RAS-DR2225SBK
RAS-DR2525SBK
RAS-DR2825SBK
RAS-DR3625SBK
RAS-DR4025DBK
RAS-DR5625DBK
RAS-DR6325DBK
RAS-DR7125DBK








SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. H.Onodera	2025-03-12	⊕	NTS	2025年度 DBKシリーズ 寸法図	
CHKD. I.So	2025-03-13			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. I.So	2025-03-13			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0029776	REQD. REGD. 2025 0313

9996700NN



日立ルームエアコン 壁掛Dシリーズ 室外ユニット 寸法図

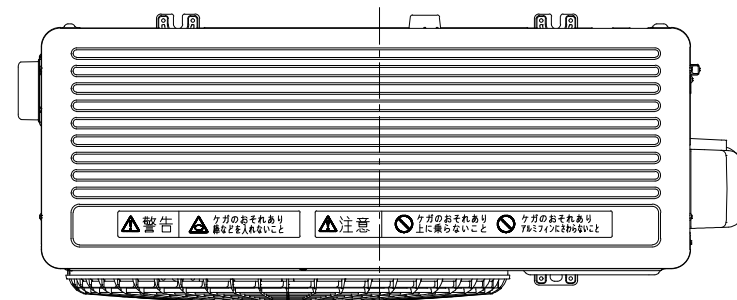

5.6kWのみ
ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

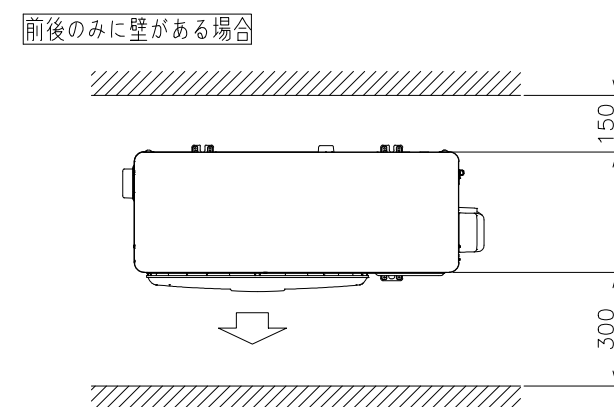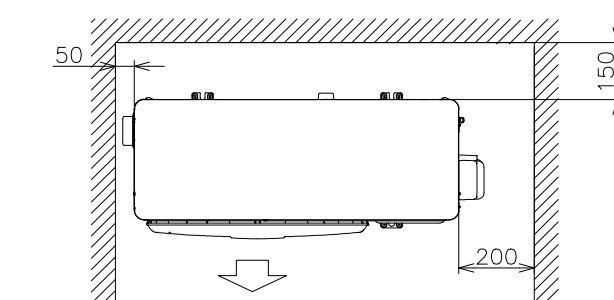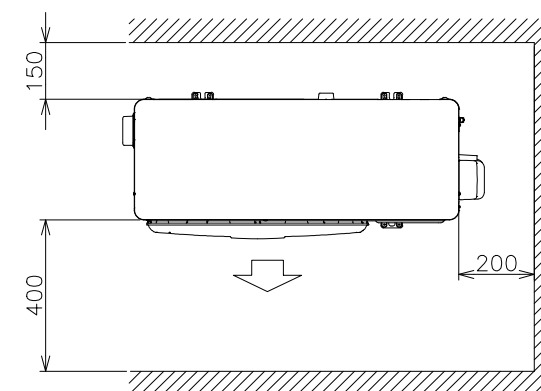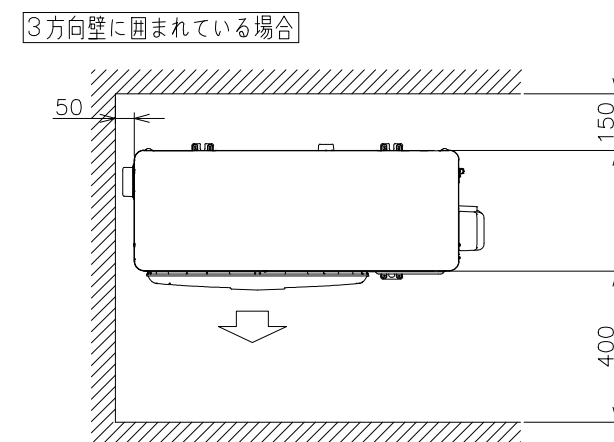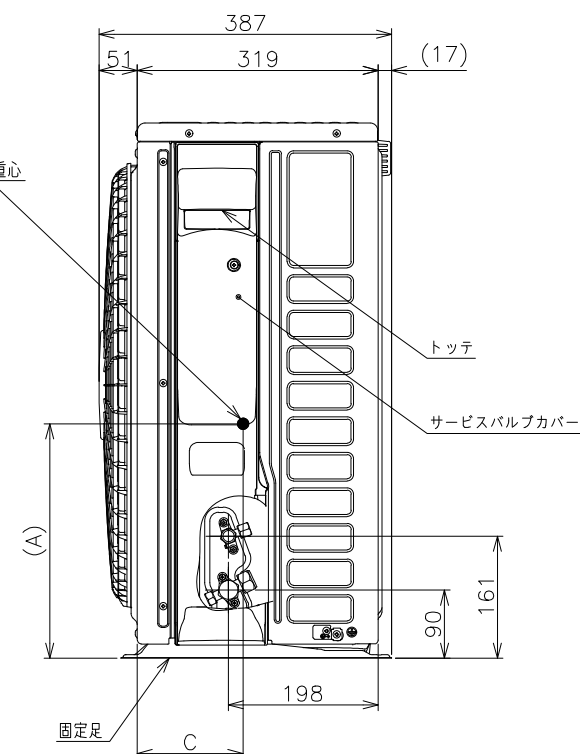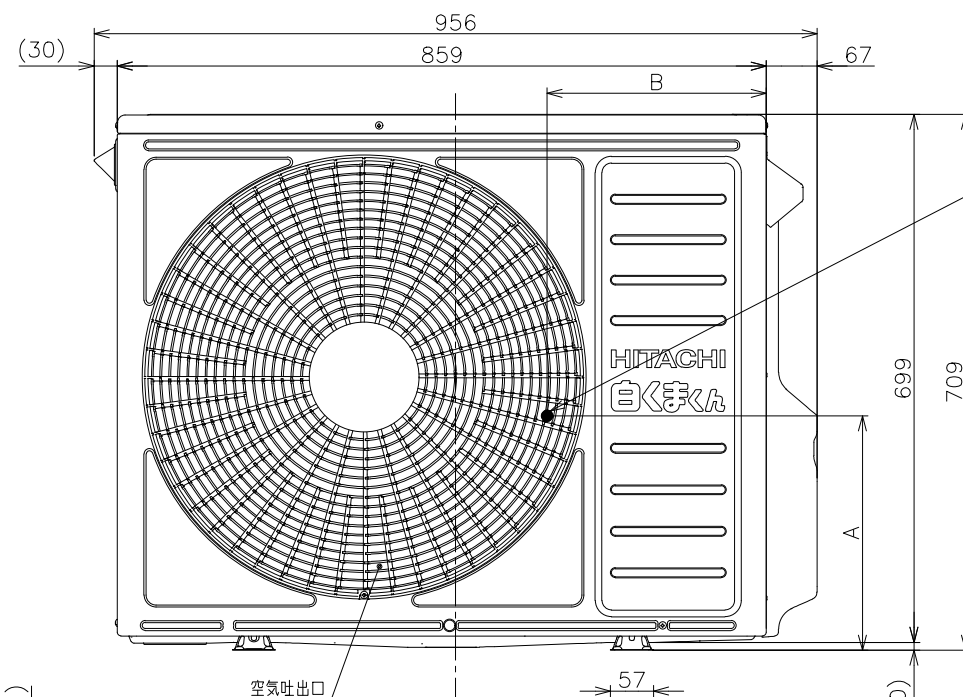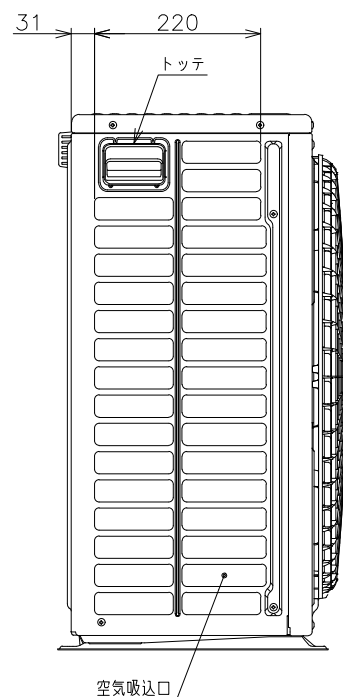


※吹出し側壁面高さ1.2m以下

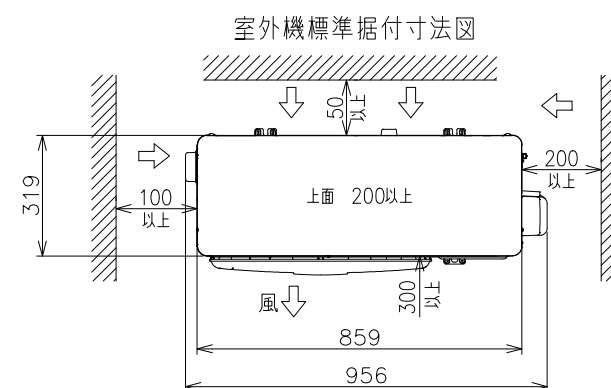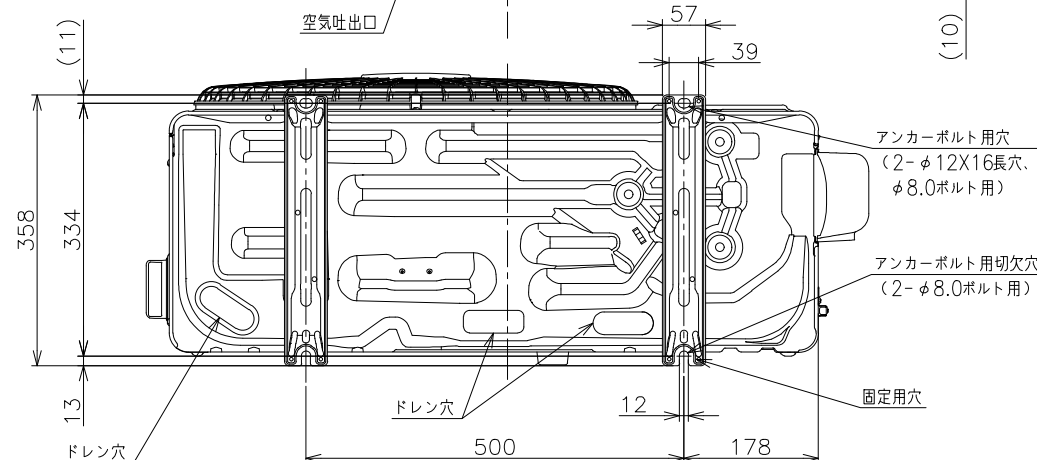

室外機標準据付寸法図

適用機種
RAC-DR5625D
RAC-DR6325D
RAC-DR7125D

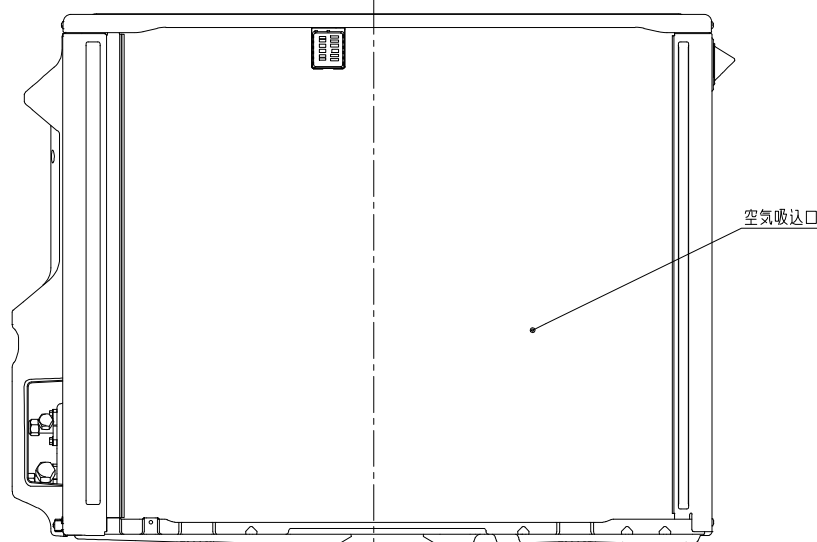

【重心寸法詳細】

機種	寸 法		
	A	B	C
RAC-DR5625D	310	290	140
RAC-DR6325D RAC-DR7125D	315	305	150

注記

5.6kW


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後方向に壁がある場合は、右図に従い据え付けてください。
- 6.3-7.1kW
2. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、2方向以上開放できる所に据え付けてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE NTS	TITLE 2025年度 Dシリーズ 寸法図	 REGD. REGD. 2025 0130
DWN.	M.Oguri	2025-01-30				
CHKD.	I.So	2025-01-30	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0029666	
APPD.	I.So	2025-01-30				


5876700NN

日立ルームエアコン 壁掛DBKシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図


回路図

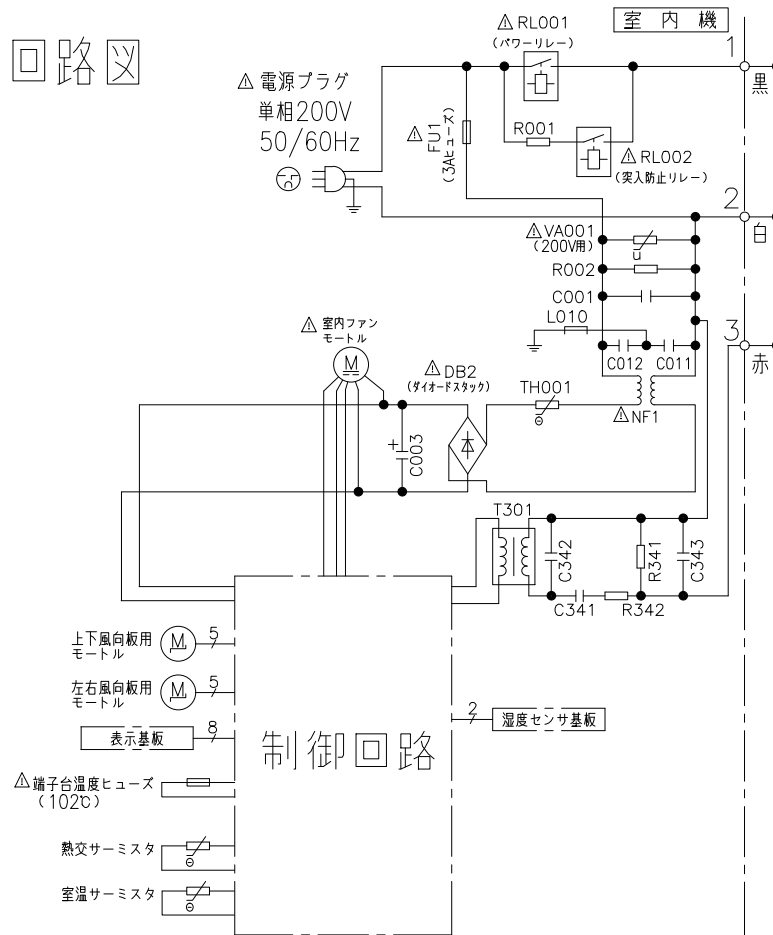

室内機配線図

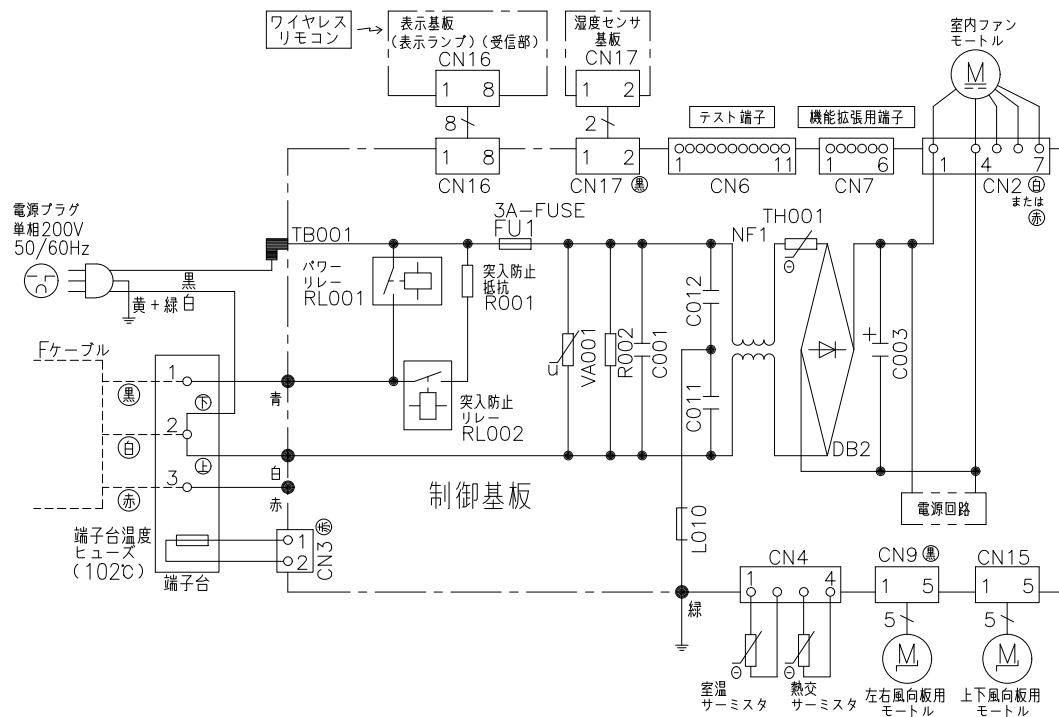

室外機配線図

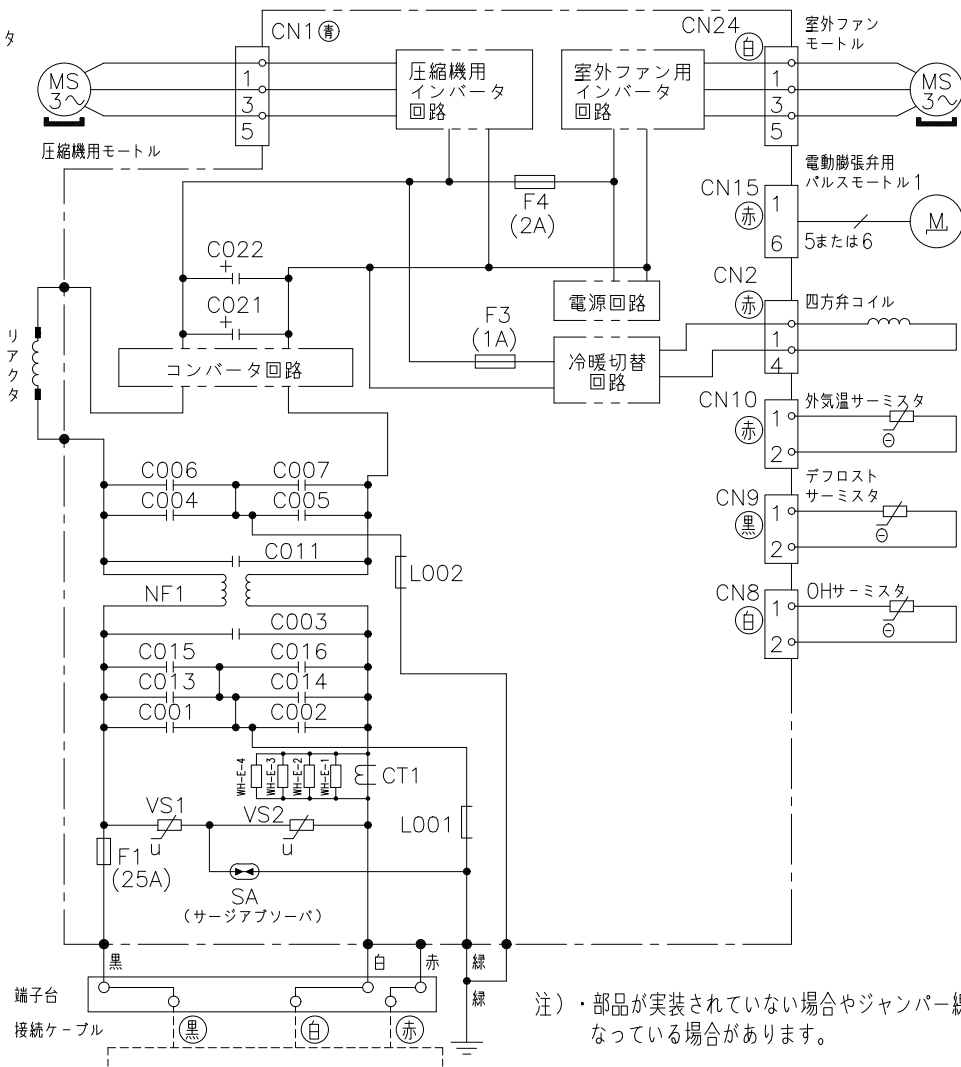

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{*3}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に別売のHEMSアダプターの
端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 無線LAN接続アダプター：SP-WL3

注)・部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. T.Hiyoshi	2025-03-05	⊕	NTS	2025年度 DBKシリーズ 回路図・配線図	
CHKD. M.Kurosaki	2025-03-06			Hitachi-Johnson Controls	
APPD. H.Hashimoto	2025-03-06			Air Conditioning, Inc.	
				TOCHIGI DWG. No.	REQD. REGD. 2025 0306
				3YDA NN0029785	