

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

室内機

室内機サービススペース

ワイヤレスリモコン

背面図

据付板 天井面（回縁）

3YAAA5355

室内機

据付板

253

248

10

70

5

52

50

50

約60

イニシャル位置

100

840

298

52

5

170

70

500

70

170

約33

約442

約70

接続ケーブル

電源コード

38.5

70

9.2

9.2

70

15.9

52

52

170

50

50

21.7

41.6

52.5

4.5

65

600

710

840

70

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

55

8

配管引出し穴中心線（φ65）

配管引出し穴中心線（φ80）

細径配管

太径配管

埋込ボルト用穴（左右）10.5×28

ボードアンカー用切欠穴（左右）

（ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。）

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. 給排気ホースは、内径φ25×長さ560mm、内径φ20×長さ560mm、内径φ20×長さ1440mmが同梱されています。
6. 給排気ホースは、長さ3m以内です。
7. プラグの形状 ㊹
8. 電源コードの長さ
約0.4m 約1.1m
9. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。
10. 給気風量、排気風量の測定条件は、ダクト長さ：0.56m
ダクト形態：横引き背面出し、φ25給排気ホース使用
ダクト折り曲げ回数：1回
その他：虫除けカバー、雨除けフード付
なお、大気解放条件での測定のため、設置条件、部屋での使用条件等によっては、風量が低下します。

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
冷 凍 装 置	電 源	(50/60Hz)	RAS-E36S	RAC-E36S
	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン	R410A
	封入量 (g)		1380	8
	過負荷保護装置		自動復帰形	—
	配管配管接続方式		フレア	—
	パイプ径細径 (外径φmm)		φ6.35	—
太径		φ9.52	—	
配管セット		HP-2340S, HP-2370S	—	
送風装置	ファンモータ出力 (W)		25	40
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
電 気 特 性	風量 (冷房・暖房) (m³/h)	強風	660・730	1,710・1,650
	弱風	530・610	—	—
	微風	485・540	—	—
	運 転 電 流 (A)	冷 房	8.6	—
	暖 房	ヒータ ON	—	—
	ヒータ OFF	8.6	—	—
	消費電力 (W)	冷 房	820 (70 ~ 1210)	—
	暖 房	ヒータ ON	—	—
	ヒータ OFF	850 (65 ~ 1965)	—	—
	力 率 (%)	冷 房	9.5	—
暖 房	ヒータ ON	—	—	
ヒータ OFF	9.9	—	—	
機 能	始 動 電 流 (A)	冷 房	8.6	—
	暖 房	8.6	—	—
	接続ケーブルの本数		3	—
	電源プラグ容量 (V-A)		125V-20A	—
	形 状		㊹	—
	冷 房 能 力 (kW)		3.6 (0.5~4.1)	—
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.9	—
	冷 房 の め や す		10~15畳 (16~25m²)	—
	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—	—
	ヒータ OFF	4.5 (0.5~7.6)	—	—
電 気 ヒ ー タ ー (W)	低 温	5.5	—	
暖 房 の め や す		10~12畳 (16~20m²)	—	
外 形 寸 法	据 付 方 式		背面引掛	—
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2X1	—
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー・カビ見張・給排気空気見張・オートクリーン・V-LED光除菌おしらせ	—
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
	色 調 (近似マンセルN.O.)		パールホワイト (N9)	Tベージュ (5Y7/2)
	高 さ		298	570
	幅		840	750+86
	奥 行		248+5	288+47
	製 品 質 量 (kg)		12	36
	騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	45・46	45・45
弱 風	34・35	—	—	
微 風	28・30	—	—	
静	21・22	—	—	
ドレン接続口 (外径φmm)		16	—	
付 属 品		壁掛据付部品一式	—	
電源コード長さ (m)	左/右	0.4/1.1	—	
換 気 仕 様		給排気方式	—	
給 気 風 量 (m³/h)		12.0	—	
排 気 風 量 (m³/h)		20.0	—	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名

年 月 日

投影法

尺度

名称

製図 T.Imoto

2004-01-16

NTS

Hitachi Appliances, Inc.

東京図番

3YAAA5355

REGD

2004-01-20

審査 Y.Ohta

2004-01-16

承認 A.Ohtsuka

2004-01-16

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

0

4

5






100

6


7

3YAA5331

室 外 機

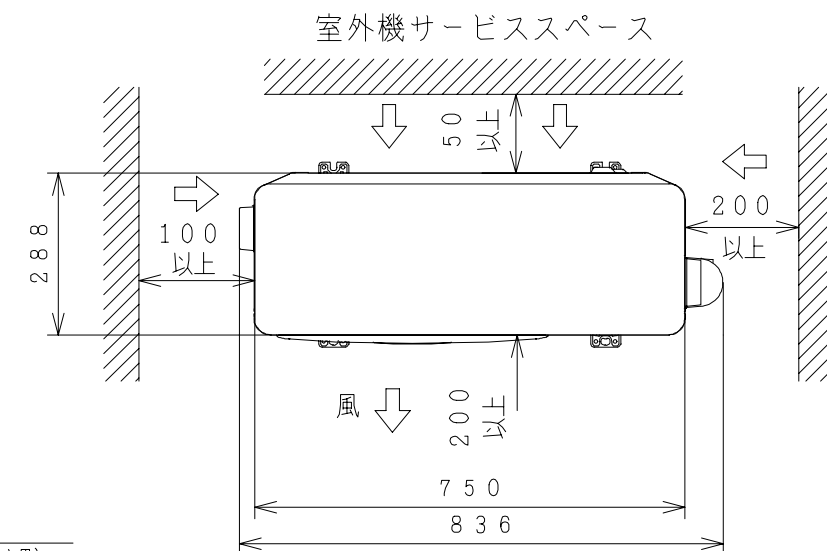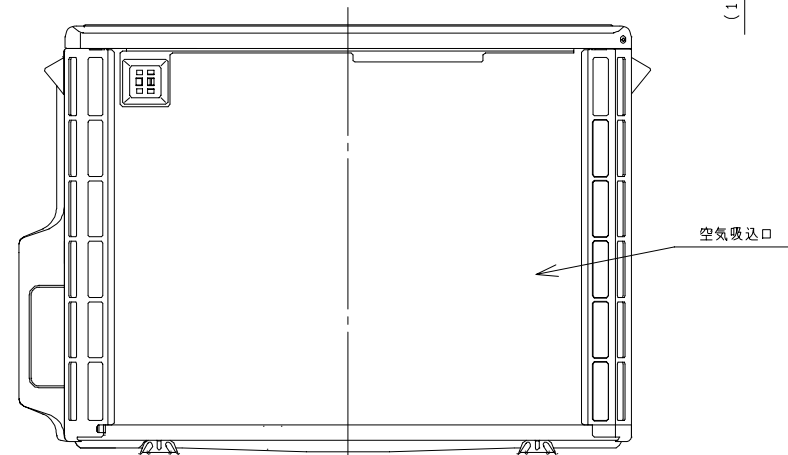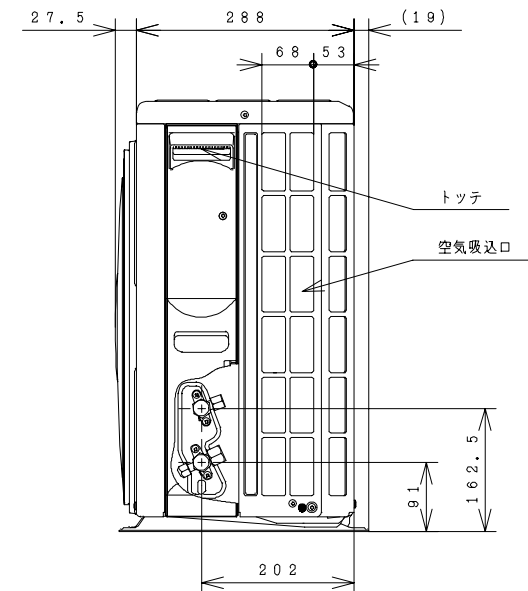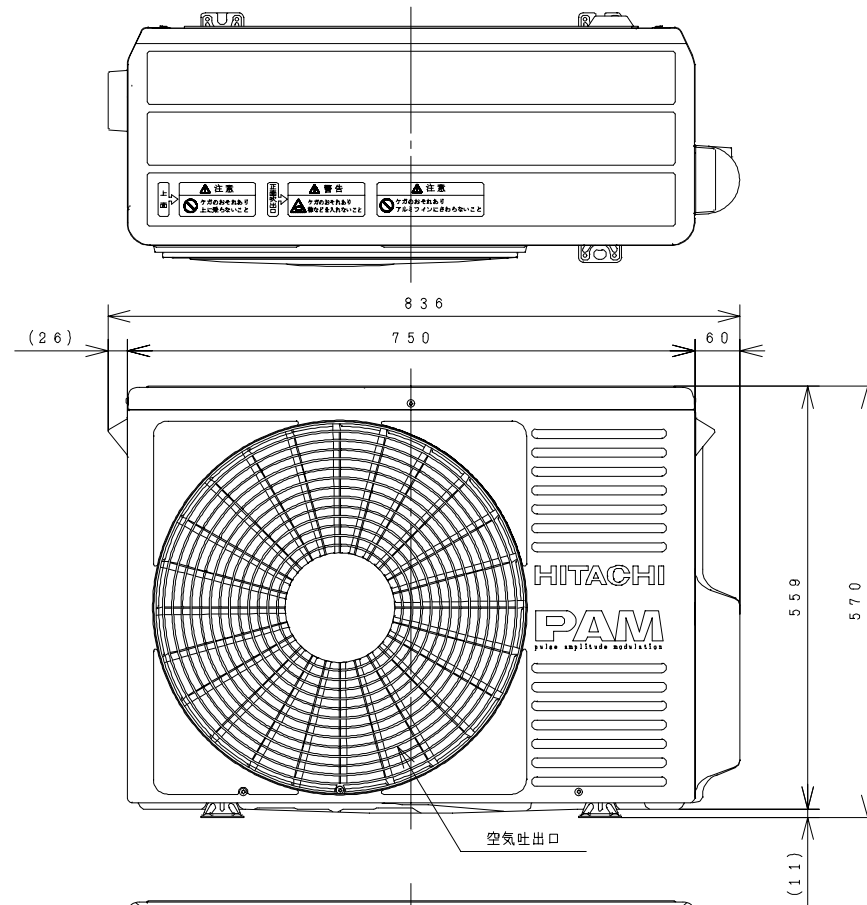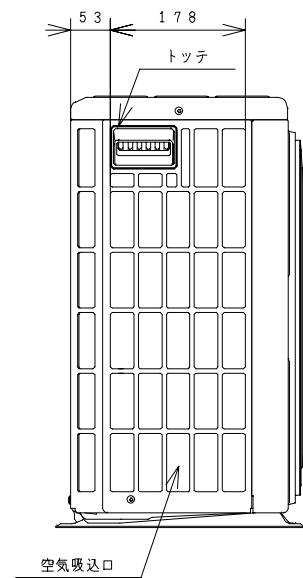

背面図

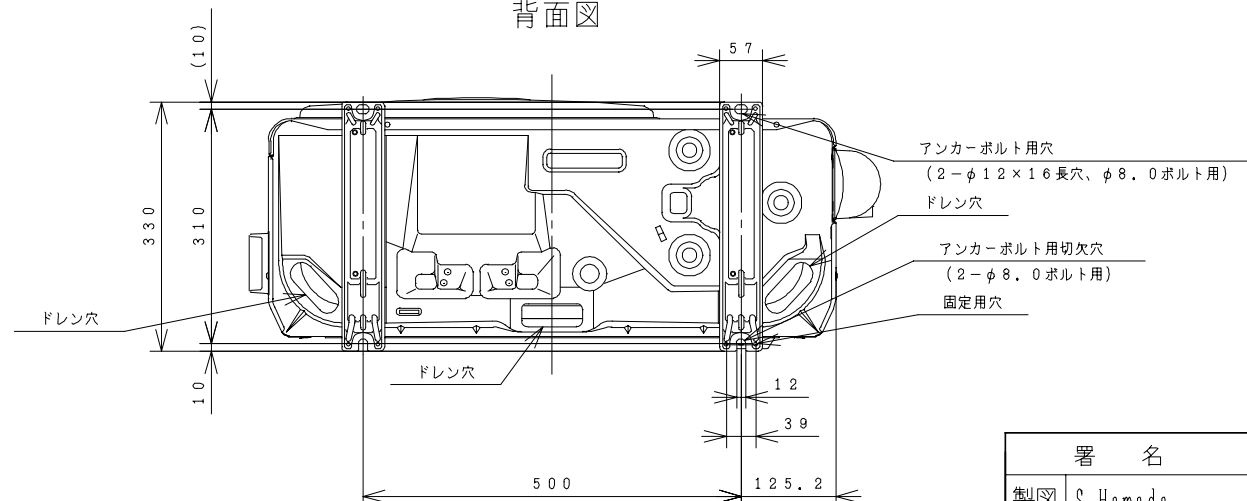

注記

- 【・1. 本体の左、右、前、後に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称		
製図	S. Hamada	2004-01-14	 NTS	RAS-E36S : RAC-E36S	構造 : 寸法図	
審査	Y. Ohta	2004-01-14		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番 3.YAAA533	入庫 REGD 2004-01 15
承認	A. Ohtsuka	2004-01-14				

