

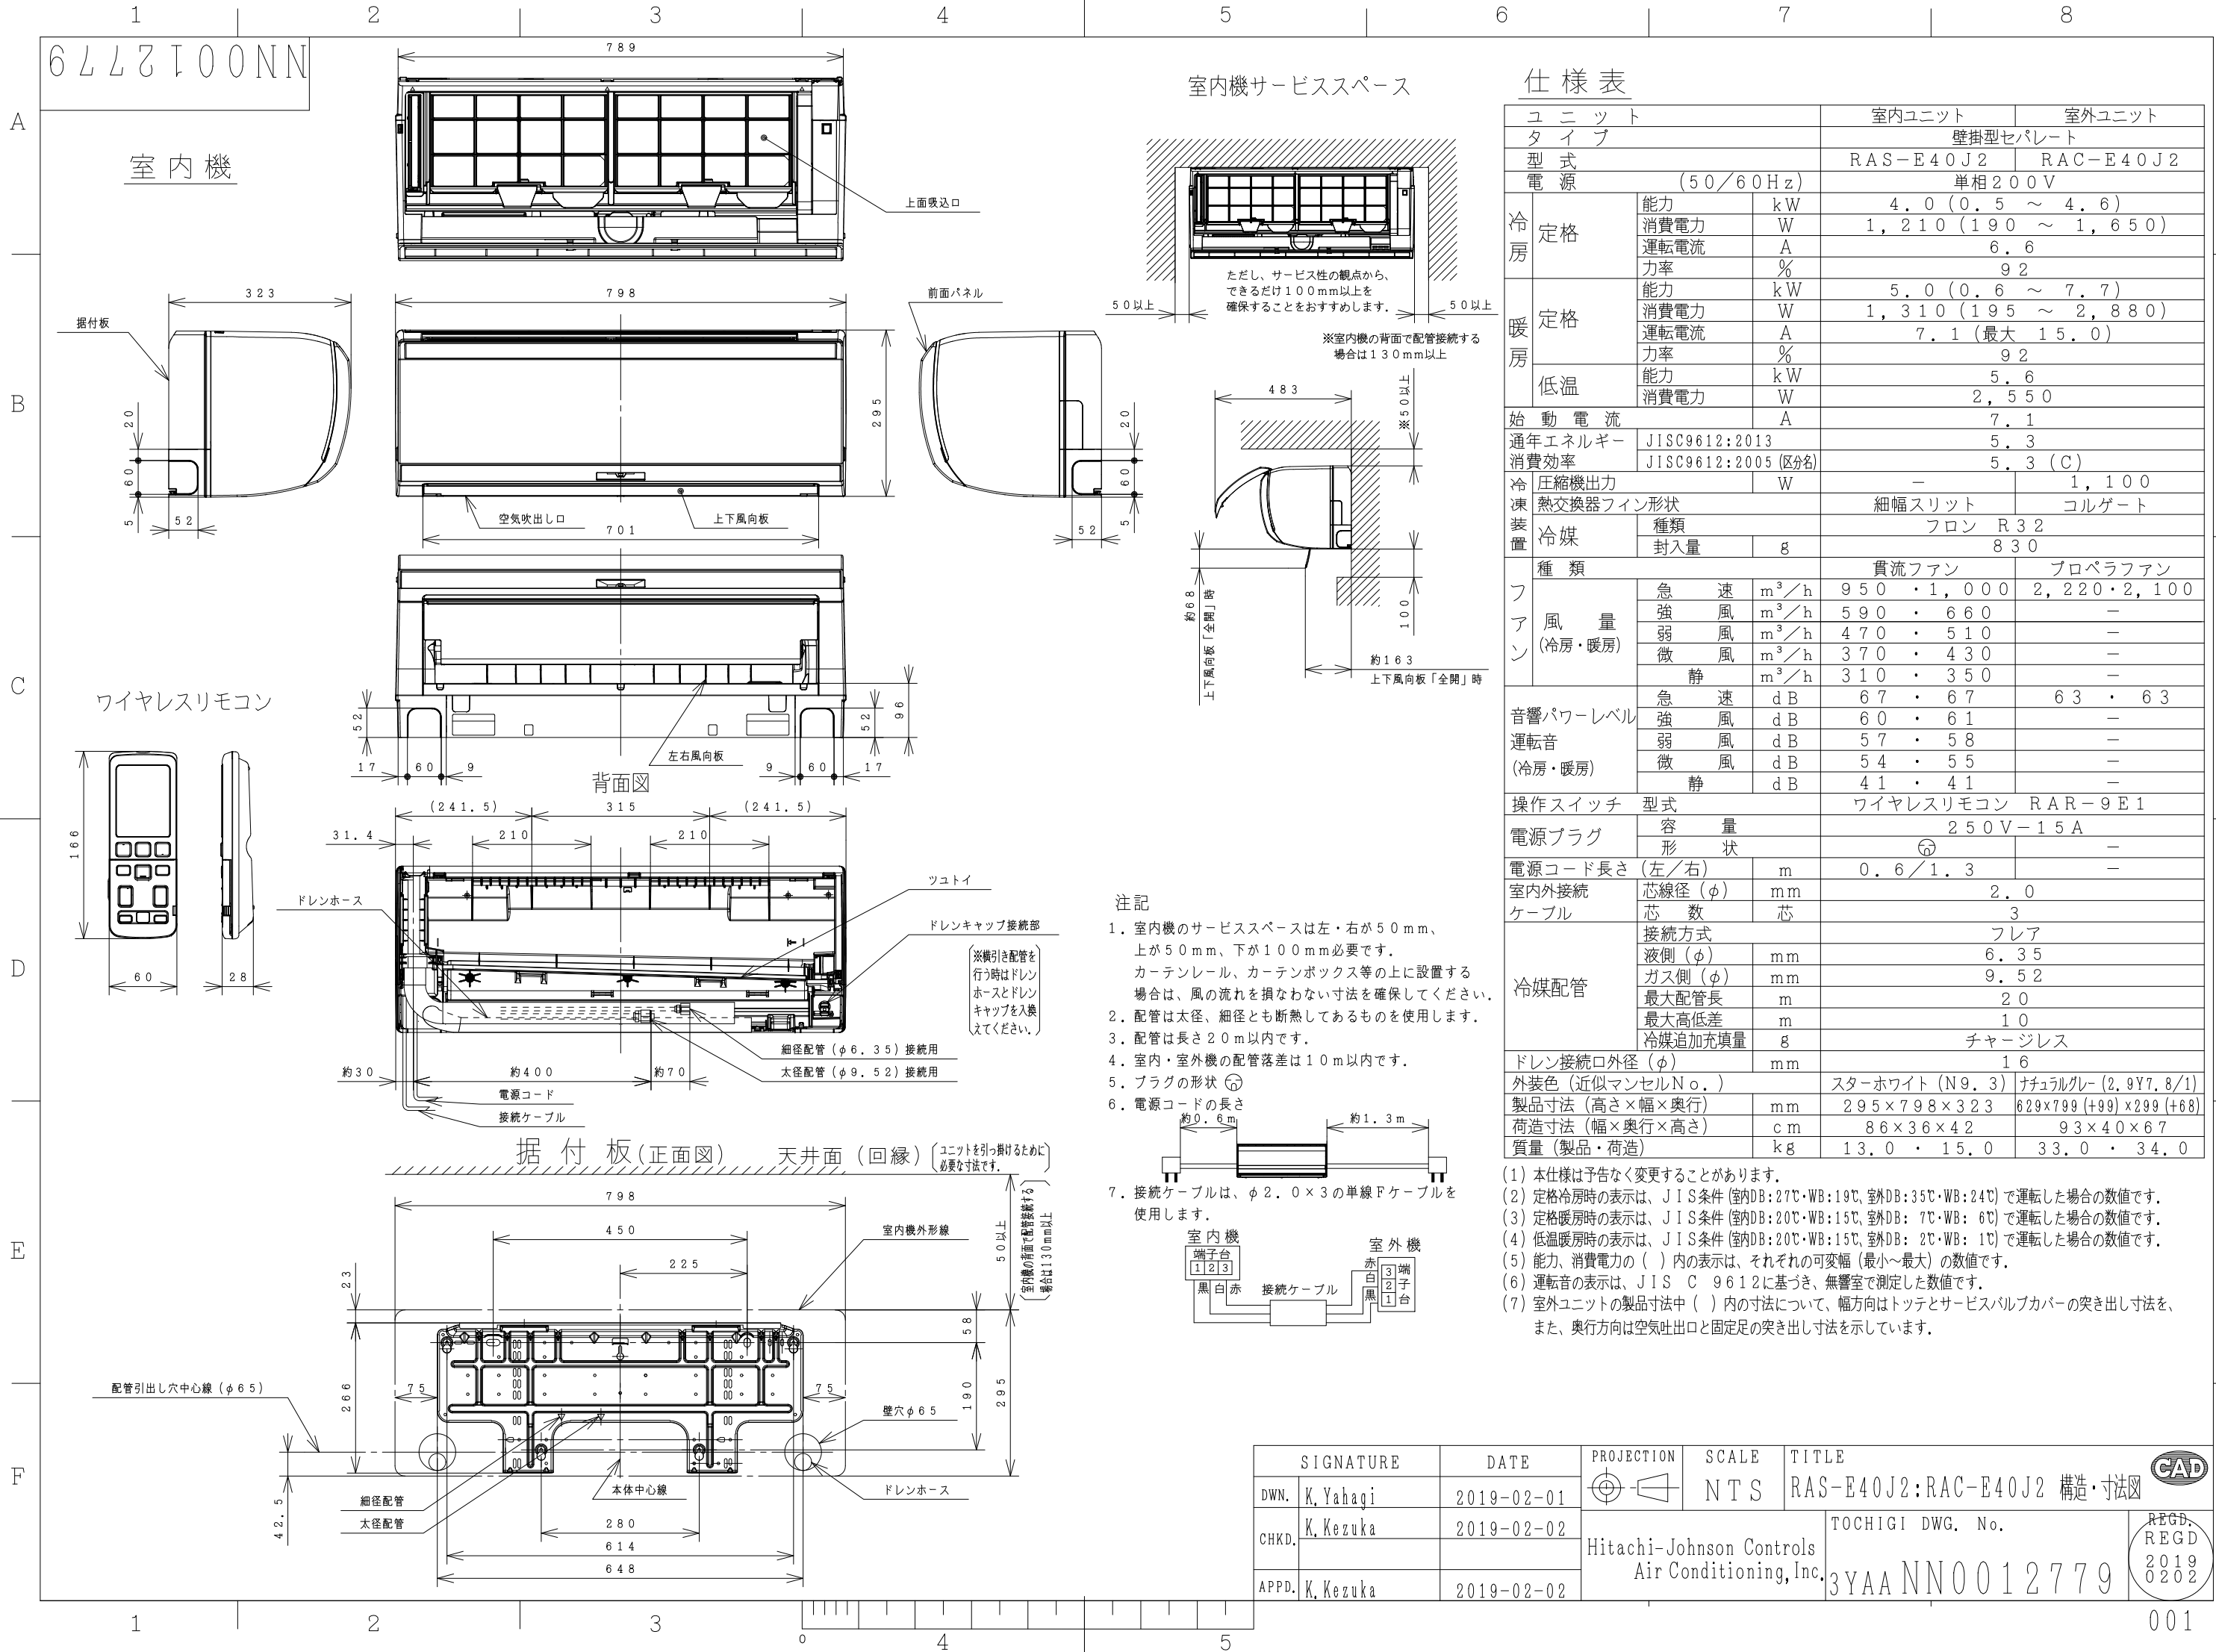
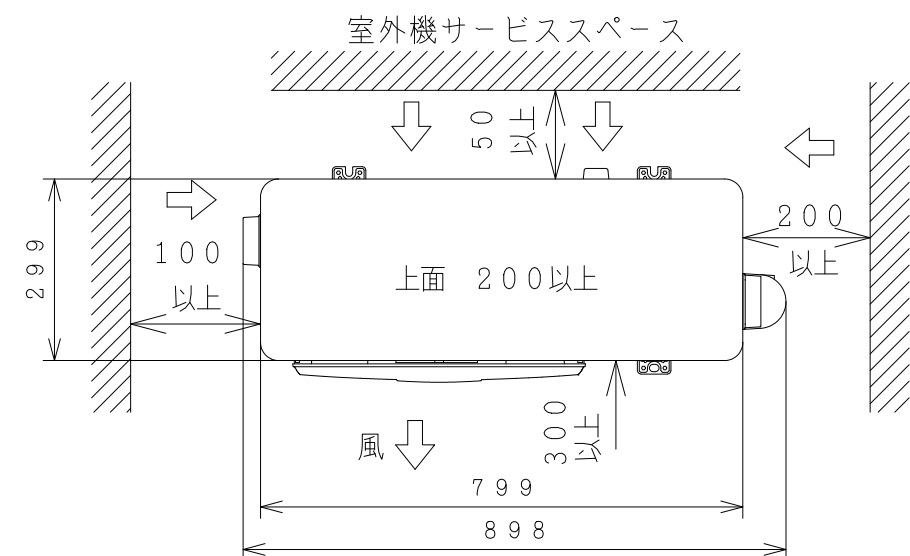
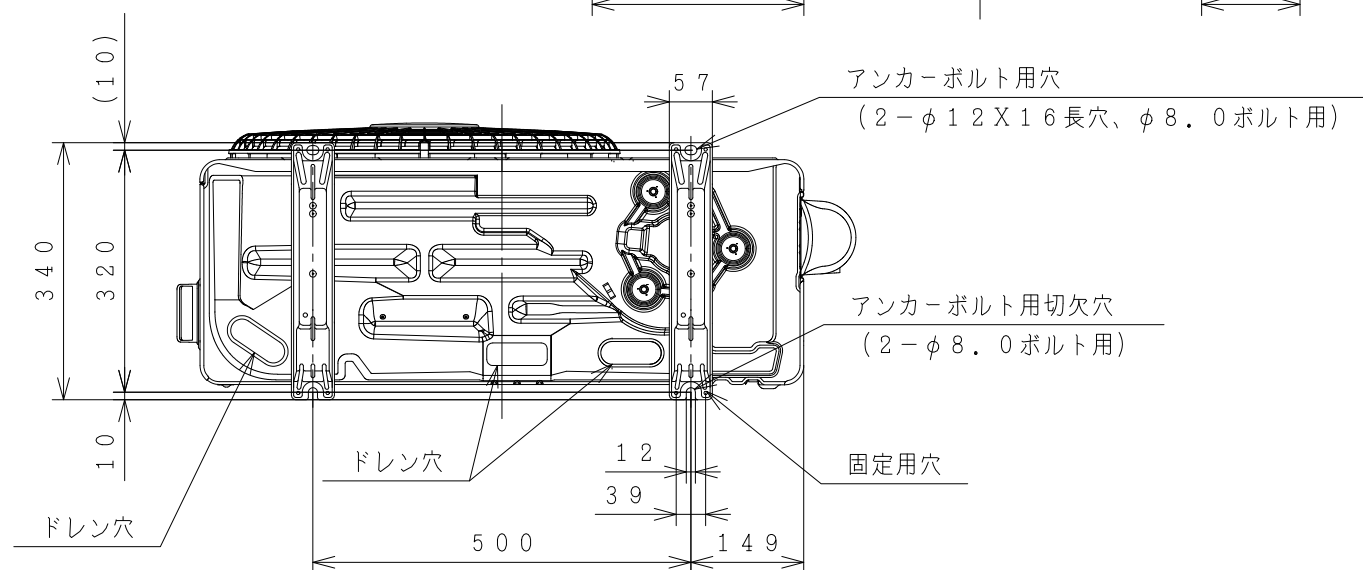
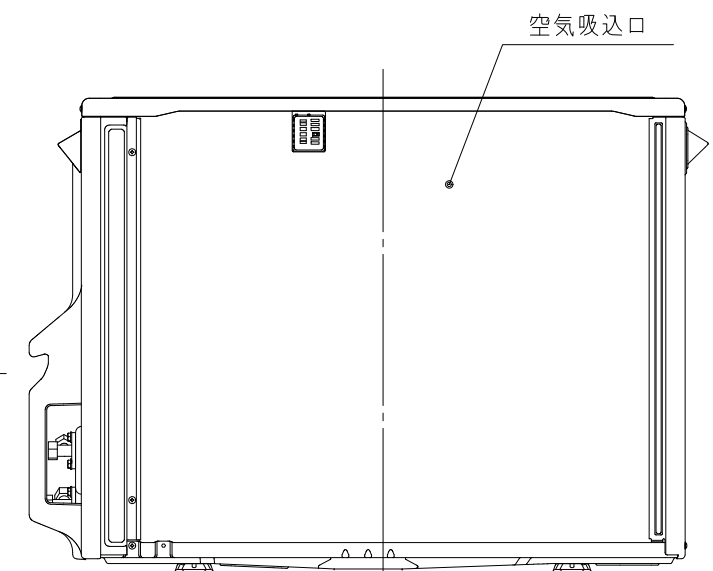
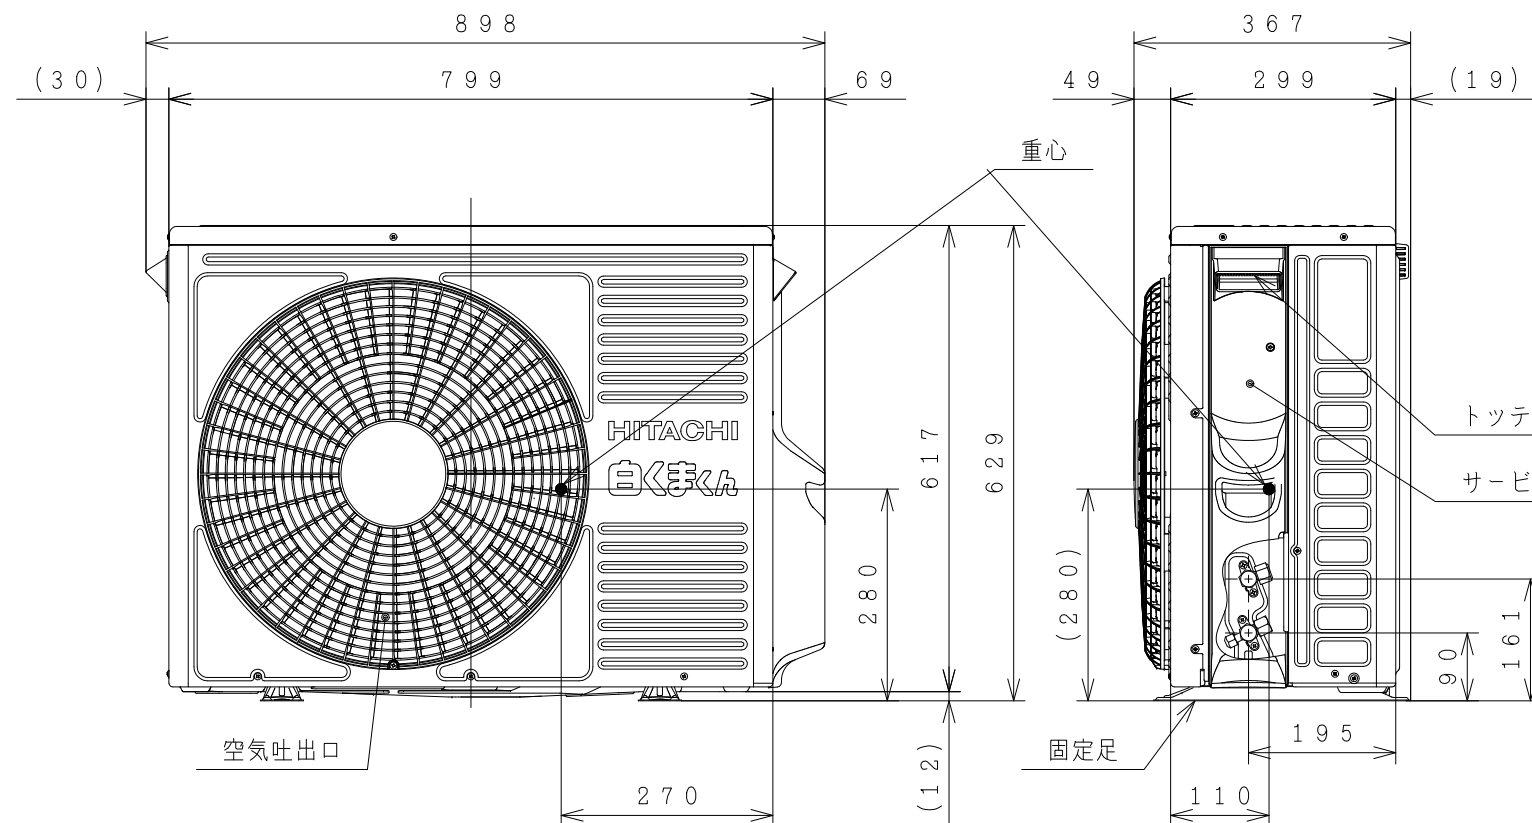


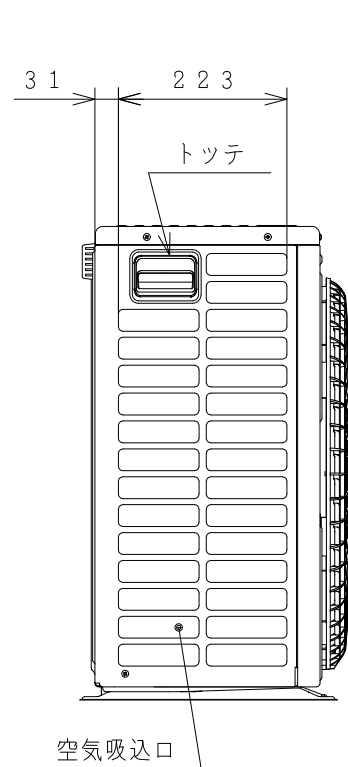

0	8	7	2	1	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



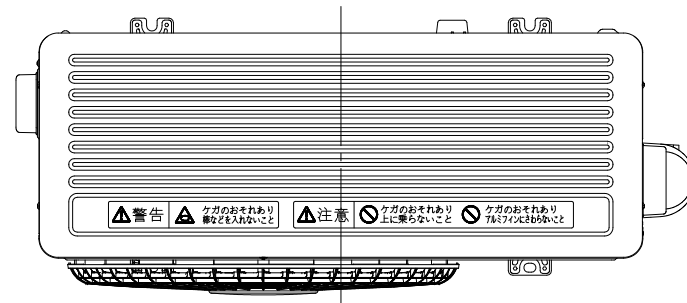


注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、
2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	H. Kudo	2019-01-25		NTS	RAS-E40J2:RAC-E40J2 構造:寸法図	
CHKD.	M. Oguri	2019-01-25	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0012780	
APPD.	K. Kezuka	2019-01-25				

室外機

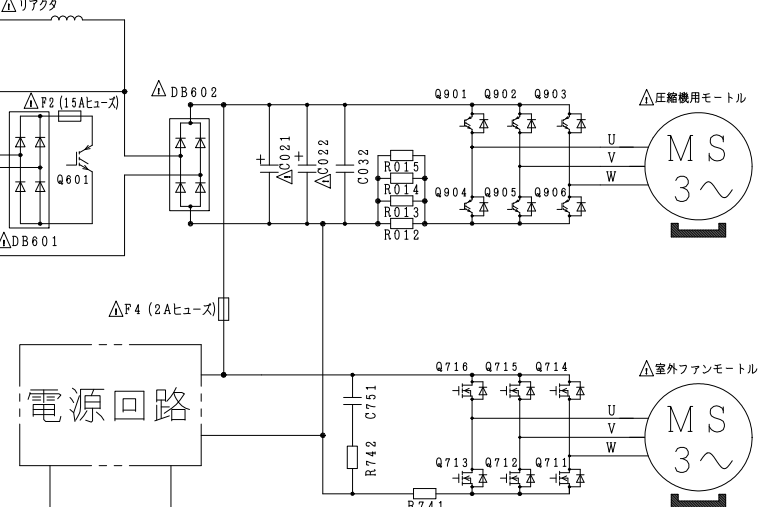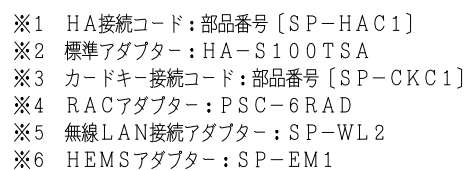

配線図 RAC-E40J2

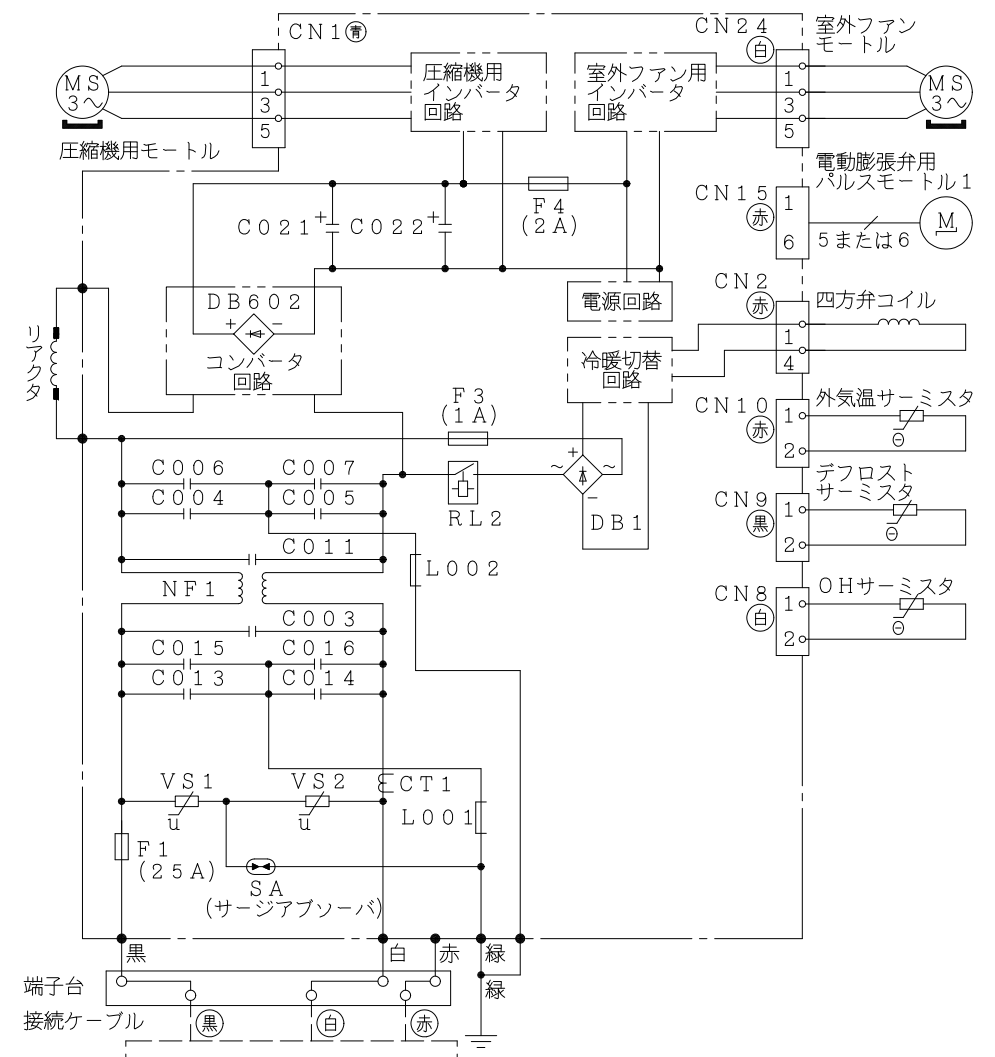

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	K. Yahagi	2019-01-28		N T S	RAS-E40J2:RAC-E40J2 回路図・配線図		
CHKD.	M. Kurosaki	2019-02-07			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2019 0209
APPD.	K. Kezuka	2019-02-09				3YDANN0012781	