




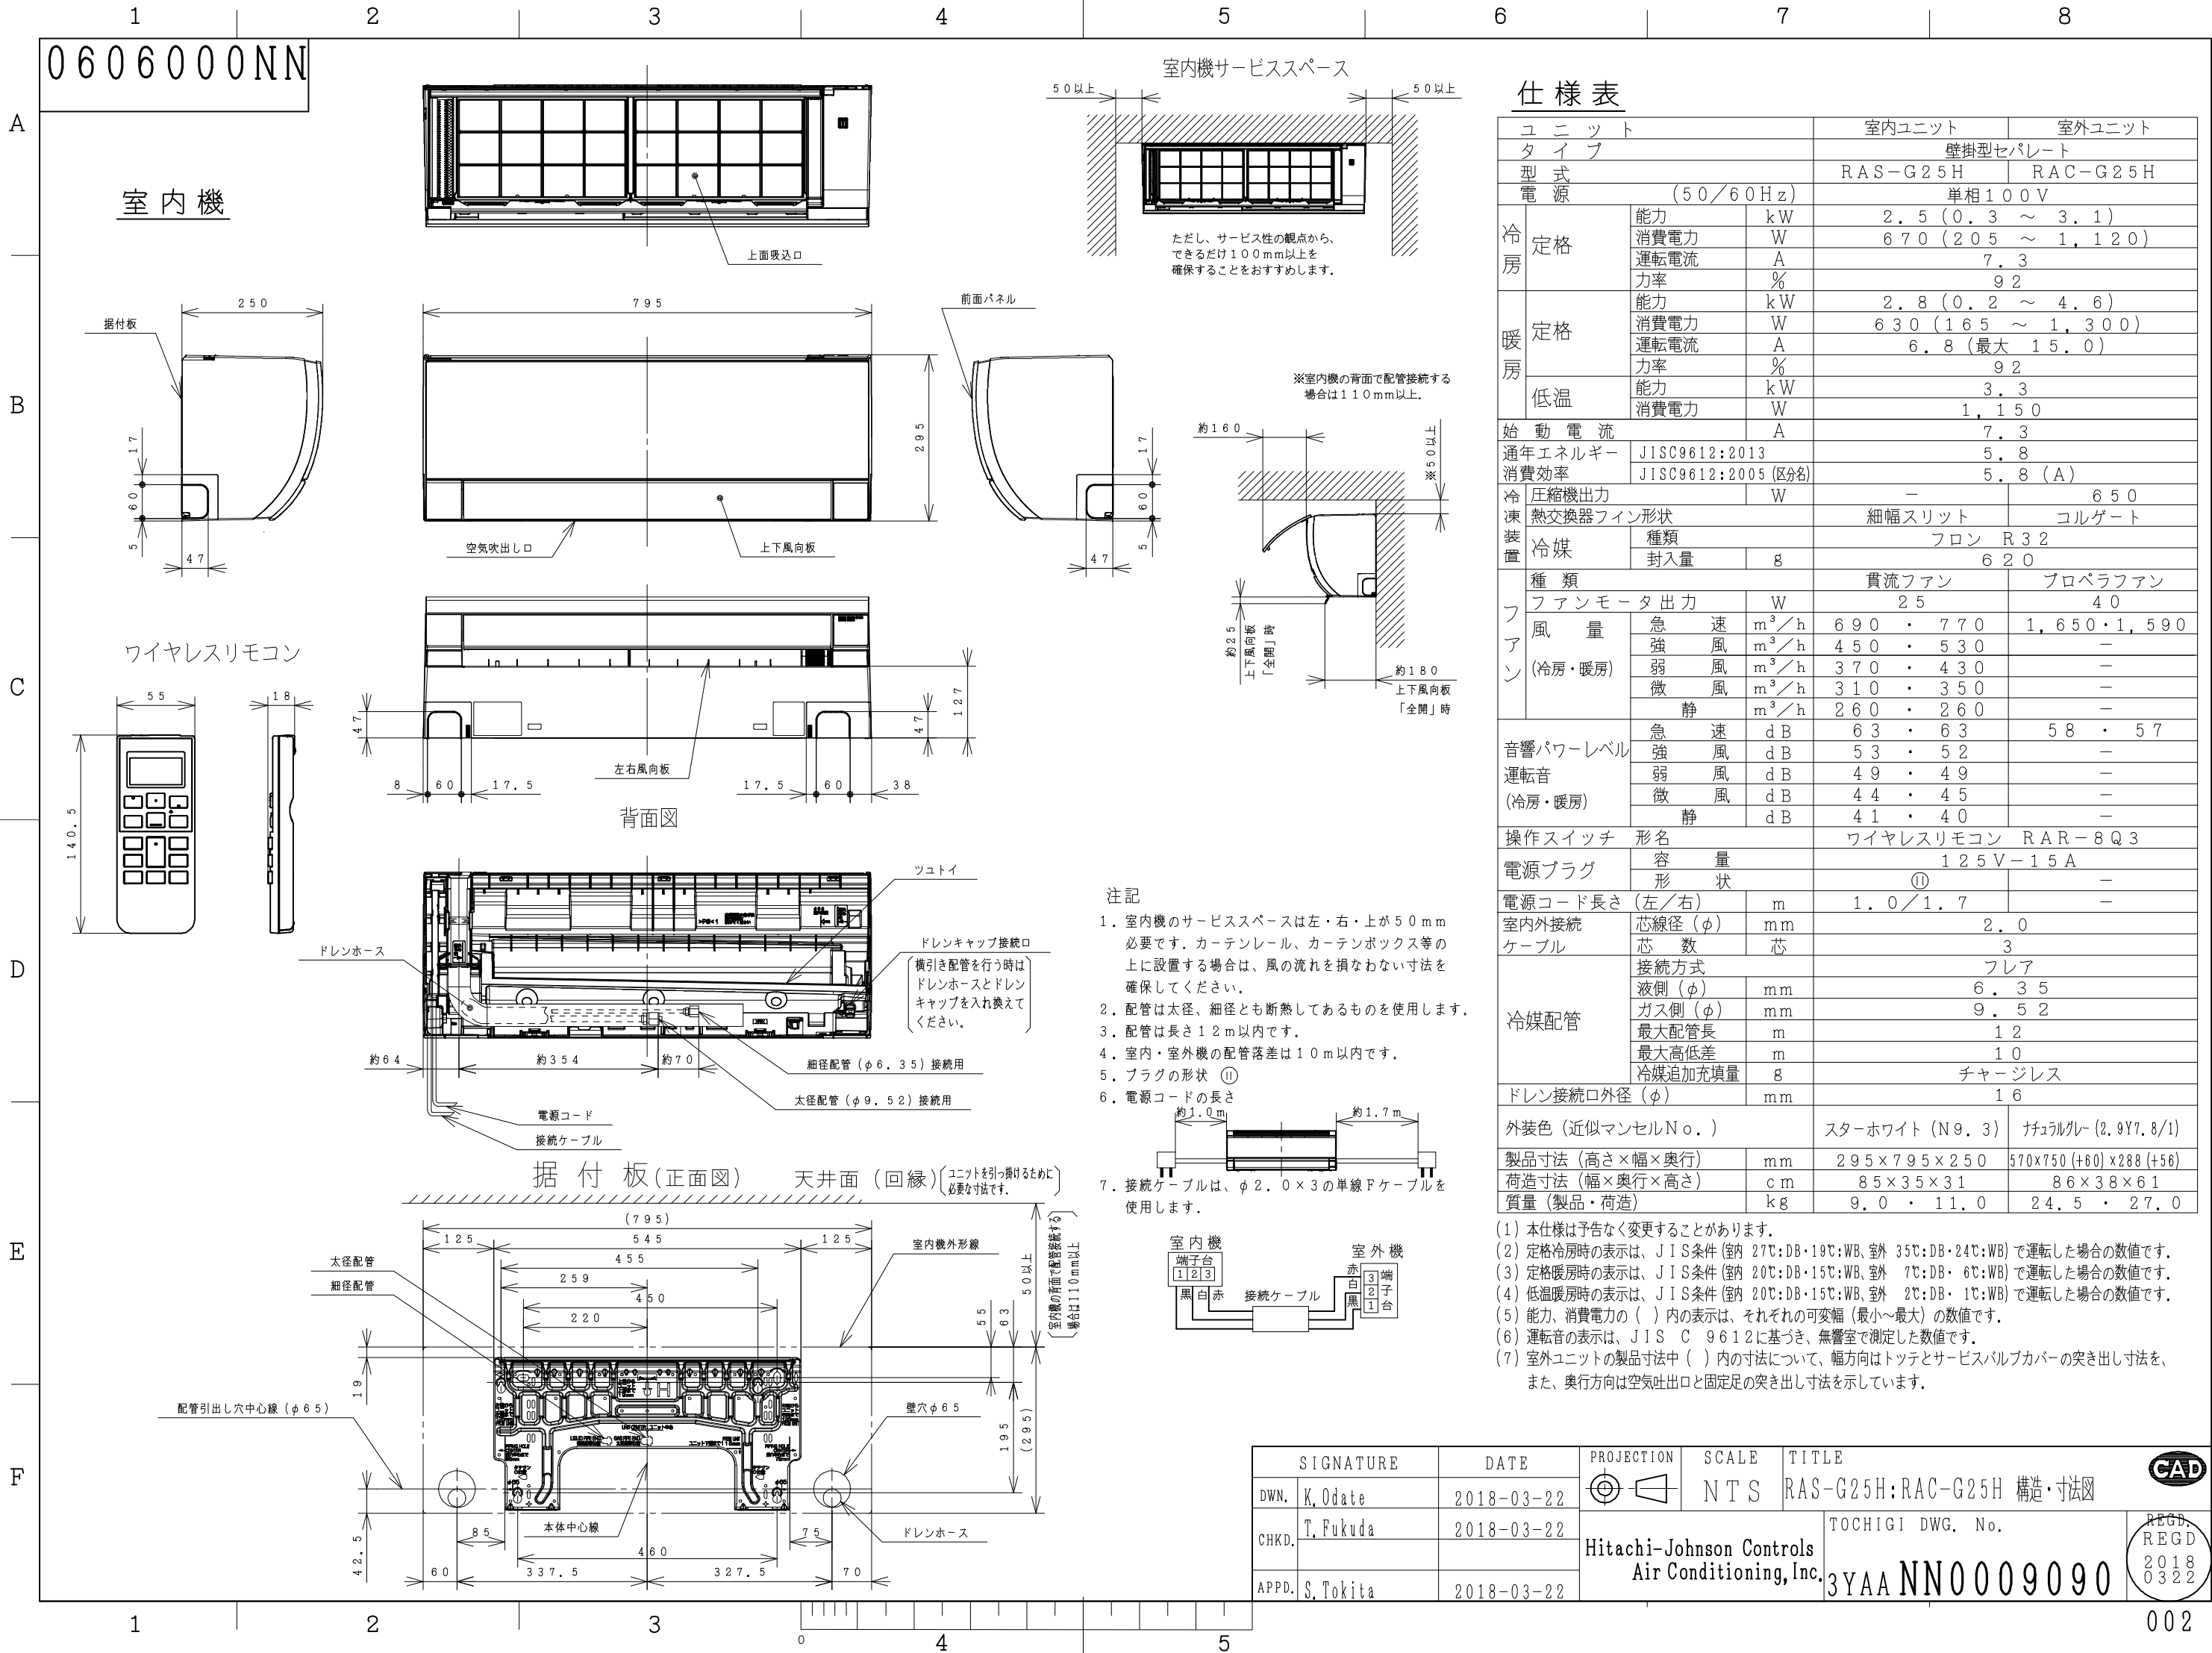

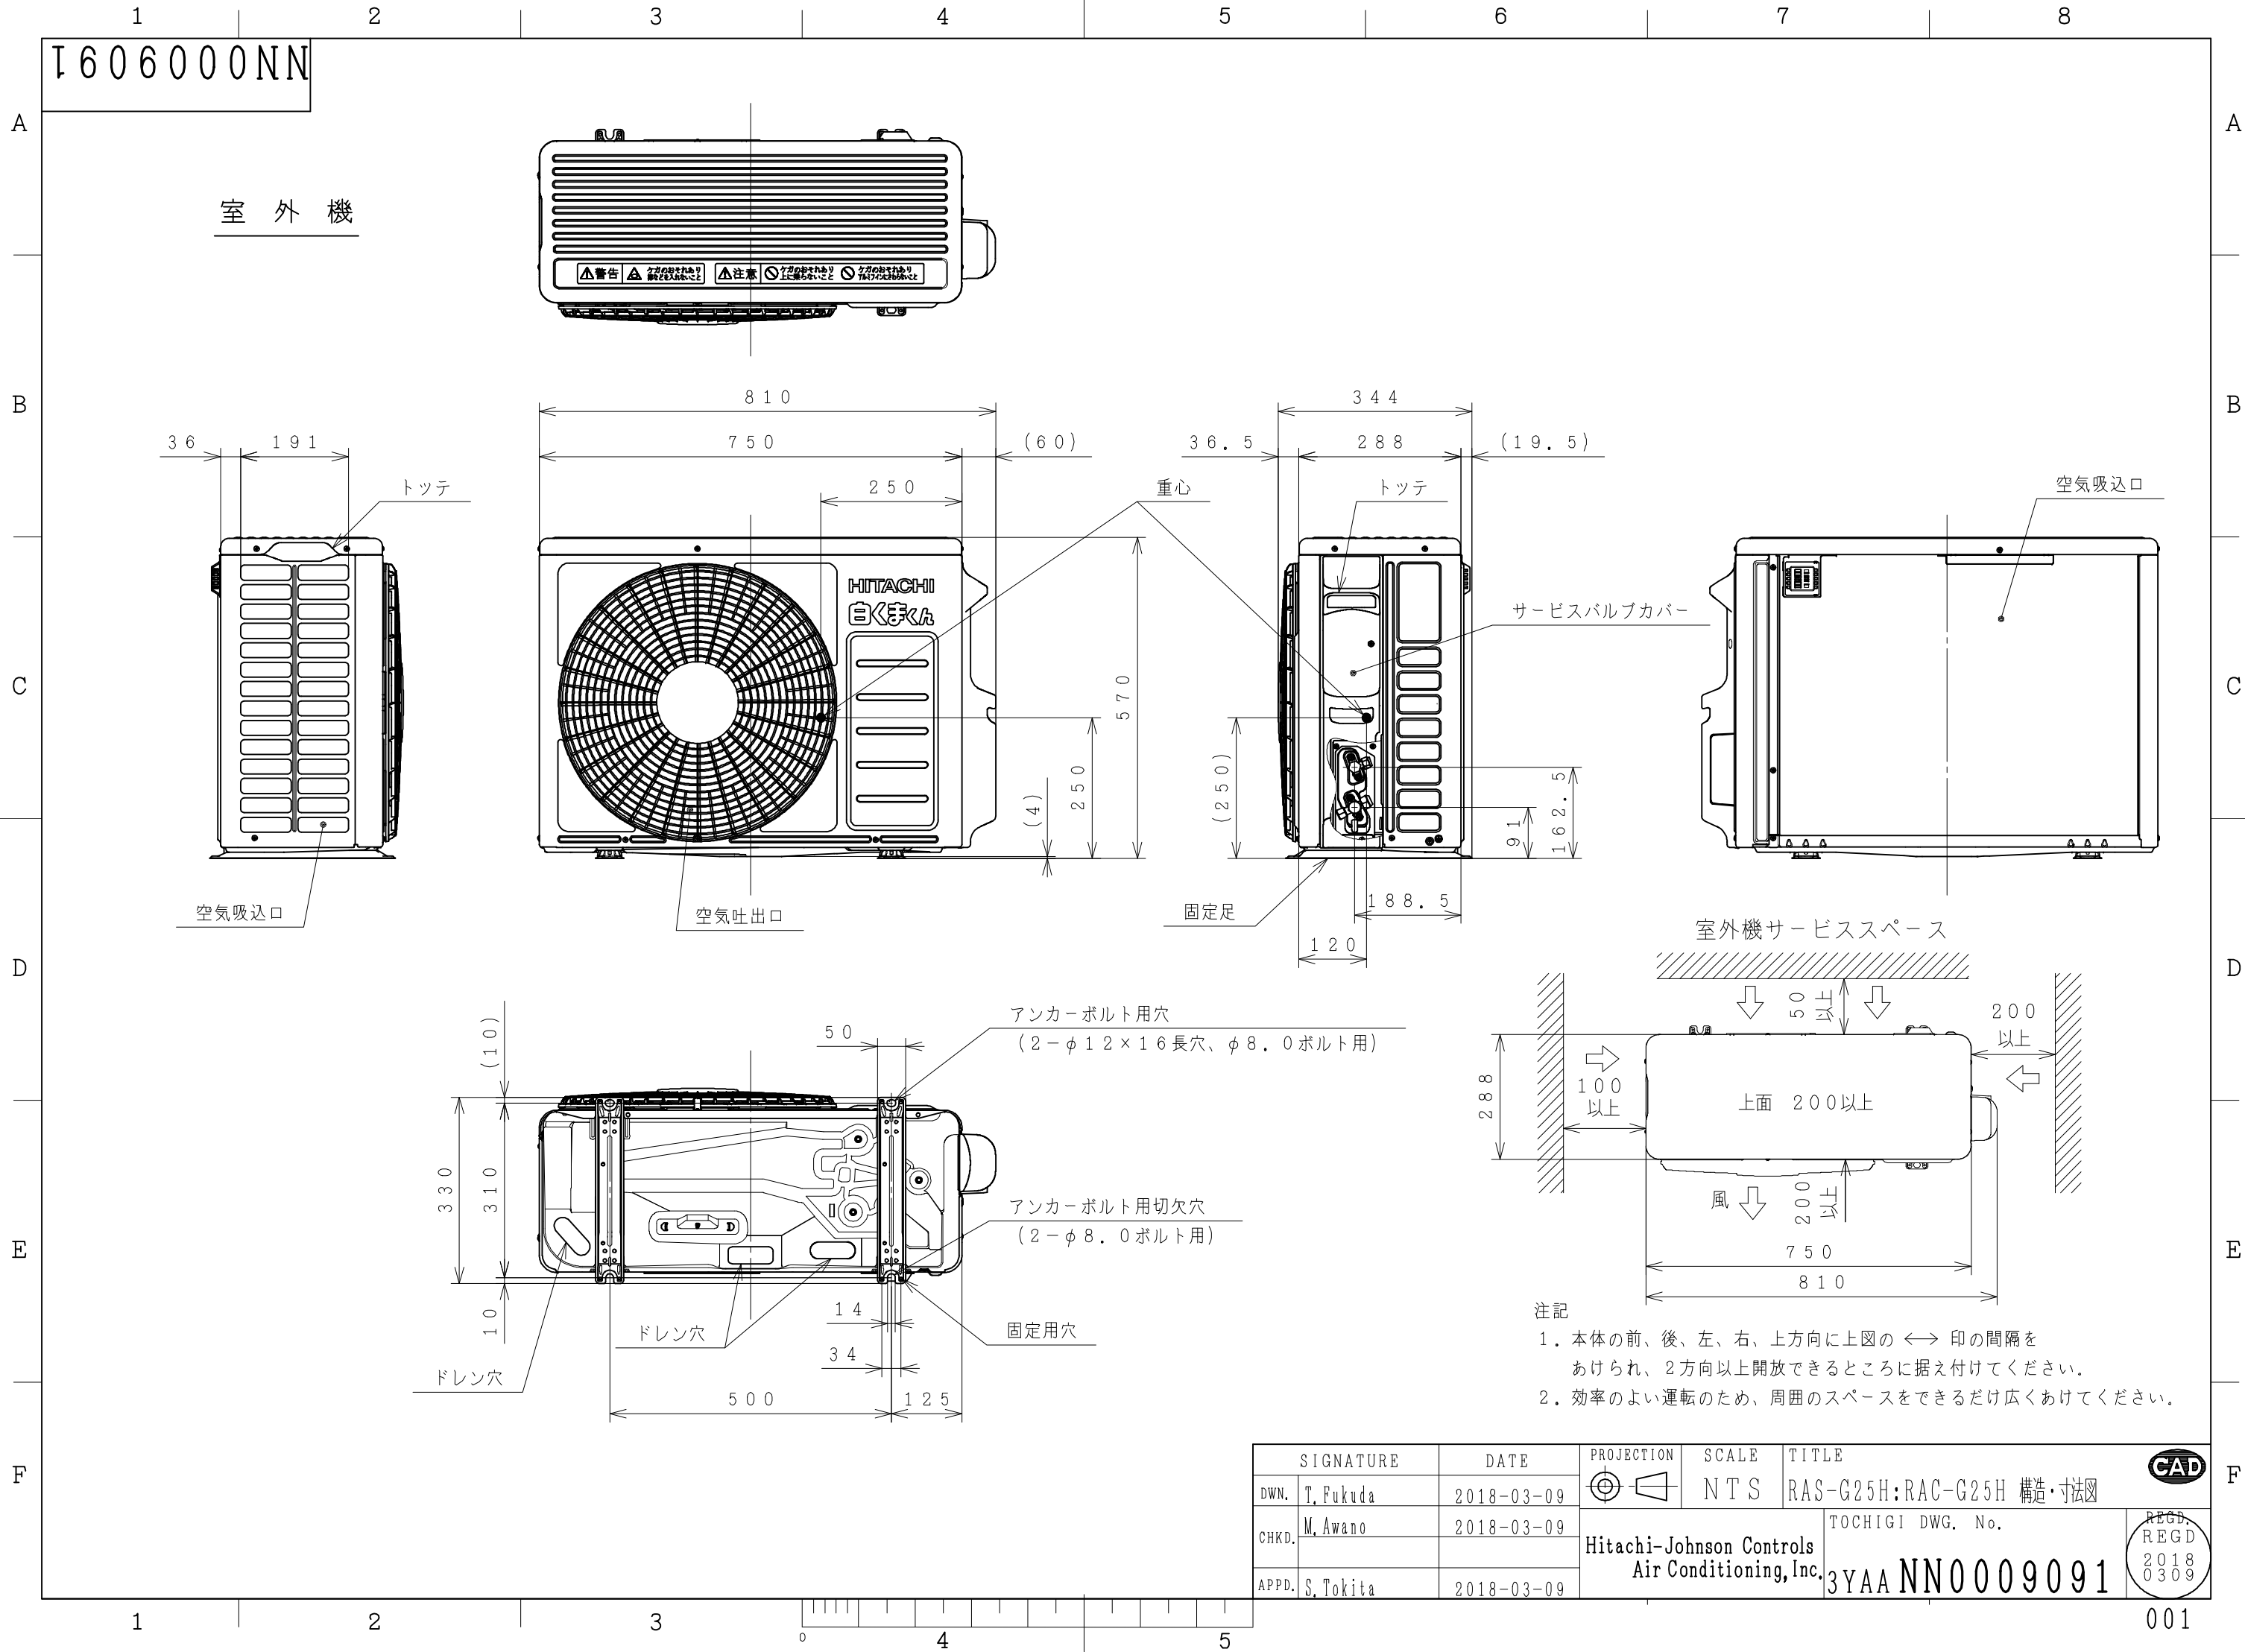


Z606000NN


回路図

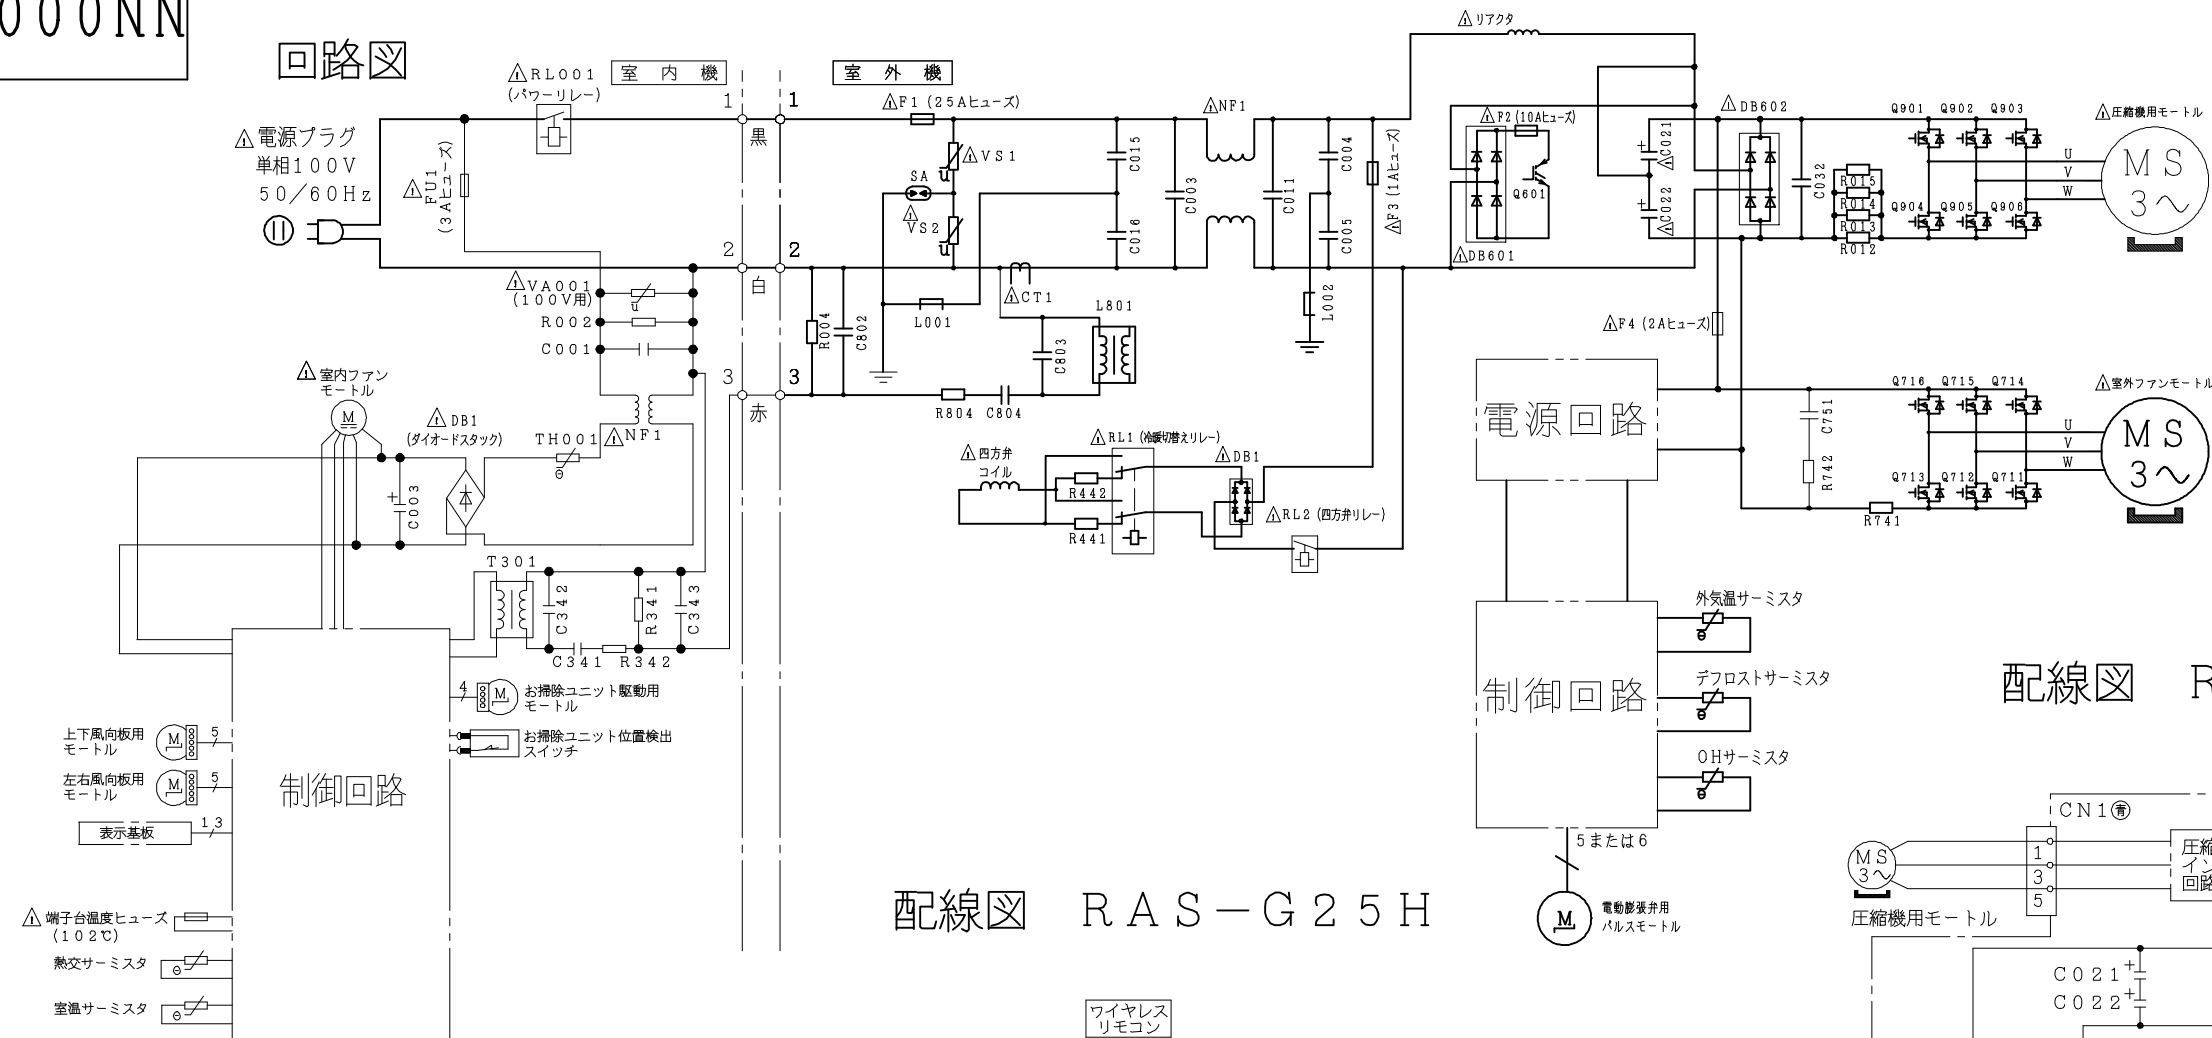

配線図 RAS-G25H

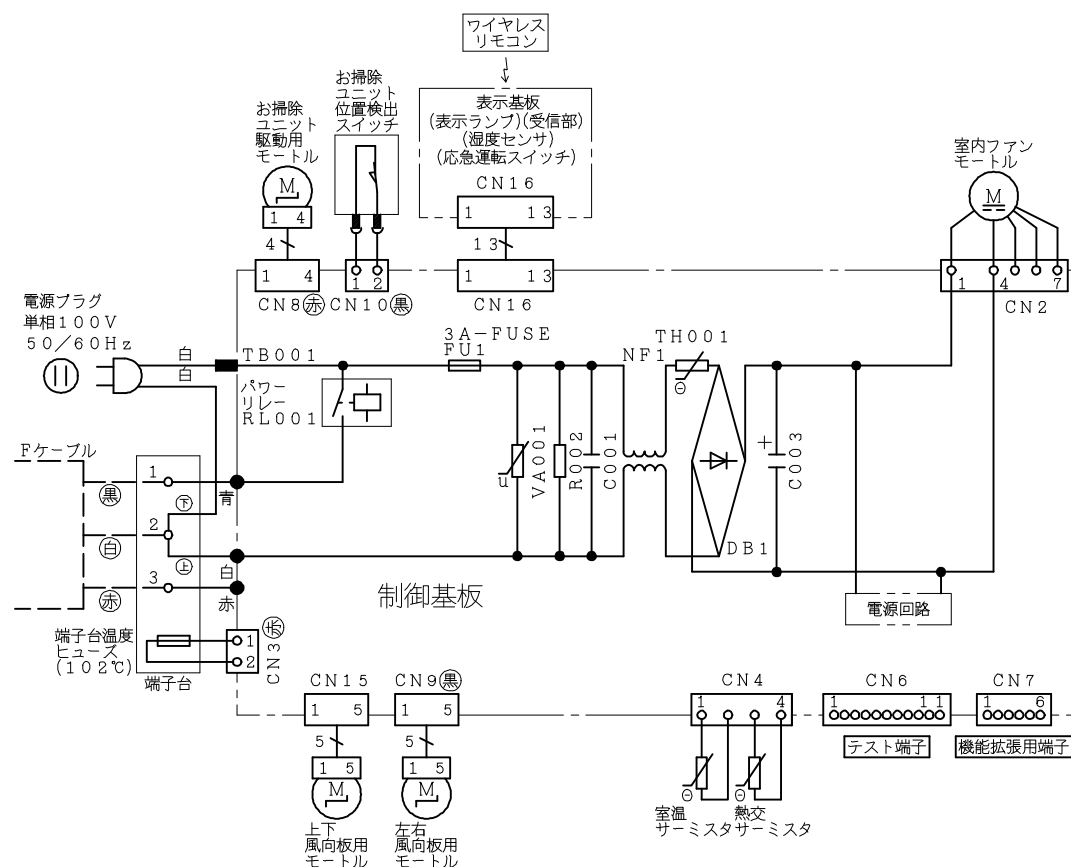

配線図 RAC-G25H

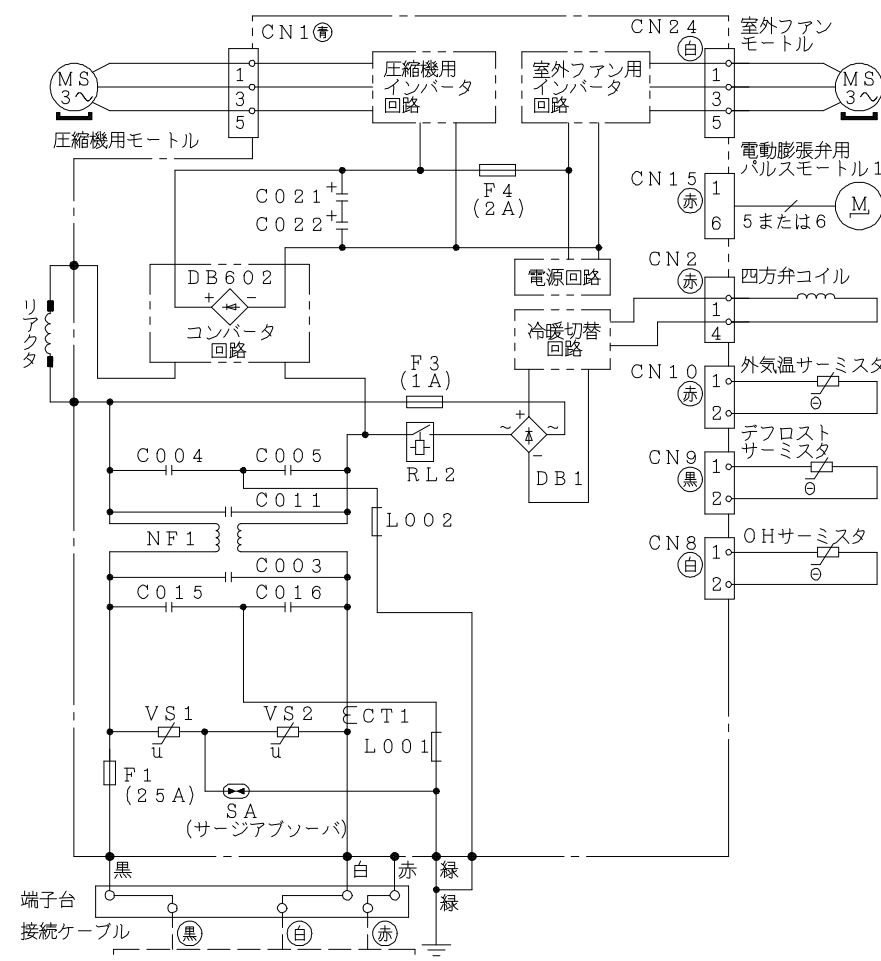

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの
端子を差込んでください。
- モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※5}HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	T. Fukuda	2018-03-09		NTS	RAS-G25H:RAC-G25H 回路図:配線図		
CHKD.	H. Shono	2018-03-13			TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	S. Tokita	2018-03-13			3YDANN0009092		
Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.							REGD. REGD 2018 0313