





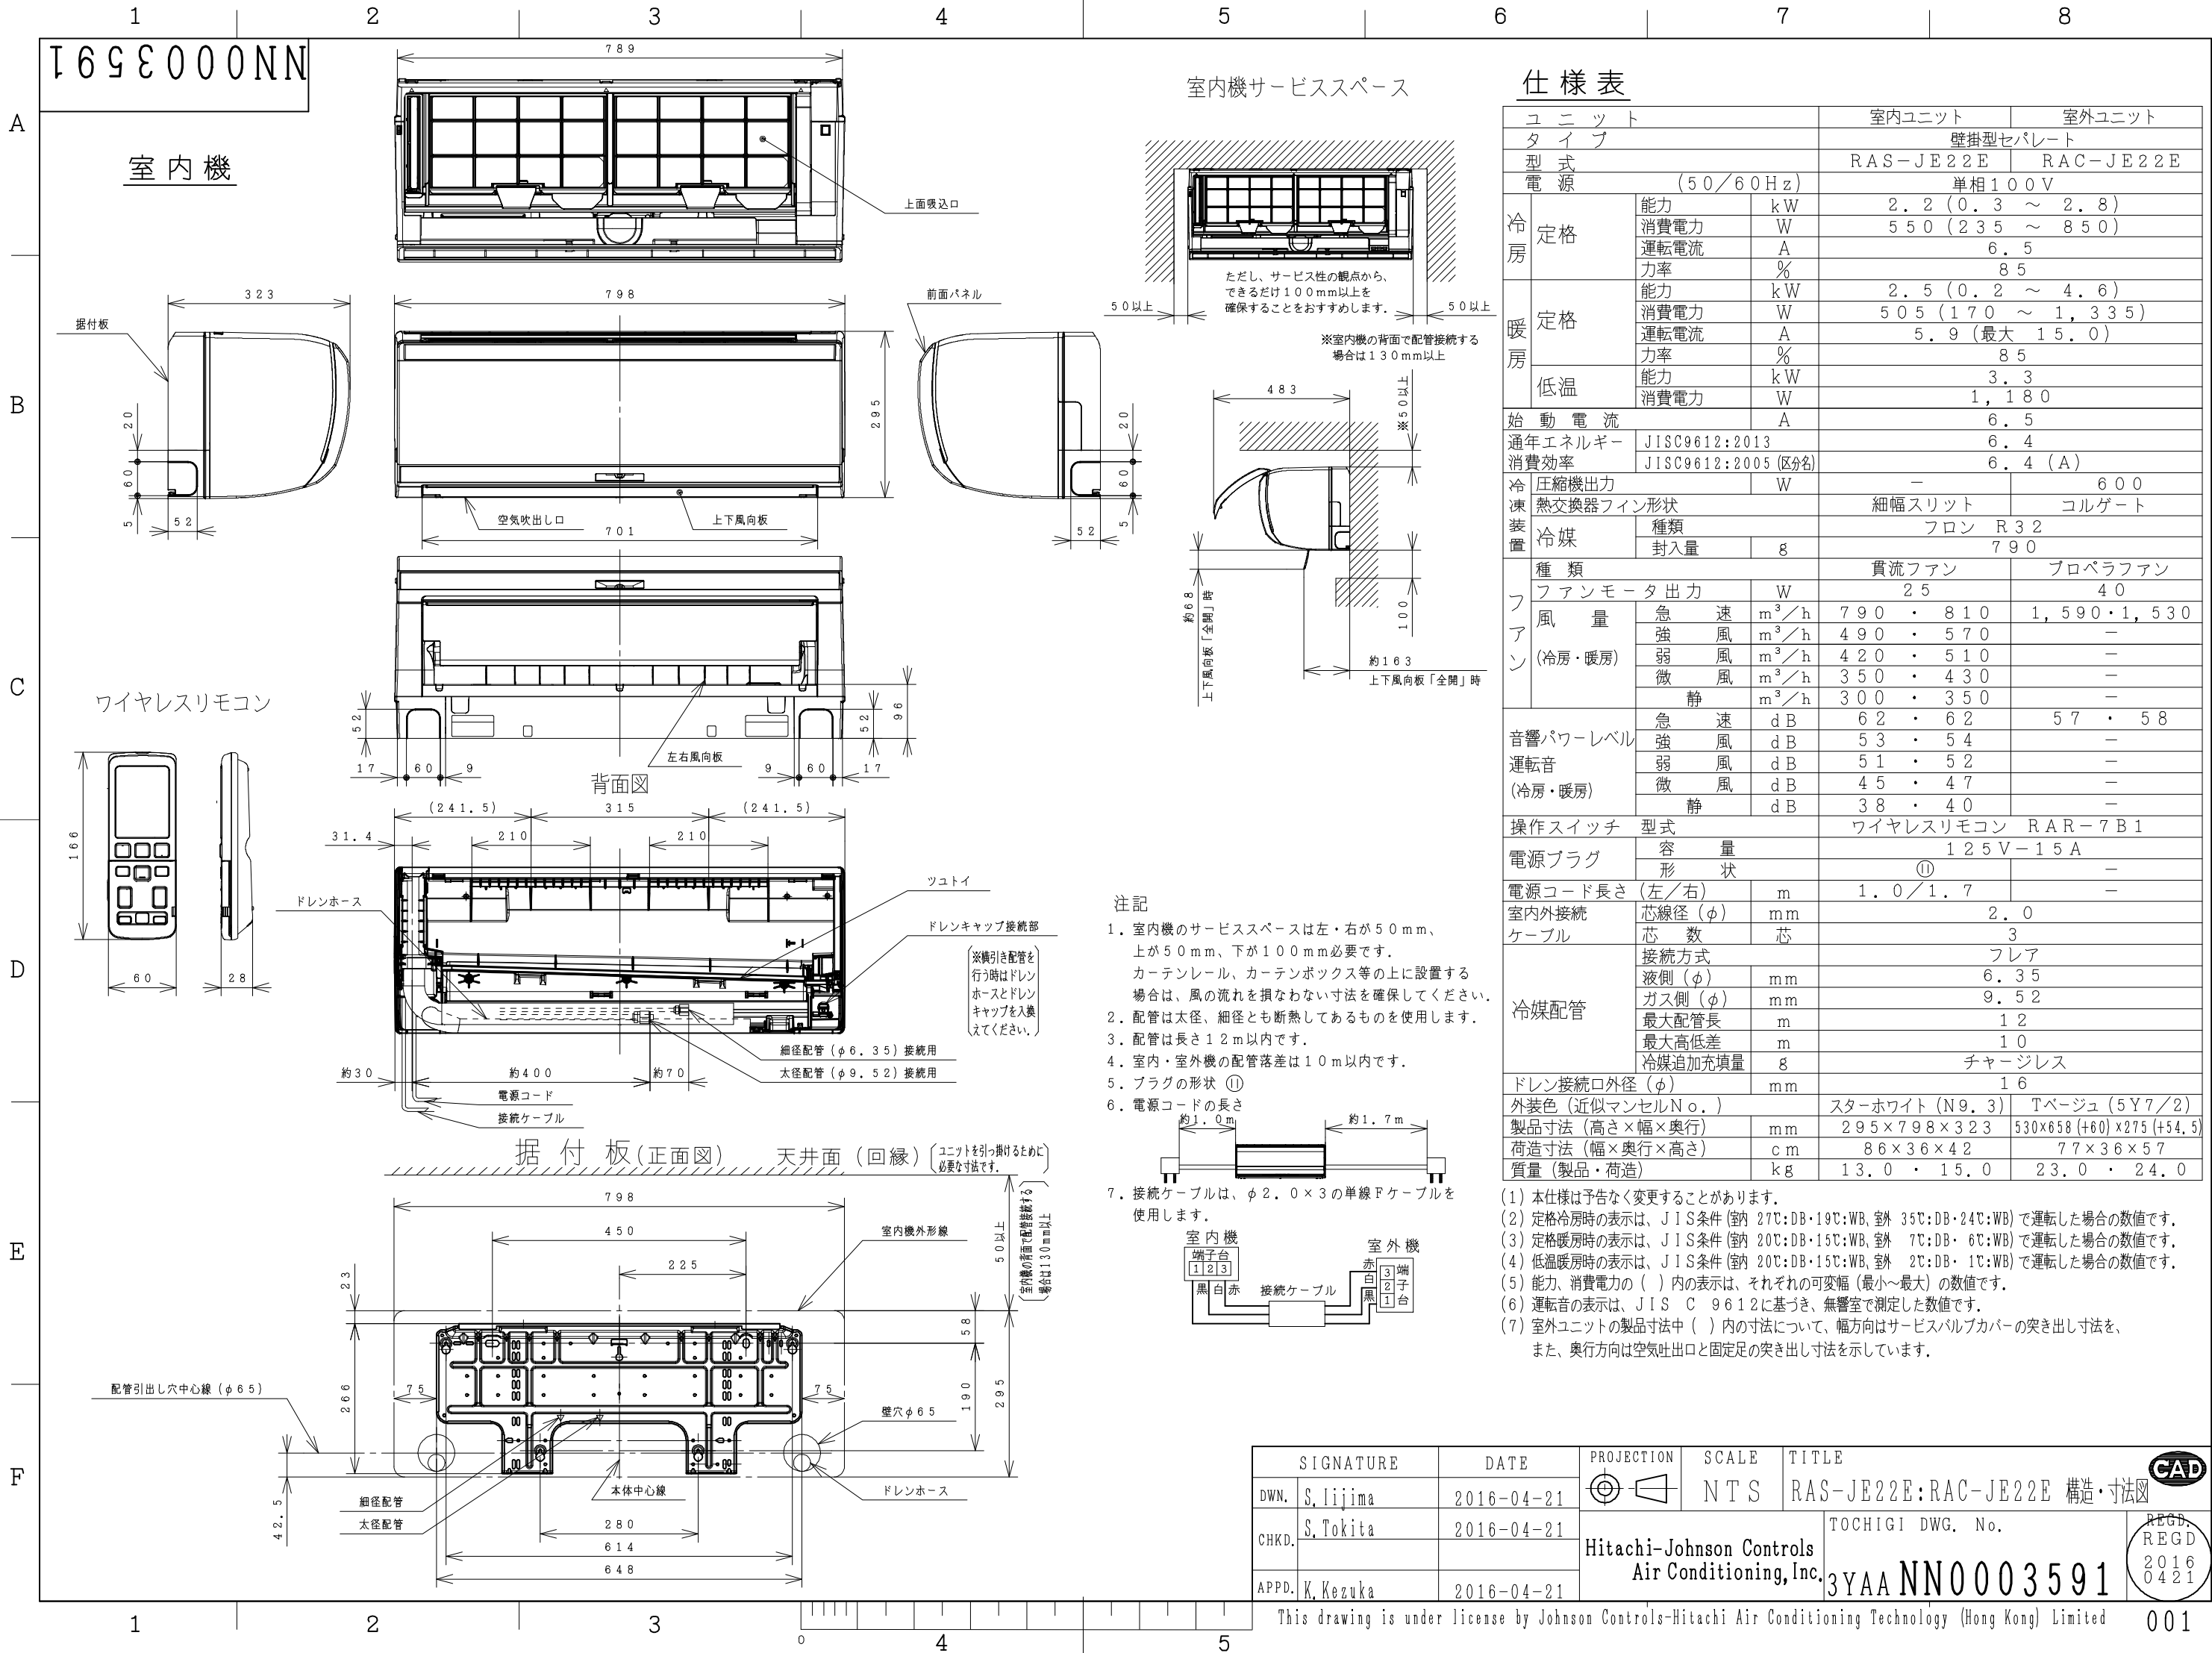


3 6 5 3 0 0 0 N N

回路図

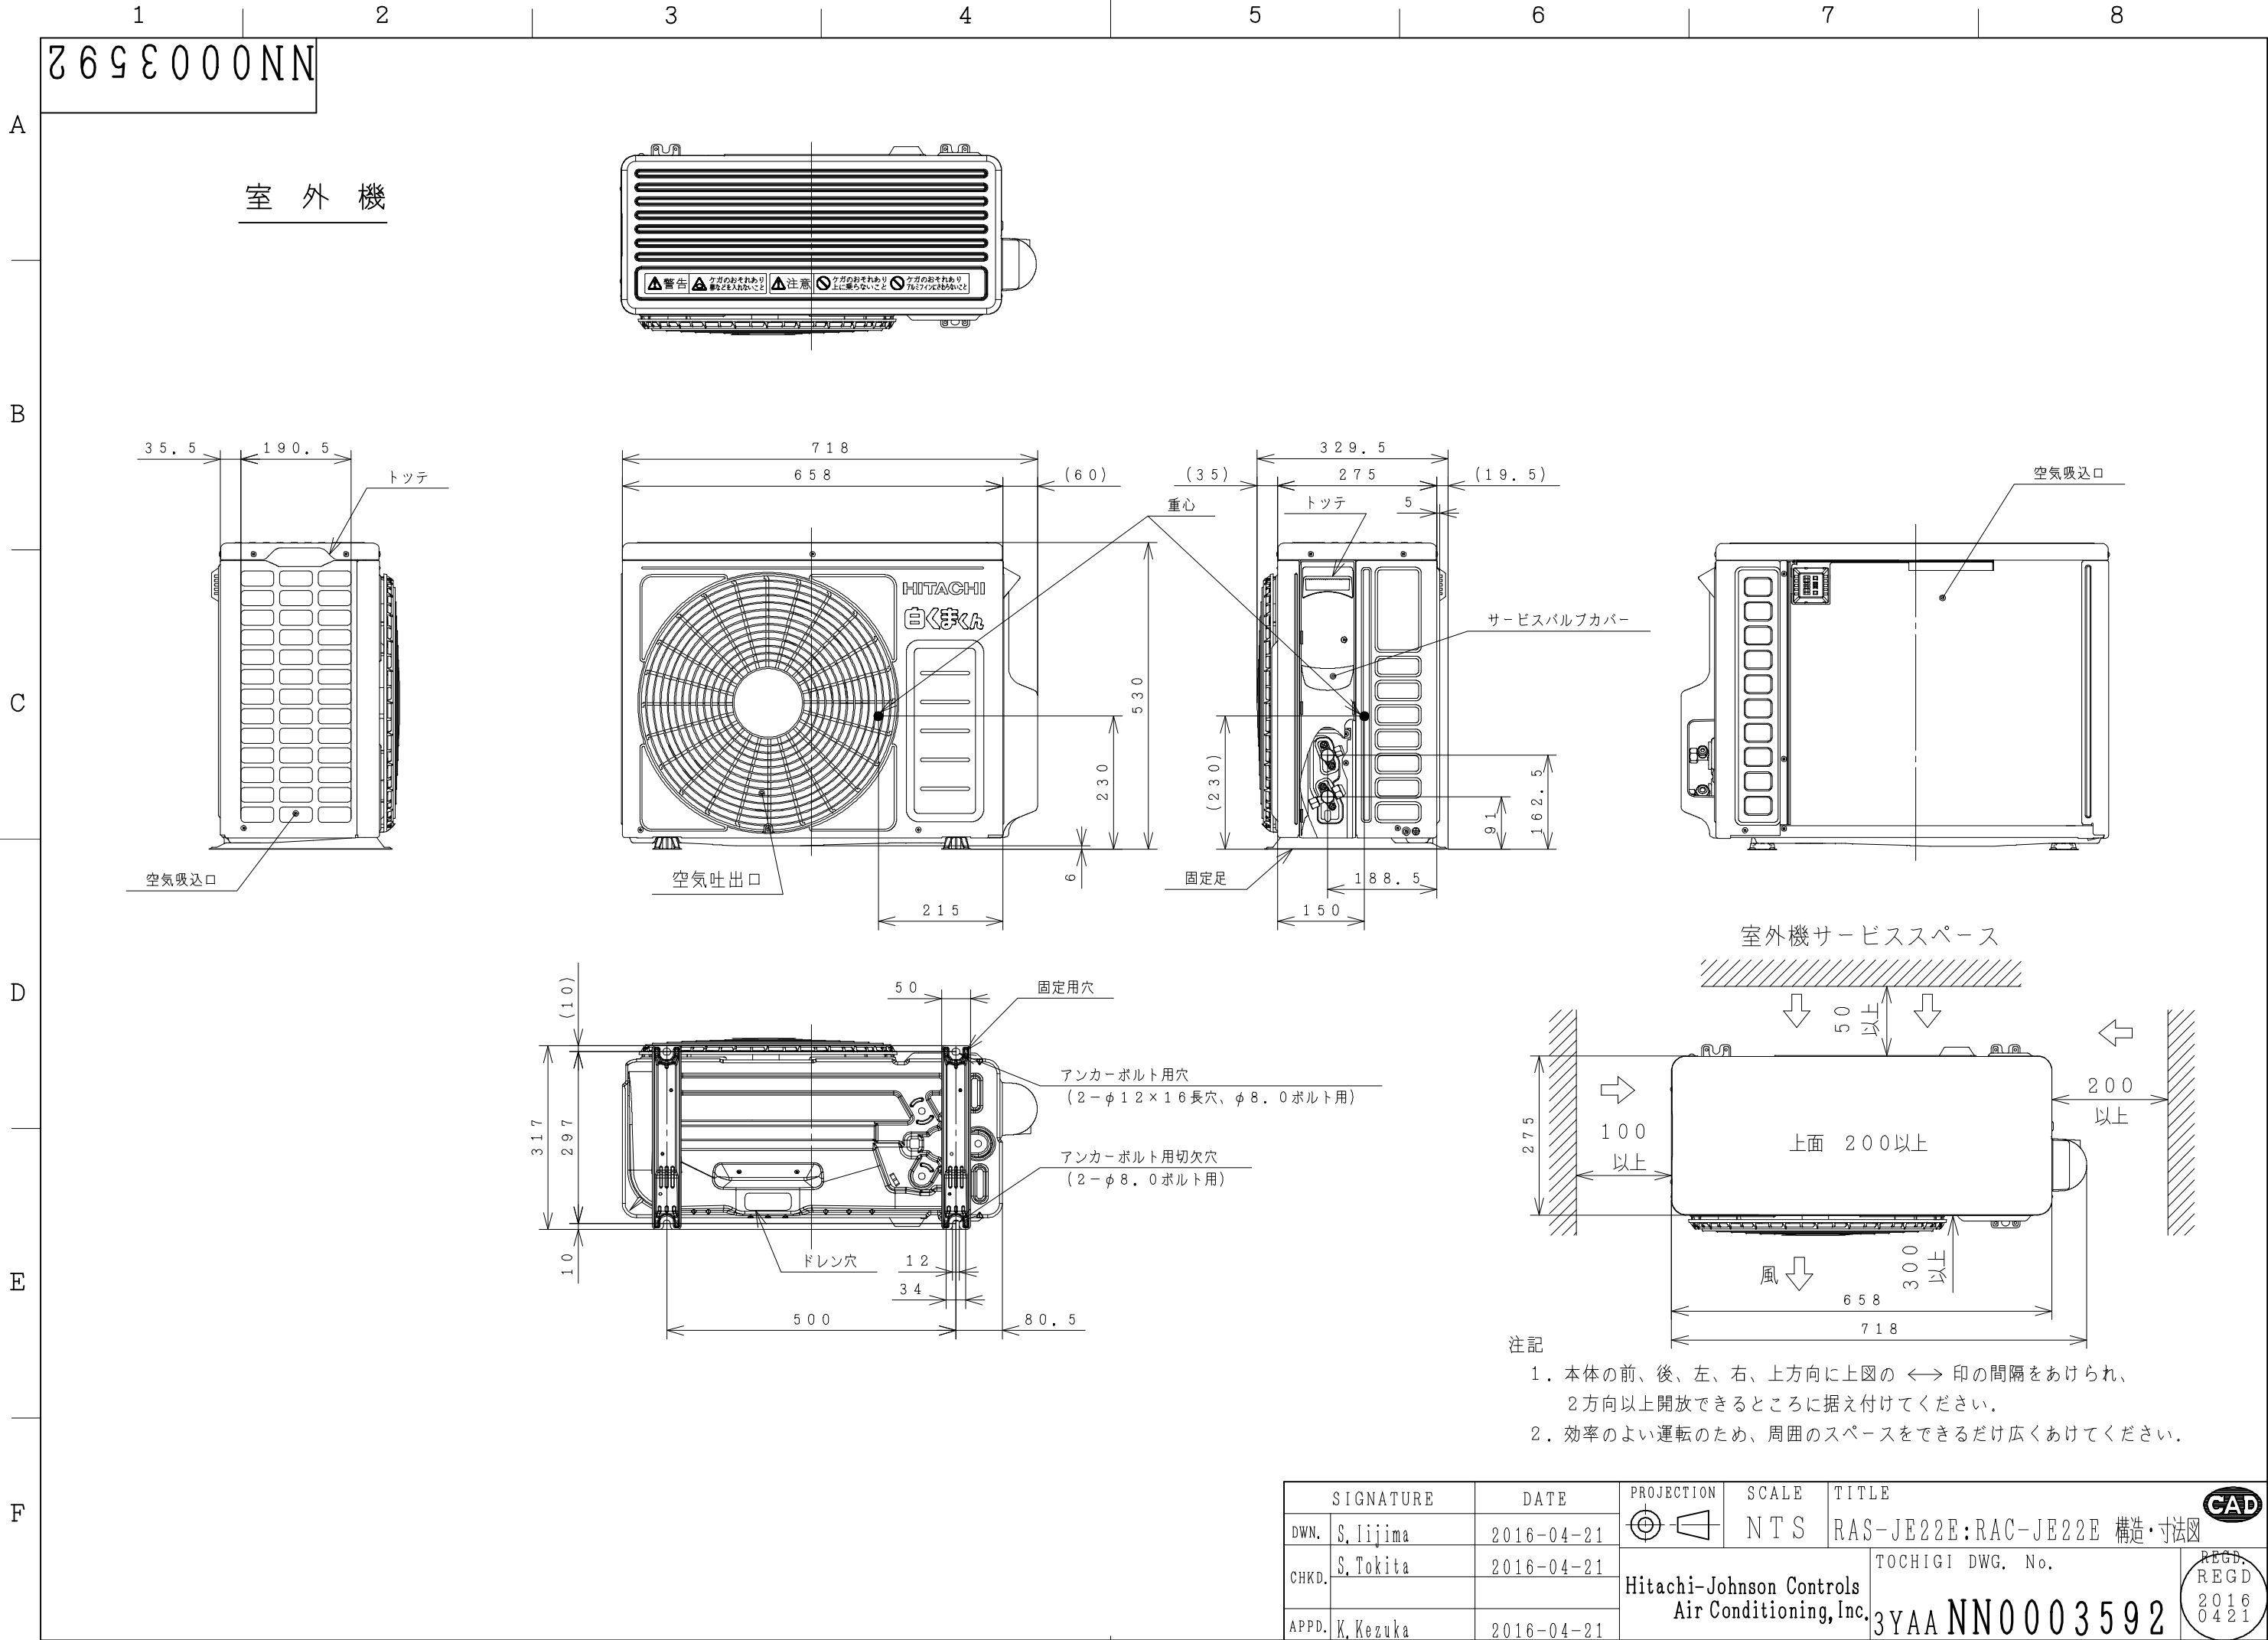


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{*3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{*4}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。


- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

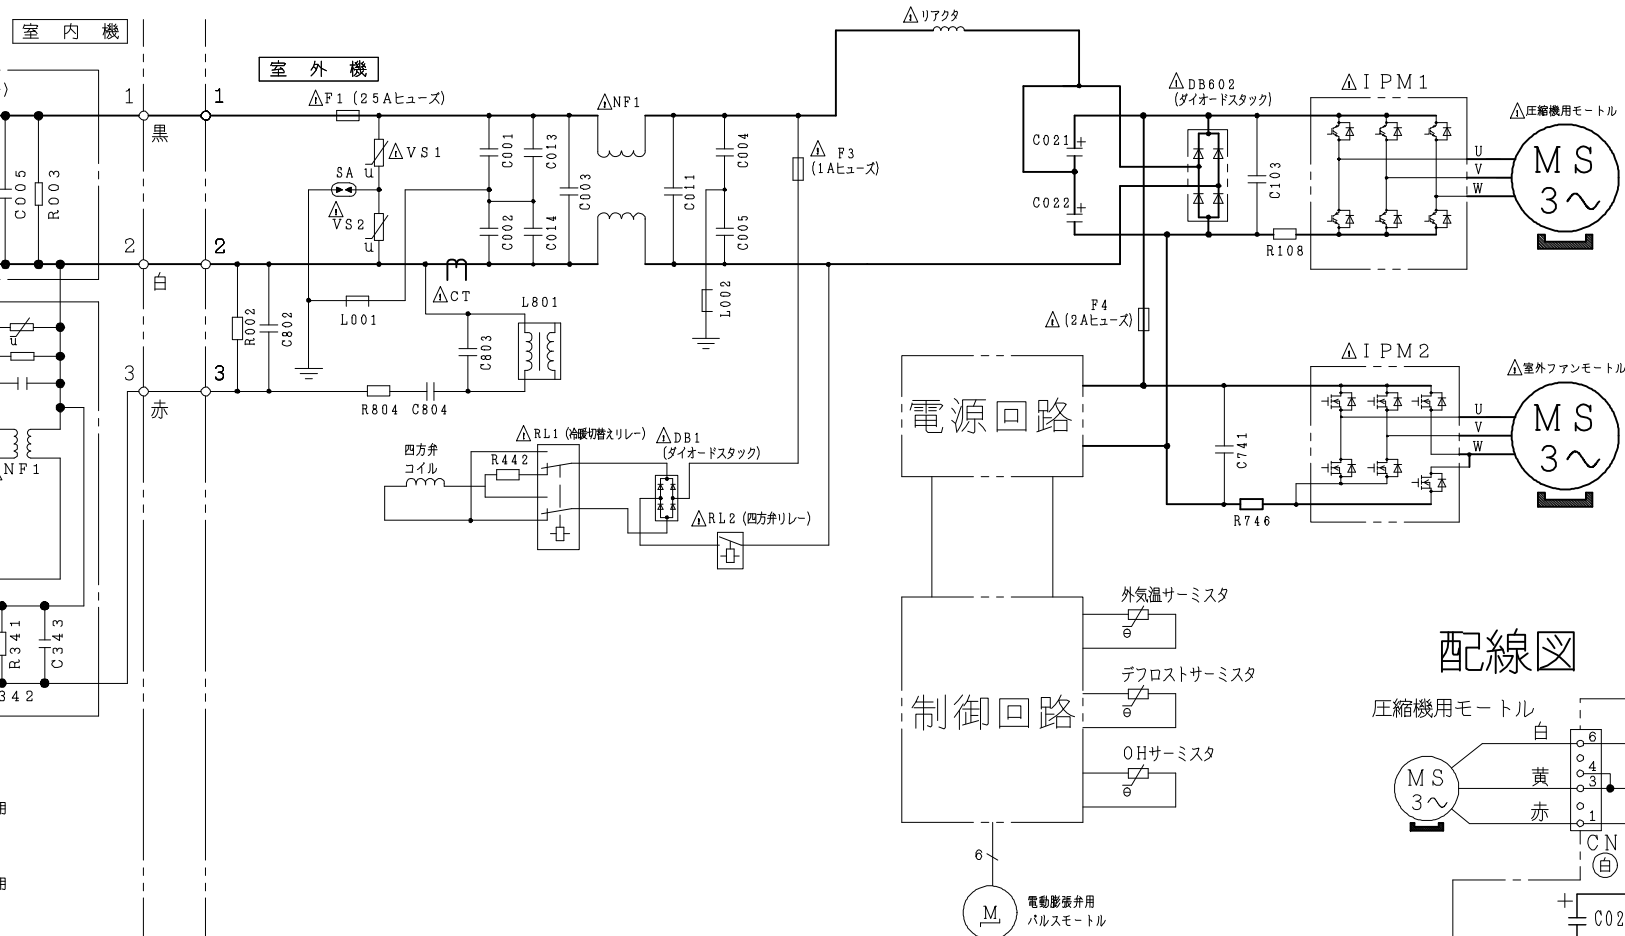

配線図 R A C - J E 2 2 E

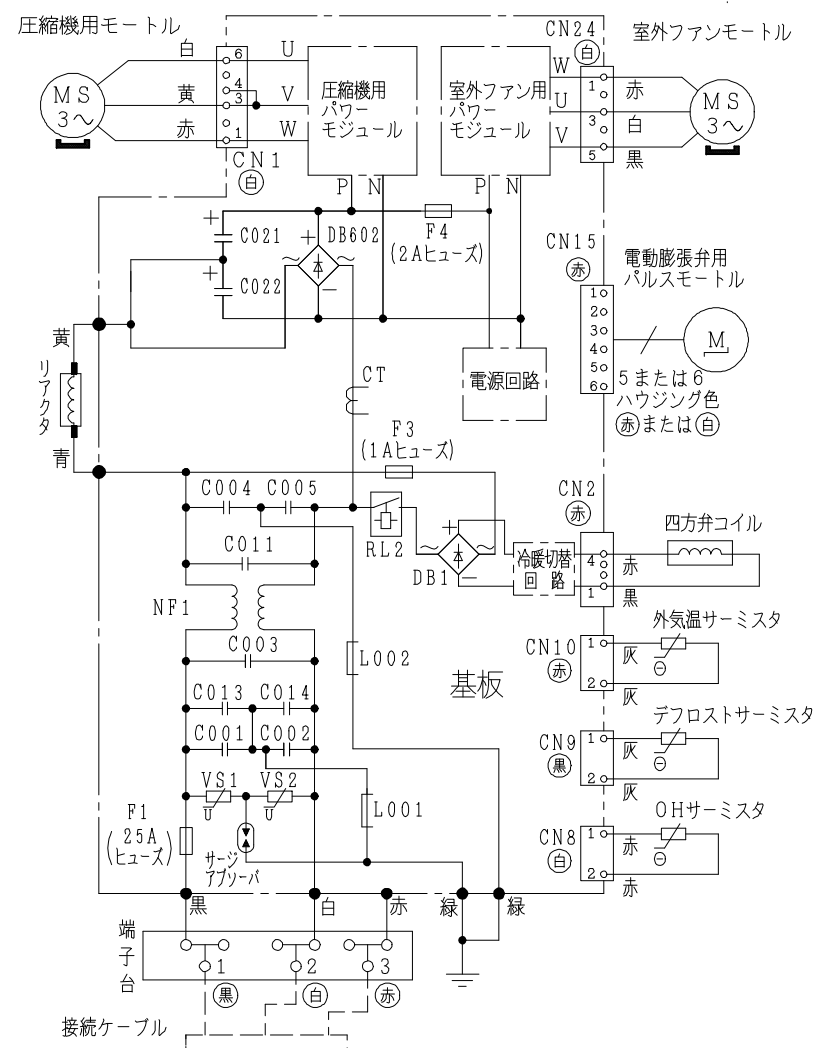

配線図 RAS-JE22E

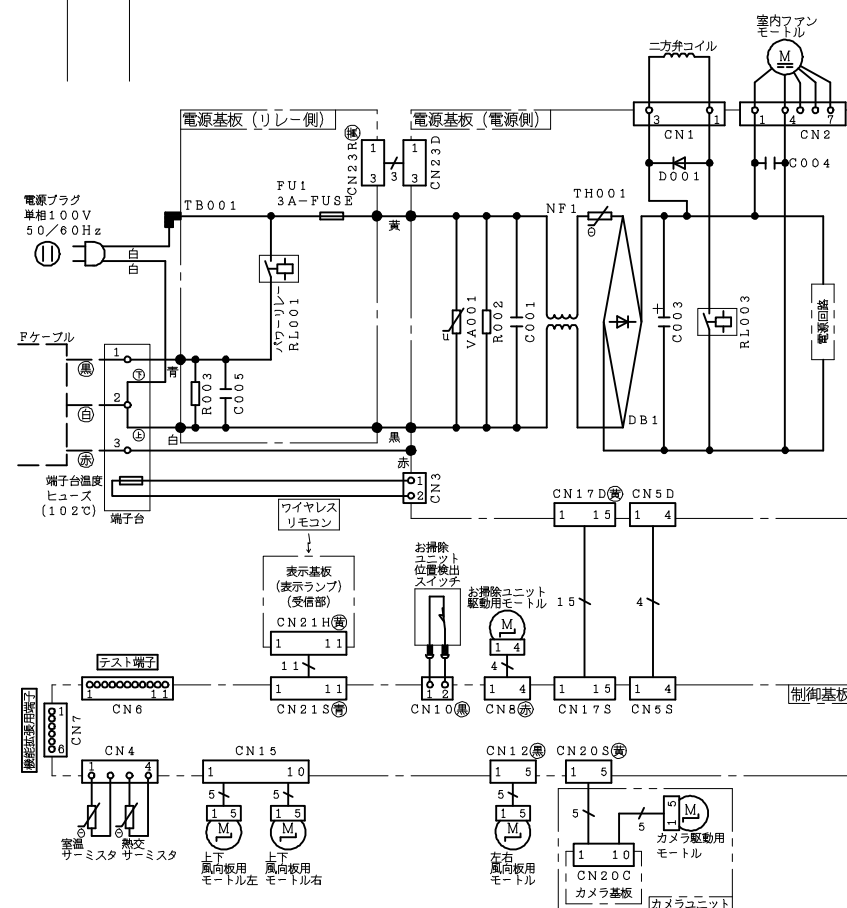

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2016-04-21		N T S	RAS-JE22E:RAC-JE22E 回路図・配線図		
CHKD.	Y. Funayama	2016-04-23	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0003593	REGD.
	H. Shono	2016-04-23					REGD.
APPD.	K. Kezuka	2016-04-23					2016 0423