



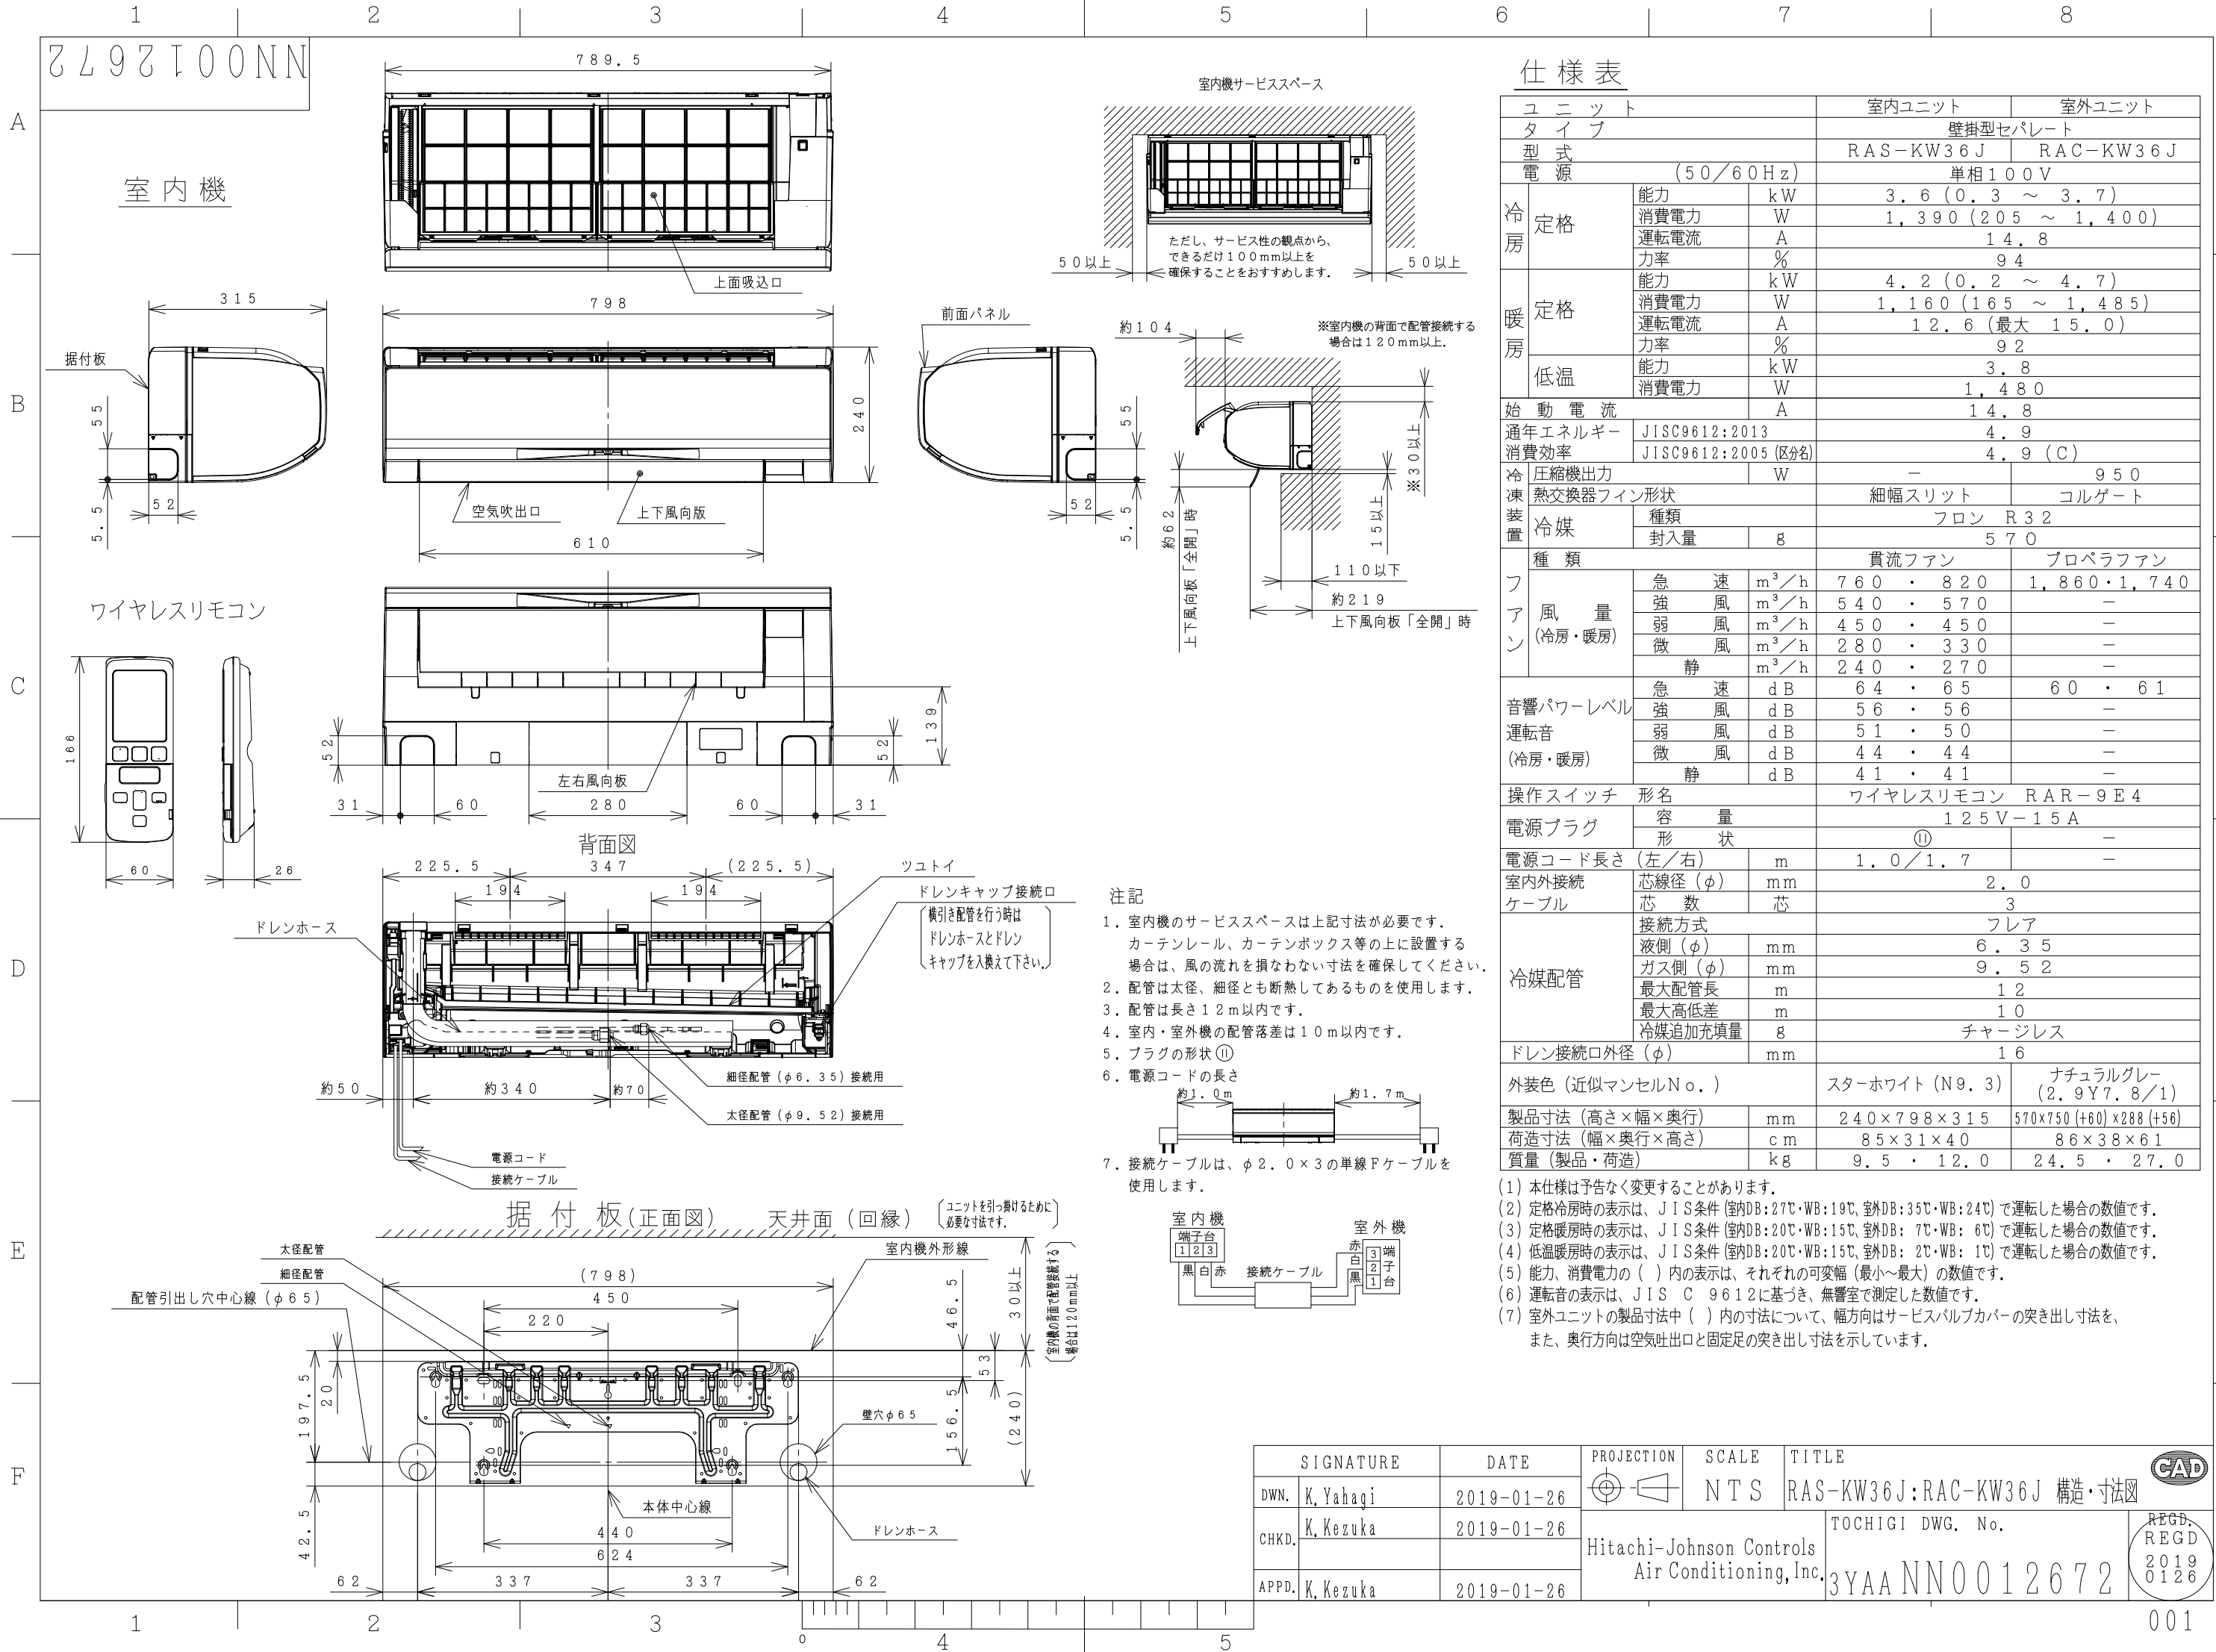


SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. K. Yahagi	2019-01-26		NTS	RAS-KW36J:RAC-KW36J 構造・寸法図
CHKD. K. Kezuka	2019-01-26	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0012672
APPD. K. Kezuka	2019-01-26			REGD. REGD 2019 0126

7 2 9 2 1 0 0 N N


回路図

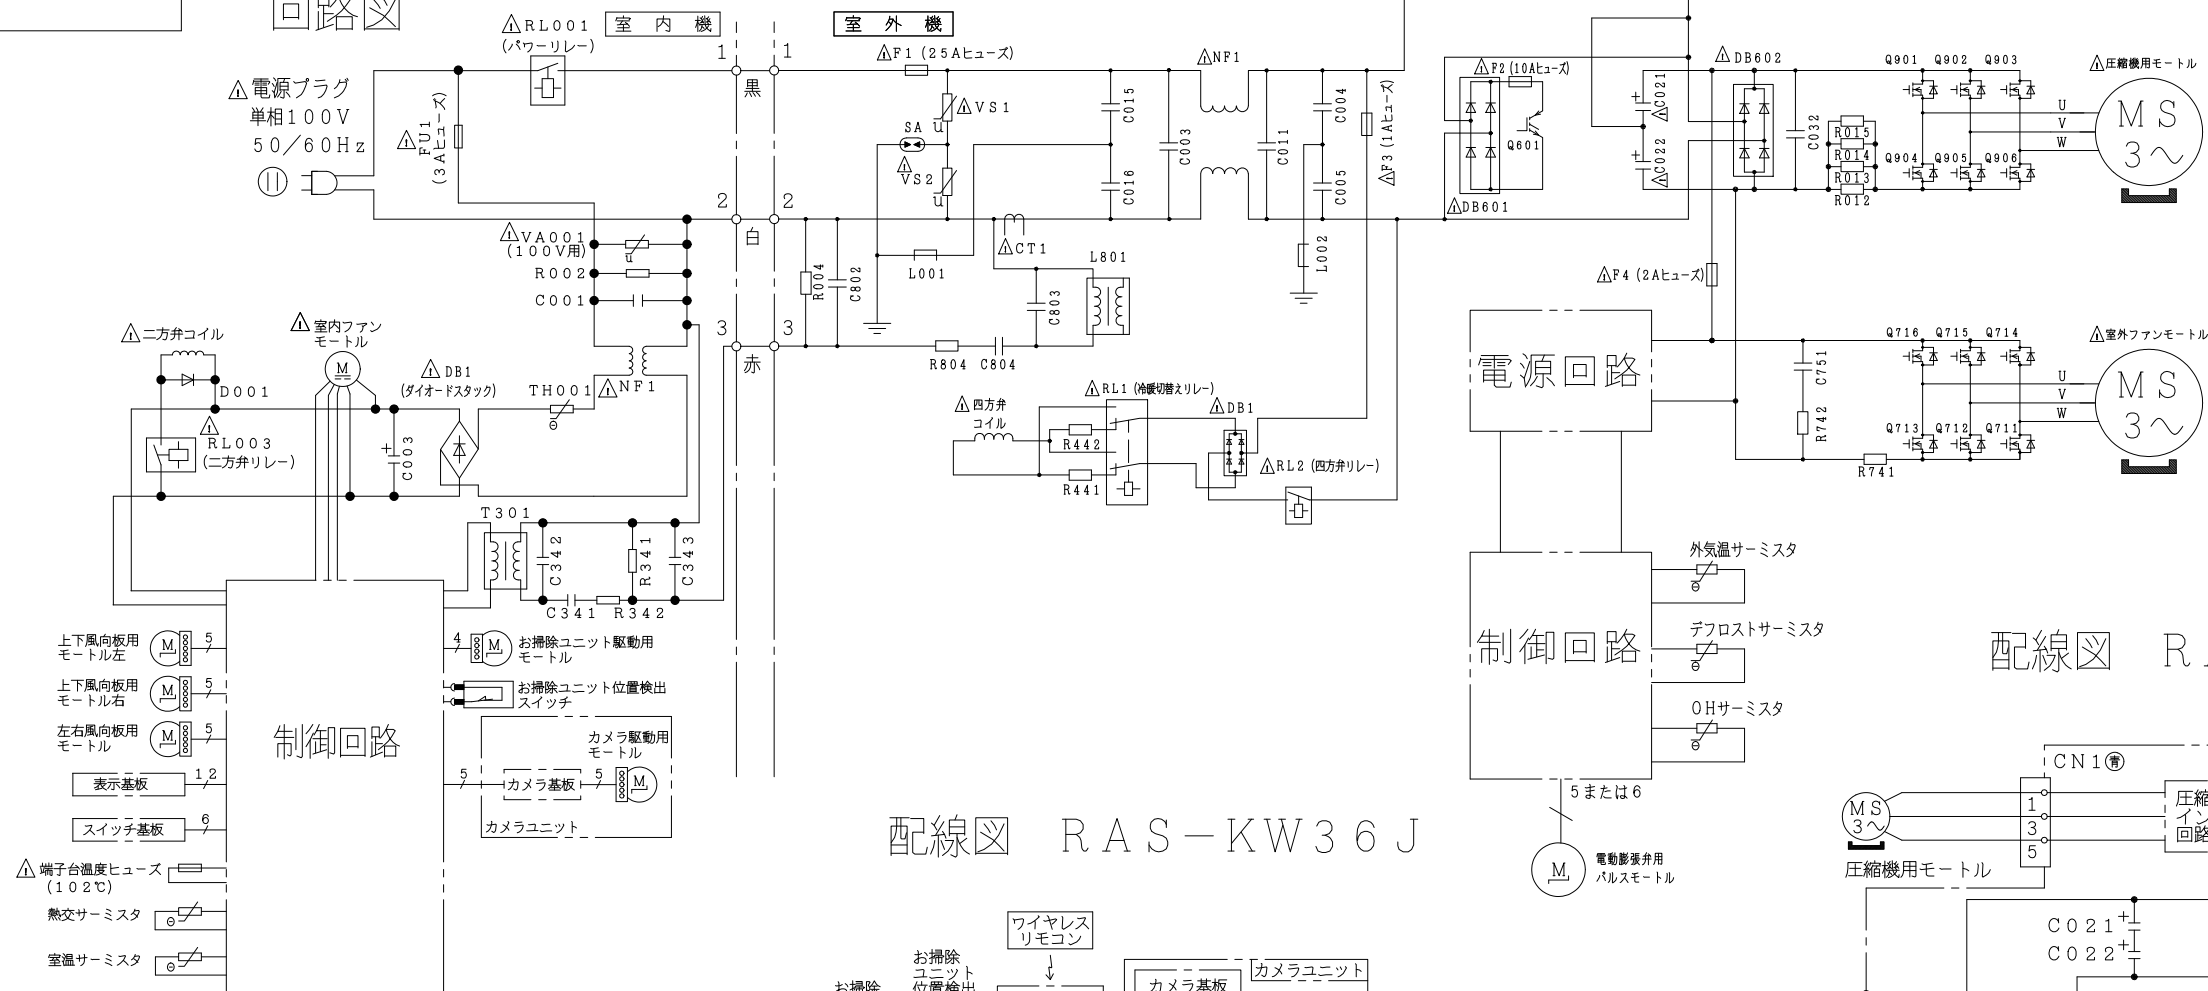

配線図 RAS-KW36J

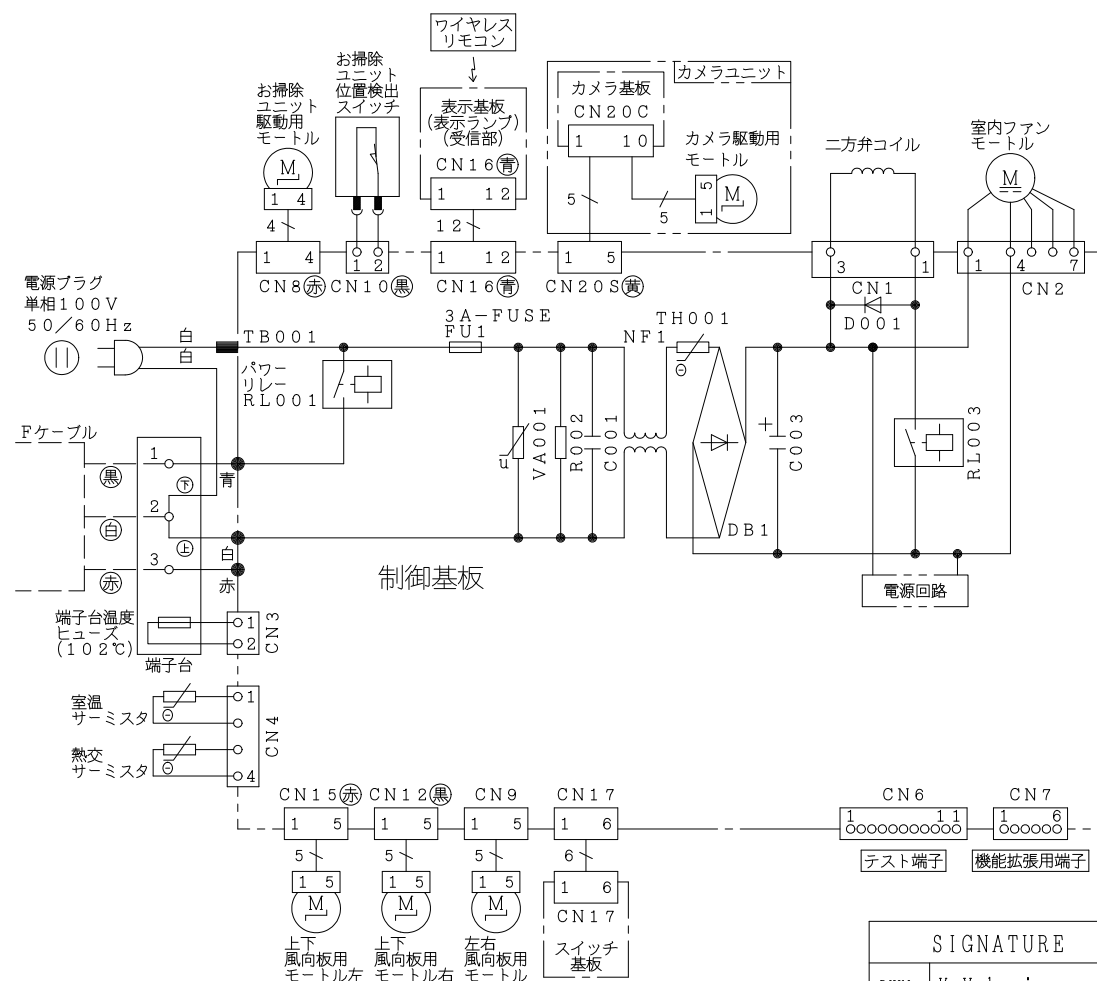

配線図 RAC-KW36J

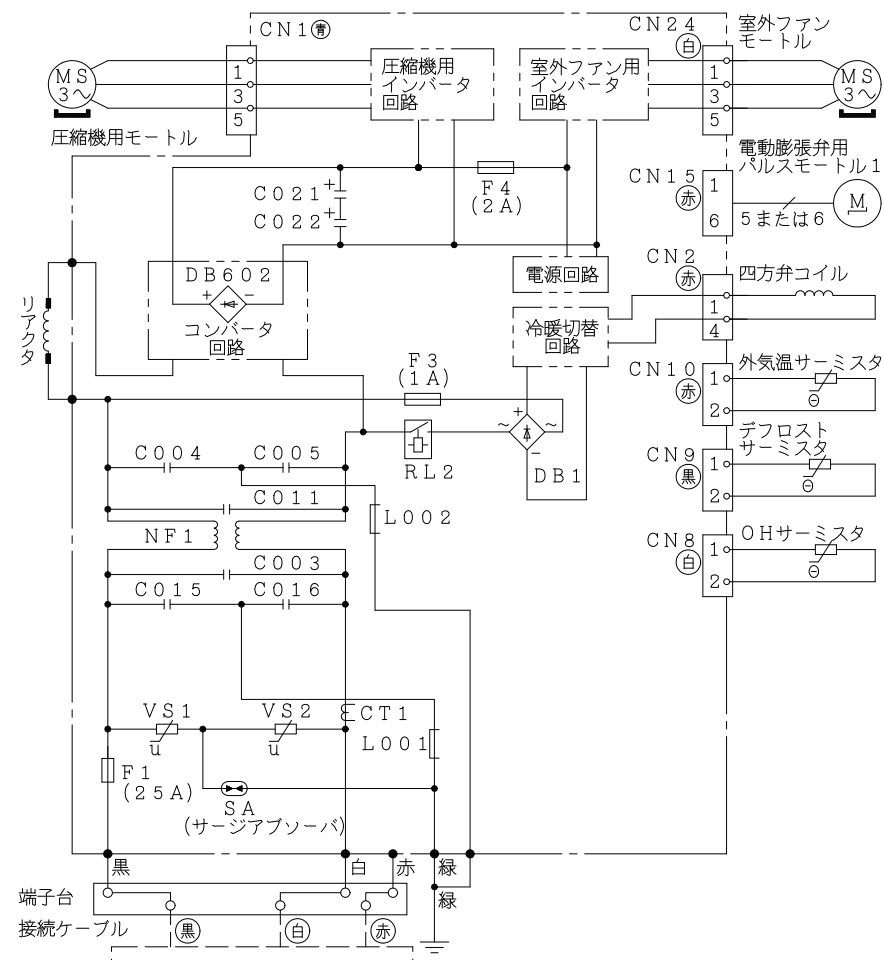

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの
端子を差込んでください。
- モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※5}HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. K. Yahagi	2019-02-07		NTS	RAS-KW36J:RAC-KW36J 回路図・配線図	
CHKD. M. Kurosaki	2019-02-07	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0012674
APPD. K. Kezuka	2019-02-09				