



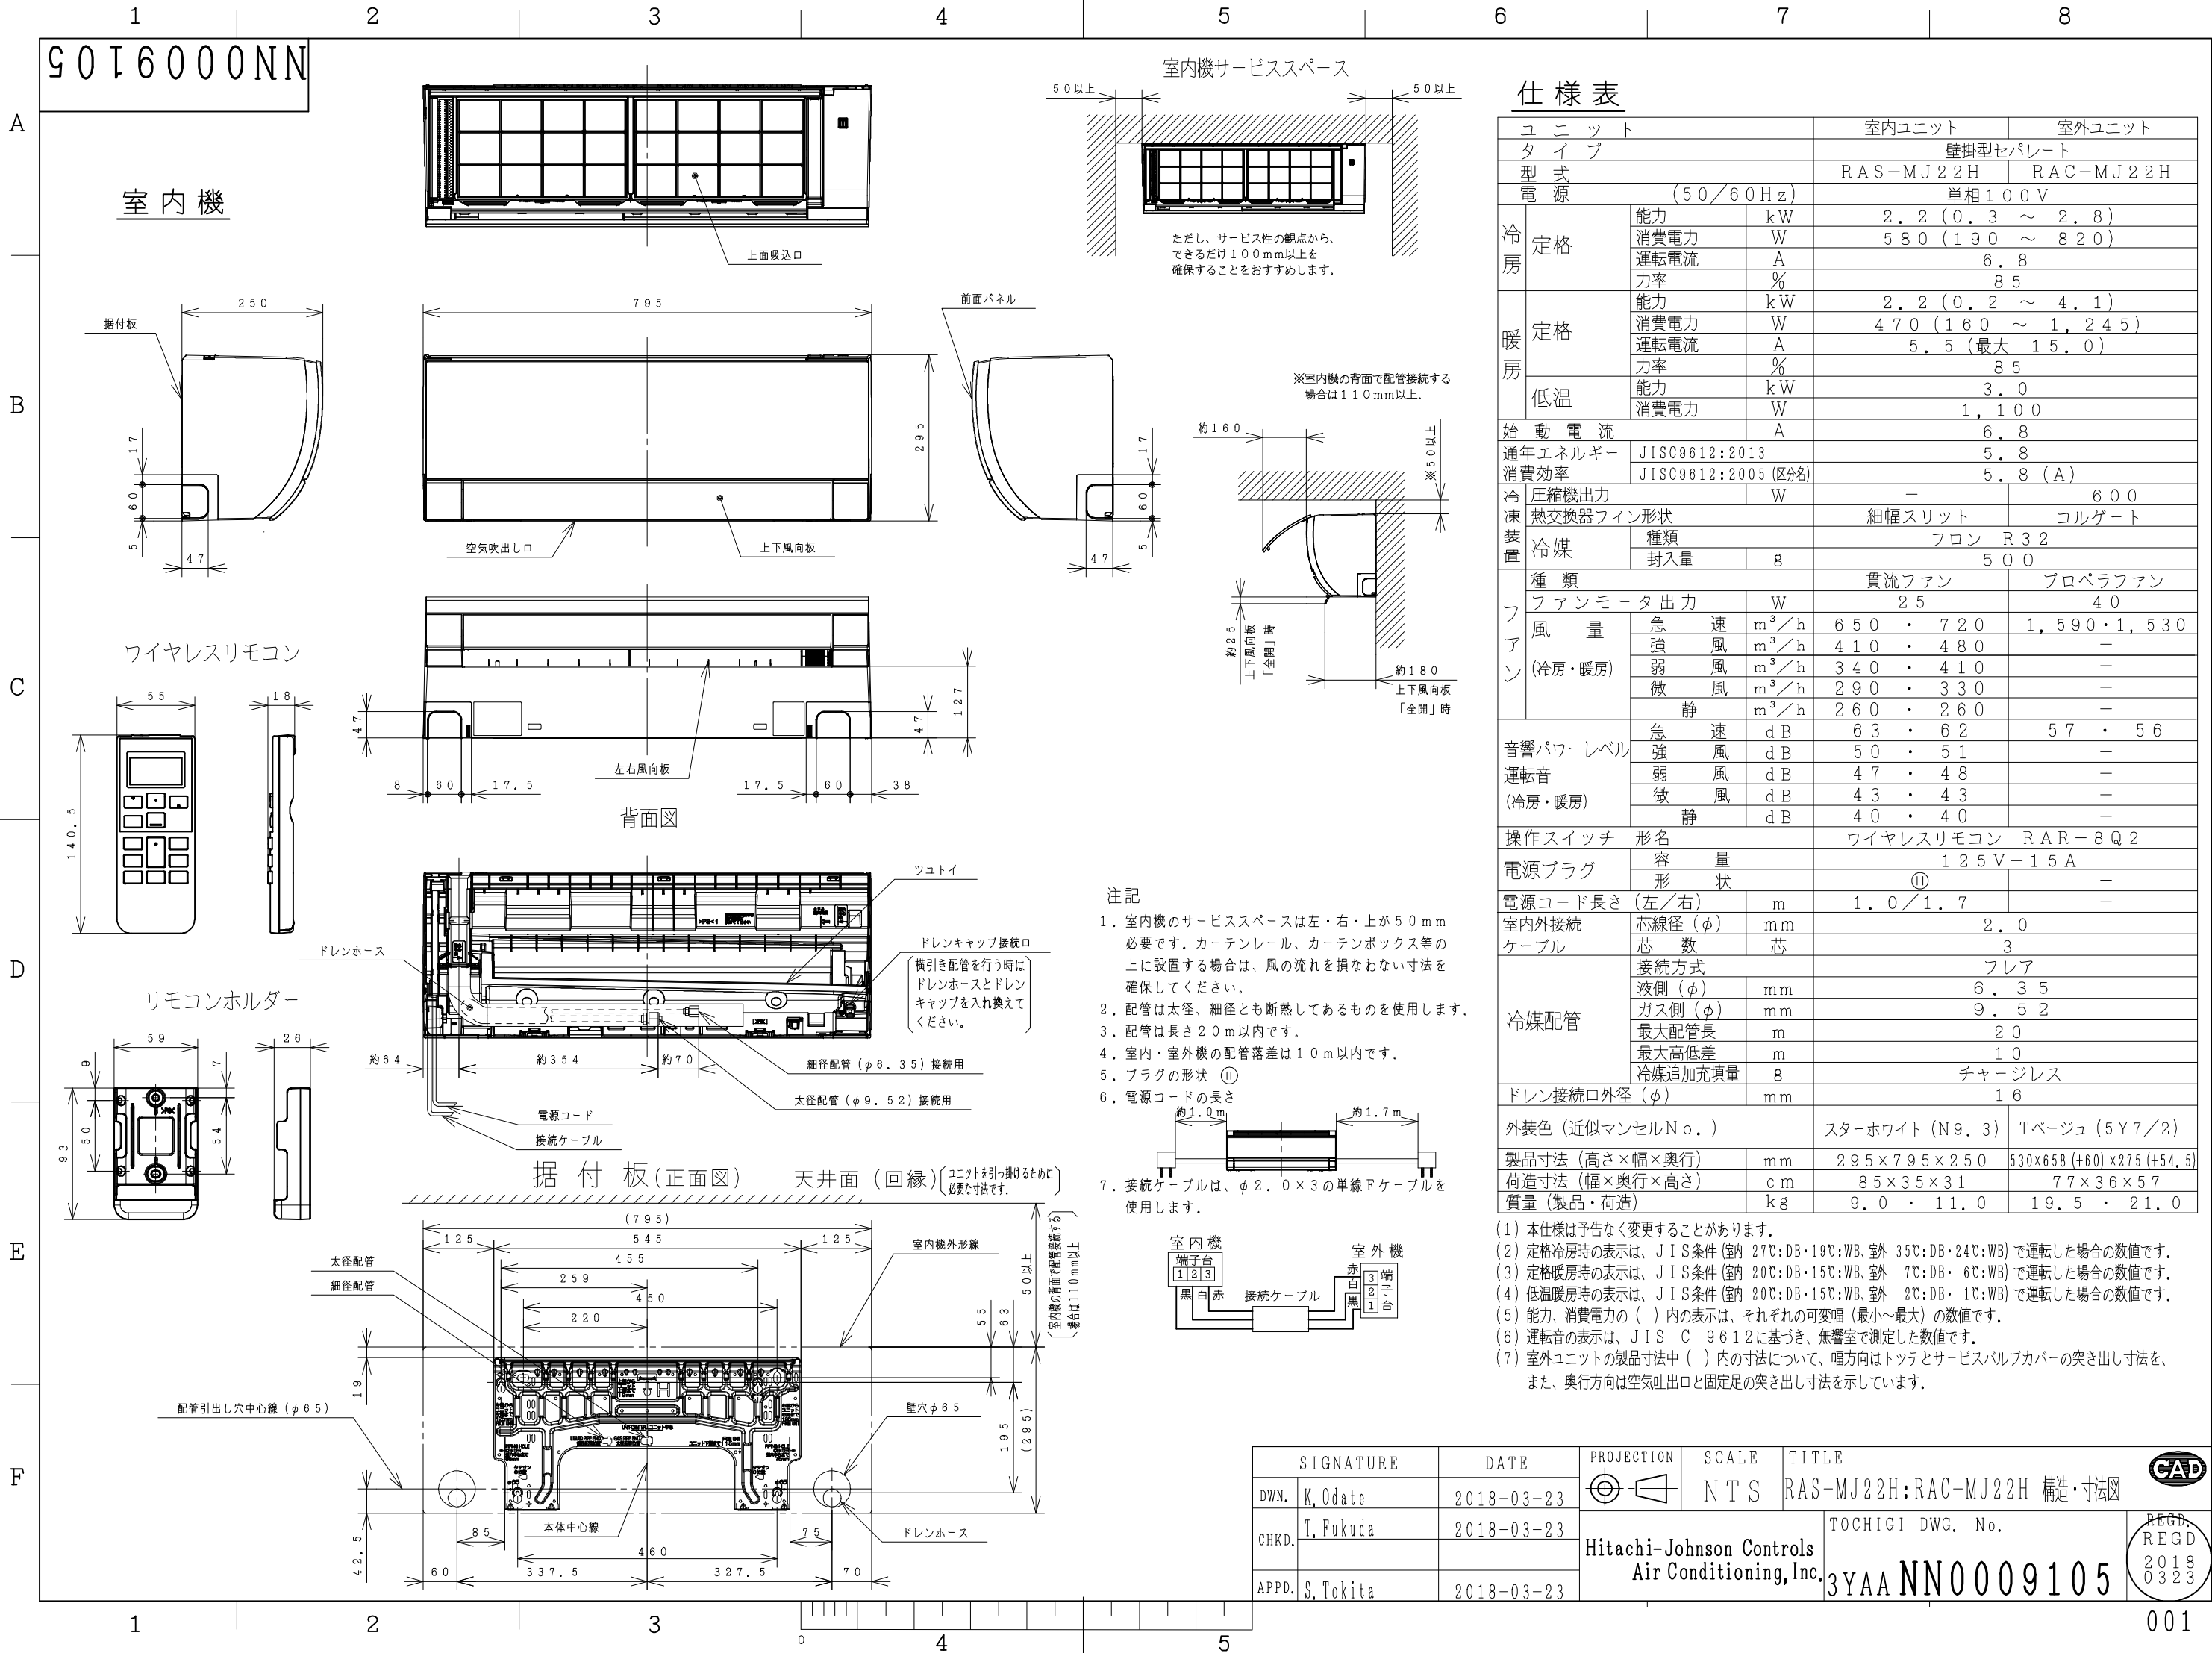

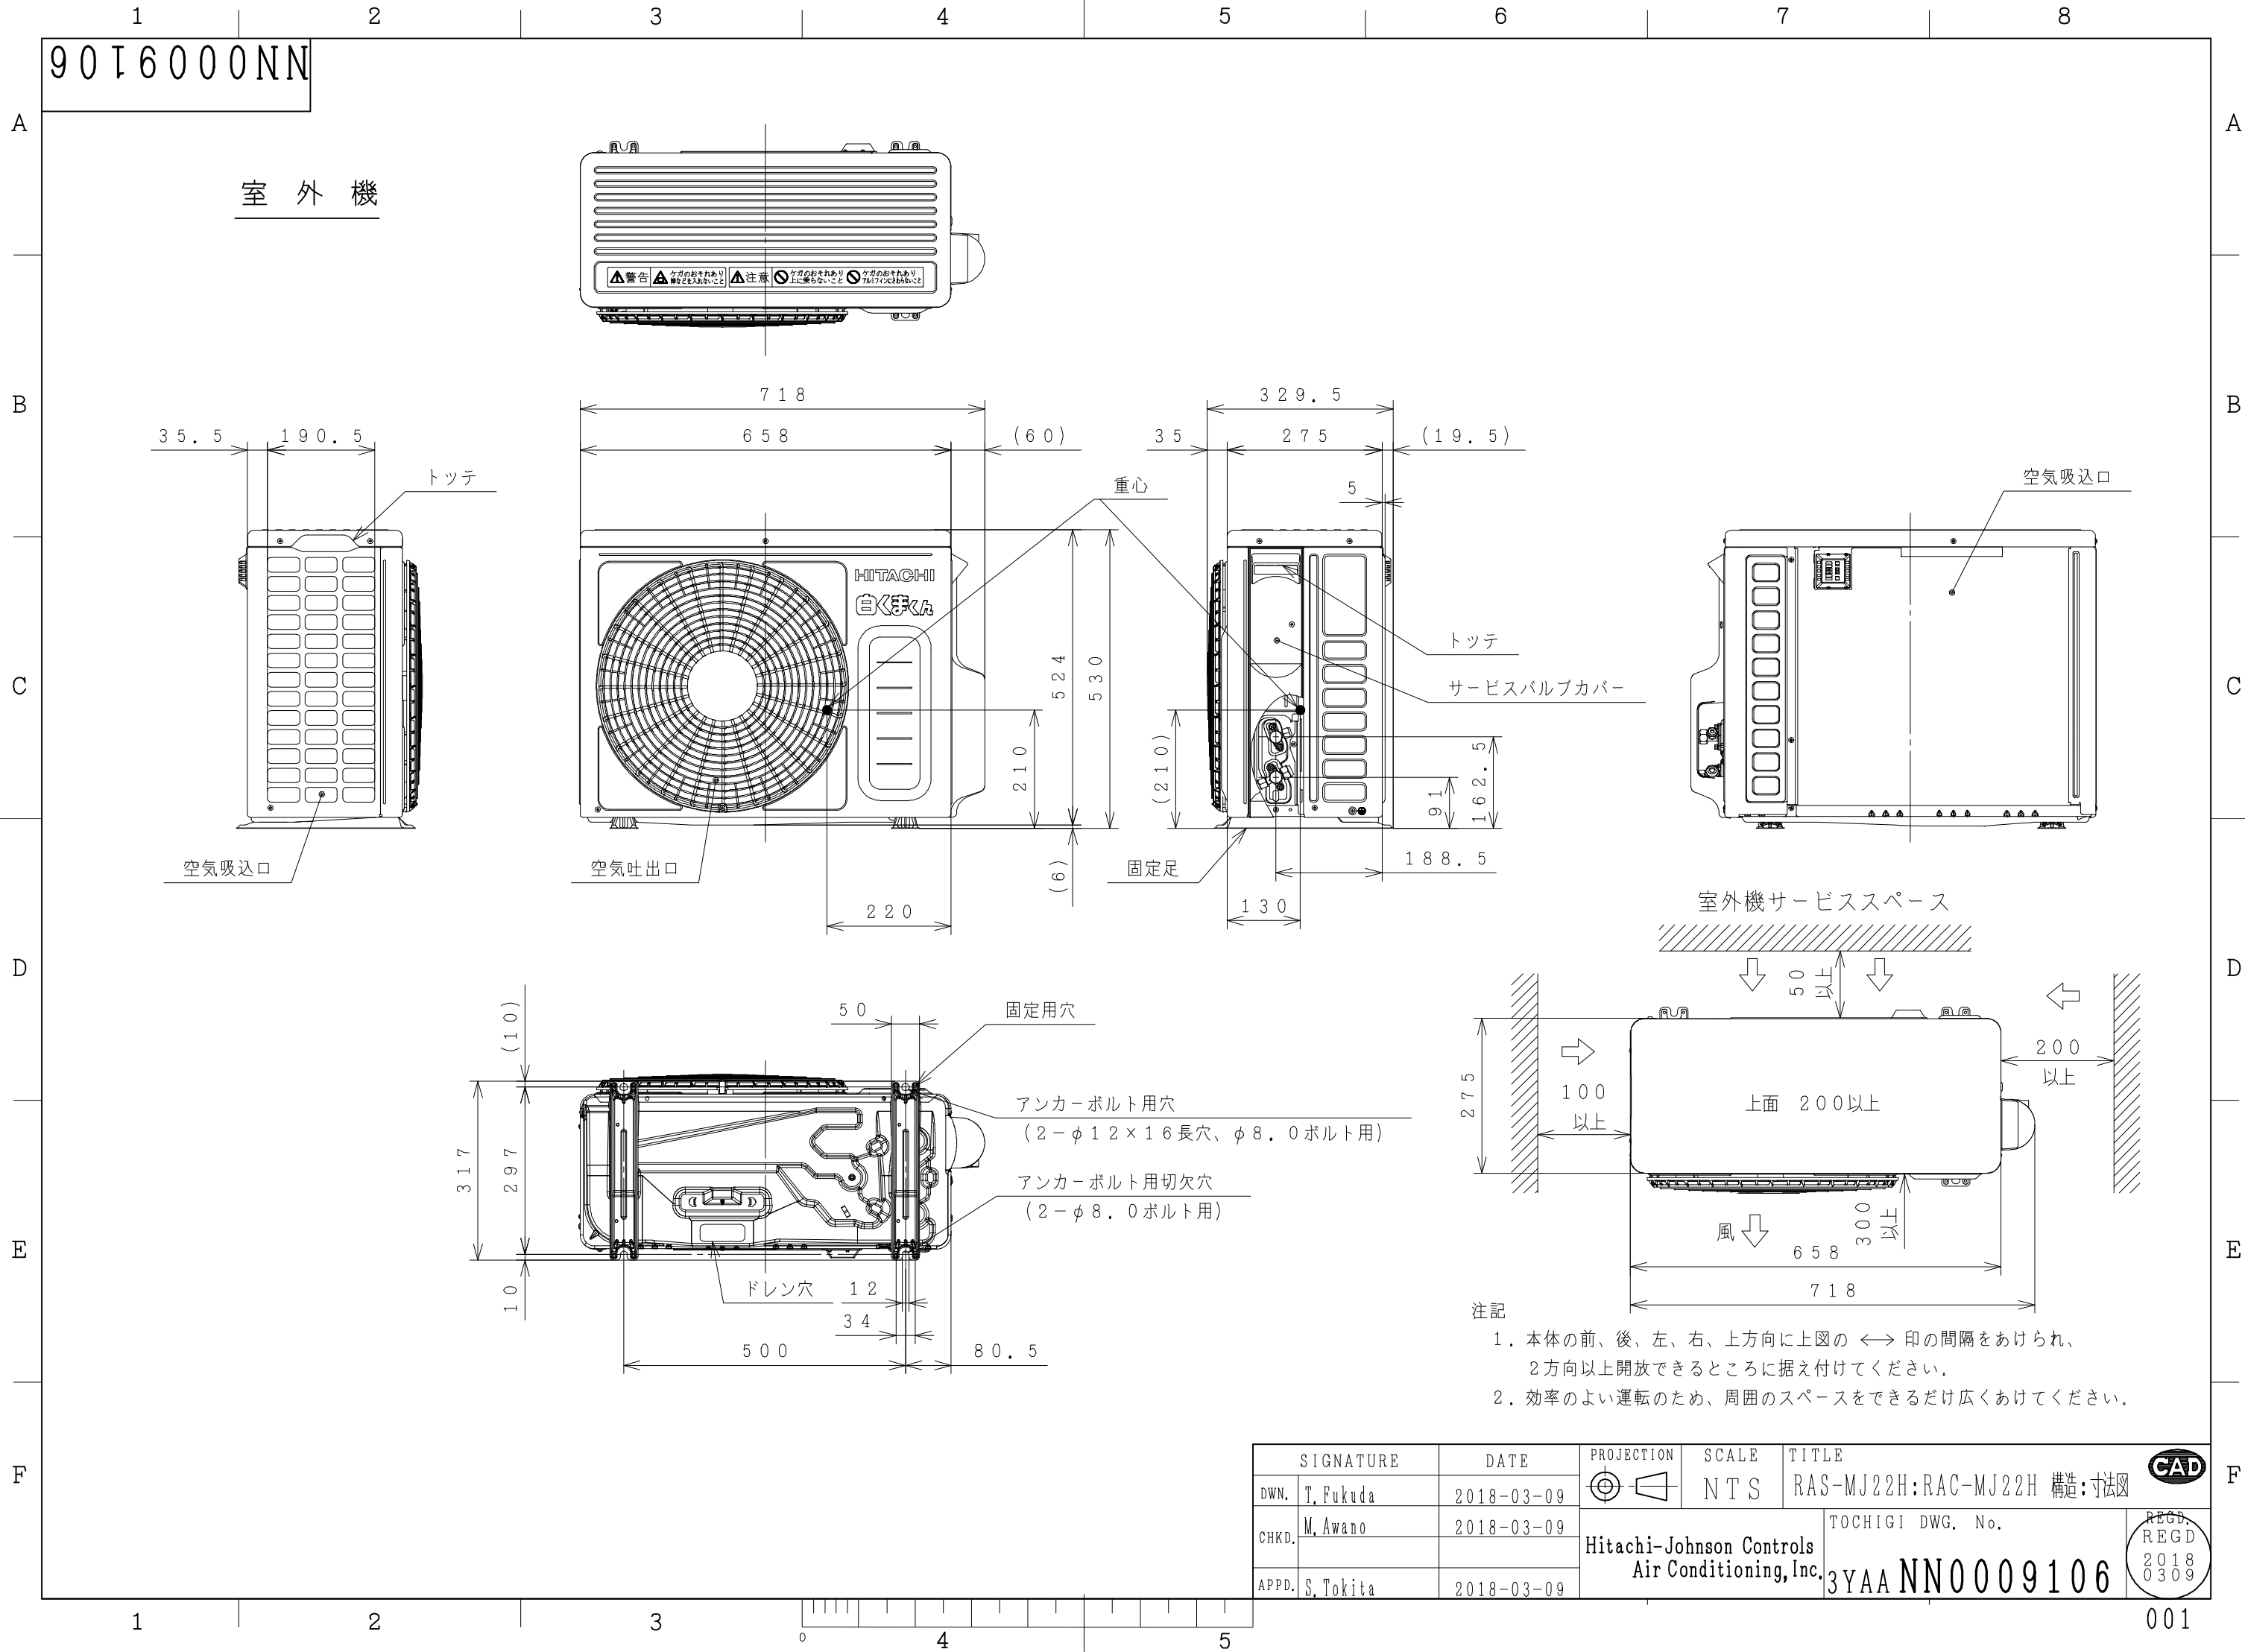


A
B
C
D
E
F


A
B
C
D
E
F

L016000NN


回路図

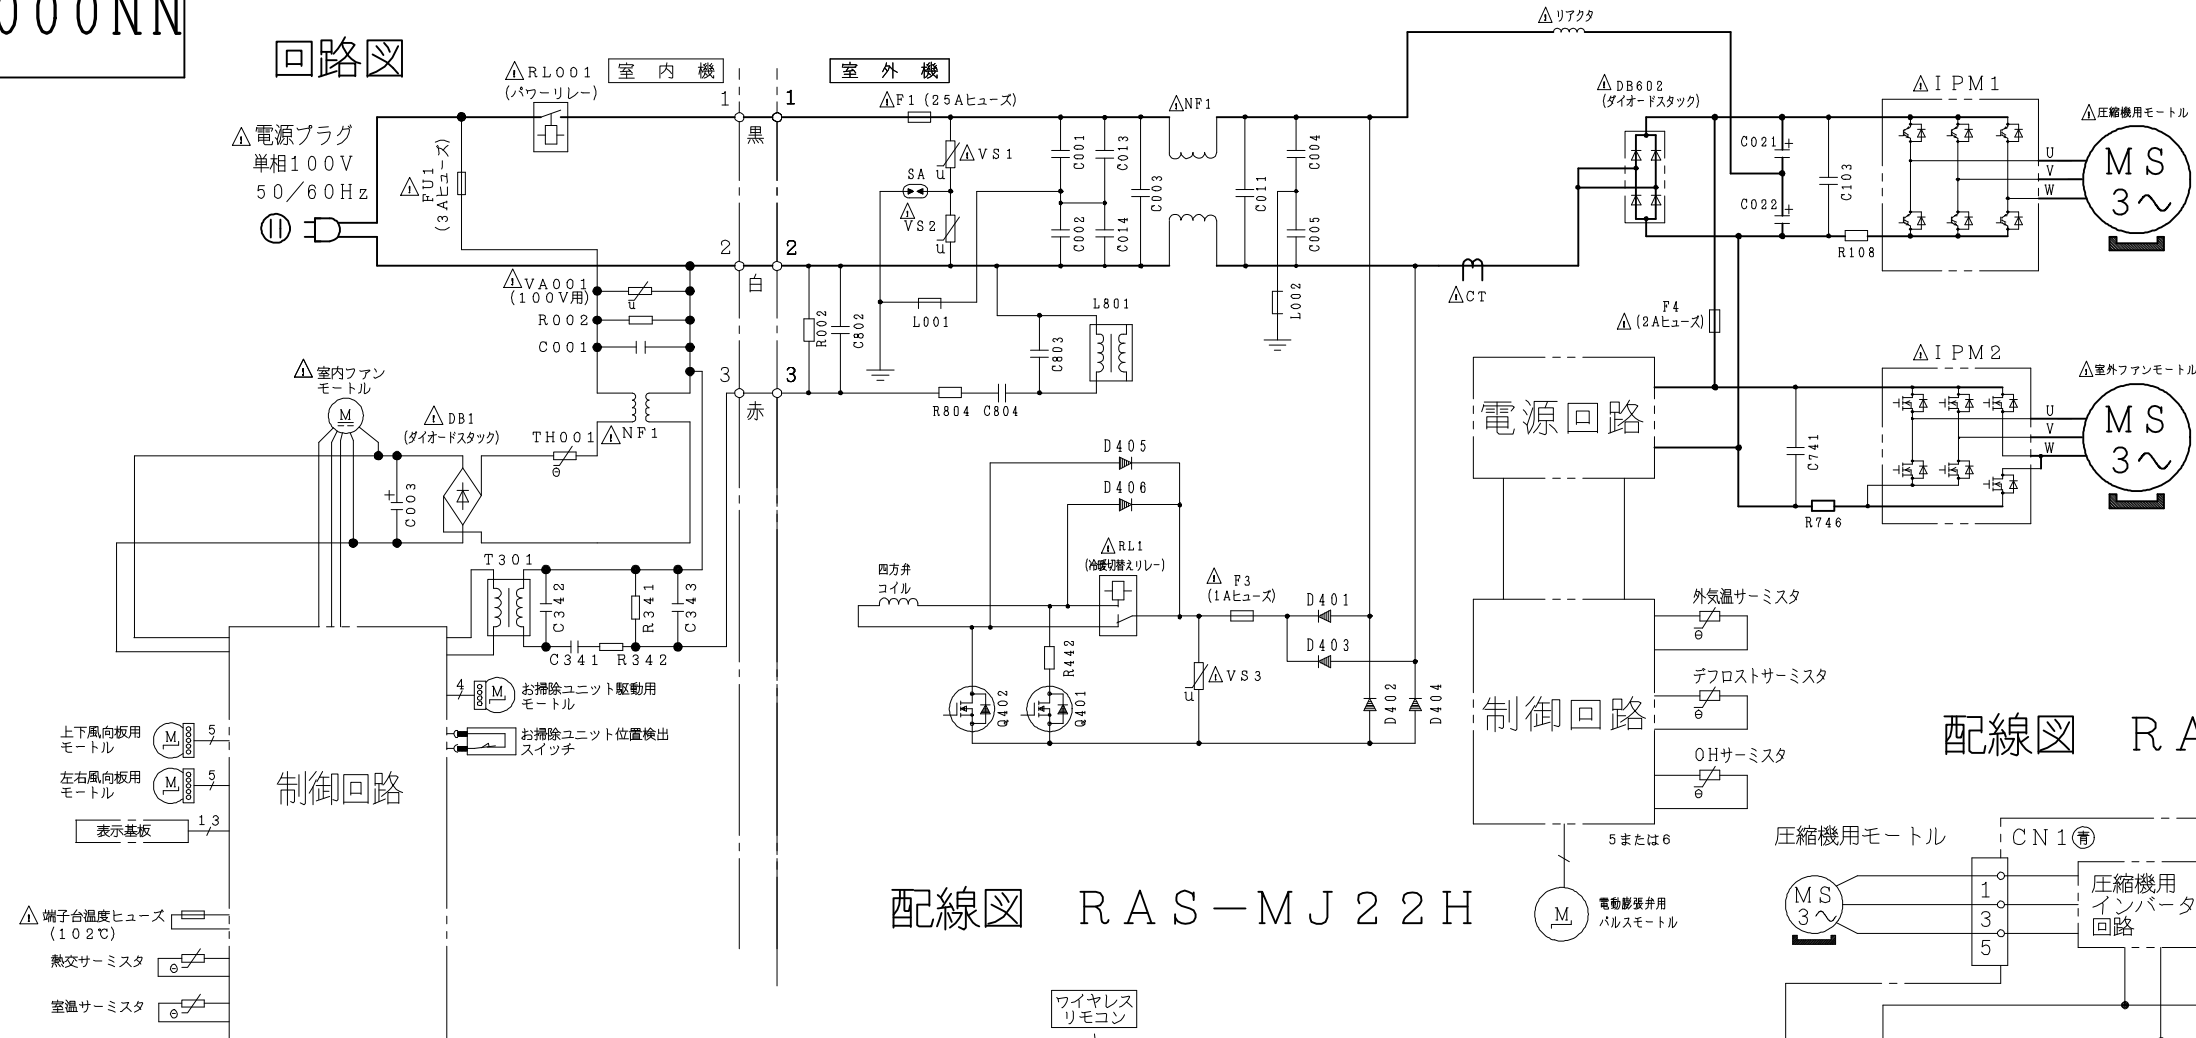

配線図 RAS-MJ22H

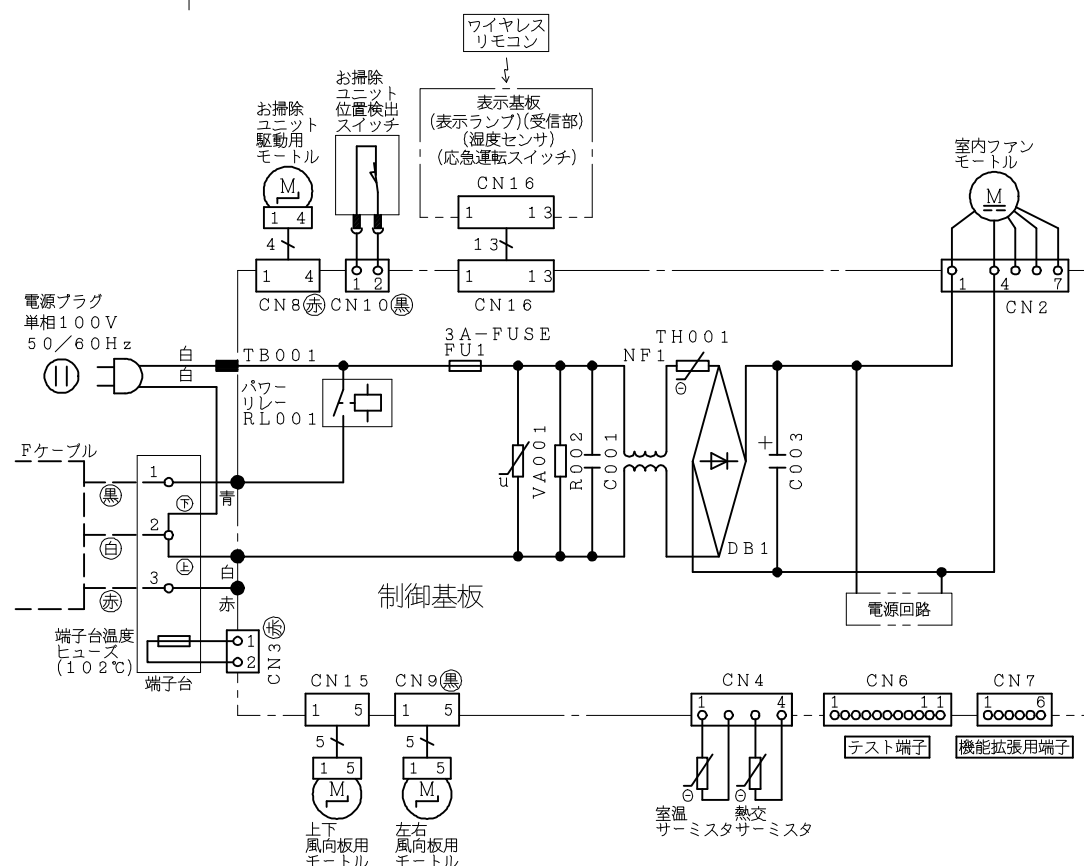


配線図 RAC-MJ22H

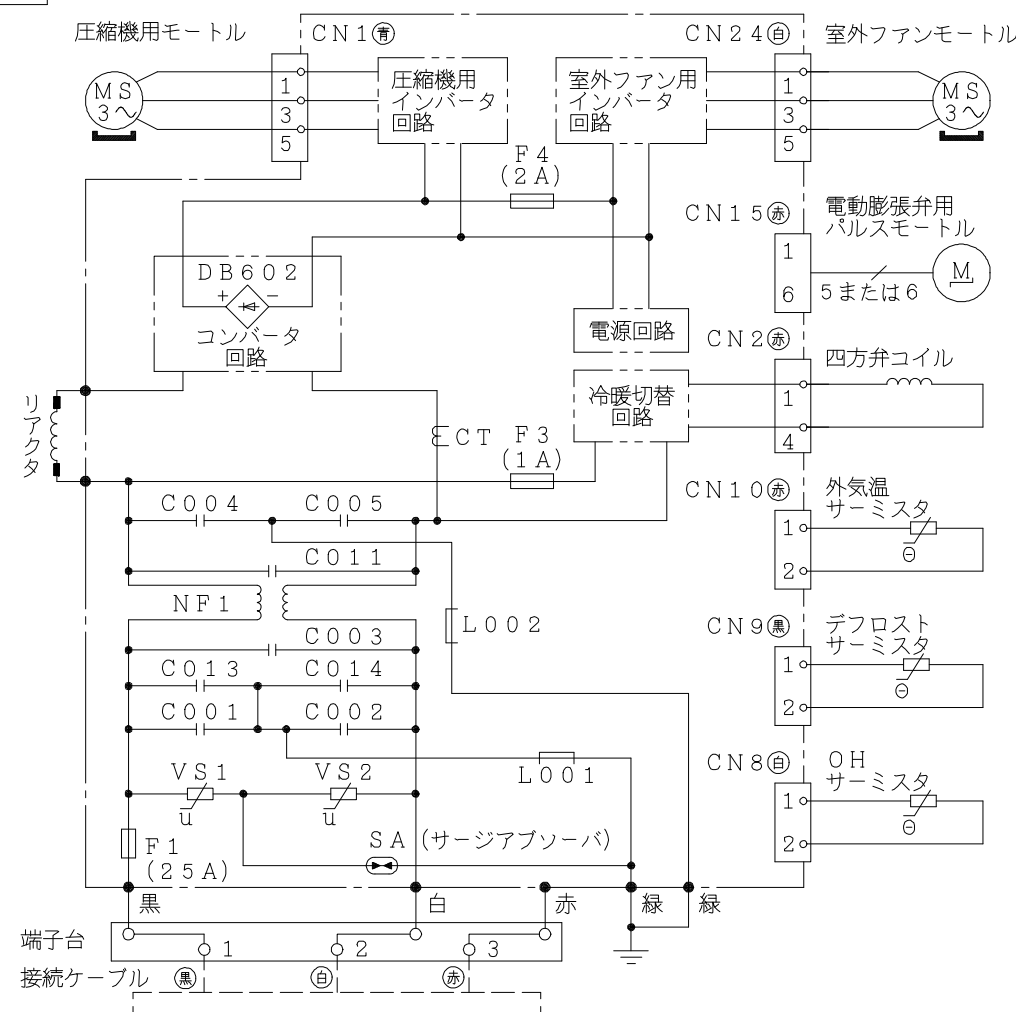

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを
差込んで※2 標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※3 カードキー接続コードを
差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※4 RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを
差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※5 無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※6 HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号【SP-HAC1】
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号【SP-CKC1】
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※6 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	T. Fukuda	2018-03-09		N T S	RAS-MJ22H:RAC-MJ22H 回路図:配線図	
CHKD.	H. Shono	2018-03-13				
APPD.	S. Tokita	2018-03-13				
Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.					TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2018 0313
					3YDANN0009107	



001