
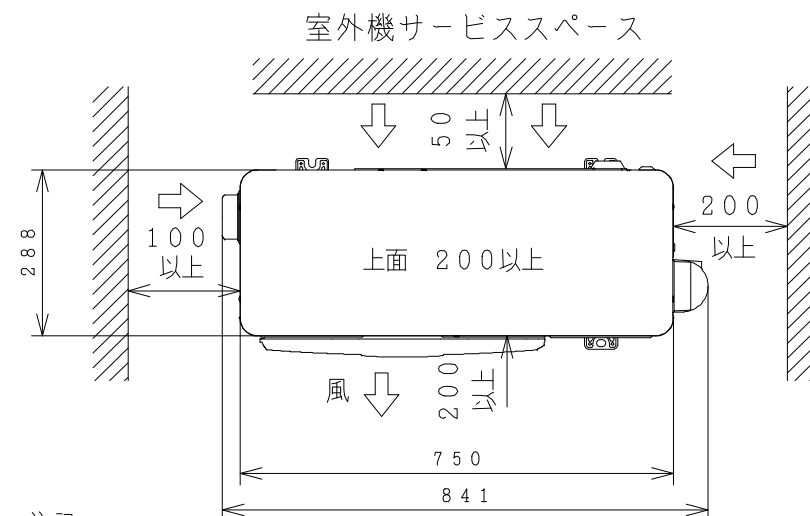



5	6	7	9	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



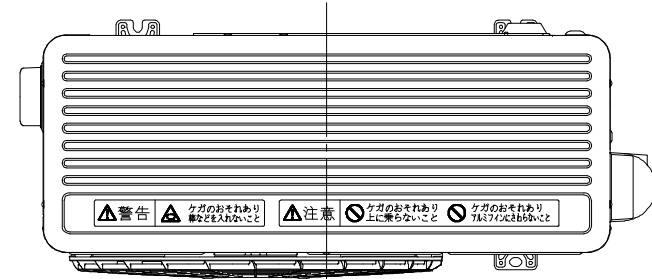


注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。

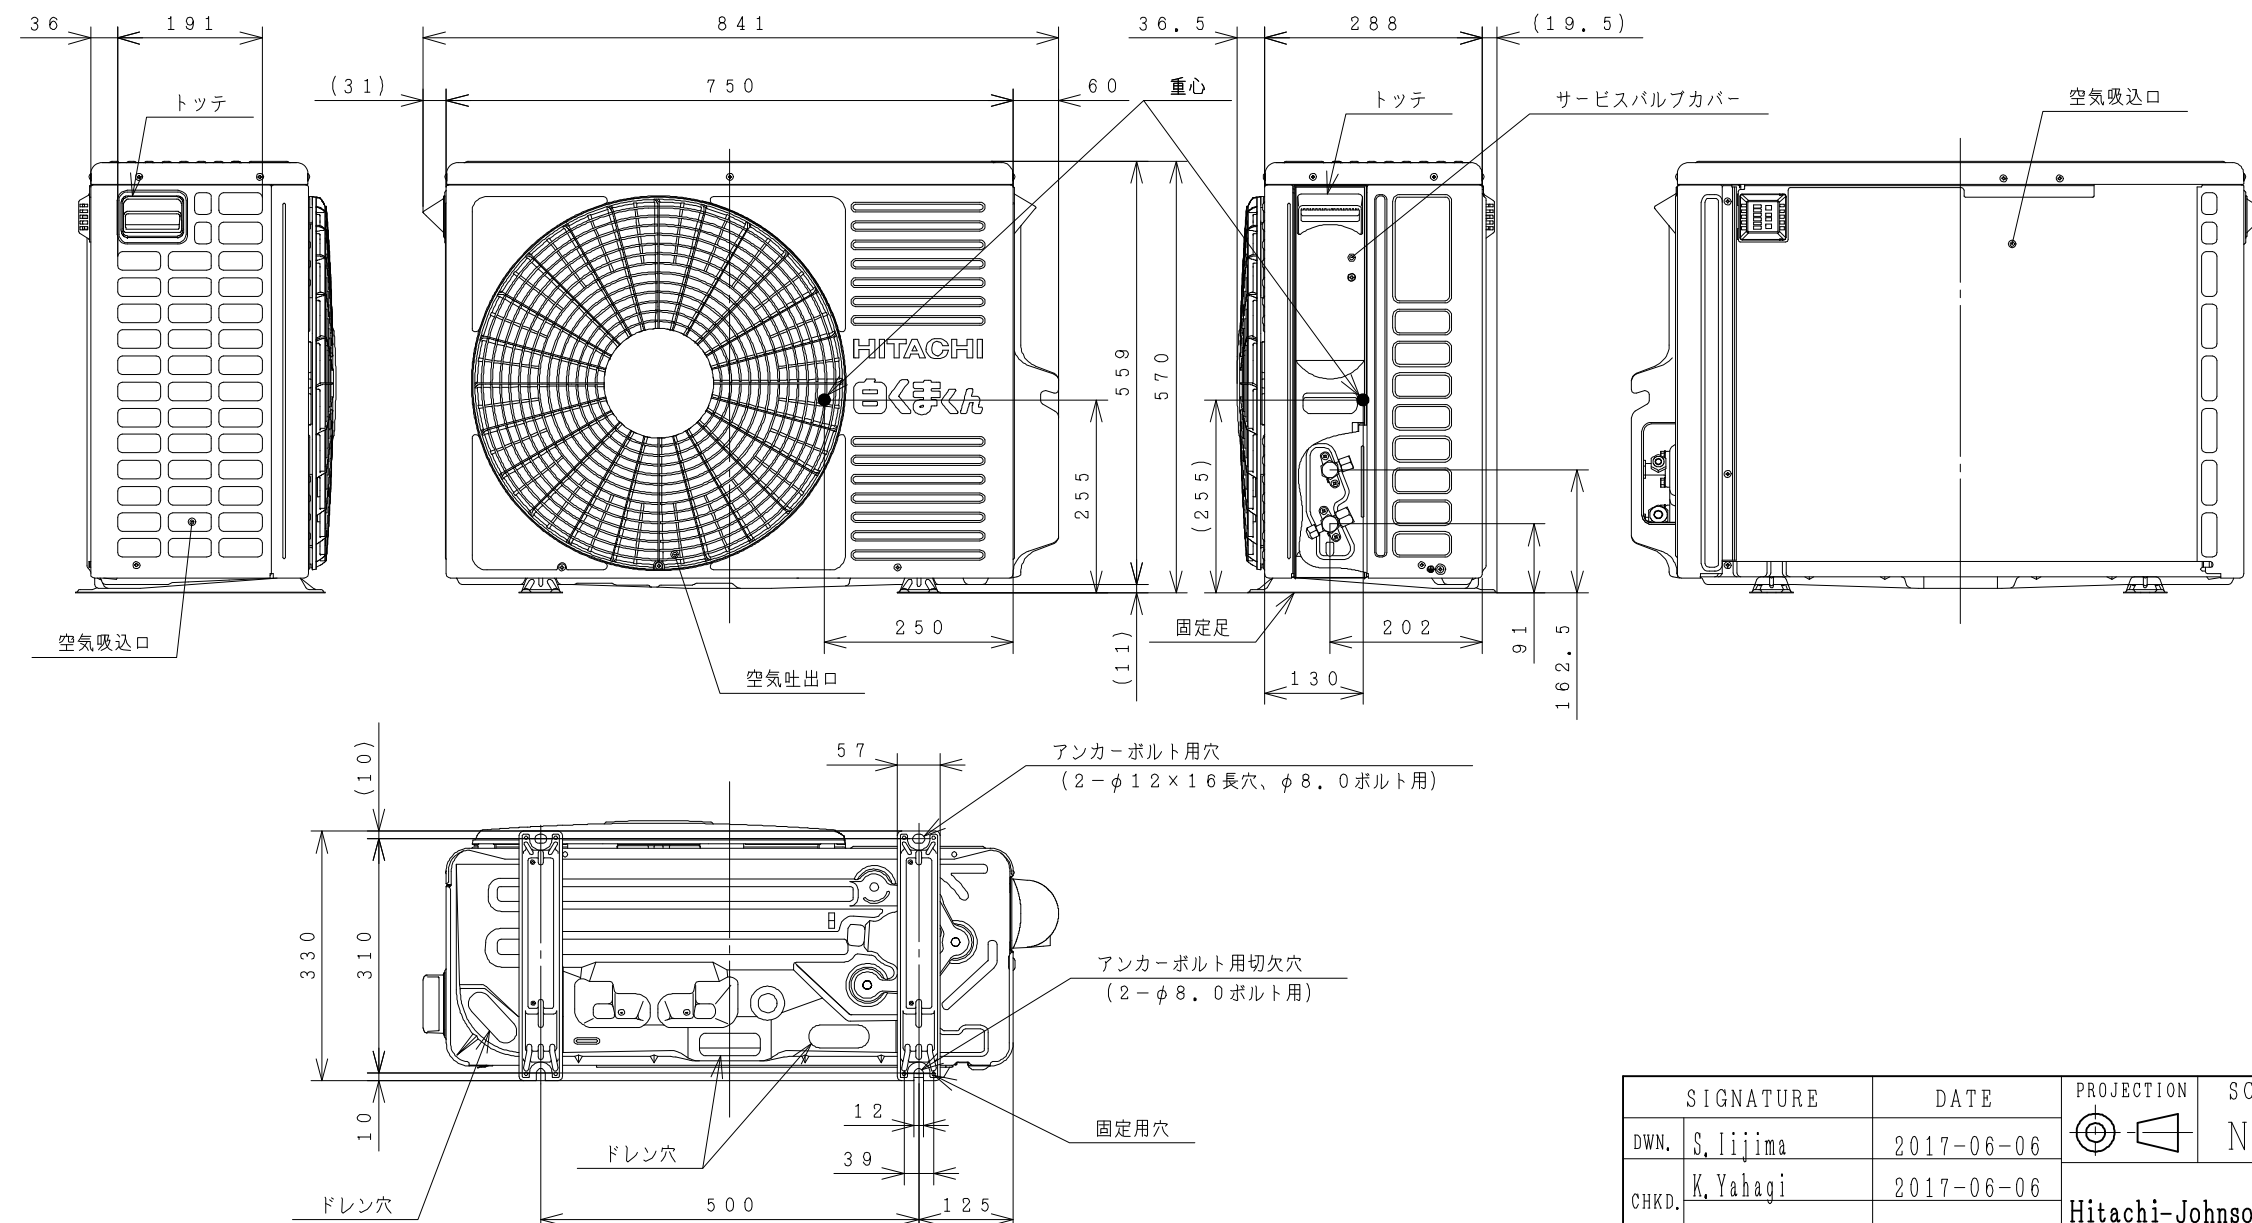



ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

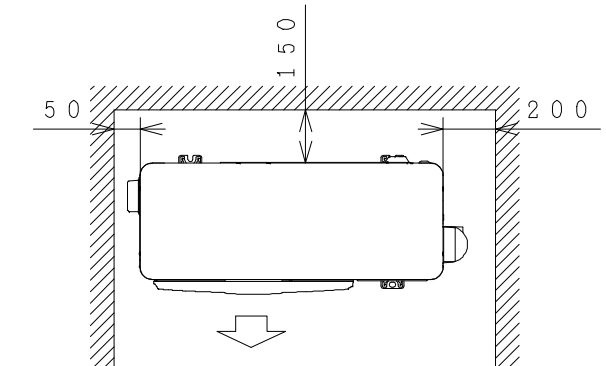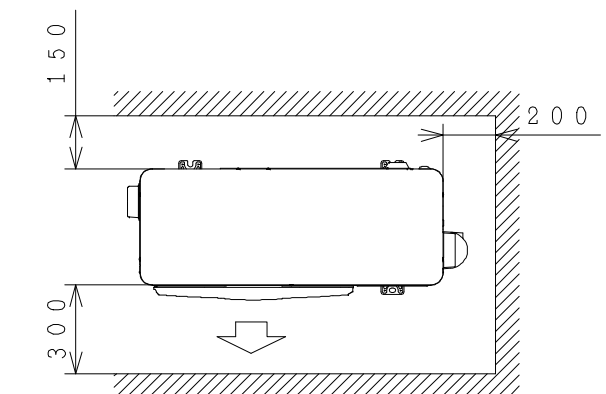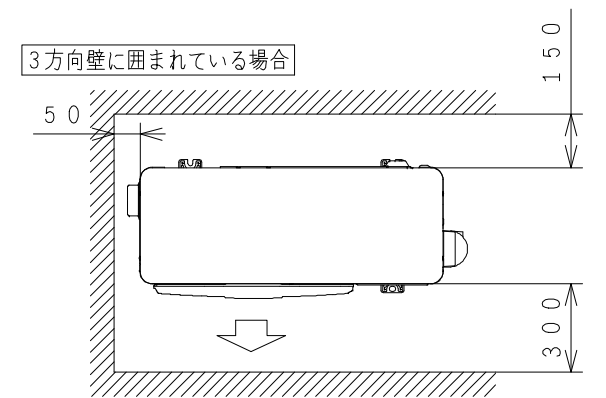

前後のみに壁がある場合

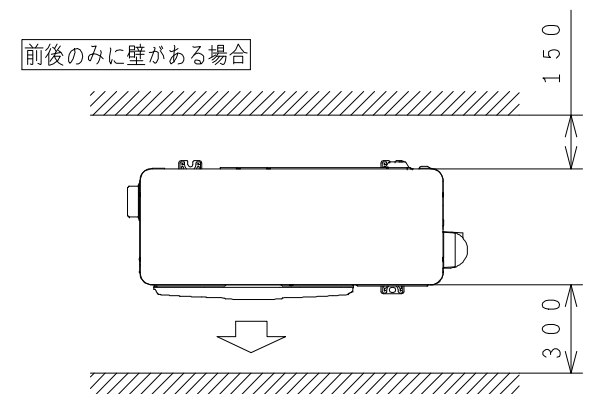

※吹出し側壁面高さ1.2m以下

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-SE25G:RAC-SE25G 構造:寸法図	
DWN.	S. Iijima	2017-06-06		N T S	RAS-SE25G:RAC-SE25G 構造:寸法図	
CHKD.	K. Yahagi	2017-06-06				
APPD.	K. Kazuoka	2017-06-06				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0006195	
						

This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited



REGD.
REGD
2017
606

001

0 0 1