

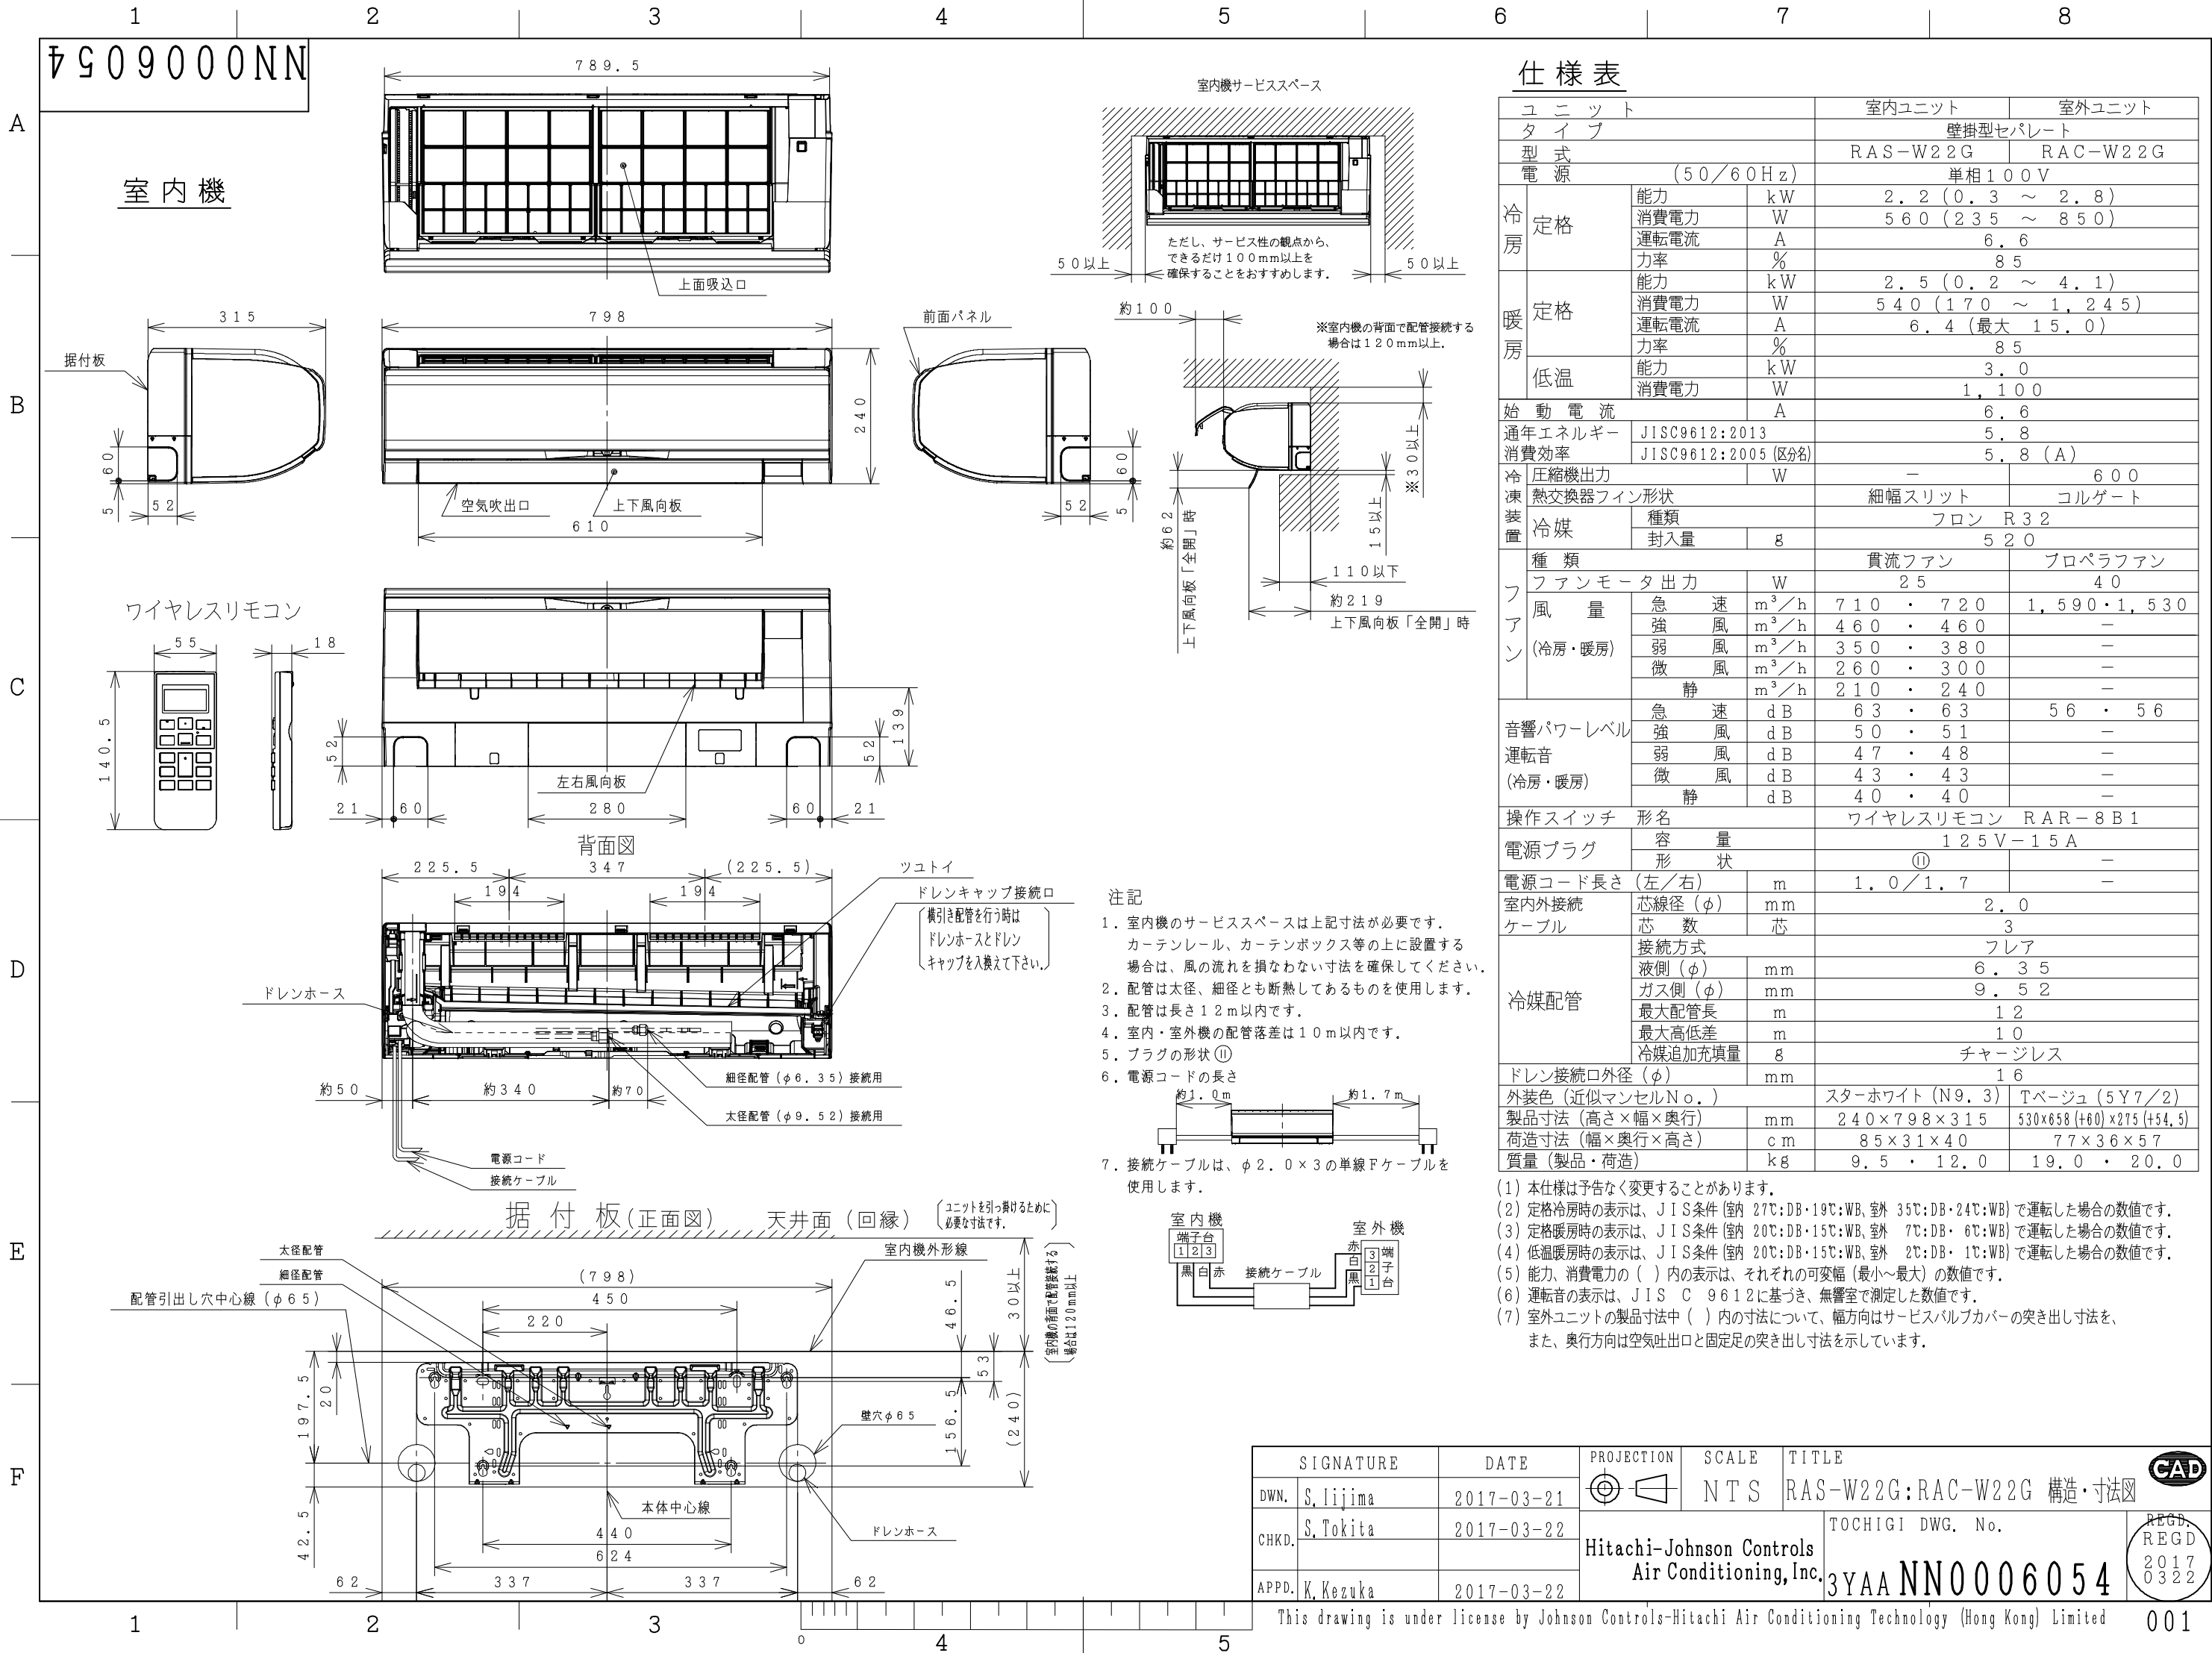



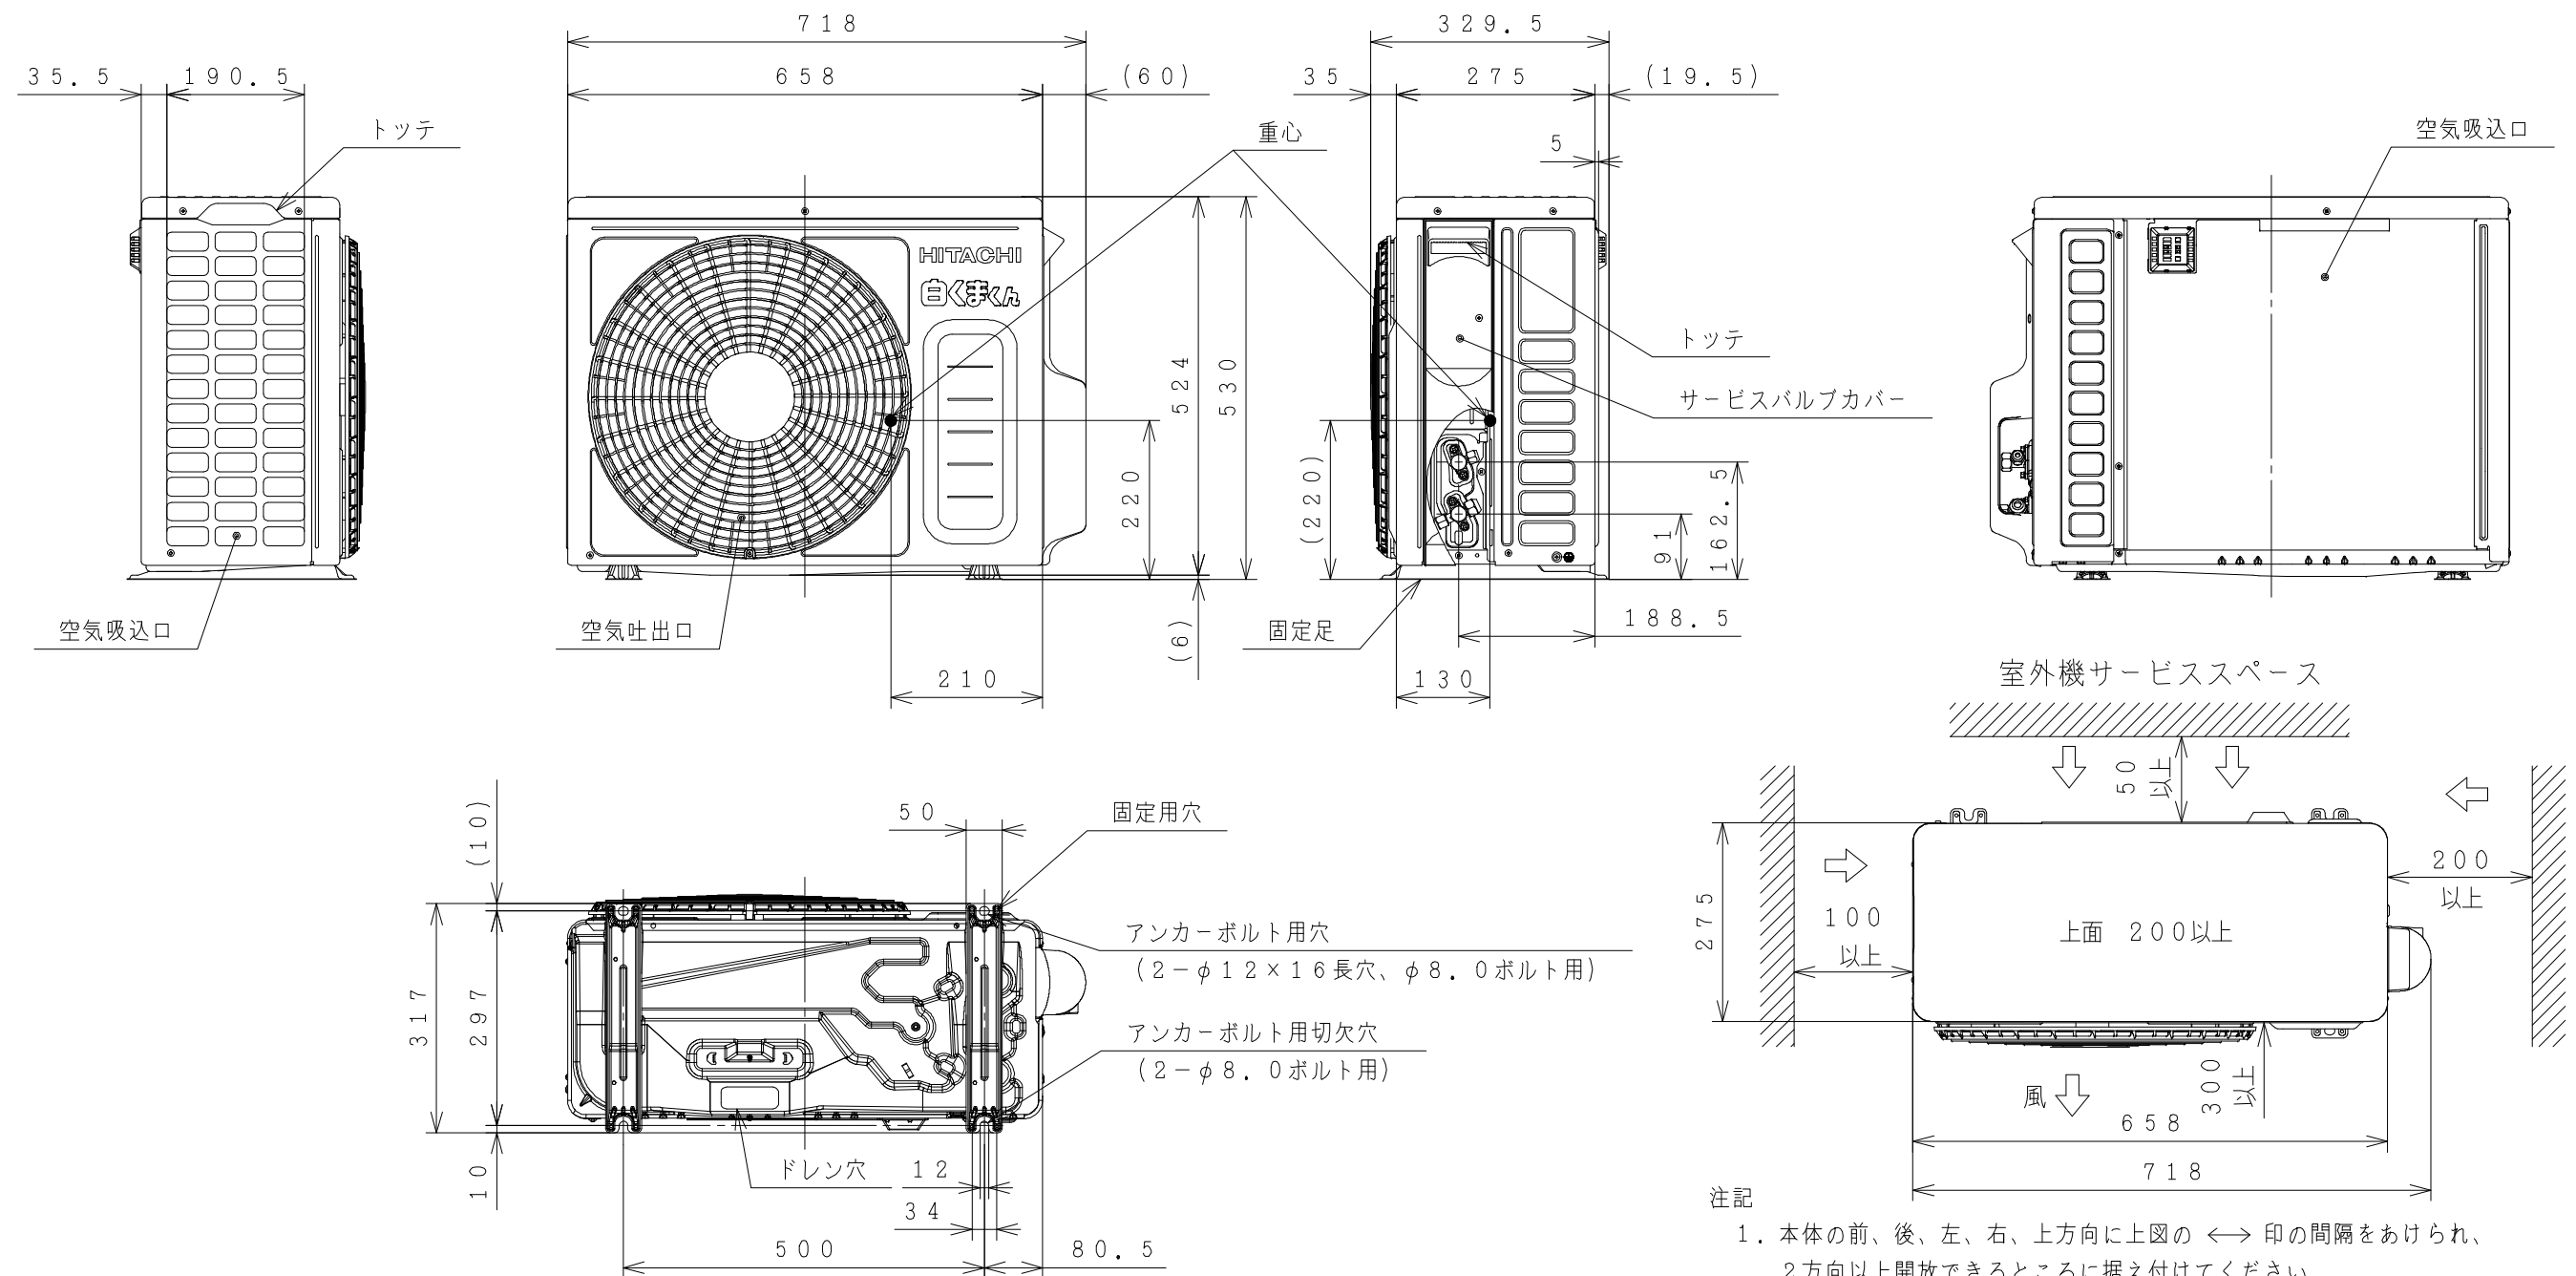


5 5 0 9 0 0 0 N N

室 外 機

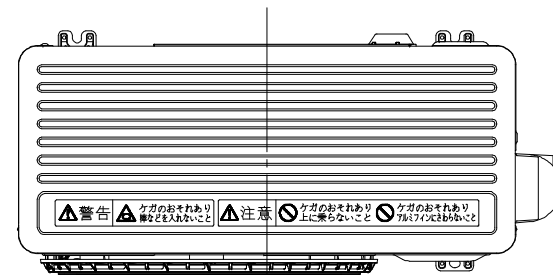


- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-W22G:RAC-W22G 構造:寸法図	
DWN.	S. Iijima	2017-03-21		N T S	RAS-W22G:RAC-W22G 構造:寸法図	
CHKD.	S. Tokita	2017-03-22				
APPD.	K. Kezuka	2017-03-22				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0006055	

9909000NN


回路図

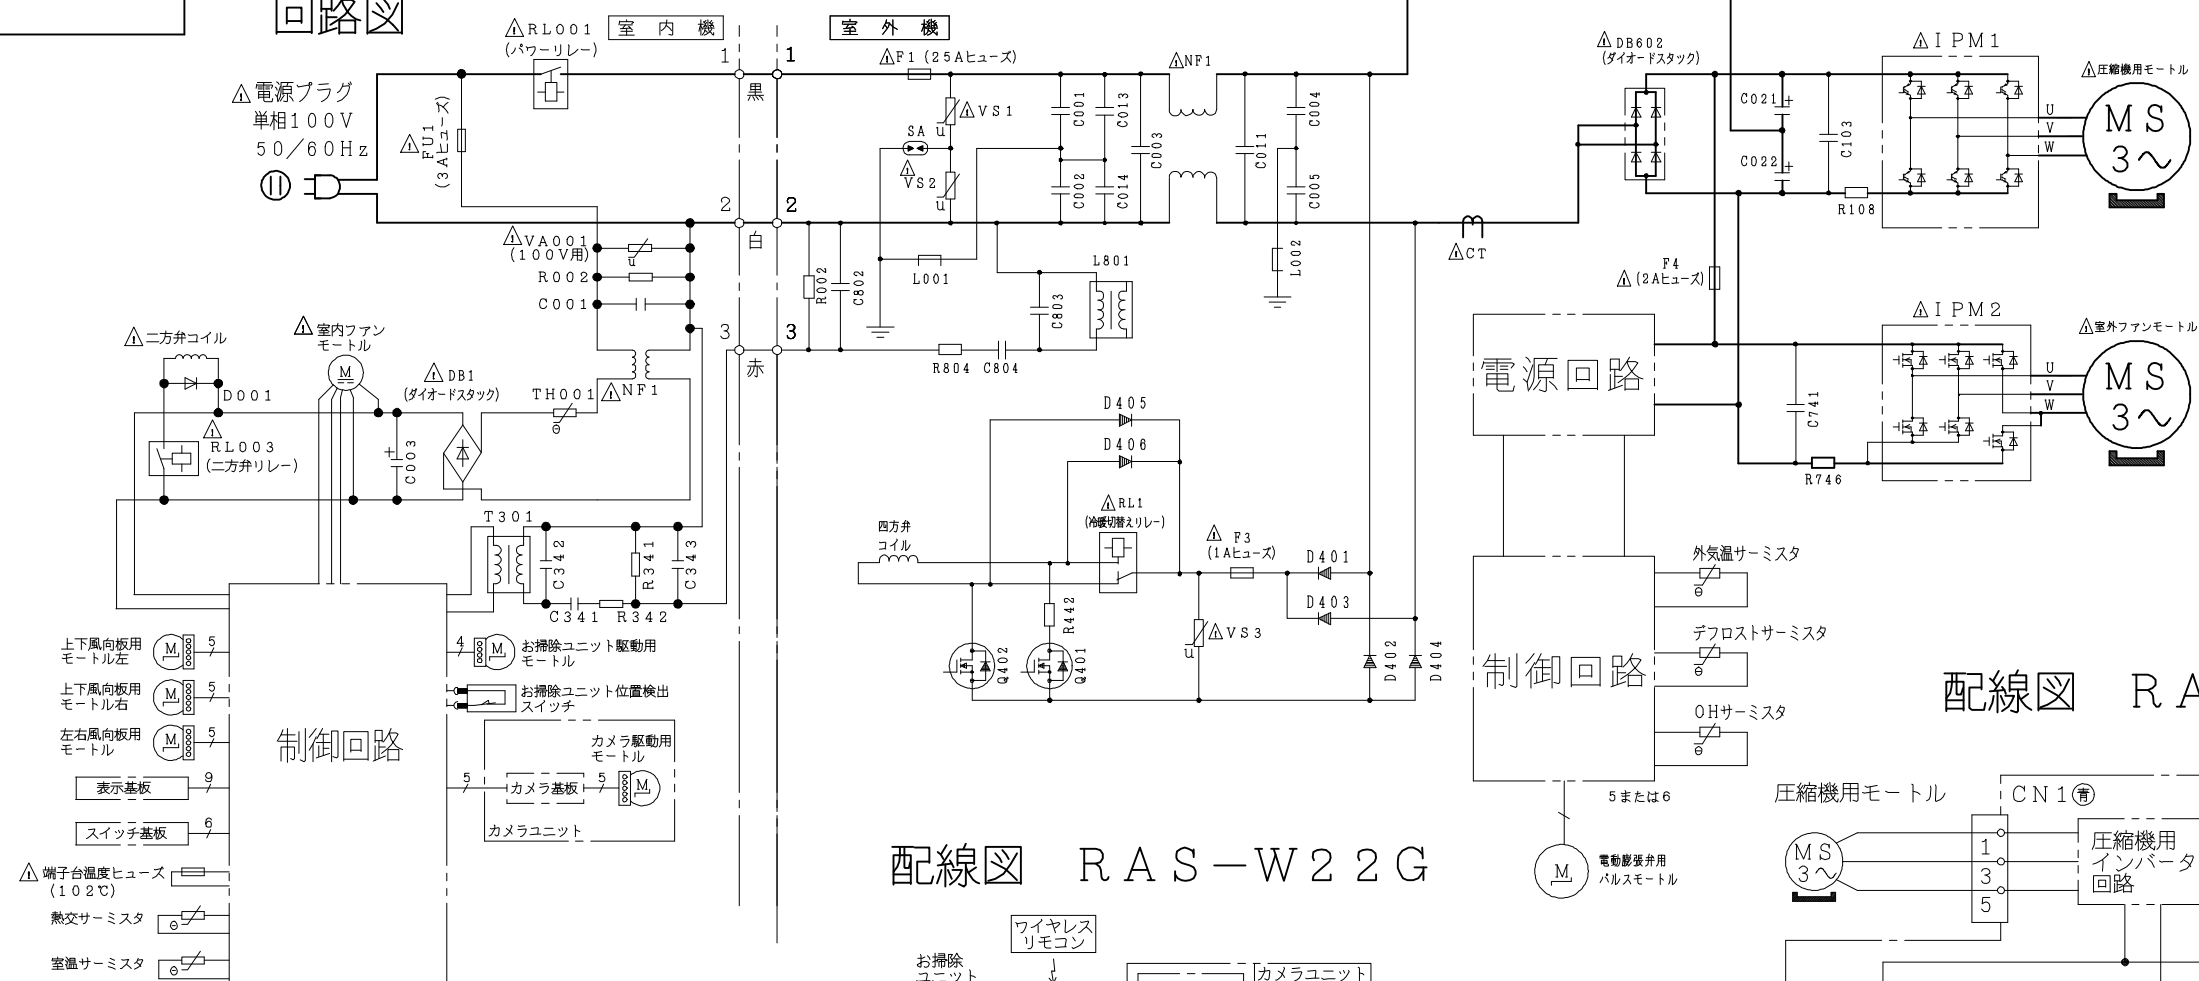

配線図 RAS-W22G

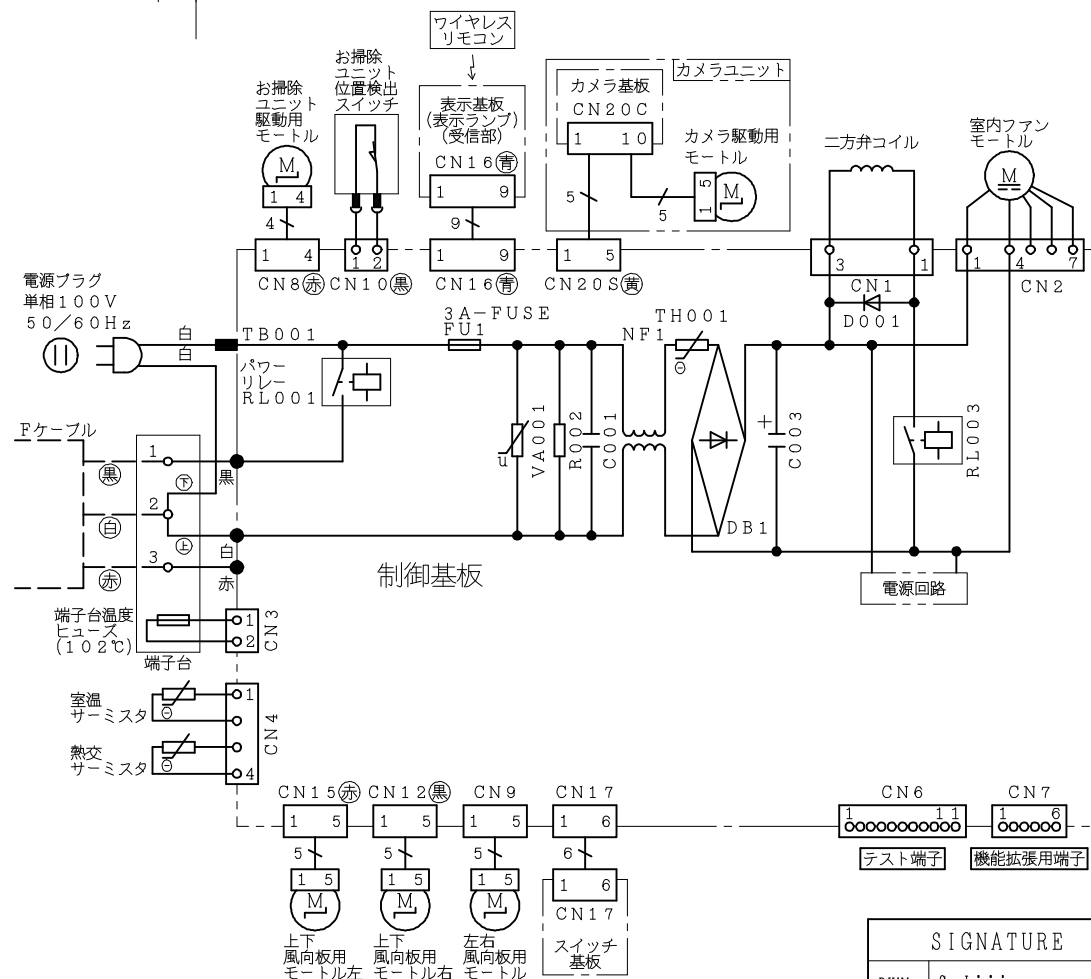

配線図 RAC-W22G

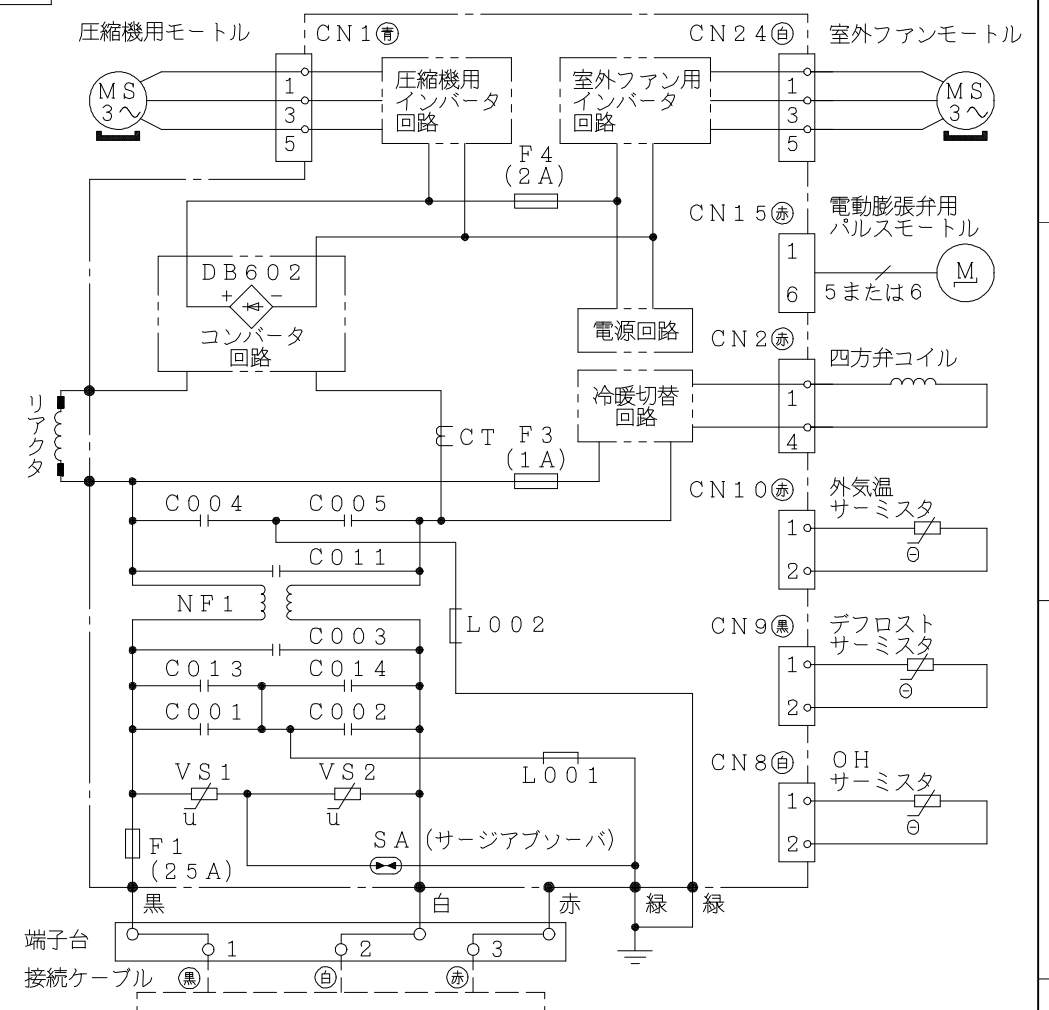

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※⁴無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

- ※¹ HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※² 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※³ RACアダプター：PSC-6RAD
- ※⁴ 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2017-03-23	第一角法	NTS	RAS-W22G:RAC-W22G 回路図:配線図	
CHKD. H. Shono	2017-03-23			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. K. Kezuka	2017-03-23			TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0006056	