
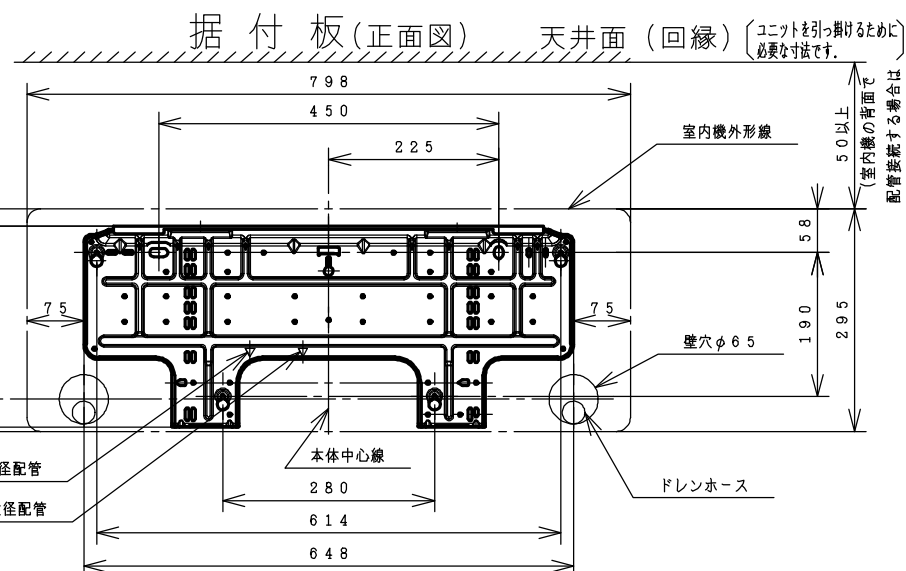
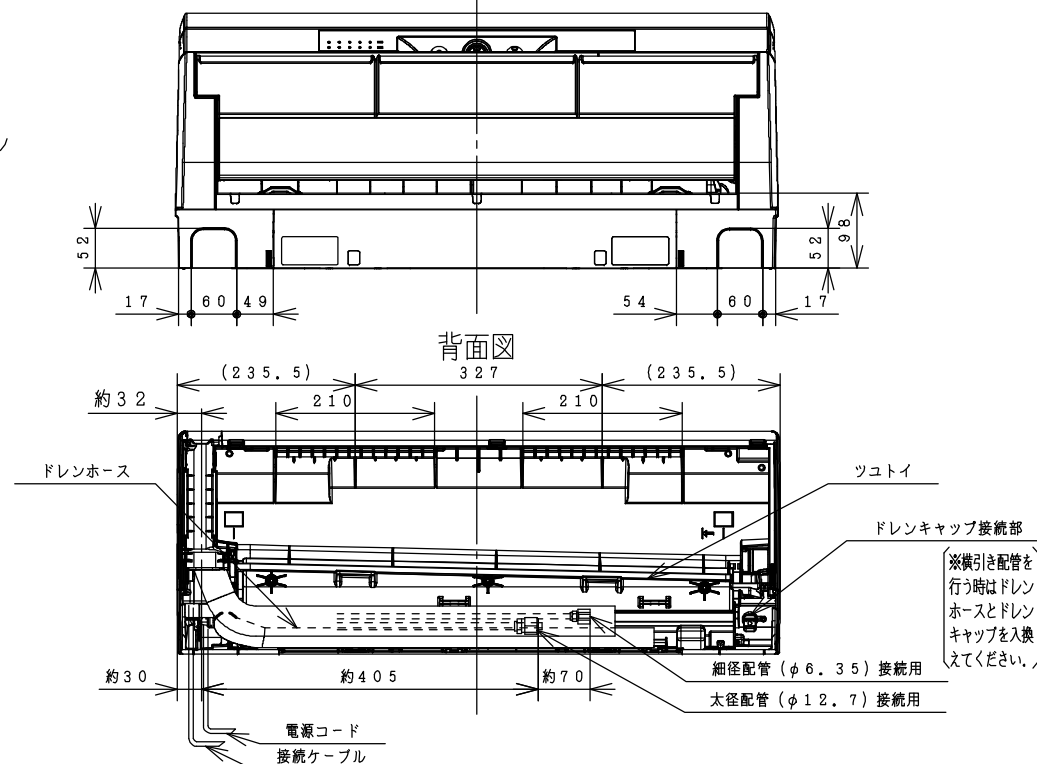
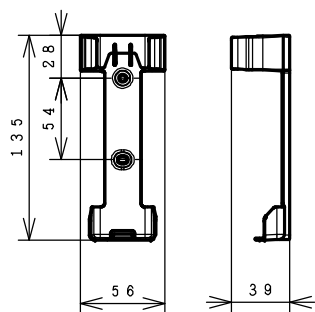

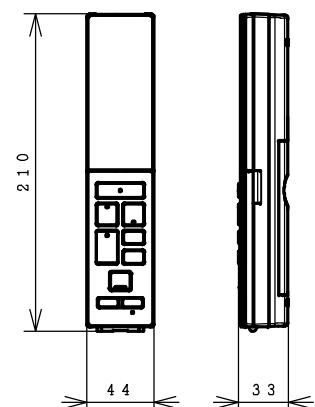
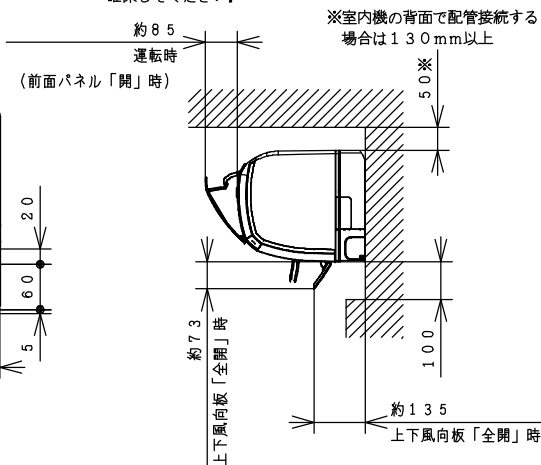
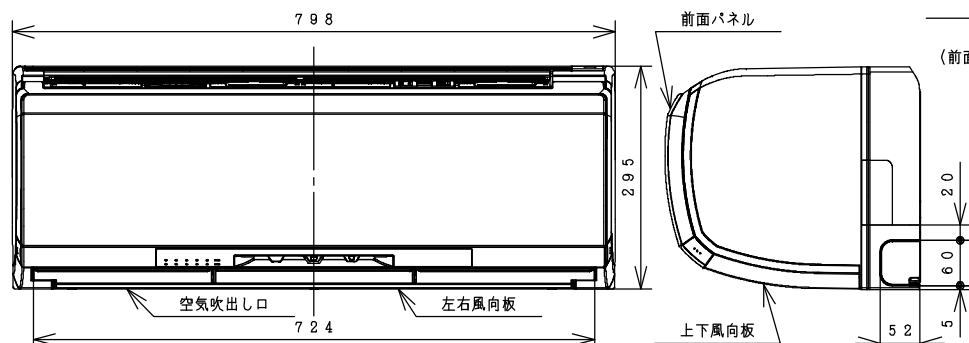
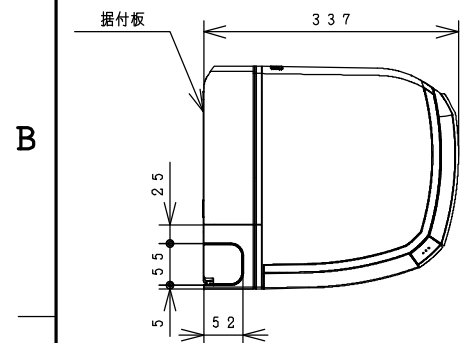
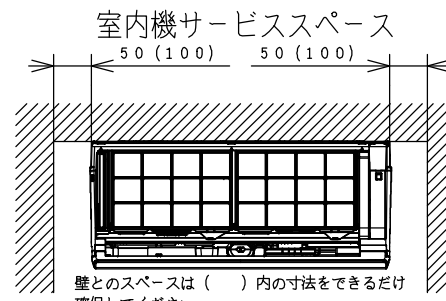



BB0047606

室内機

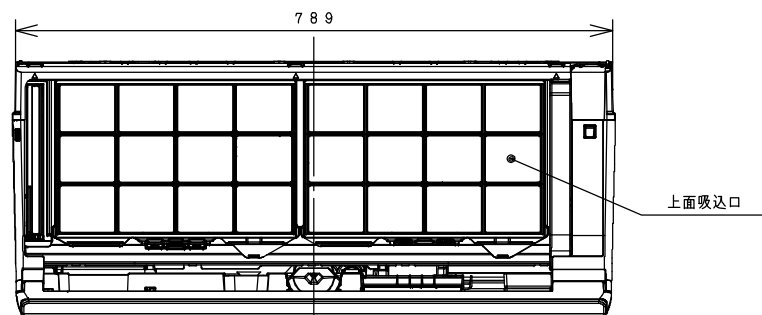

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ

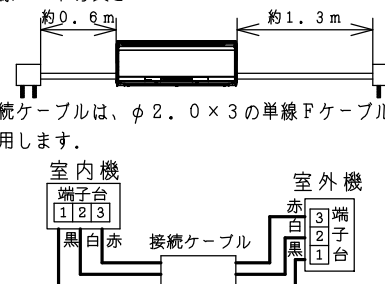


7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。

仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-X63E2		RAC-X63E2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷房	定格	能力	kW	6.3 (0.6 ~ 6.7)			
		消費電力	W	1,830 (175 ~ 3,050)			
		運転電流	A	9.7			
		力率	%	94			
暖房	定格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 11.7)			
		消費電力	W	1,850 (145 ~ 3,900)			
		運転電流	A	10.3 (最大 20.0)			
		力率	%	90			
	低温	能力	kW	8.6			
		消費電力	W	3,500			
始 動 電 流			A	10.3			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		6.2			
		JISC9612:2005 (区分)		6.1 (F)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		1,000	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷媒	種類		フロン R32			
		封入量	g	1,600			
ファン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		45	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	1,170・1,380		3,040・2,760	
		強 風	m³/h	990・1,120		—	
		弱 風	m³/h	780・830		—	
		微 風	m³/h	630・630		—	
		静	m³/h	420・450		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	66・69		64・63		
	強 風	dB	61・62		—		
	弱 風	dB	56・56		—		
	微 風	dB	51・52		—		
	静	dB	42・43		—		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-6J1				
電源プラグ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—	
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	12.7				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			クリアホワイト (N9.5)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×337		669×819 (+97) ×319 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×44		95×42×71	
質量 (製品・荷造)			kg	16.0・19.0		43.0・47.0	

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	I. So	2014-10-21		NTS	RAS-X63E2:RAC-X63E2 構造・寸法図	
CHKD.	H. Daisaka	2014-10-21	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0047606	
APPD.	Y. Notova	2014-10-22				


BB0047451

回路図

室内機

室外機

電源プラグ
単相200V
50/60Hz

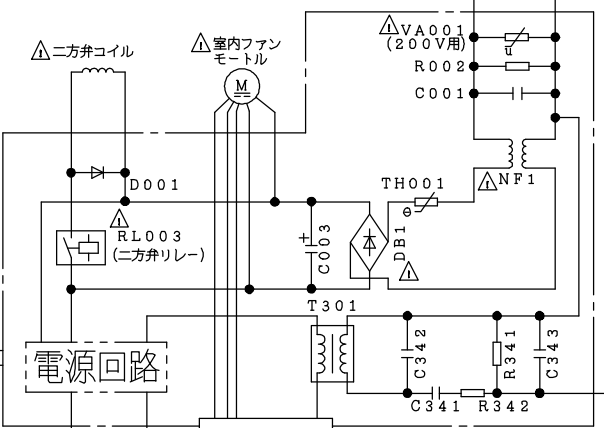


電源回路

制御回路

電源回路


制御回路

配線図 RAC-X63E2

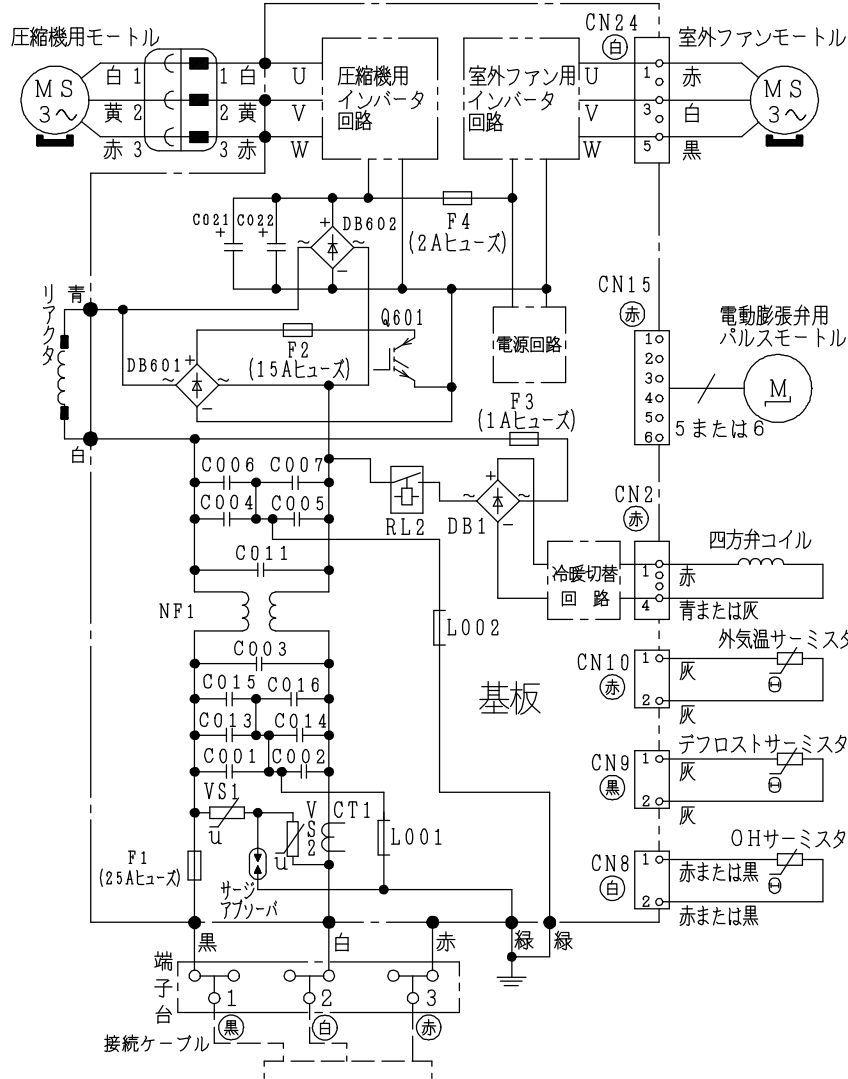

配線図 RAS-X63E2

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の※1 HA接続コードを
差込んで※2 標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※3 RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD

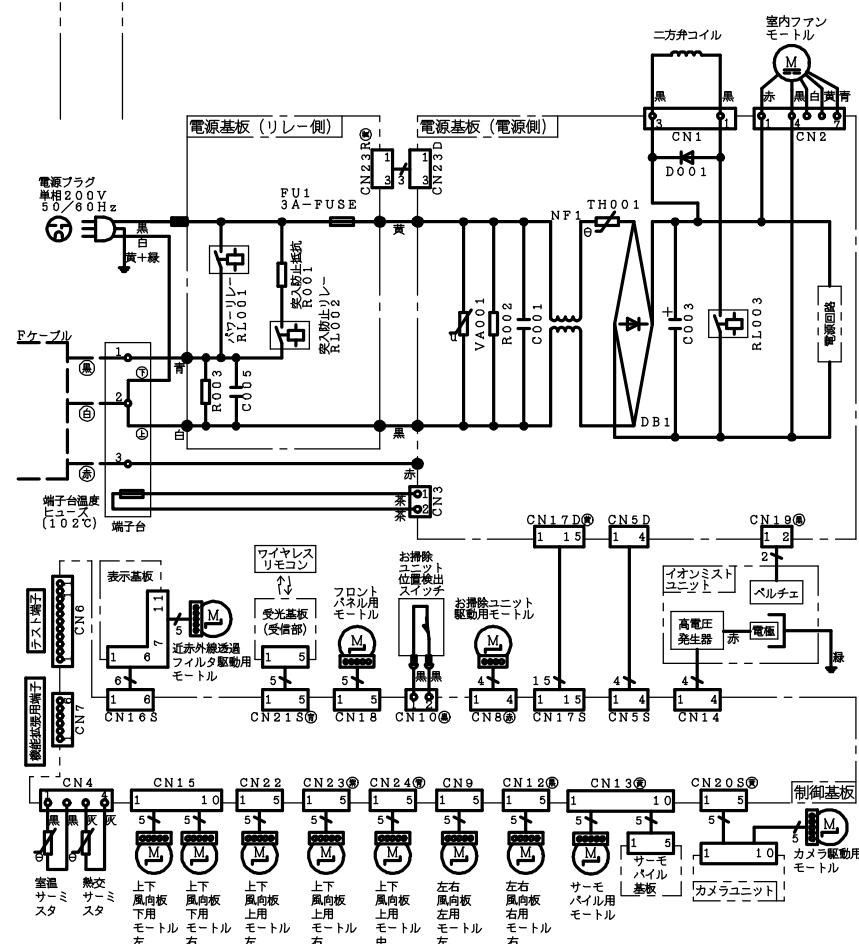

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. T. Matsumoto	2014-10-22		NTS	RAS-X63E2:RAC-X63E2 回路図:配線図	
CHKD. Y. Ueda	2014-10-22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	3YDA BB0047451	REGD. REGD 2014 1023
APPD. Y. Notoya	2014-10-23				