

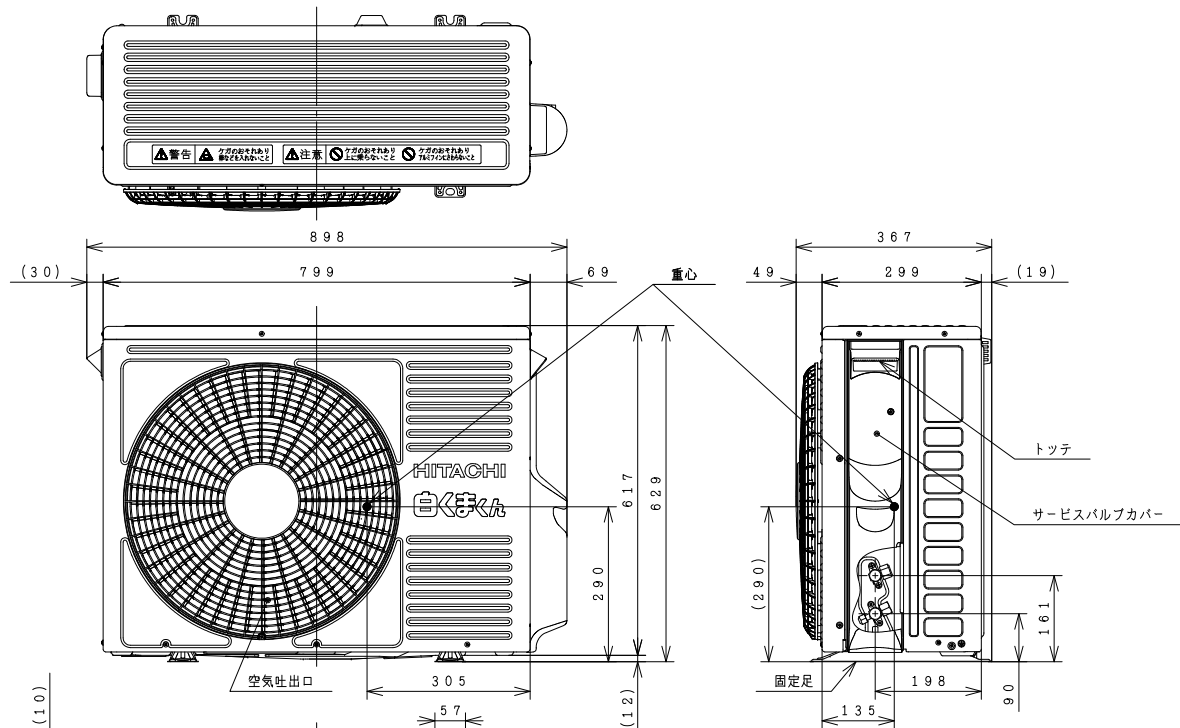


1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、
3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、
右図に従い据え付けてください。

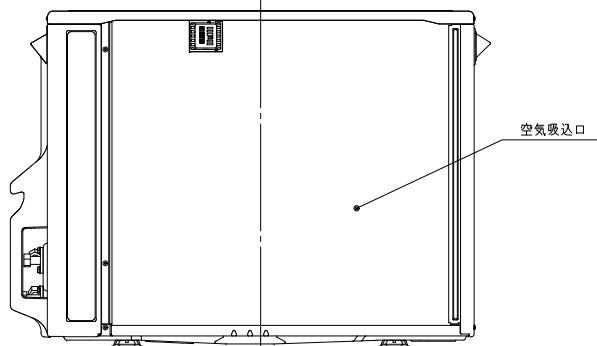

※吹出し側壁面高さ1.2m以下

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K. Fukuhara	2017-11-17		N T S	RAS-ZJ25H:RAC-ZJ25H 構造:寸法図	
CHKD.	M. Awano	2017-11-25	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	K. Yoshida	2017-11-25			3YAA NN0008237	

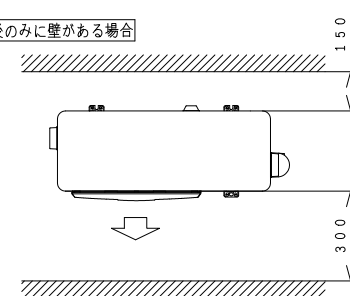