
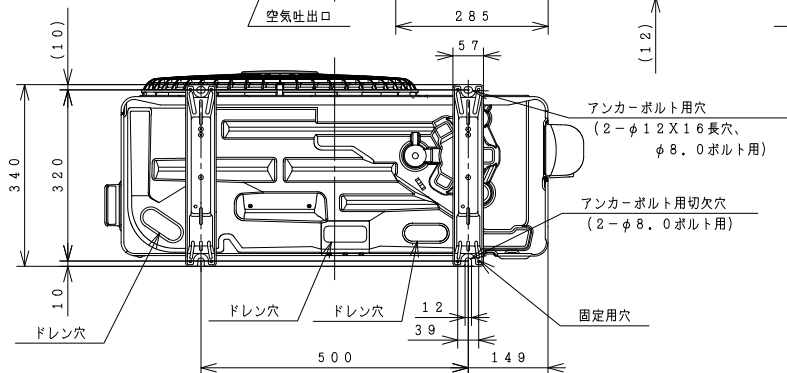


31


223

トツテ


空気吸込口

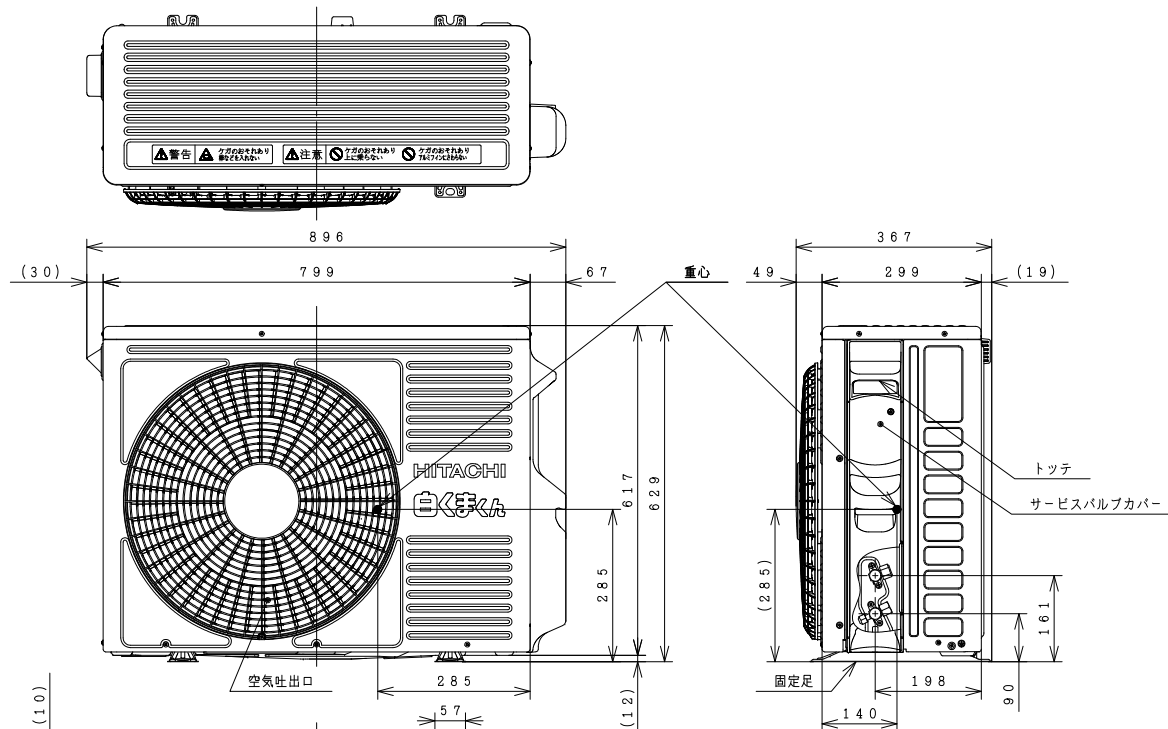

背面図

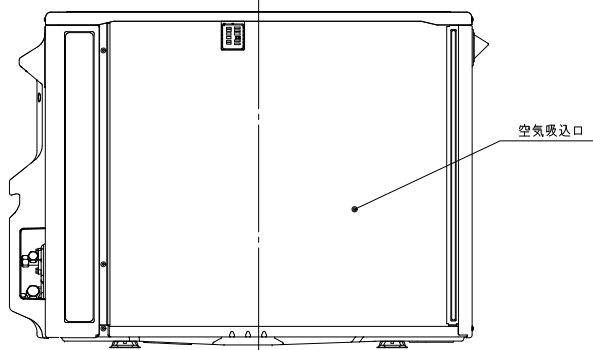


室外機標準据付寸法図

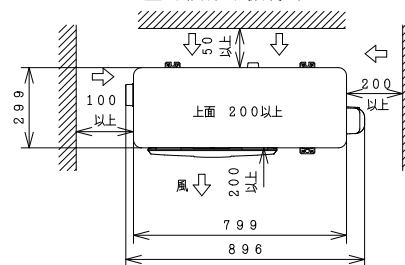

注記


1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、右図に従い据え付けてください。

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

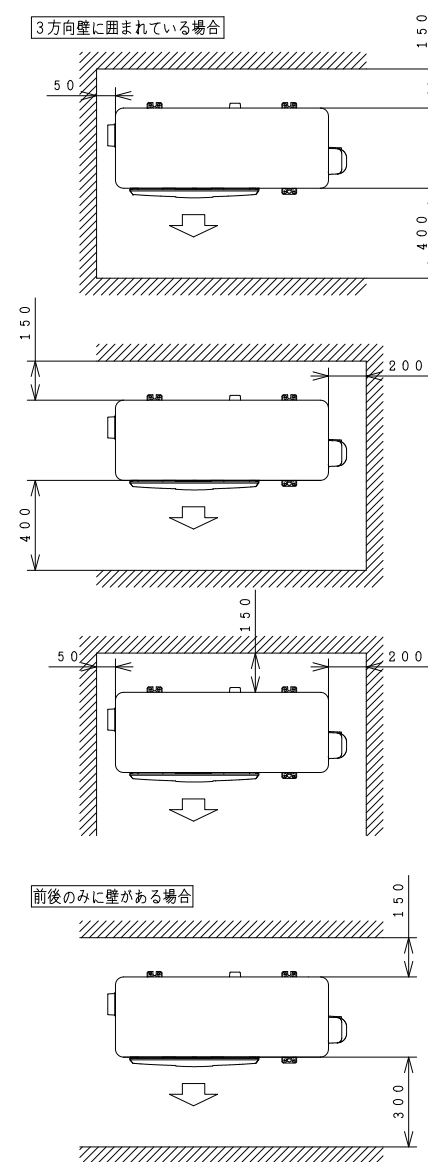


※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE				
DWN.	K. Fukuhara	2018-12-01		NTS	RAS-ZJ25J:RAC-ZJ25J 構造:寸法図				
CHKD.	H. Daisaka	2018-12-01			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD 2018 2018	
APPD.	H. Daisaka	2018-12-01				3YAA NN0011984			

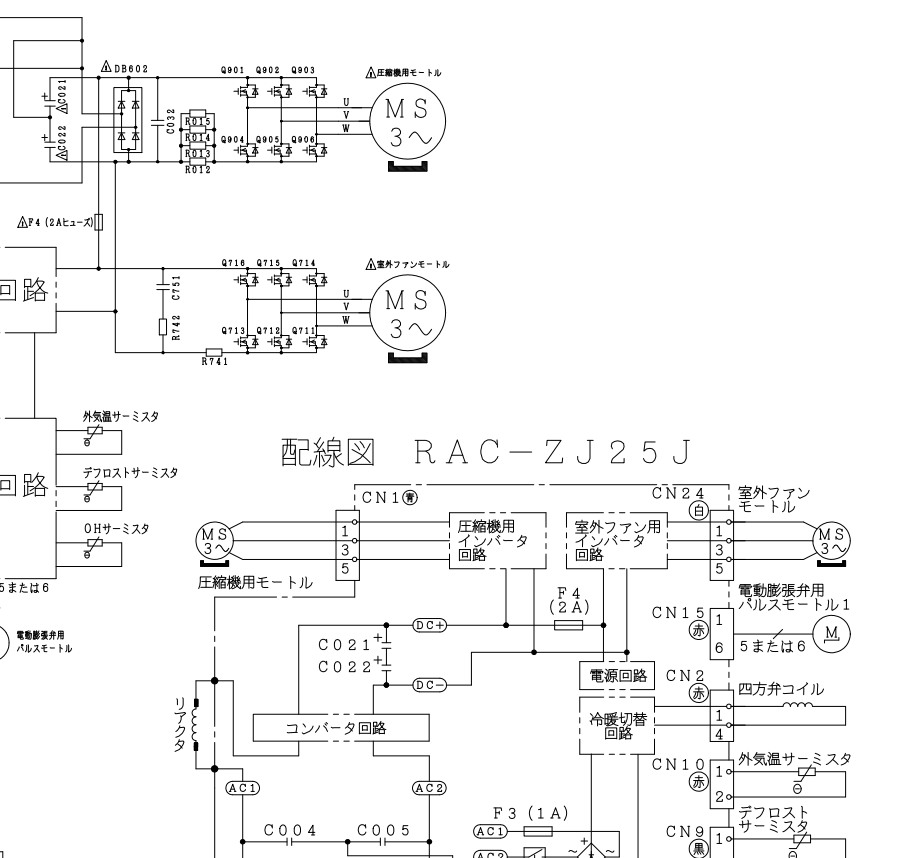

配線図 R A C - Z J 2 5 J

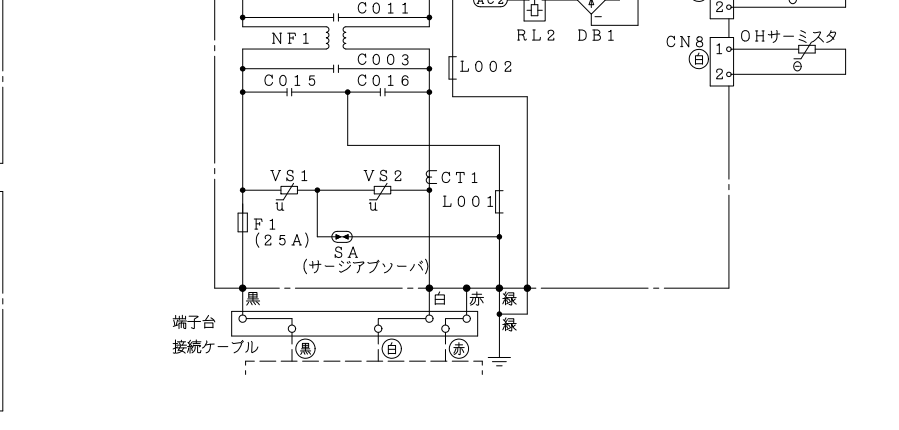

- | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|--|---|-------|-------------------------------|--|---|---|
| SIGNATURE | | DATE | | PROJECTION | SCALE | TITLE | |  | |
| DWN. | K. Fukuhara | 2018-12-01 | |  | NTS | RAS-ZJ25J; RAC-ZJ25J 回路図; 配線図 | | | |
| CHKD. | H. Daisaka | 2018-12-01 | | Hitachi-Johnson Controls
Air Conditioning, Inc. | | TOCHIGI DWG. No. | | |  |
| APPD. | H. Daisaka | 2018-12-01 | | | | 3YDANN0011993 | | | |