



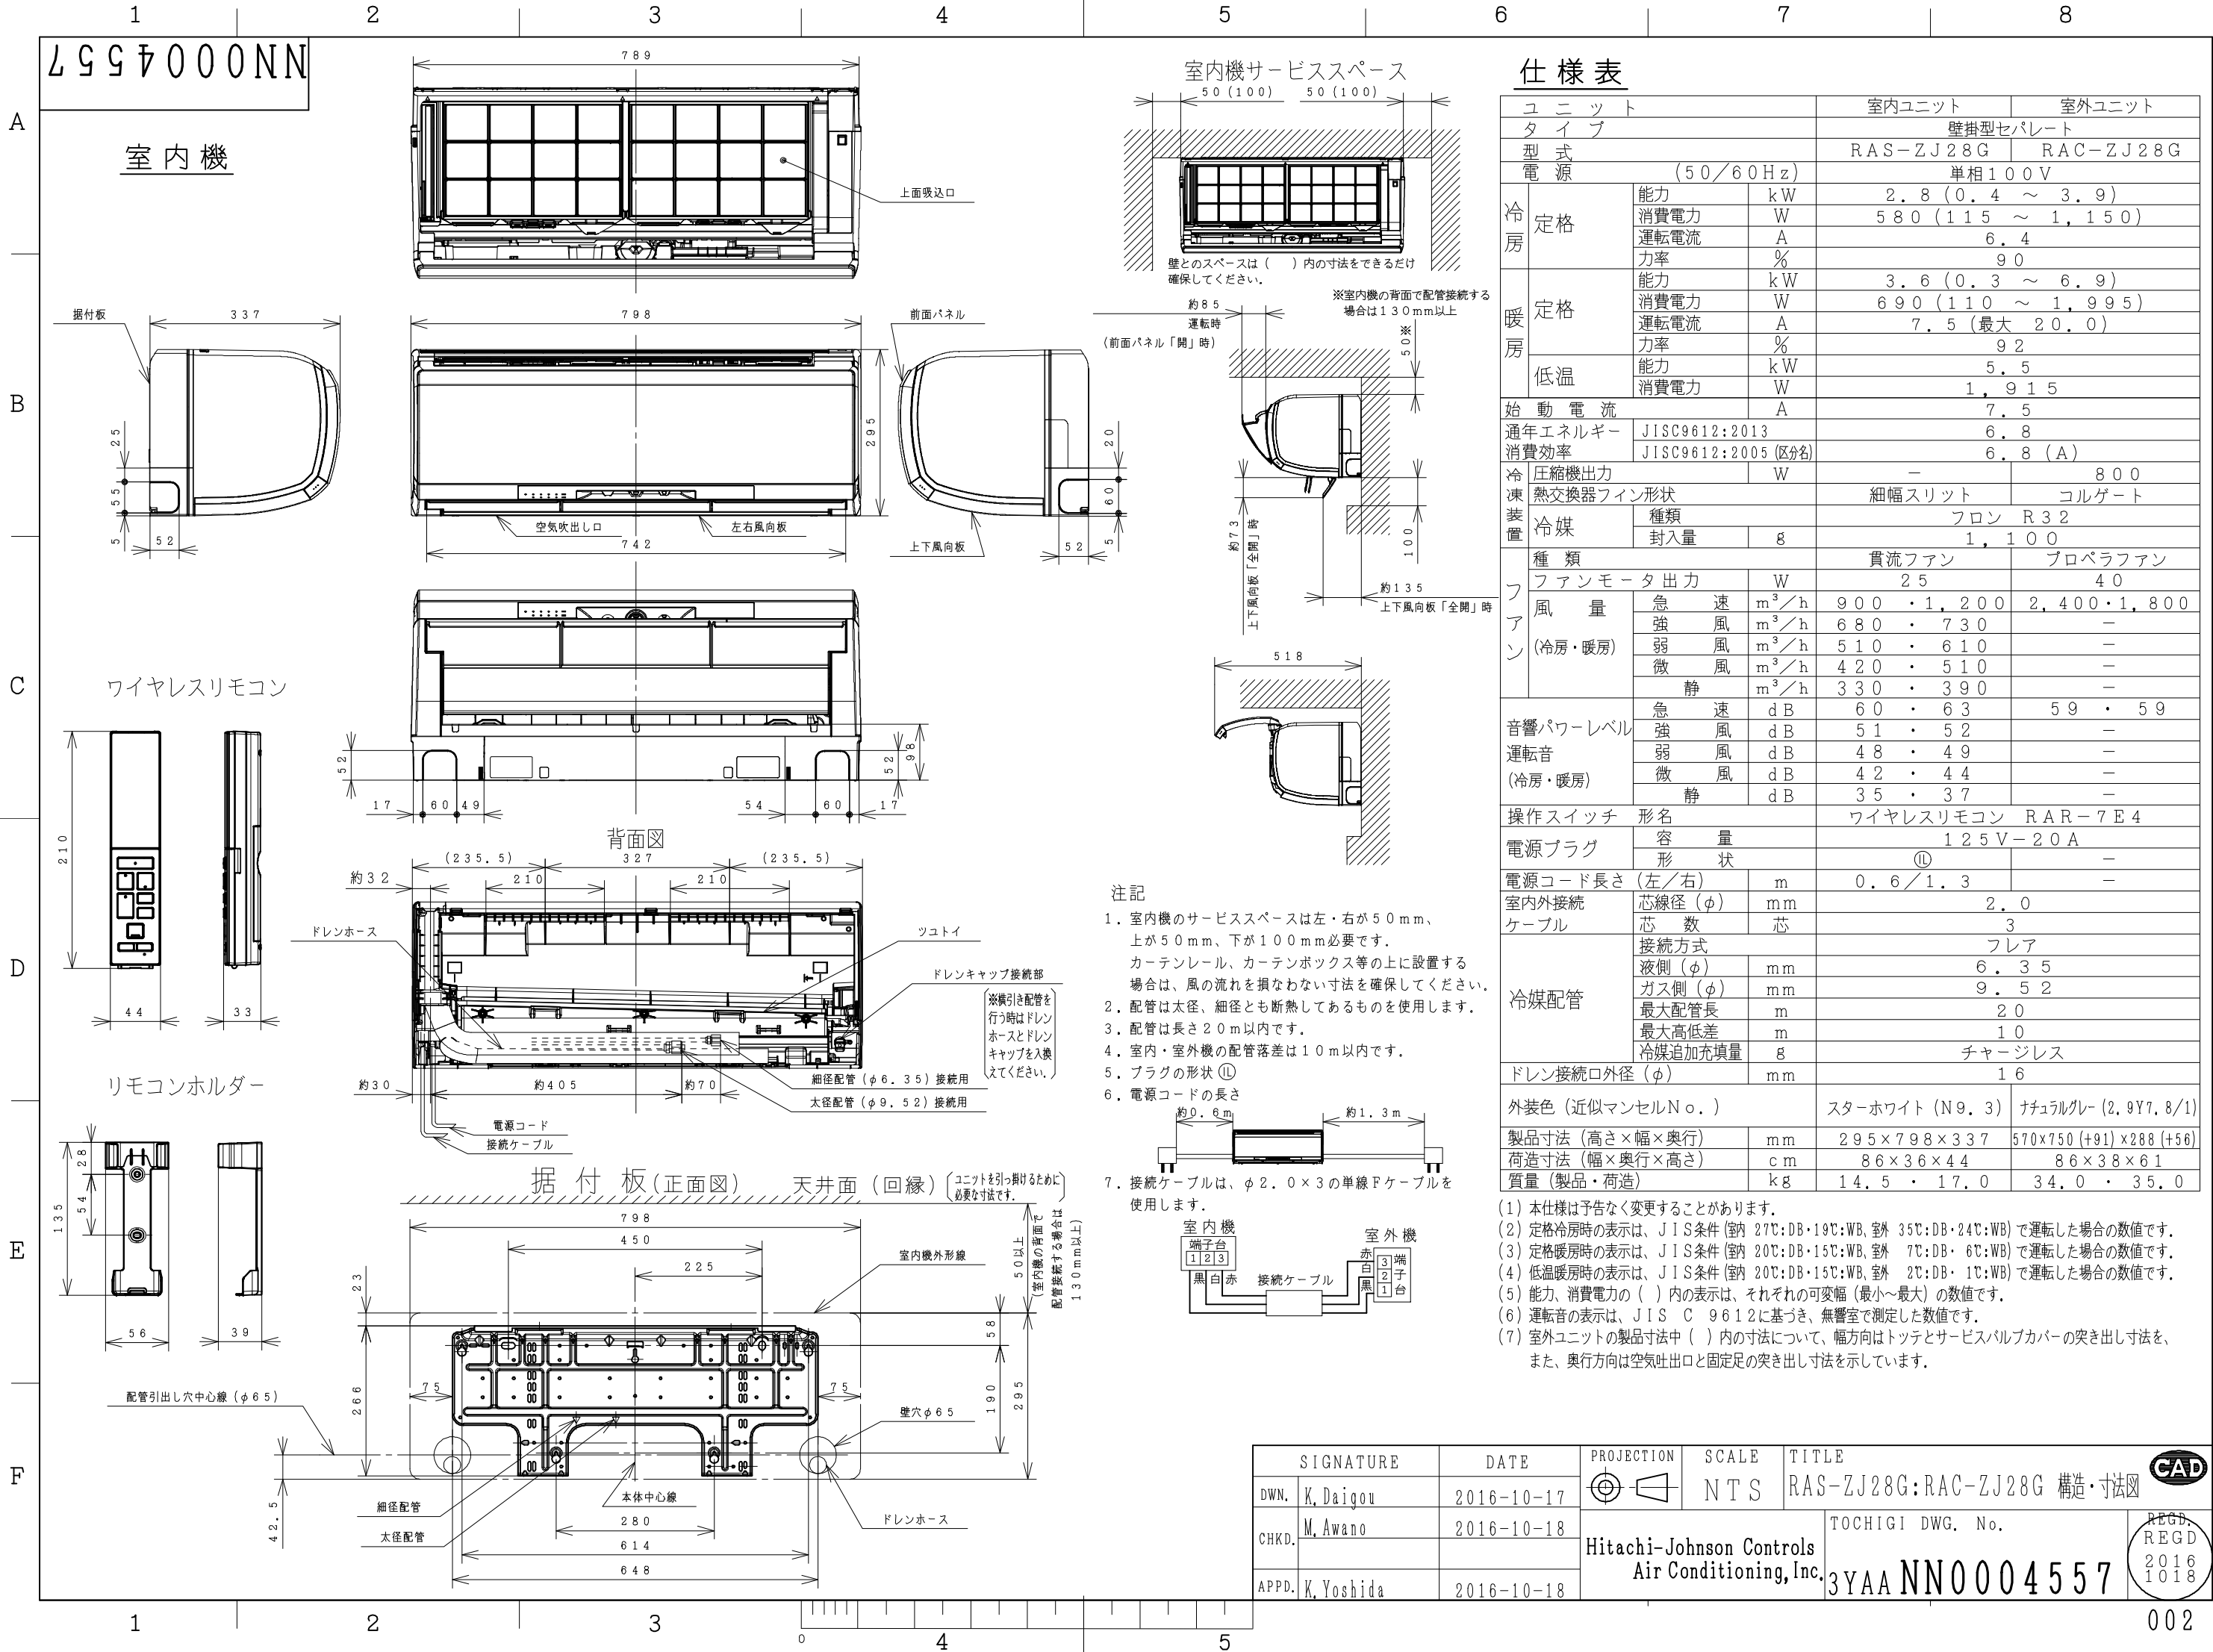

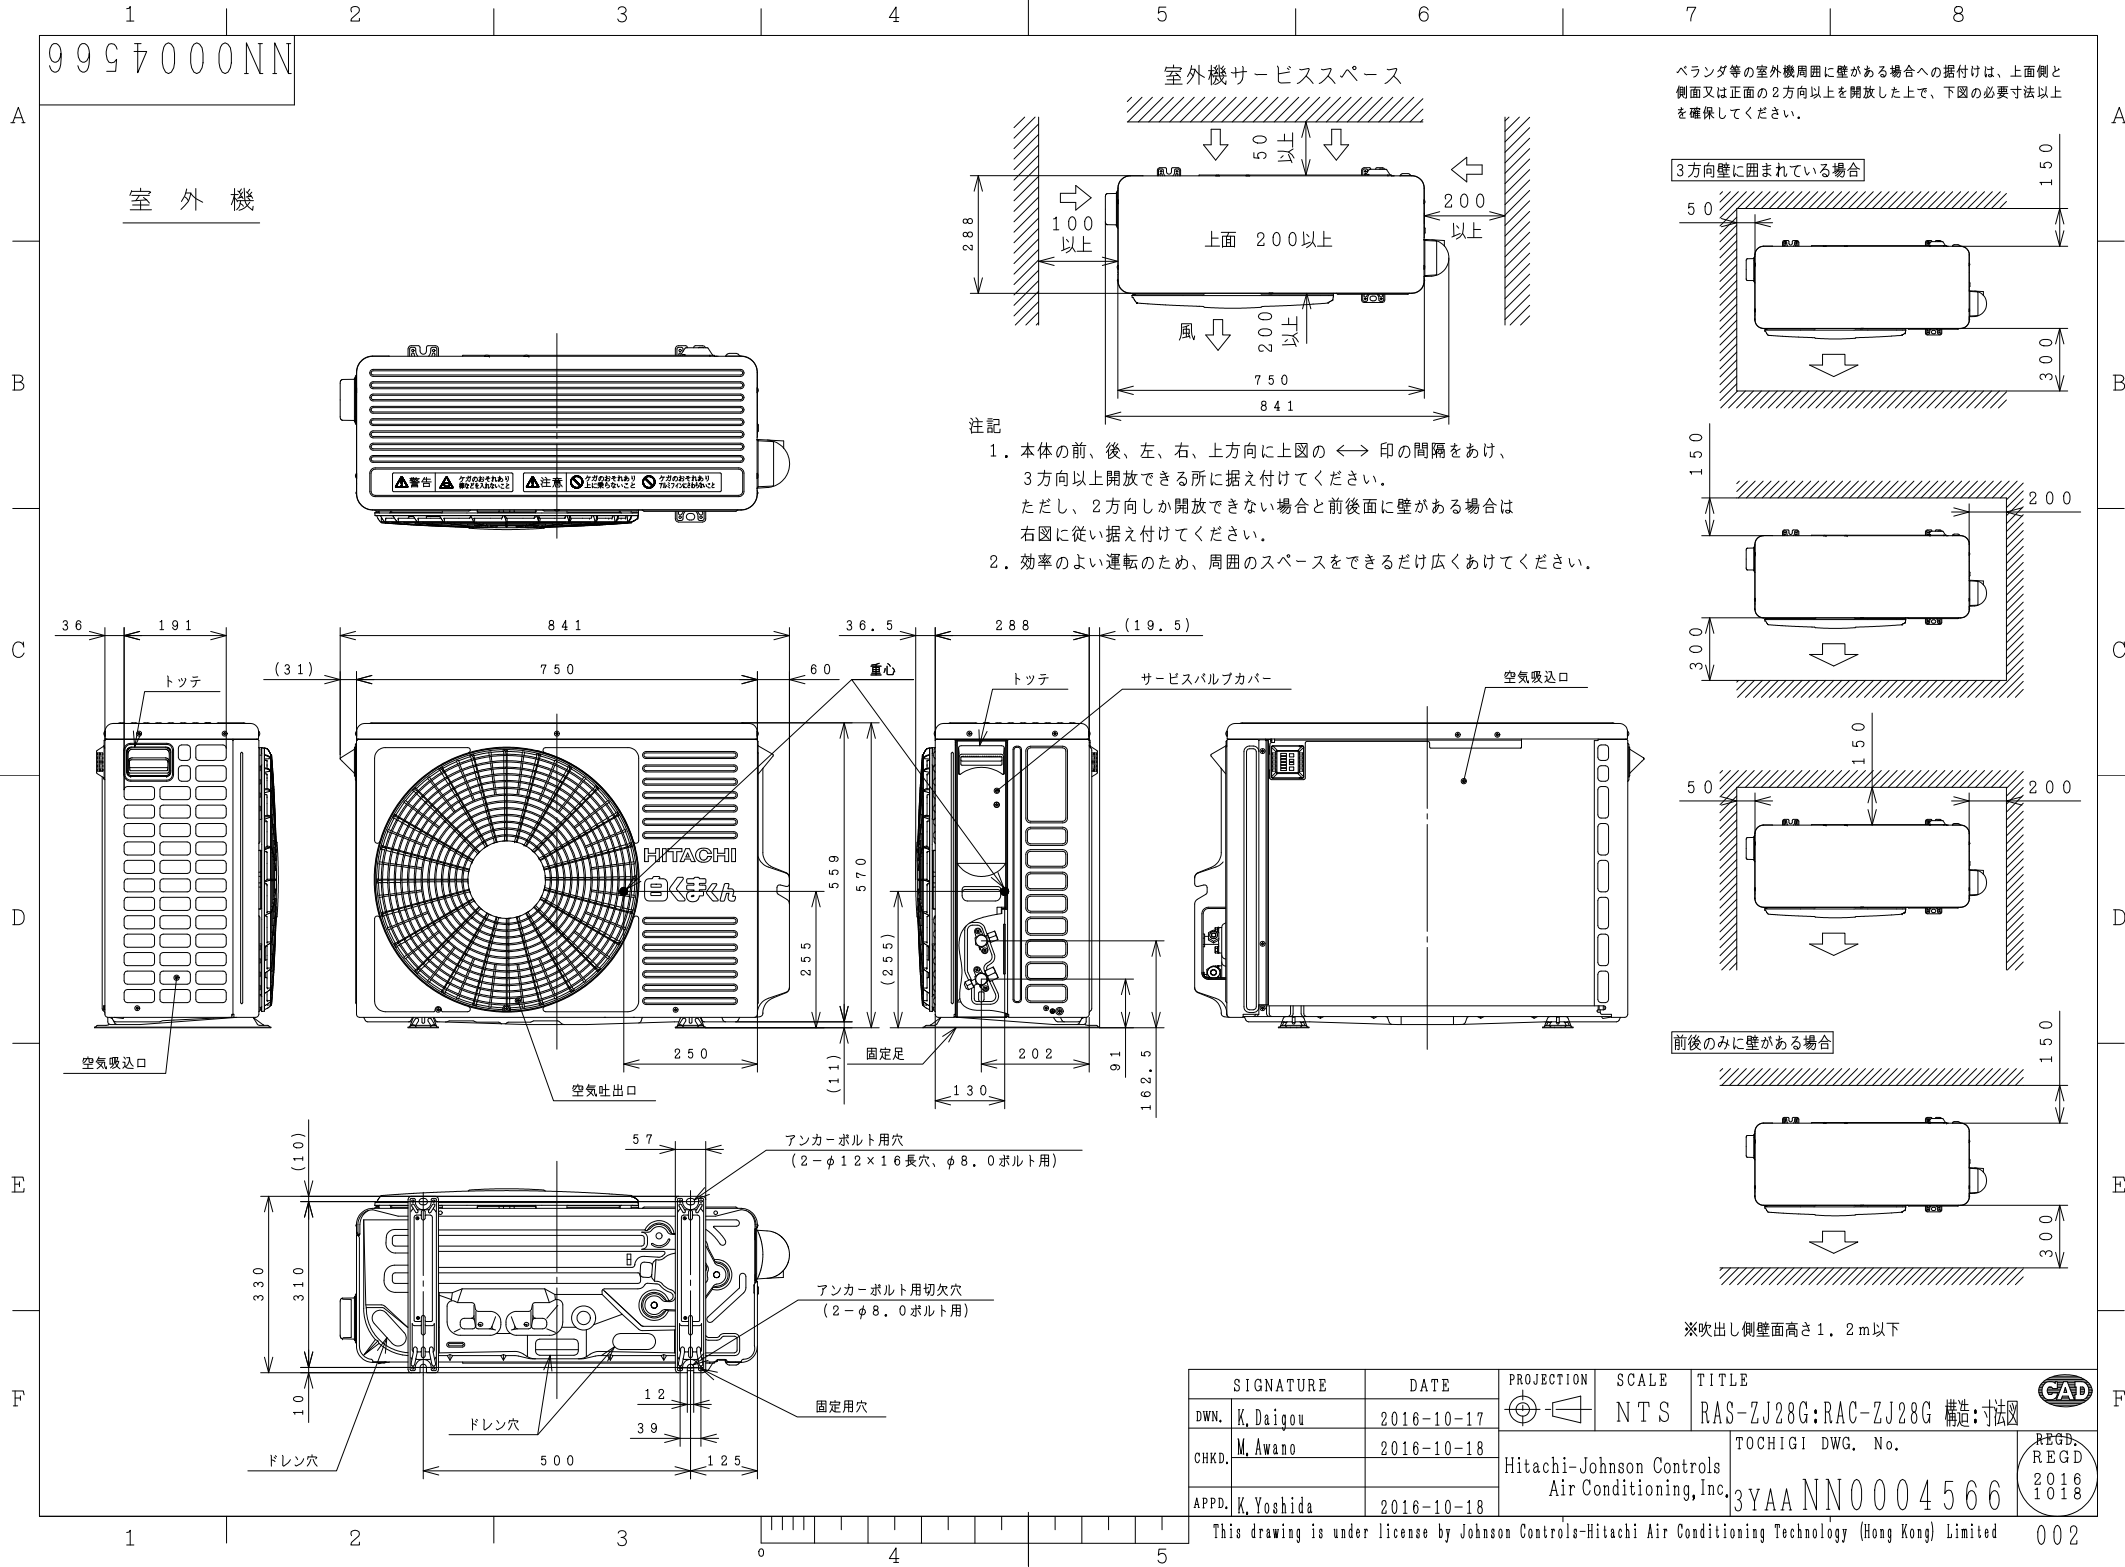

N	N	0	0	0	0	4	5	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

回路図

A



B

C

D




E

F

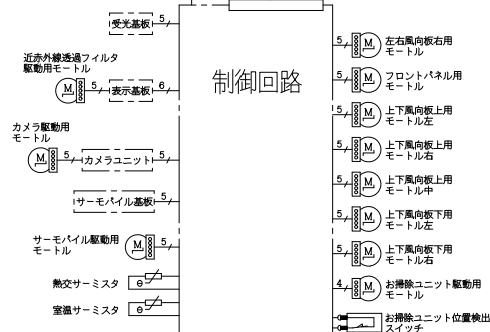
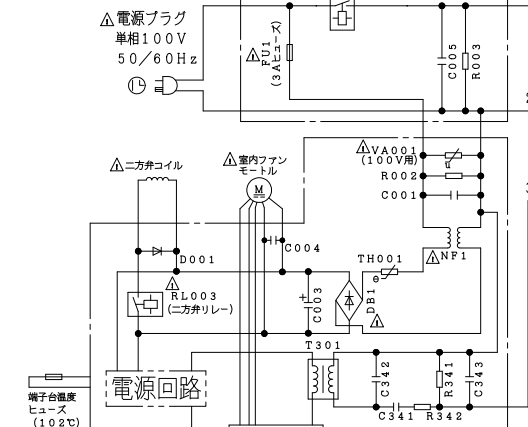


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の※³カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※⁴RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の※¹HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※⁵無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※⁶HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※6 HEMSアダプター：SP-EM1

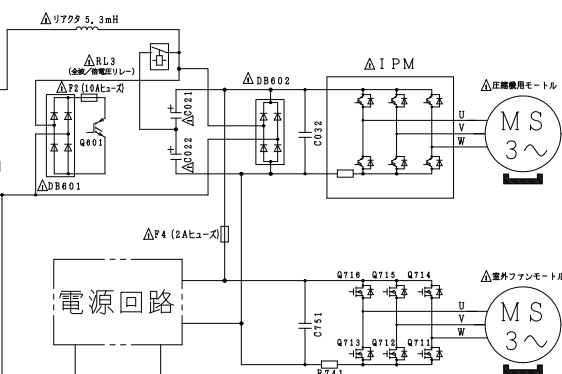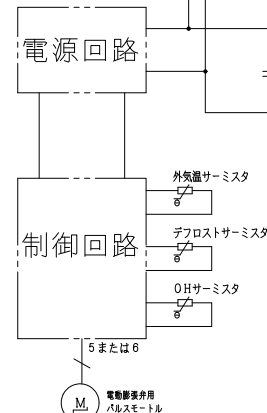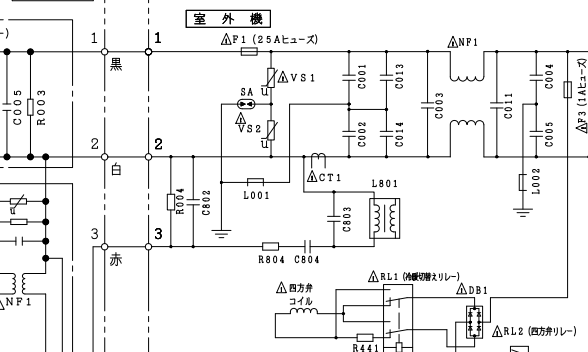

配線図 R A C - Z J 2 8 G

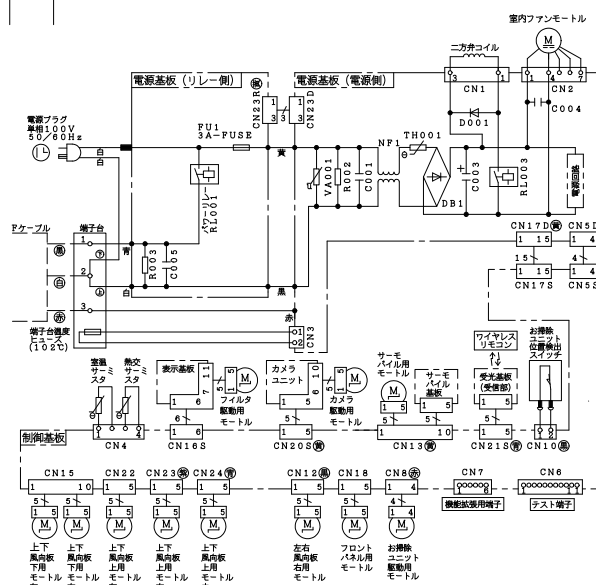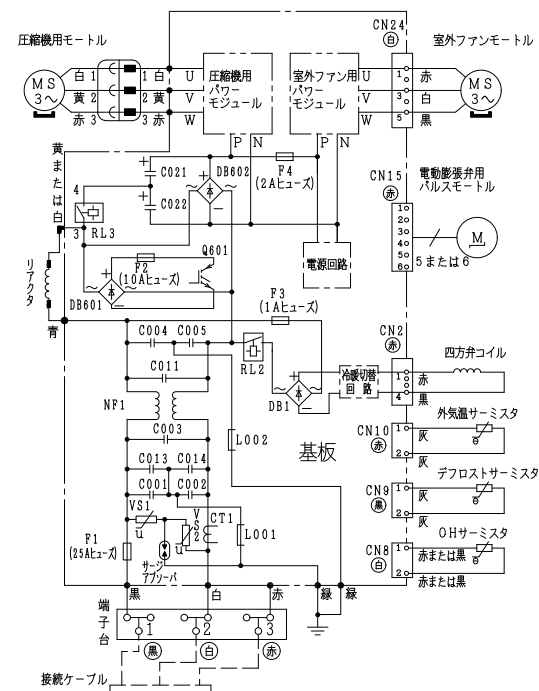

配線図
RAS-ZJ28G

SIGNATURE		DATE	 PROJECTION SCALE N T S TITLE RAS-ZJ28G:RAC-ZJ28G 回路図:配線図	TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0004575	 REGD. REGD. 2016 0921
DWN.	K. Daigou	2016-09-20			
CHKD.	Y. Ueda	2016-09-20			
	H. Hashimoto	2016-09-20			
APPD.	K. Yoshida	2016-09-21	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		