


BB0047597

給湯流量調整弁セット

- 複数のシステムを並列接続して給湯する場合の、偏流を抑制します。
- リモコンで給湯使用量の確認ができますので、1システムの場合でも使用を推奨します。

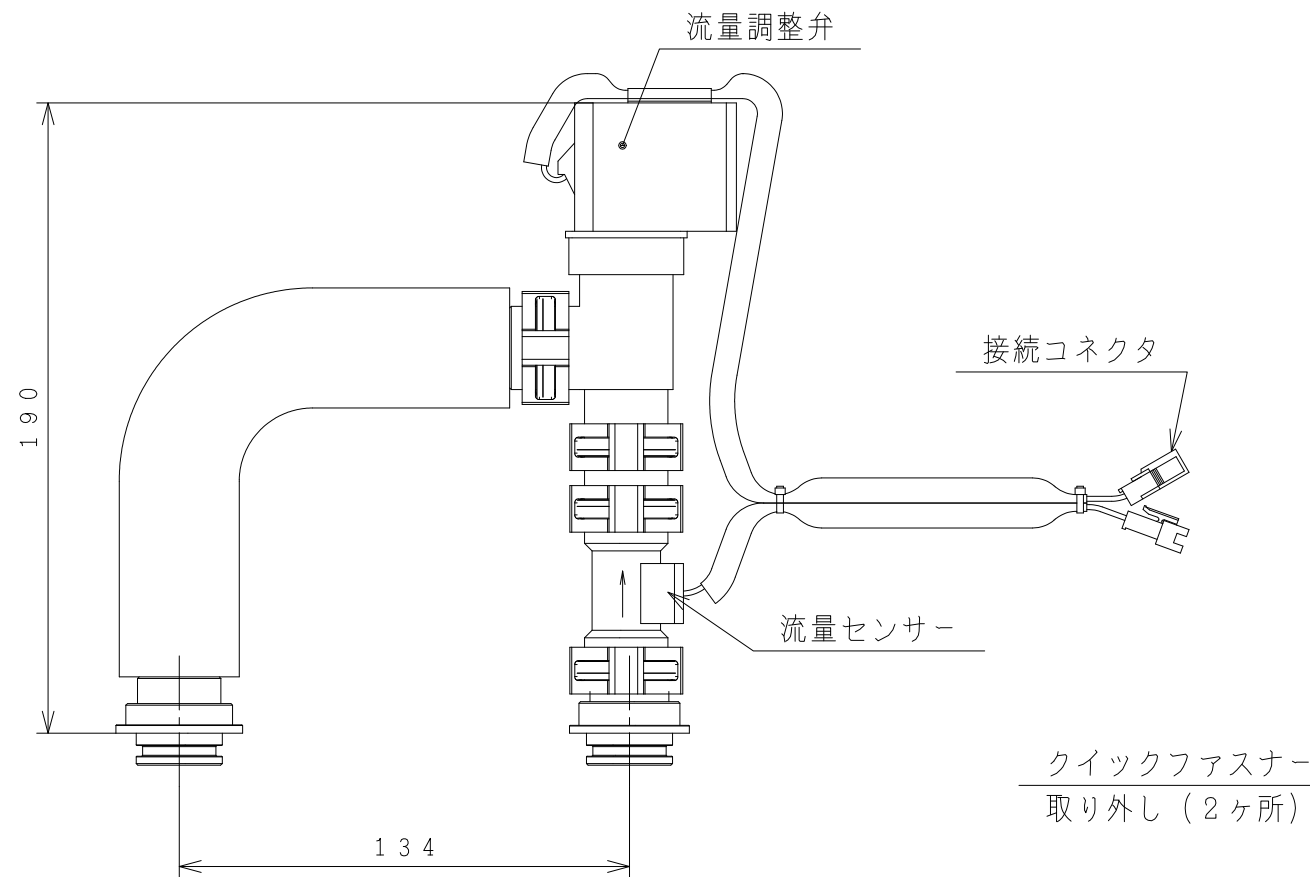


貯湯ユニットへの取付方法

- ①貯湯ユニットの前面パネル（下側）を外してください。
- ②クイックファスナーを2ヶ所外して、下図（左）の給水パイプを外してください。
- ③給湯流量調整弁セットを下図（右）の様に取り付け、②で外したクイックファスナーを使用し2ヶ所で固定してください。（Oリングにキズが付かないように注意してください）

貯湯ユニット

貯湯ユニット

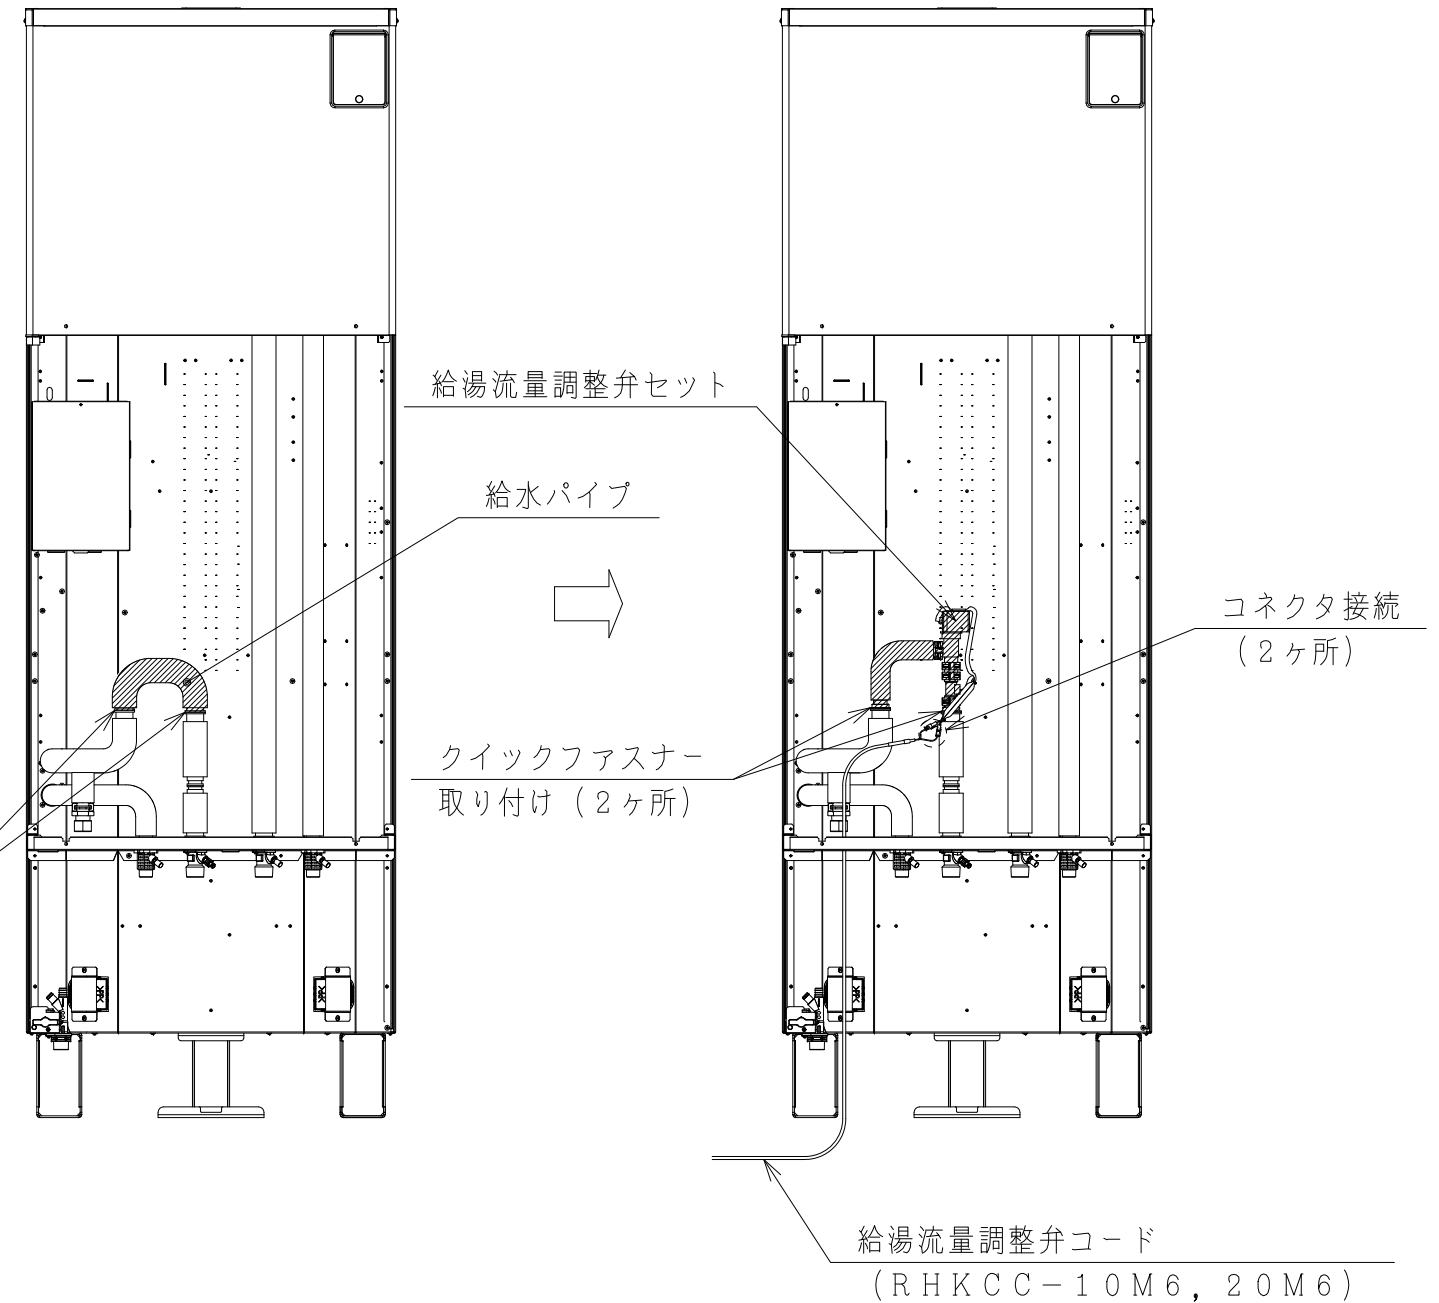

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. M. Osodo	2014-10-27	Hitachi Global Life Solutions Inc. Tokyo Japan	NTS	RHKCV-2 外形・寸法図
CHKD. S. Katagiri	2014-10-27			
APPD. S. Katagiri	2014-10-27			
				TOCHIGI DWG. No.
				3YAA BB0047597



REGD.
REGD
2014
1027