

3YAAA4177

室内機

据付板

240

243

6.5

6.0

5

4.7

840

288

空気吹出口

左右風向板

上下風向板

上面吸込口

室内機サービススペース

フロントパネル

上面グリル

1.46

1.35

(フロントパネル全開時)

(吹出口全開時)

ワイヤレスリモコン

197

61

22

背面図

170

500

170

70

70

約55

約420

約70

ドレンホース

ツユトイ

※換引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ12.7)接続用

電源コード

接続ケーブル

据付板

天井面(回縁)

170

50

50以上

(ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)

21.7

410

500

80

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

埋込ボルト用穴(左右)10.5x20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

41.6

3.6

4.5

27.5

191.2

27.3

236.5

70

600

710

840

55

65

55

65

配管引出し穴中心線

細径配管

太径配管

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-6310RX2	RAC-6310RX2
電圧			単相200V	
冷凍装置	圧縮機出力(W)		—	1000
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン R410A	
送風装置	封入量(g)		1500	8
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
	配管パイプ径(外径φmm)	細径 太径	φ6.35 φ12.7	
送風装置	配管セット		P-45VR	
	ファンモータ出力(W)		25	40
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量(冷房・暖房)(m³/h)	強風 弱風 微風	900・930 630・750 510・620	2,410・2,340 — —
電気特性	運転電流(A)	冷房 暖房	12.0 — — 9.6	
	消費電力(W)	冷房 暖房	2370(90～2500) — 1900(90～2760)	
	力率(%)	冷房 暖房	99 — 99	
	始動電流(A)	冷房 暖房	12.0 9.6	
接続ケーブルの本数			4	
	電源プラグ容量(V-A)		250V-15A	
冷房特性	冷房能力(kW)		6.3(0.9～6.5)	
	除湿能力(l/h)		3.7	
	冷房のめやす		17～26畳(29～43m²)	
暖房特性	暖房能力(kW)	ヒータON ヒータOFF	— 7.5(0.9～9.8)	
	電気ヒーター(W)	低温	7.1	
機能	暖房のめやす		17～21畳(27～34m²)	
	据付方式		背面引掛	
機能	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス)RAR-2U1	
	表示ランプ		運転モニター・タイマー・カビ見張・マイナスイオン・オートクリーン	
機能	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
	色調(近似マンセルN.O.)		パールホワイト(N9)	Tベージュ(5Y7/2)
外形寸法(mm)	高さ		298	600
	幅		840	792+95
	奥行		240+3	299+46
製品質量(kg)			11	42
騒音(dB)(冷房・暖房)	強風		47・47	52・52
	弱風		43・43	—
	微風		37・38	—
付属品	ドレン接続口(外径φmm)		16	
	電源コード長さ(m)	左/右	0.4/1.1	—

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が146mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状㊦
6. 電源コードの長さ

約0.4m

約1.1m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室内機端子台A B C D

黒 白 茶 赤

接続ケーブル

室外機端子台D C B A

赤 茶 白 黒

室外機から電源を取る場合

室内機端子台C D

茶 赤

接続ケーブル

室外機端子台D C B A

赤 茶 白 黒

電源 単相200V

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

タケウチ

2003・03・26

NTS

RAS-6310RX2:RAC-6310RX2 構造:寸法図

審査

ムラヤマ

2003・03・27

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

2003-04-03

承認

コバヤシ

2003・03・27

Hitachi Appliances, Inc.

3YAAA4177

2003-04-03

CAD

0

4

5

100







6

7

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]

3YAAVA4|78

室 外 機

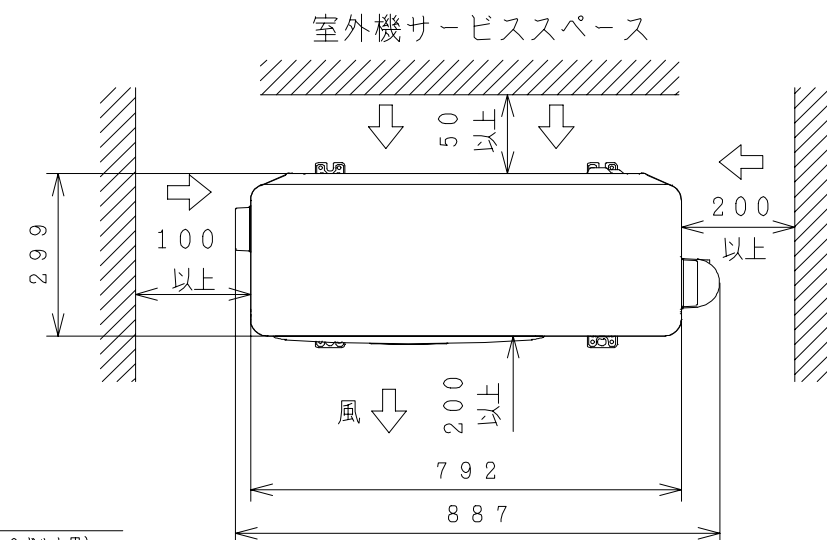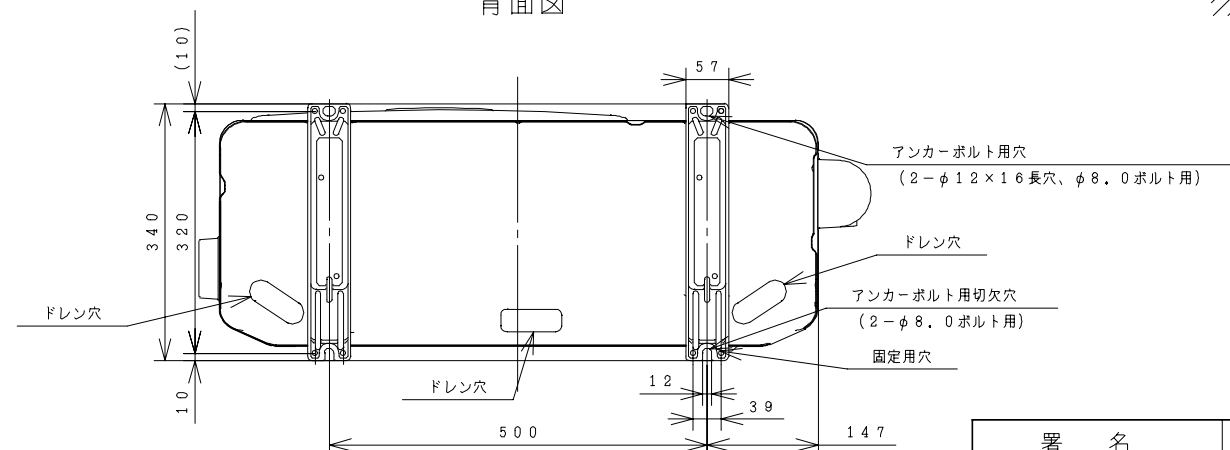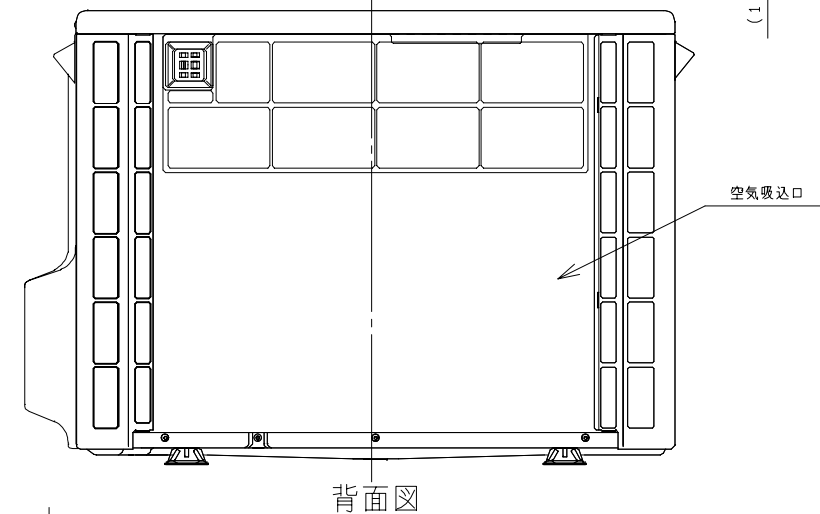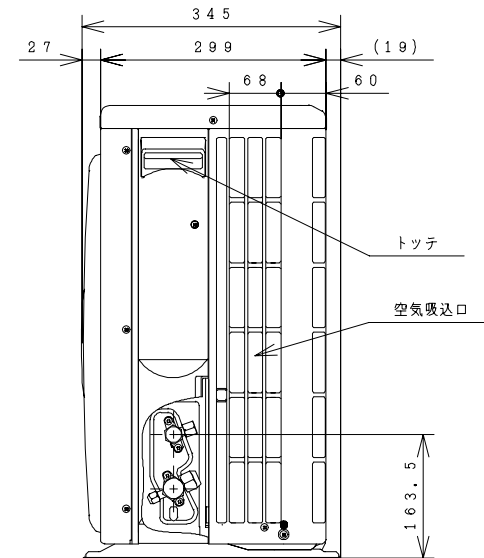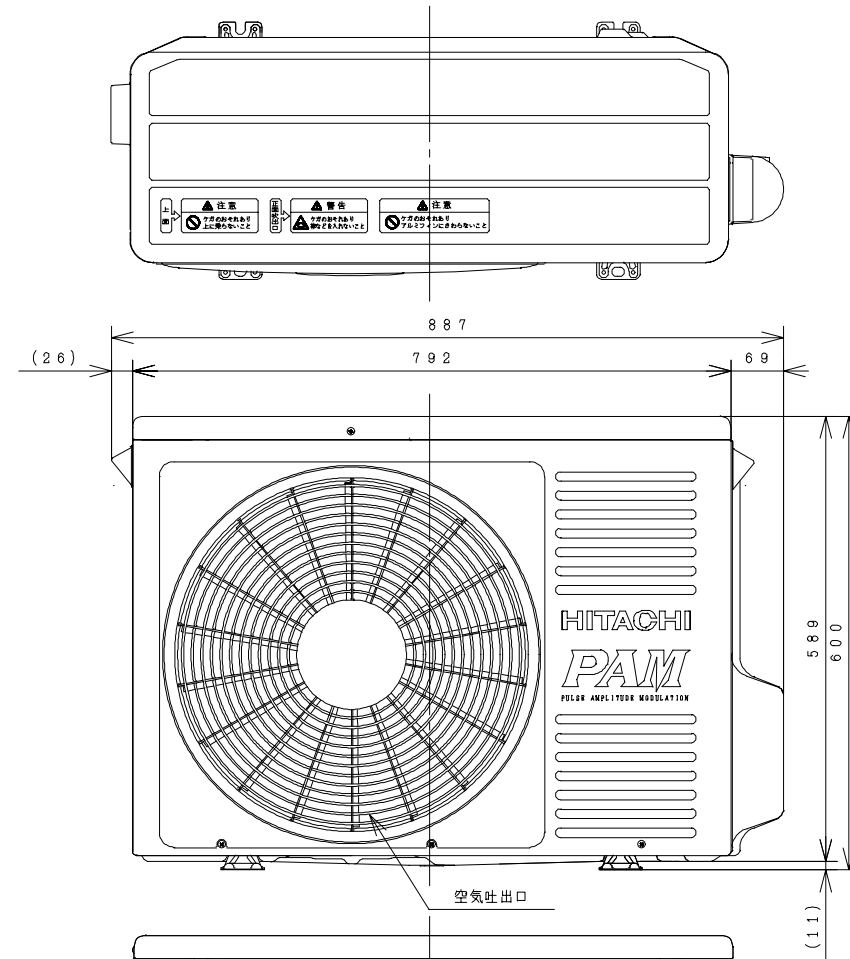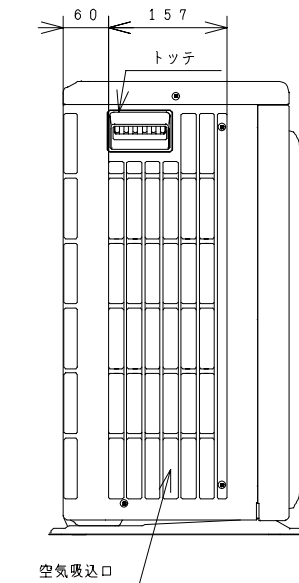

註記

1. 本体の左、右、前、後に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図 タケウチ	2003.03.26		1:10	RAS-6310RX2:RAC-6310RX2 構造:寸法図
審査 ムヤマ	2003.03.27	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		桁木図番 再入庫 入庫 2003-04 03
承認 コバヤシ	2003.03.27			3.YAAA4178

