

8096Z00NN

日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ 仕様表

RAS-AJ2825S/RAC-AJ2825S

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-AJ2825S		RAC-AJ2825S		
電 源 (50/60Hz)				単相100V				
冷房	定 格	能力	kW	2.8 (0.3 ~ 3.3)				
		消費電力	W	850 (205 ~ 1,250)				
		運転電流	A	10.0				
		力率	%	85				
暖房	定 格	能力	kW	3.6 (0.2 ~ 4.6)				
		消費電力	W	930 (165 ~ 1,485)				
		運転電流	A	10.9 (最大 15.0)				
		力率	%	85				
	低 温	能力	kW	3.4				
		消費電力	W	1,340				
		始動電流			A	10.9		
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013 (区分)		5.7 (I)				
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		750		
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類		フロン R32				
		封入量		g	680			
ファ ン	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	750・830		1,860・1,740		
		強 風	m³/h	480・550		—		
		弱 風	m³/h	410・470		—		
		微 風	m³/h	310・350		—		
		静	m³/h	260・260		—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速		dB	64・65		60・61		
	強 風		dB	54・54		—		
	弱 風		dB	49・50		—		
	微 風		dB	44・45		—		
	静		dB	41・40		—		
操作スイッチ 形名				ワイヤレスリモコン RAR-8P2				
電源プラグ		容 量		125V-15A				
		形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0				
	芯 数		芯	3				
冷 媒 配 管	接続方式			フレア				
	液側 (φ)		mm	6.35				
	ガス側 (φ)		mm	9.52				
	最大配管長		m	30				
	最大高低差		m	15				
	冷媒追加充填量		g	20m超分 15g/m				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)				スターホワイト (N9.3)		Tベージュ (5Y7/2)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	280×780×215		530×658 (+60)×275 (+54.5)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	82×33×26		77×36×57		
質 量 (製品・荷造)			kg	8.0・9.5		23.0・25.0		

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。


(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。

(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。

(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小～最大) の数値です。


(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。





SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	H.Onodera	2025-01-28		NTS	2025年度 AJシリーズ 仕様表	
CHKD.	I.So	2025-01-28	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			REGD. 2025 0128
APPD.	I.So	2025-01-28				
					TOCHIGI DWG. No. 4YAA NN0029608	

6696700NN


日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ
室内ユニット 寸法図

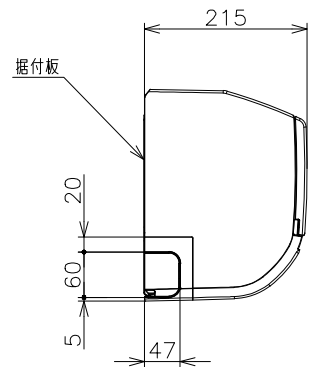


ワイヤレスリモコン

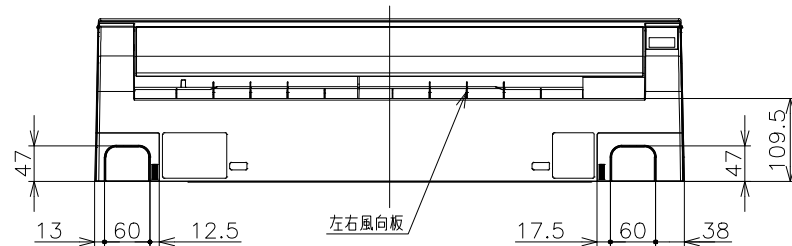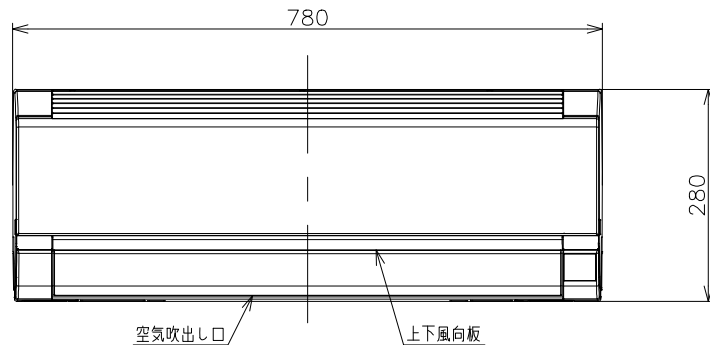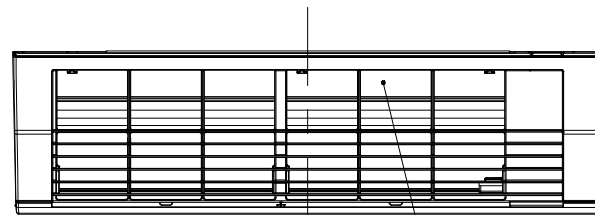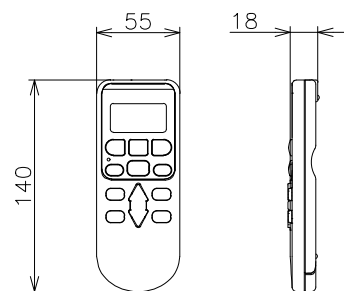


背面図

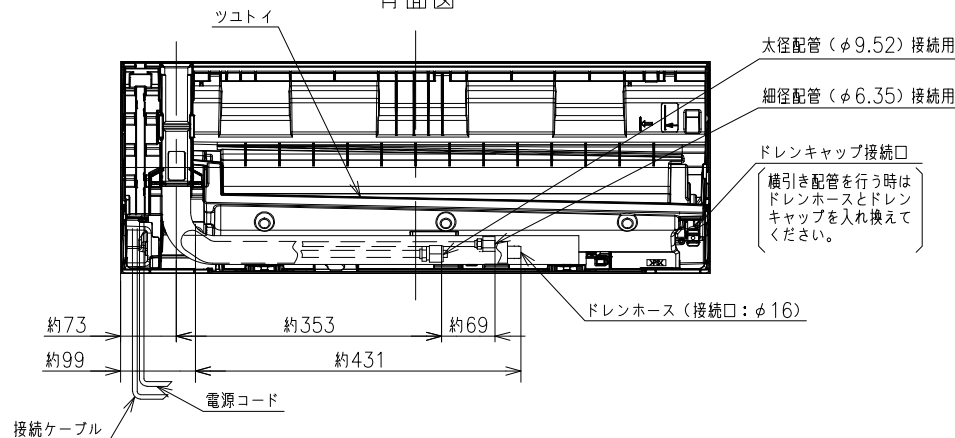

据付板 (正面図) 天井面 (回縁)

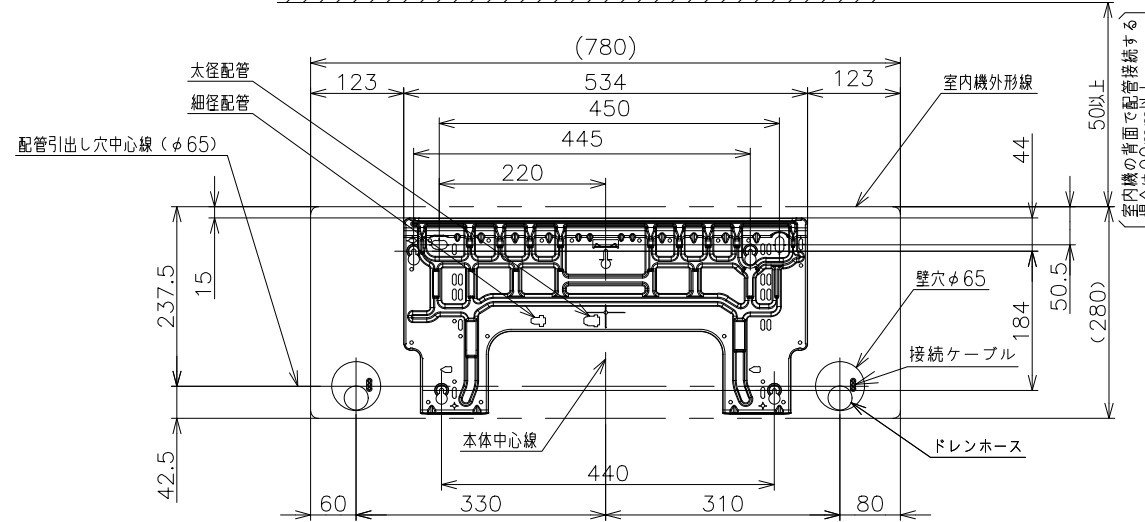

【参考】接続ケーブル必要長さの目安

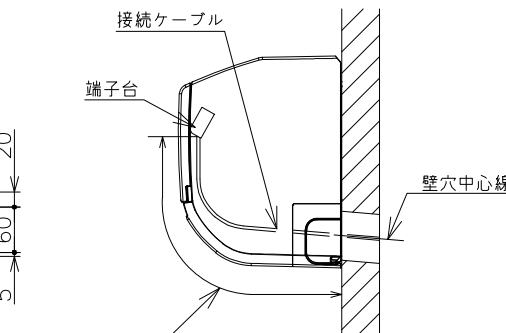

室内機 配管位置	接続ケーブル必要長さ (被覆むき出し部寸法も含む)
右後直引き	330mm以上
左後直引き	1100mm以上


*据付状況により、必要長さは変動します。

注記


- 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ30m以内です。20mを超える場合は各機種種の仕様表を参照して、冷媒の追加充填を行って下さい。
- 室内・室外機の配管落差は15m以内です。
- プラグの形状: ㊶
- 電源コードの長さ




- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

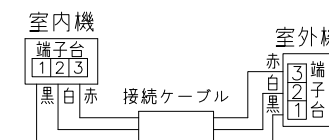

室内機サービススペース

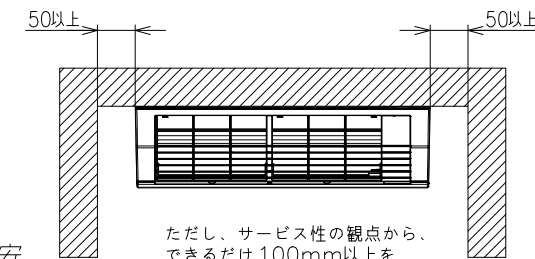

ただし、サービス性の観点から、できるだけ100mm以上を確保することをおすすめします。

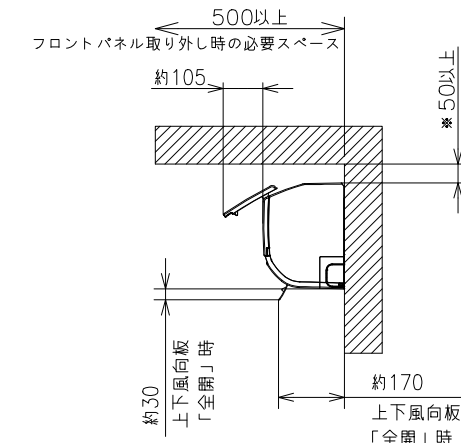

*室内機の背面で配管接続する場合は90mm以上。

適用機種

RAS-AJ2225S
RAS-AJ2525S
RAS-AJ2825S
RAS-AJ3625S
RAS-AJ2225SE
RAS-AJ2525SE
RAS-AJ2825SE
RAS-AJ3625SE
RAS-AJ2225SJ
RAS-AJ2525SJ
RAS-AJ2825SJ
RAS-AJ3625SJ





SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. H.Onodera	2025-01-28	⊙	NTS	2025年度 AJシリーズ 寸法図	
CHKD. I.So	2025-01-28			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. I.So	2025-01-28			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0029599	REGD. 2025 0128

3096Z00NN

日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ
室外ユニット 寸法図



【重心寸法詳細】

機種	寸 法		
	A	B	C
RAC-AJ2225SE RAC-AJ2225SJ	200	225	130
RAC-AJ2525S RAC-AJ2525SE RAC-AJ2525SJ RAC-AJ2825S RAC-AJ2825SE RAC-AJ2825SJ	230	210	135
RAC-AJ3625S RAC-AJ3625SE RAC-AJ3625SJ	220	210	135

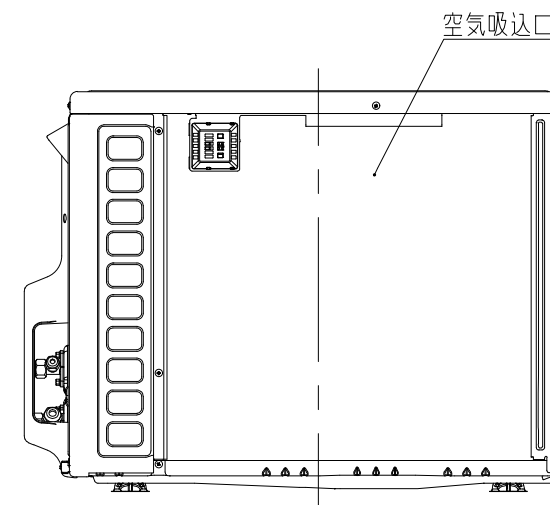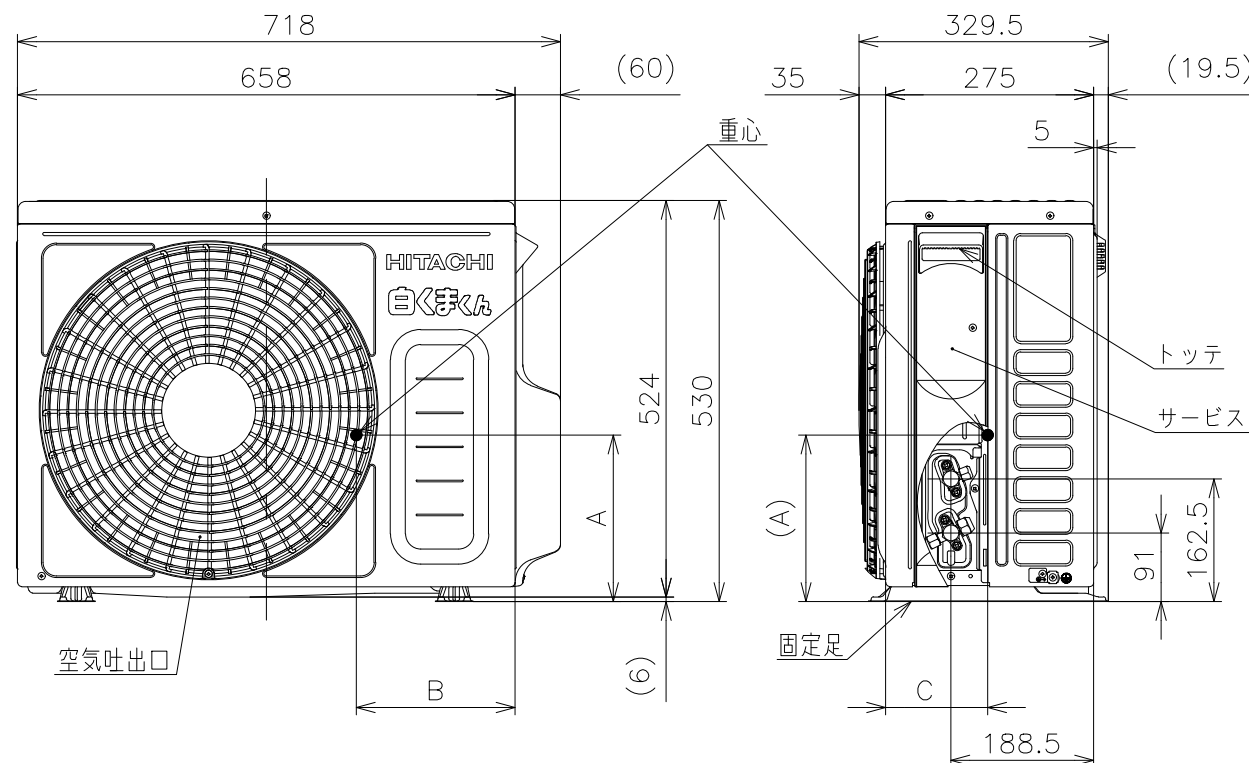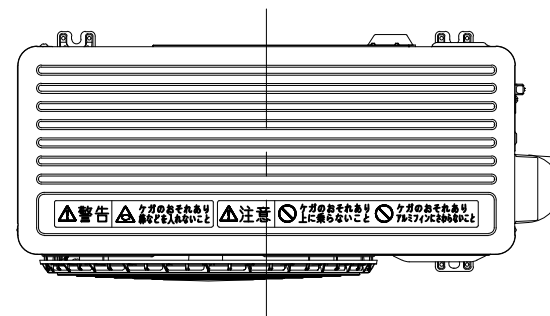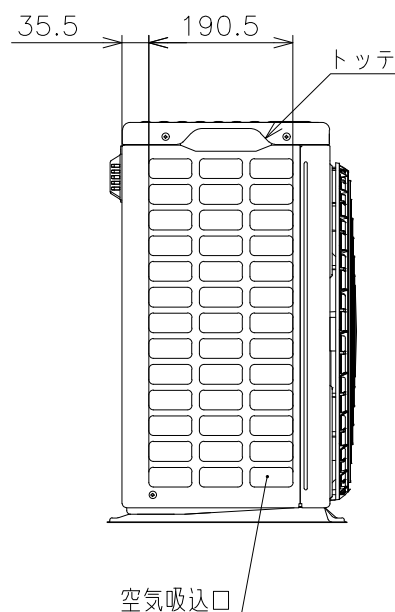

適用機種

RAC-AJ2525S
RAC-AJ2825S
RAC-AJ3625S
RAC-AJ2225SE
RAC-AJ2525SE
RAC-AJ2825SE
RAC-AJ3625SE
RAC-AJ2225SJ
RAC-AJ2525SJ
RAC-AJ2825SJ
RAC-AJ3625SJ

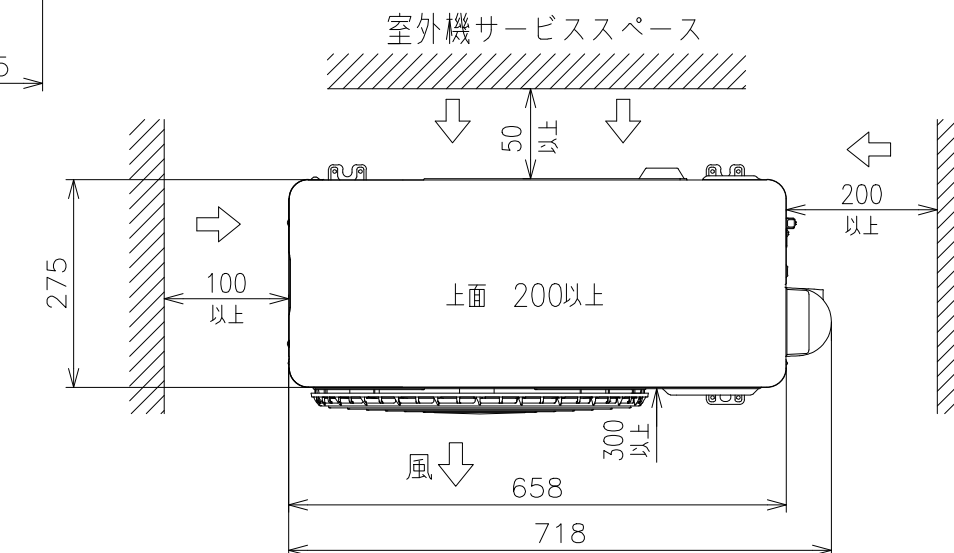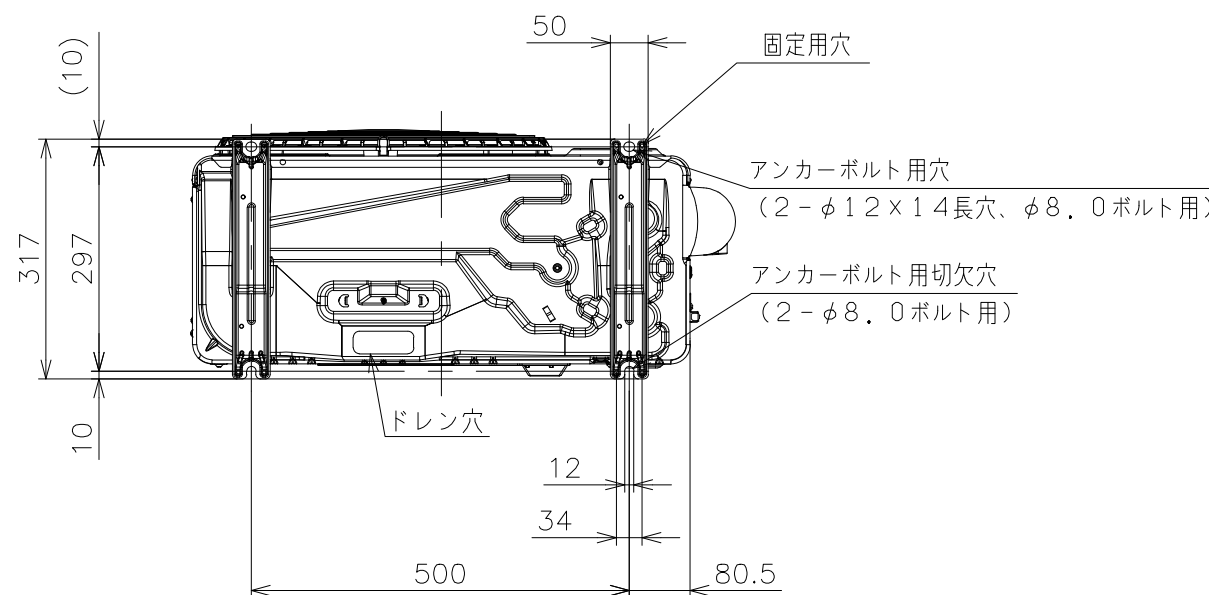

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. H.Onodera	2025-01-28		NTS	2025年度 AJシリーズ 寸法図	
CHKD. I.So	2025-01-28	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2025 0128
APPD. I.So	2025-01-28			3YAA NN0029603	

1096Z00NN

日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ

室内室外ユニット 回路図・配線図

室内機	室外機
RAS-AJ2225S	RAC-AJ2225S
RAS-AJ2225SE	RAC-AJ2225SE
RAS-AJ2225SJ	RAC-AJ2225SJ
RAS-AJ2525S	RAC-AJ2525S
RAS-AJ2525SE	RAC-AJ2525SE
RAS-AJ2525SJ	RAC-AJ2525SJ
RAS-AJ2825S	RAC-AJ2825S
RAS-AJ2825SE	RAC-AJ2825SE
RAS-AJ2825SJ	RAC-AJ2825SJ
RAS-AJ3625S	RAC-AJ3625S
RAS-AJ3625SE	RAC-AJ3625SE
RAS-AJ3625SJ	RAC-AJ3625SJ

室外機配線図

室内機配線図

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の*¹HA接続コードを
差込んで*²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の*³カードキー接続コードを
差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の*⁴RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板のCN20に別売の*⁵ワイヤード
リモコンの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の*¹HA接続コードを
差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板のCN7に別売の*⁶無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に別売のHEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- *¹ HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
*² 標準アダプター：HA-S100TSA
*³ カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
*⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
*⁵ ワイヤードリモコン：SP-WD2
*⁶ 無線LAN接続アダプター：SP-WL3

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0029601	REGD. 2025 0130
DWN. T.Hiyoshi	2025-01-24	⊕	NTS	2025年度 AJシリーズ 回路図・配線図		
CHKD. M.Kurosaki	2025-01-27					
M.Okabe	2025-01-27					
APPD. H.Hashimoto	2025-01-29					

Hitachi-Johnson Controls
Air Conditioning, Inc.

* 部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。