





3607100NN09L


室外機

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。



3方向壁に囲まれている場合

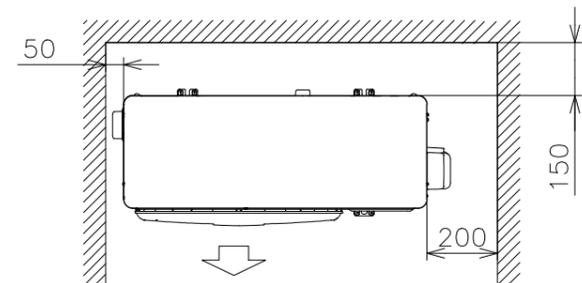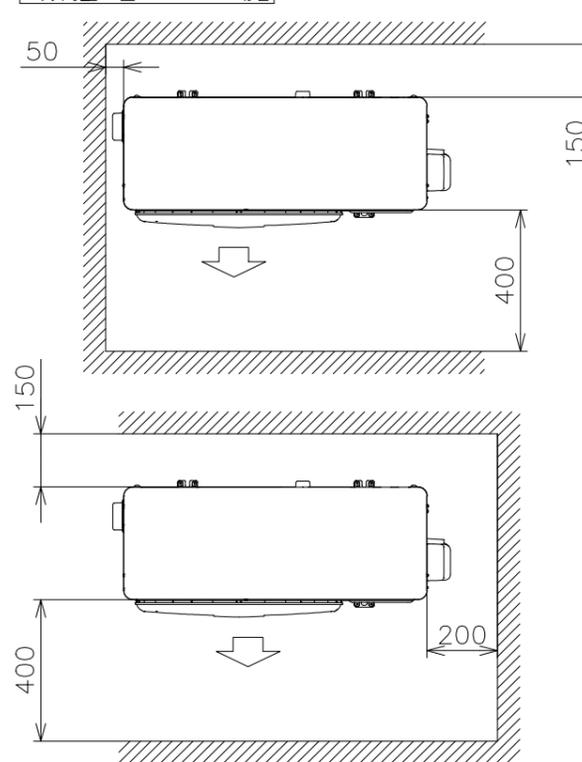





前後のみに壁がある場合

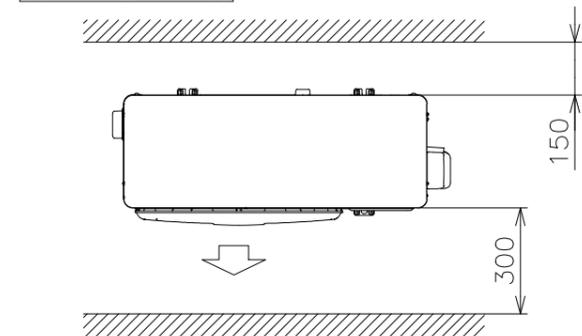

\*吹出し側壁面高さ1.2m以下

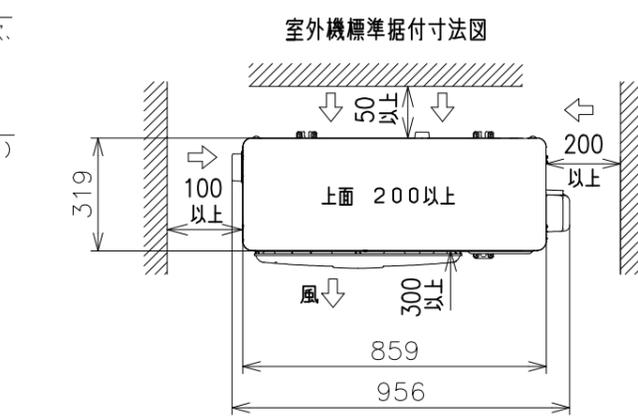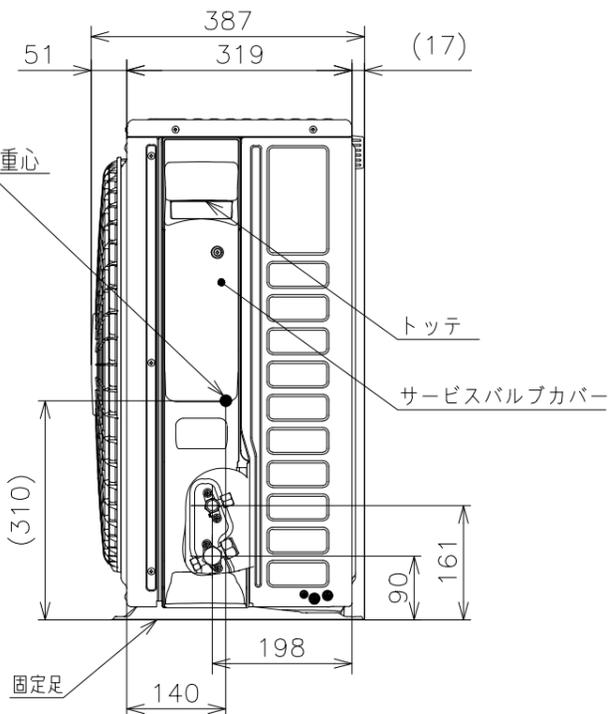

注記  
 1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の<=>印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

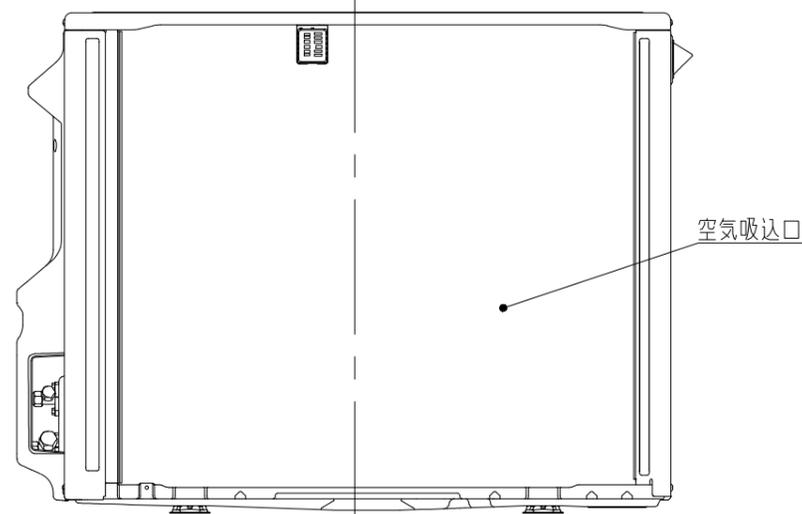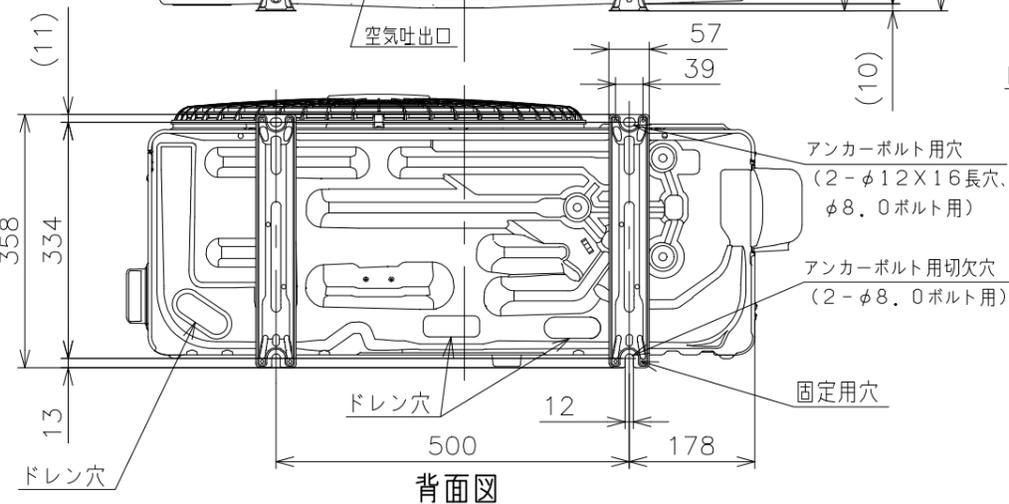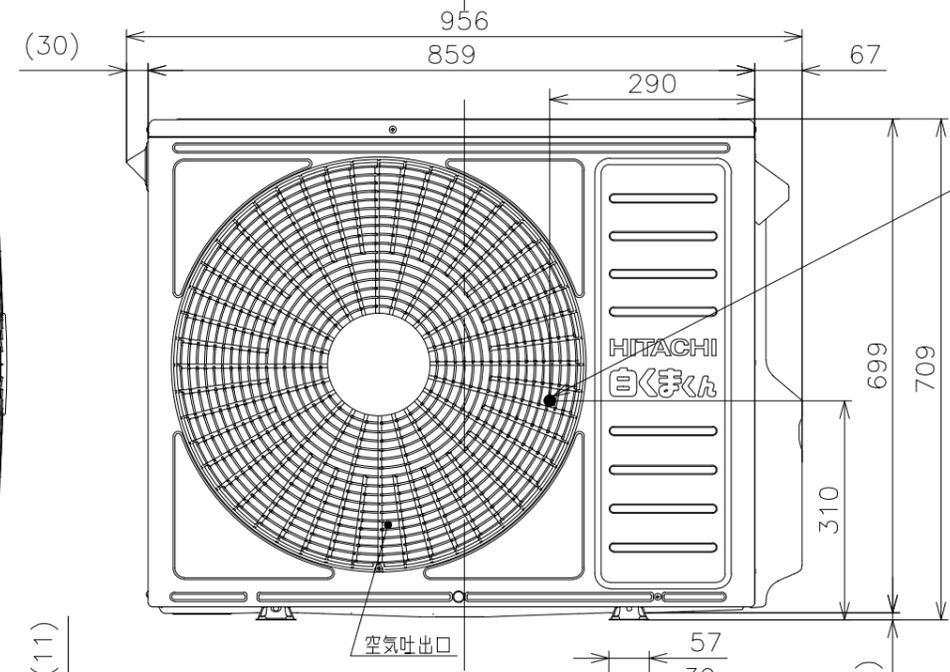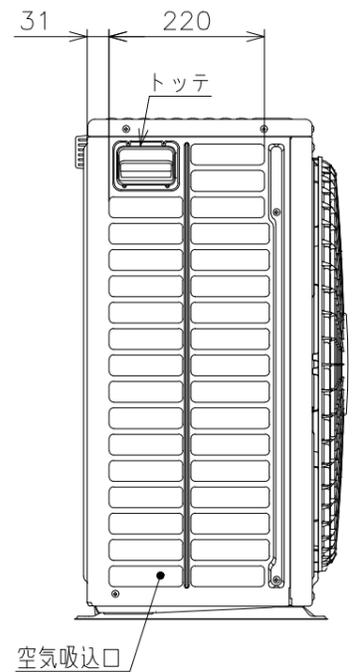


SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. T.Endo	2019-04-08		NTS	RAS-AJ56J2G:RAC-AJ56J2G 構造:寸法図
CHKD. Y.Yasunaga	2019-04-09	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD. Y.Yasunaga	2019-04-09	3YAA NN0013607		REGD. 2019 0409




809Σ100NN


回路図

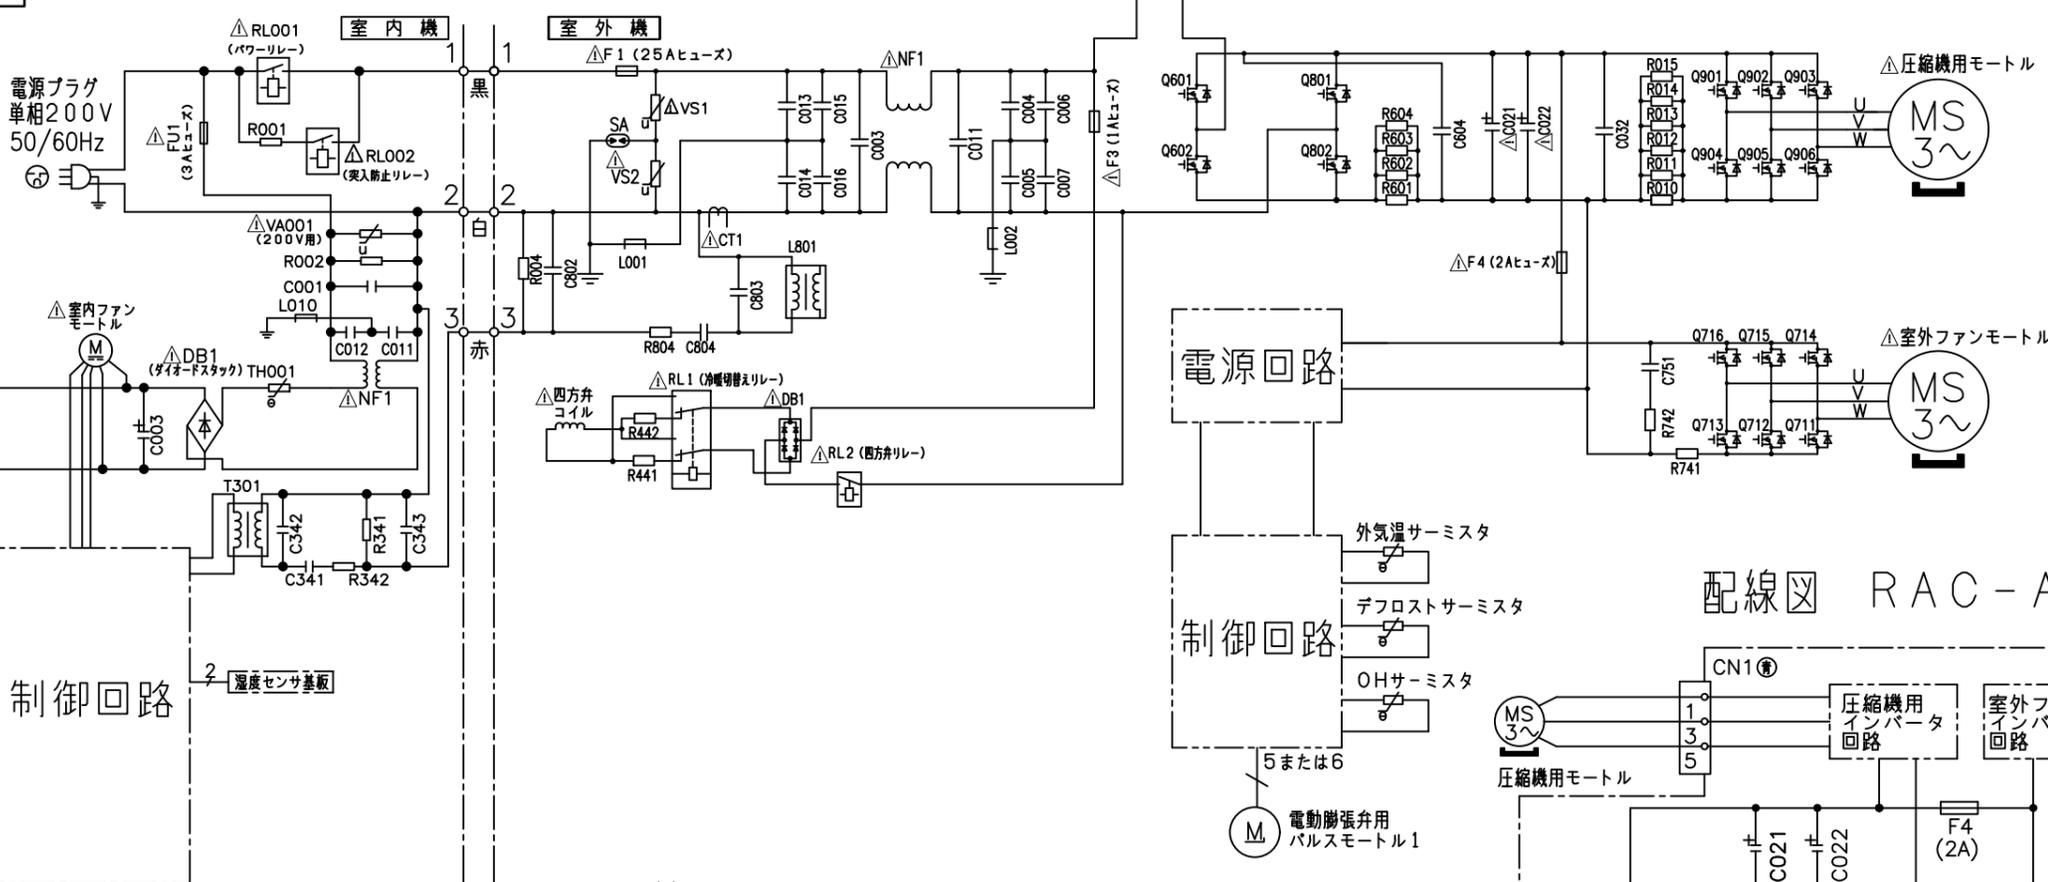

配線図 RAC-AJ56J2G

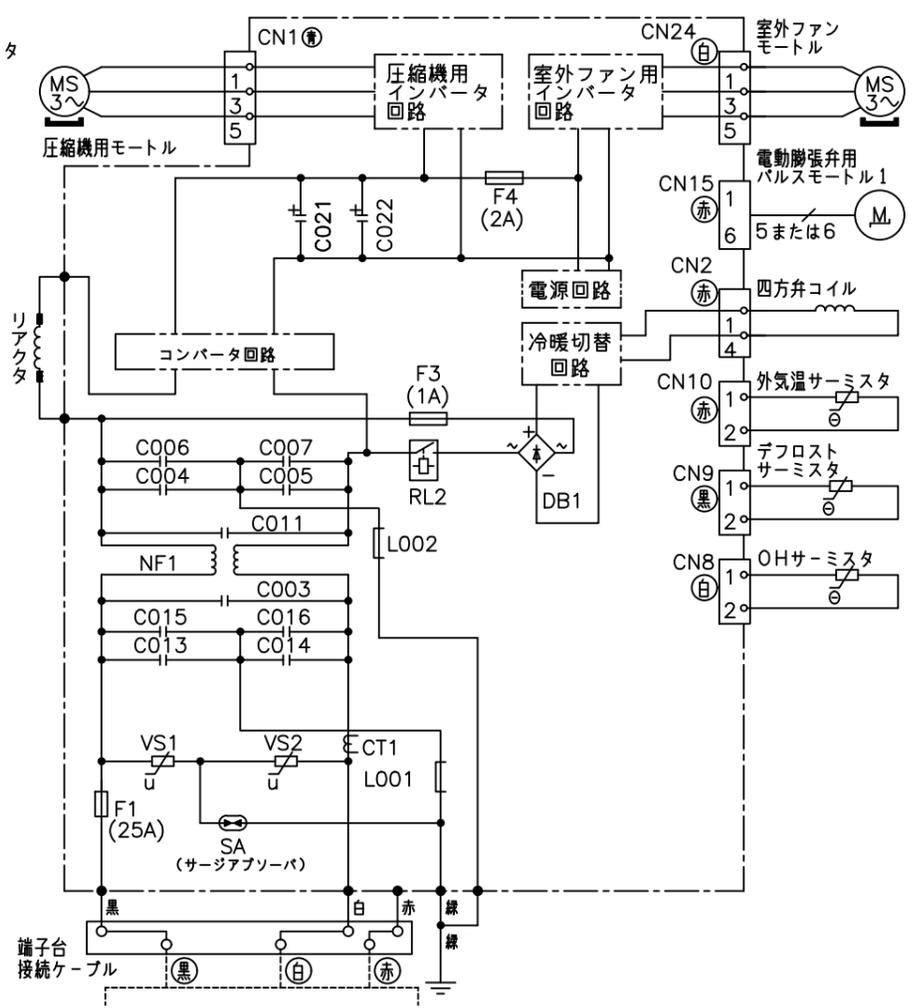

配線図 RAS-AJ56J2G

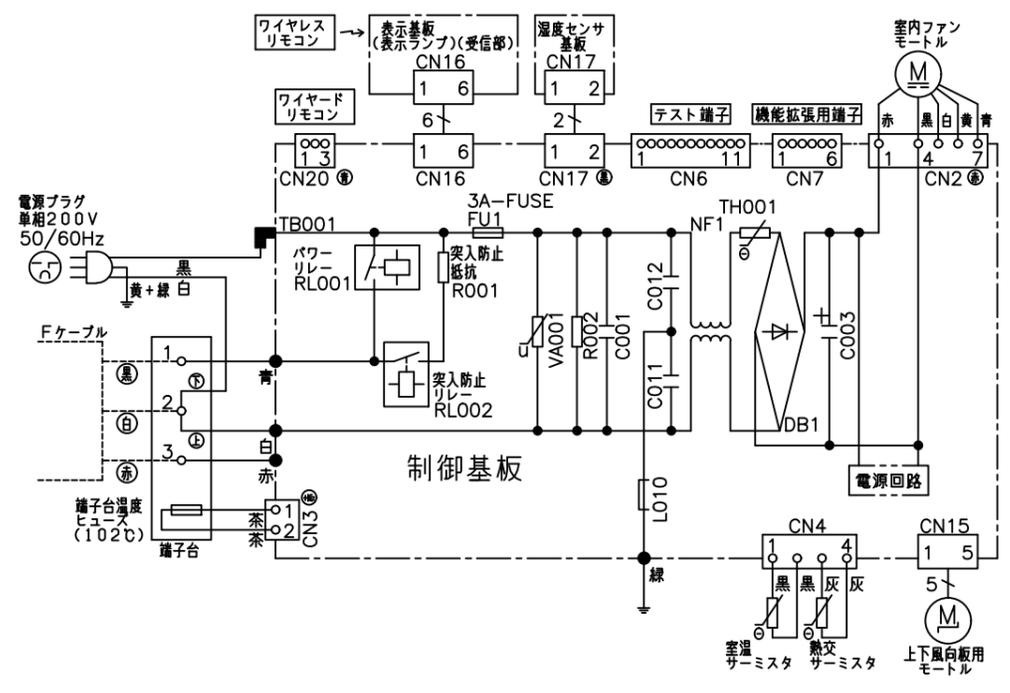

- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の[テスト端子]CN6に別売の\*1HA接続コードを差込んで\*2標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合  
室内基板の[テスト端子]CN6に別売の\*3カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。  
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います。)
- ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の[機能拡張用端子]CN7に別売の\*4RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合  
室内基板の[ワイヤードリモコン]CN20に別売の\*5ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合  
室内基板の[テスト端子]CN6に別売の\*1HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。  
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います。)
- ・HEMSを使用する場合  
室内基板の[機能拡張用端子]CN7に別売の\*6HEMSアダプターの端子を差込んでください。

\*1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)  
 \*2 標準アダプター：HA-S100TSA  
 \*3 カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)  
 \*4 RACアダプター：PSC-6RAD  
 \*5 ワイヤードリモコン：SP-WD1  
 \*6 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. T.Endo	2019-04-08	⊕	NTS	RAS-AJ56J2G:RAC-AJ56J2G 回路図:配線図
CHKD. M.Kurosaki	2019-04-09			TOCHIGI DWG. No.
APPD. Y.Yasunaga	2019-04-09			3YDA NN0013608

