

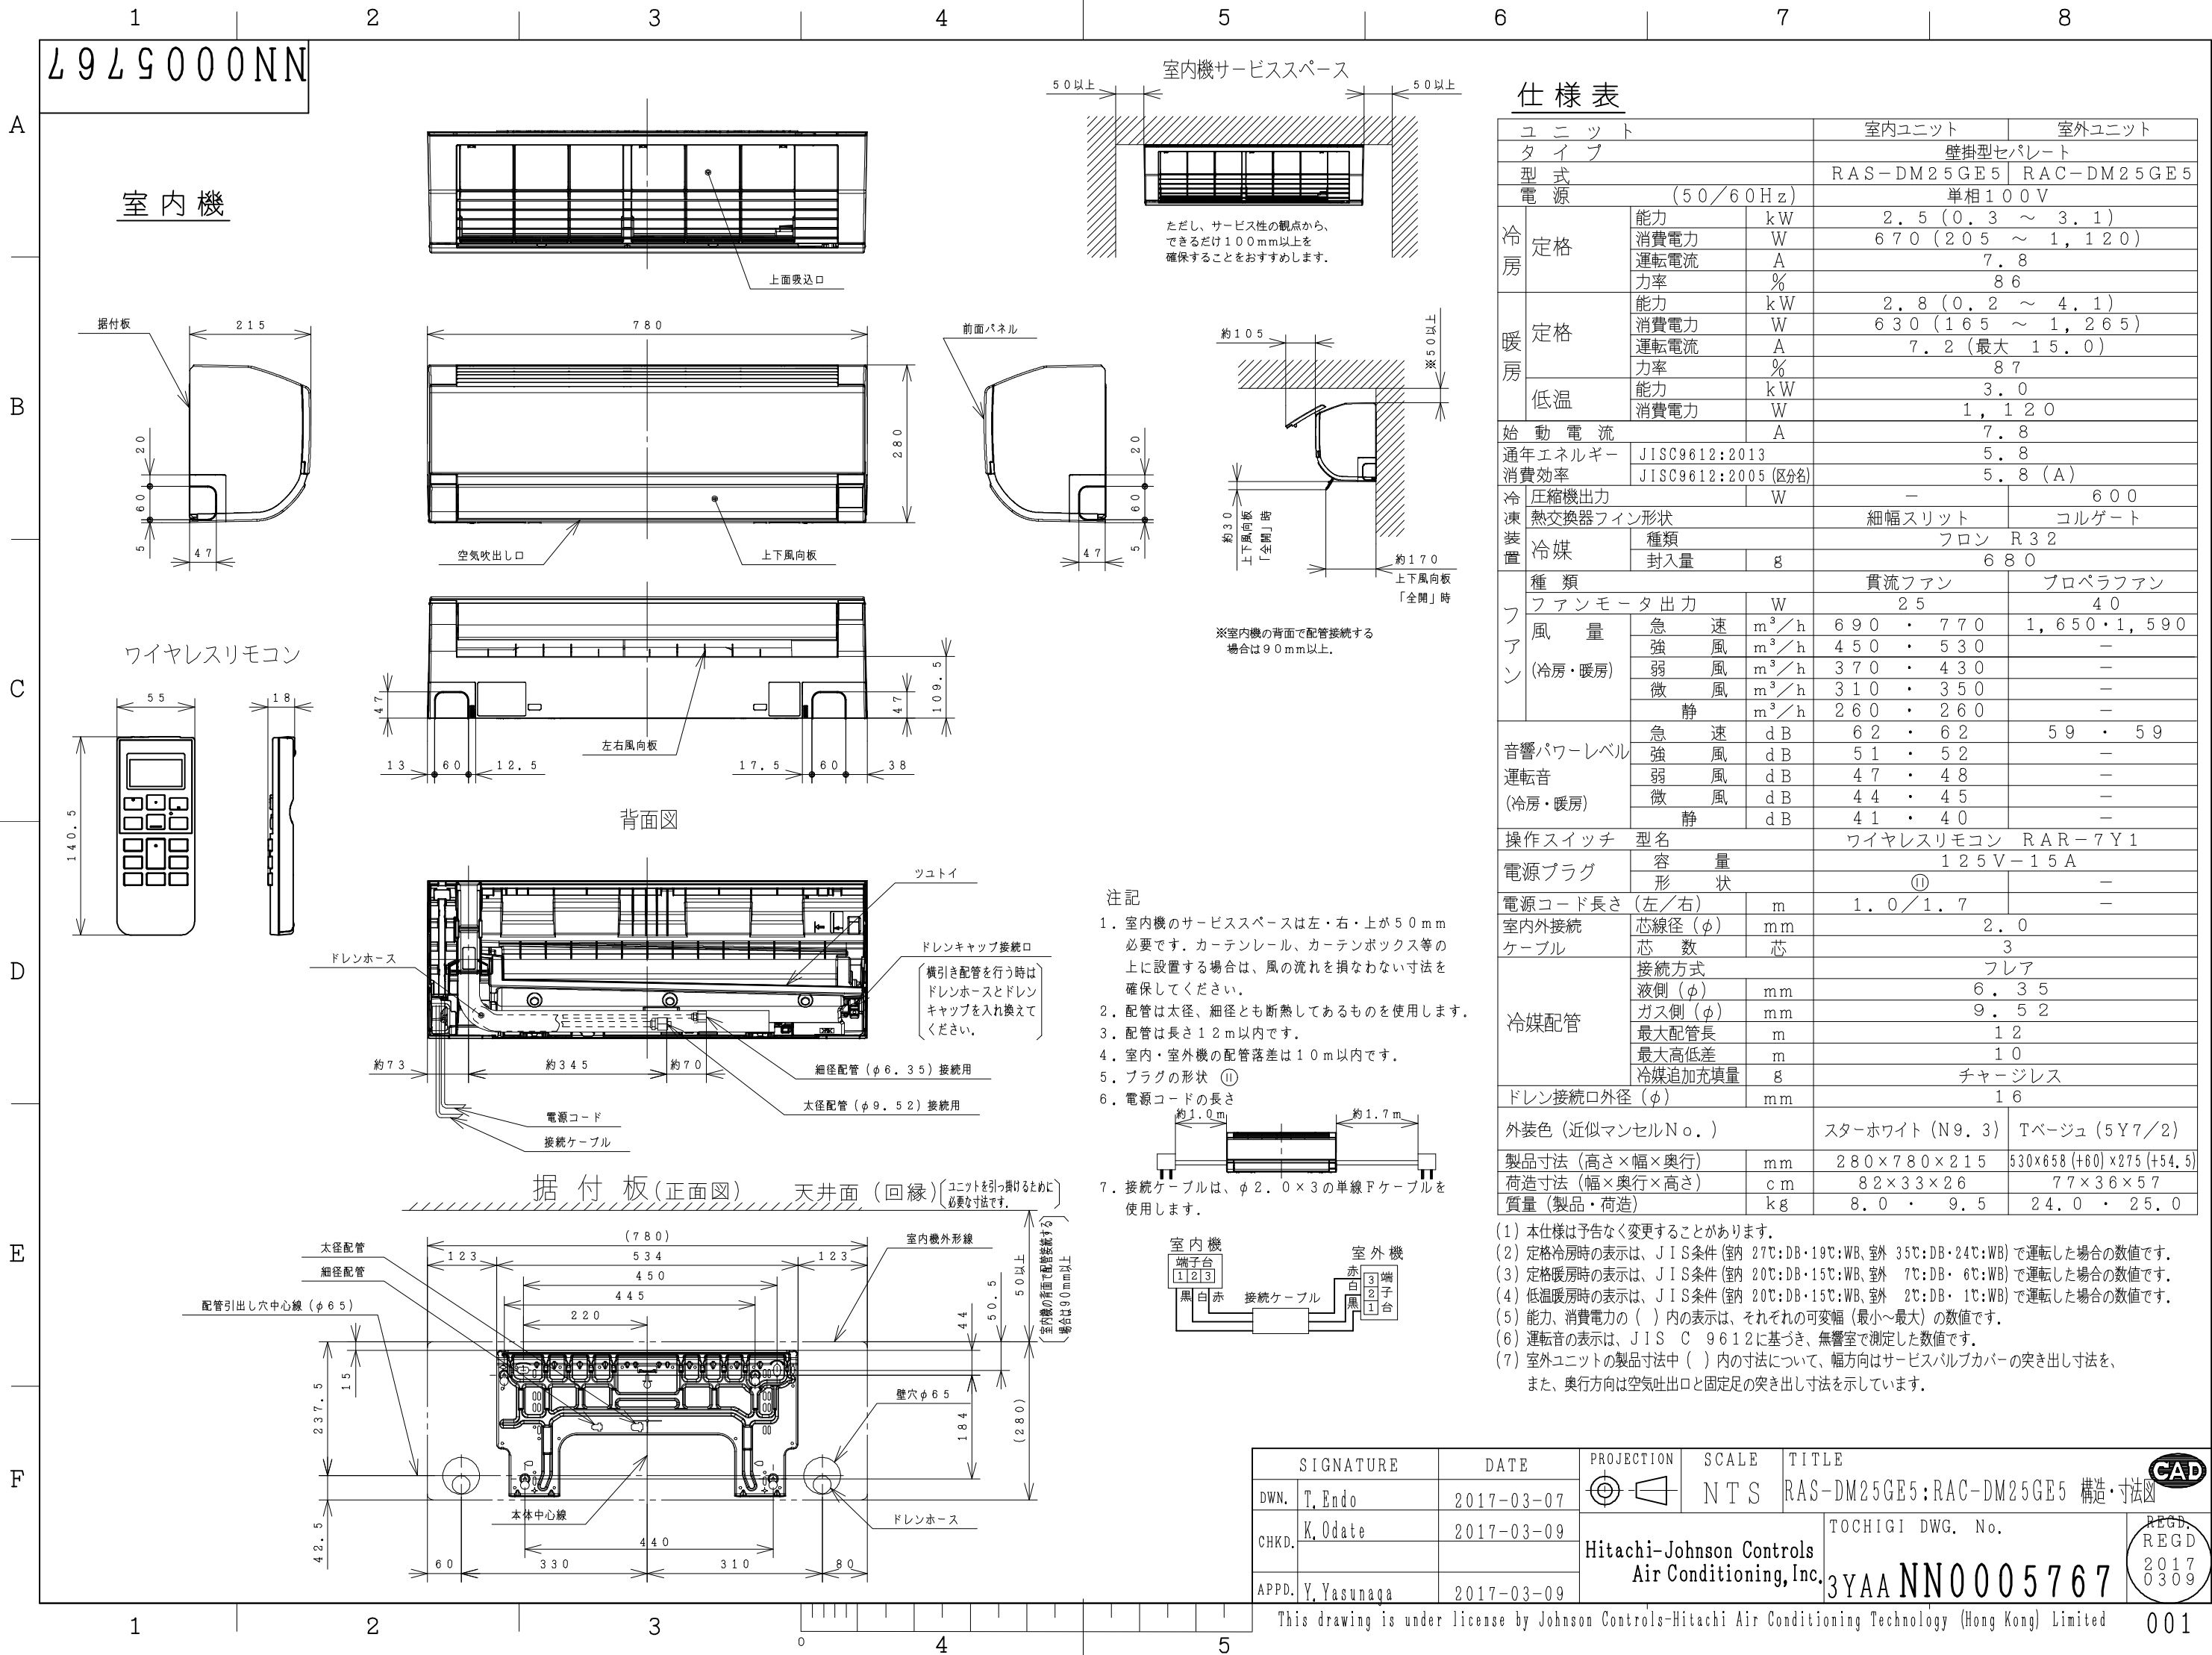
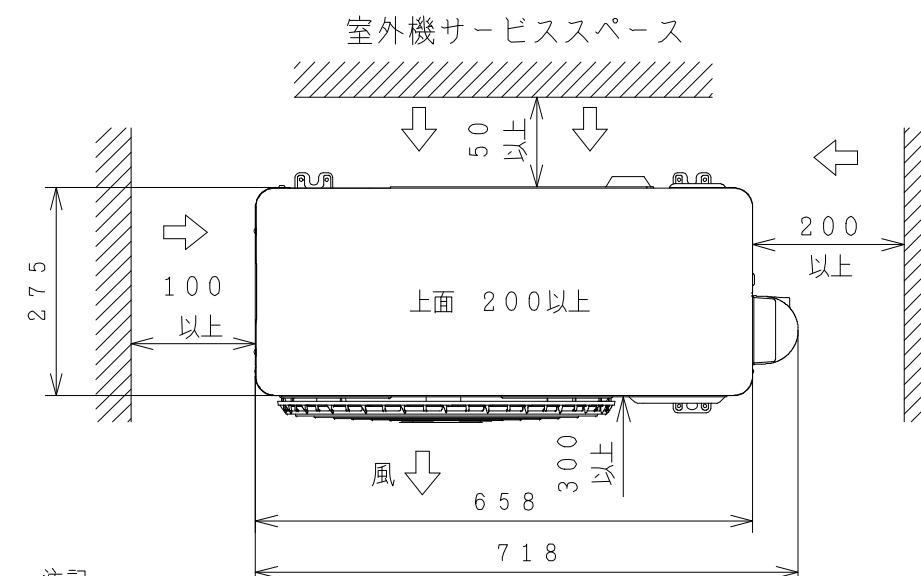
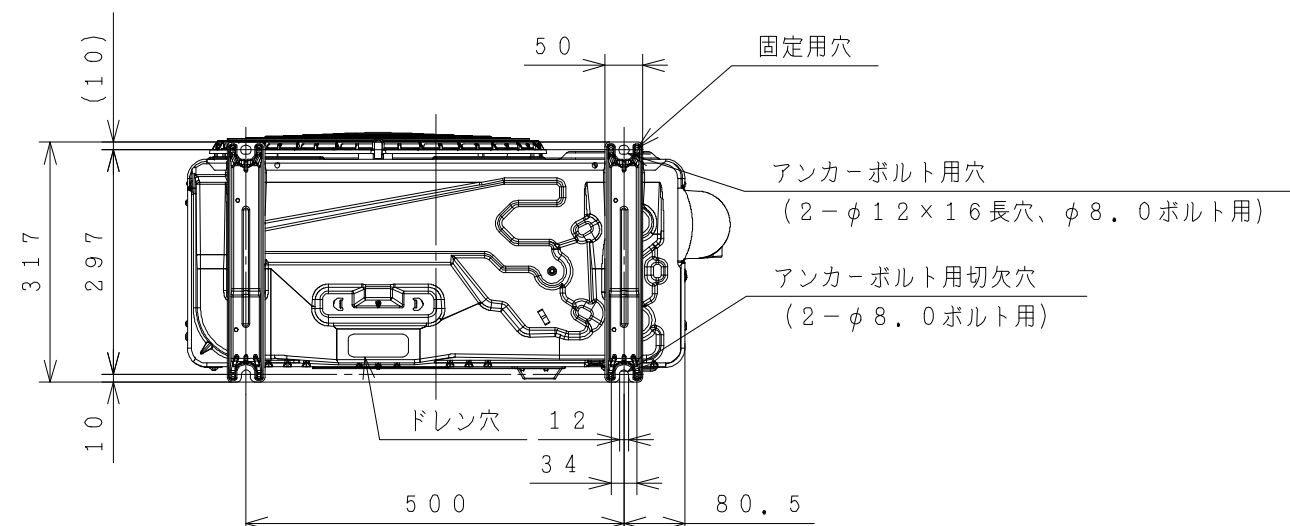


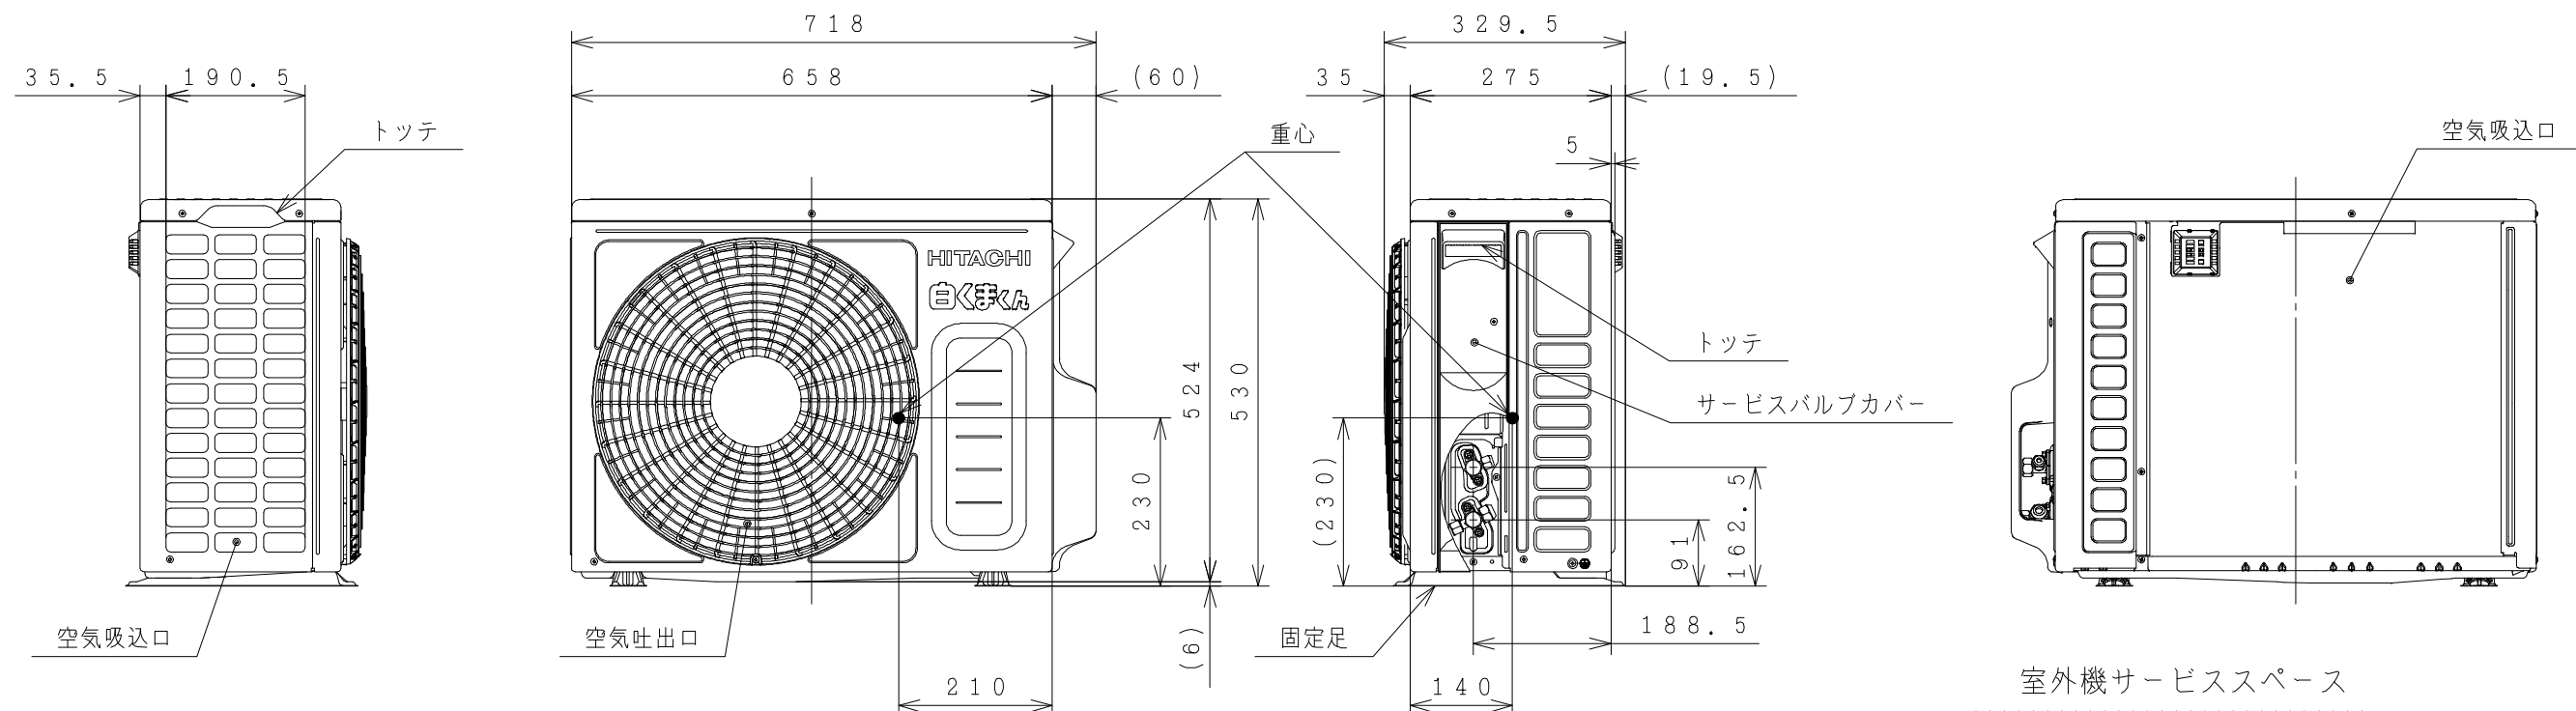


8	9	7	5	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機

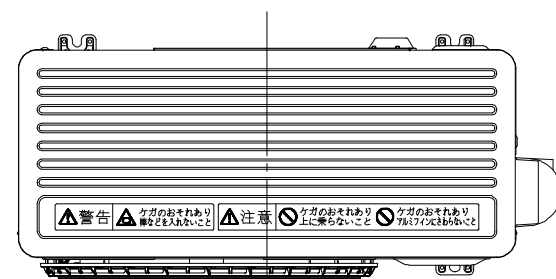

- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	M. Oguri	2017-03-09		NTS	RAS-DM25GE5:RAC-DM25GE5 構造:寸法図		
CHKD.	T. Fukuda	2017-03-17	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	Y. Yasunaga	2017-03-21			3YAA NN0005768		

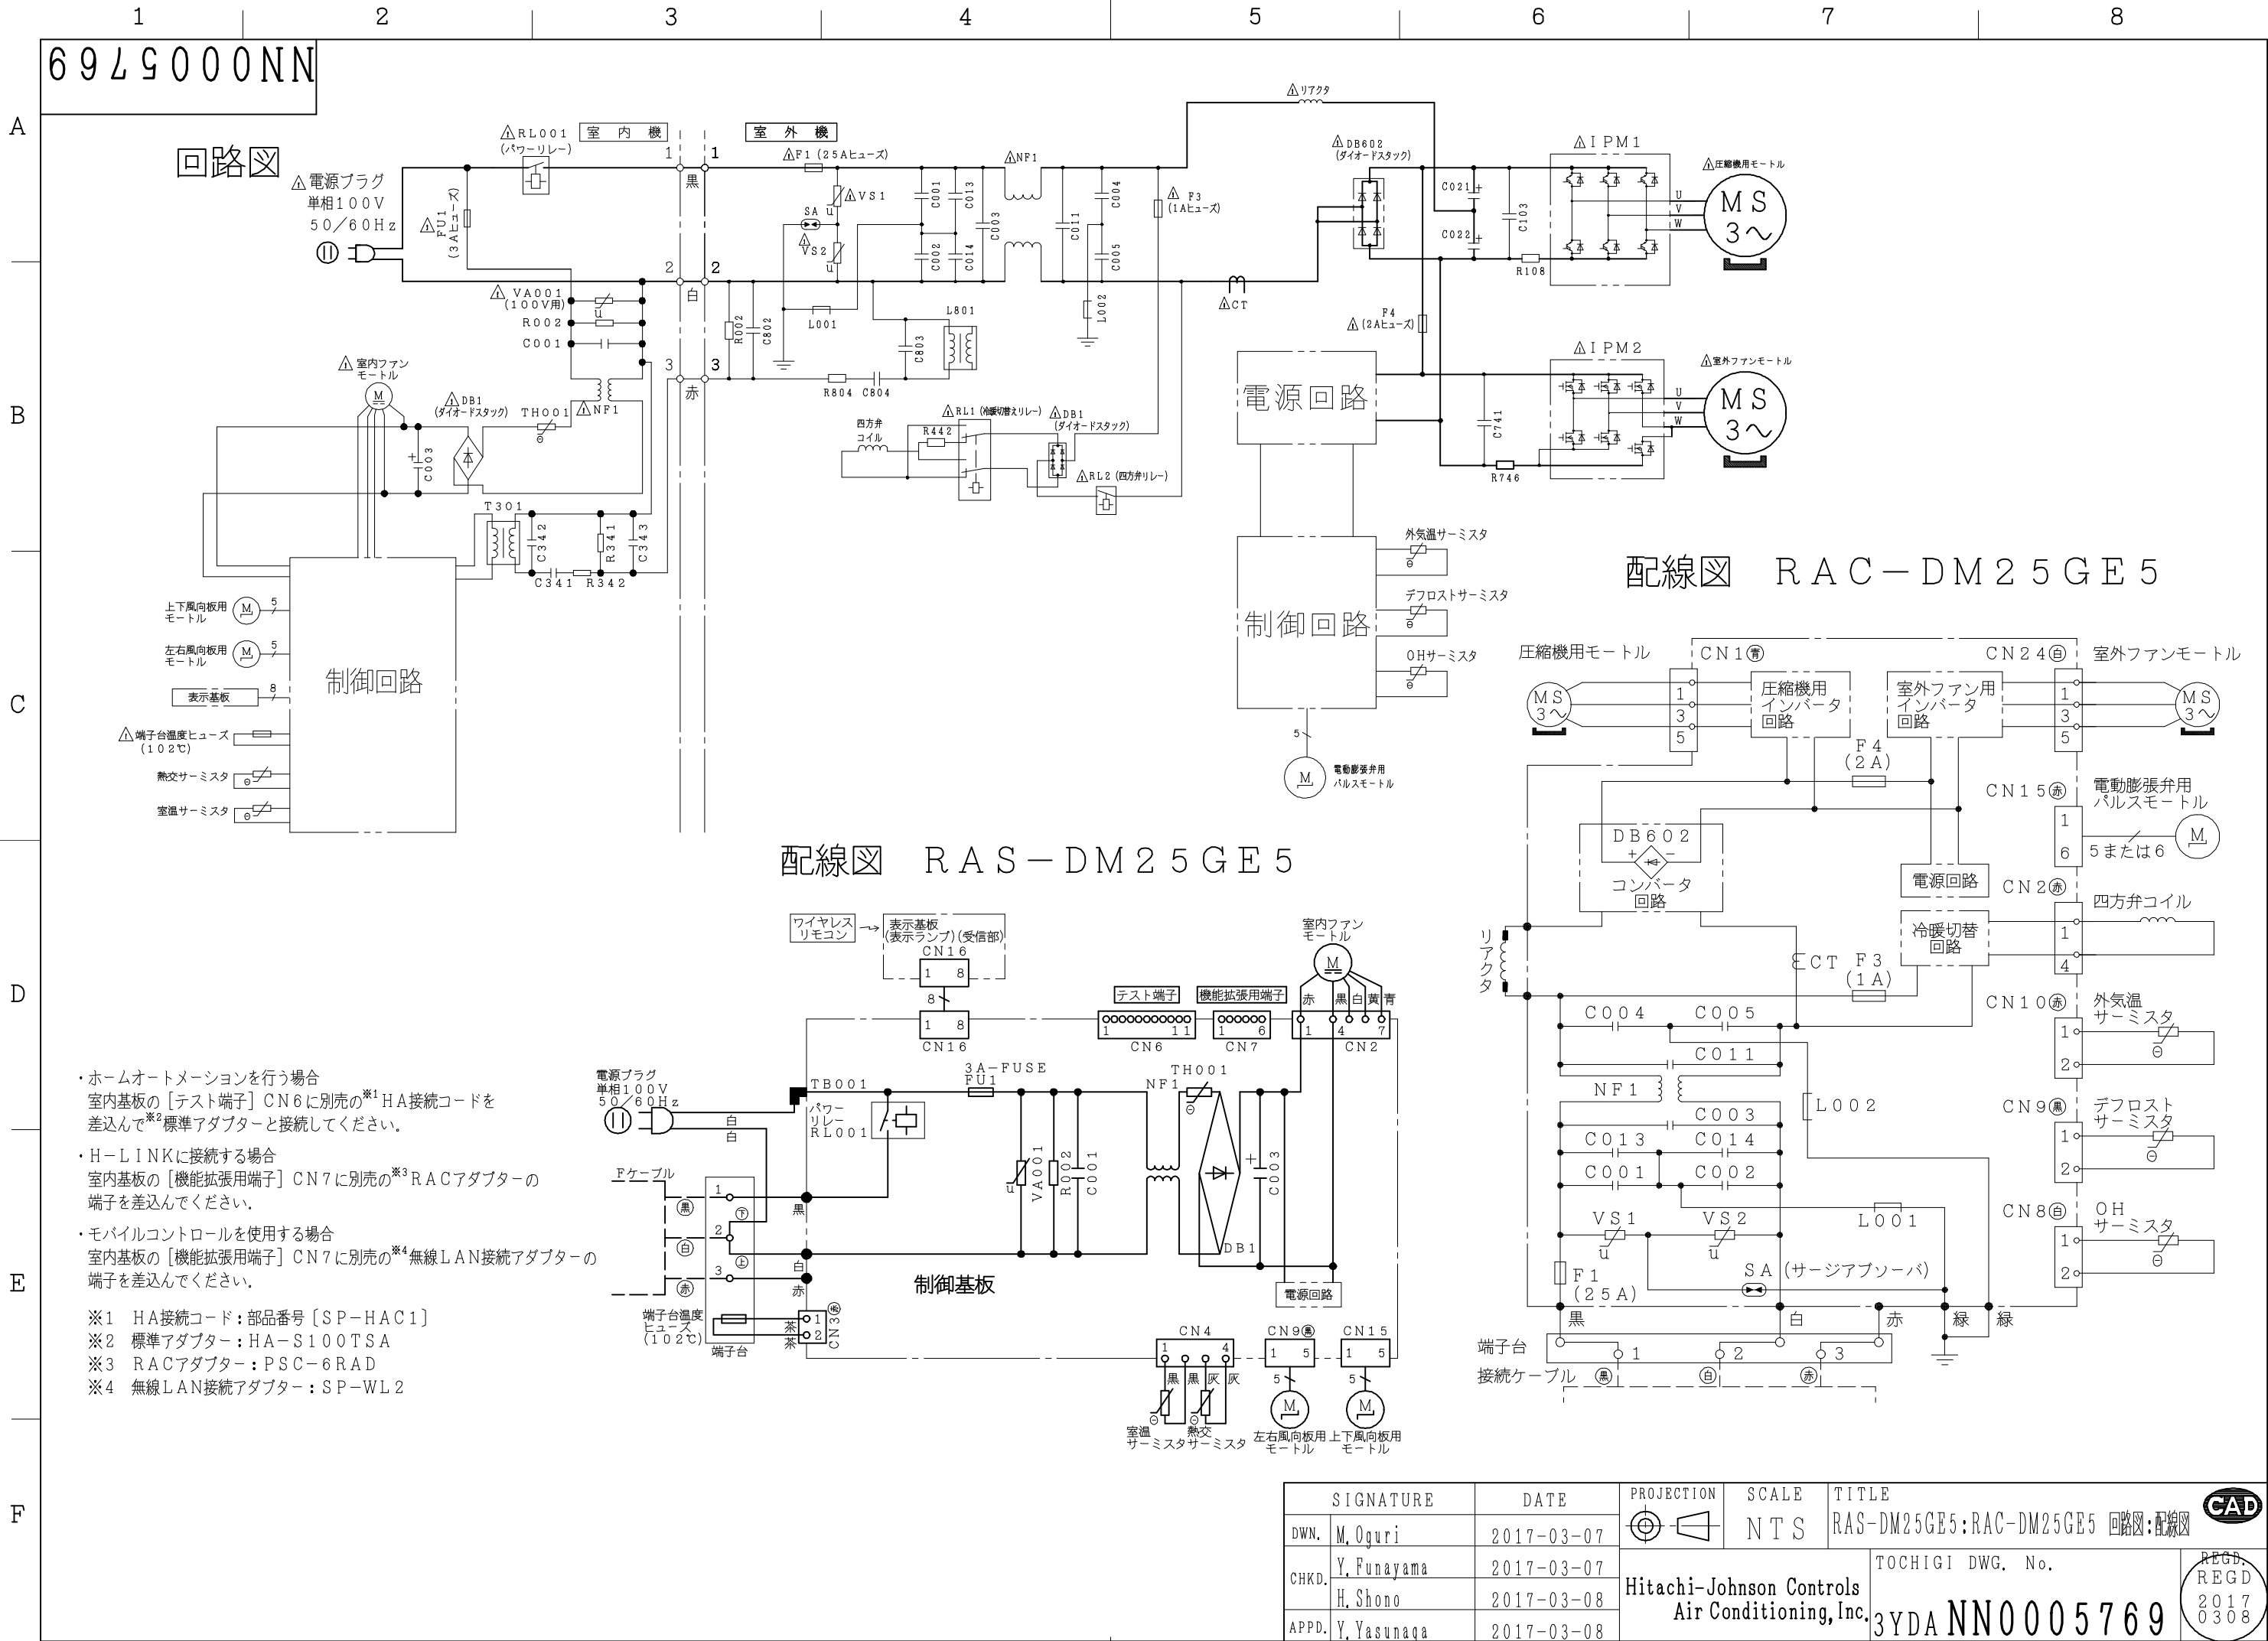

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張端子」CN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張端子」CN7に別売の※⁴無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード: 部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター: HA-S100TSA
※3 RACアダプター: PSC-6RAD
※4 無線LAN接続アダプター: SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	TOCHIGI DWG. No.	REGD.
DWN. M. Oguri	2017-03-07		NTS	RAS-DM25GE5:RAC-DM25GE5 回路図:配線図		
CHKD. Y. Funayama	2017-03-07					
	2017-03-08					
APPD. Y. Yasunaga	2017-03-08					
Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				3YDANN0005769		