

NN0021504

日立ルームエアコン 壁掛DMシリーズ 仕様表

RAS-DM25ME1/RAC-DM25ME1

ユニット				室内ユニット		室外ユニット		
タイプ				壁掛型セパレート				
型式				RAS-DM25ME1		RAC-DM25ME1		
電源 (50/60Hz)				単相100V				
冷房	定格	能力	kW	2.5 (0.3 ~ 3.1)				
		消費電力	W	670 (205 ~ 1,120)				
		運転電流	A	7.8				
		力率	%	86				
暖房	定格	能力	kW	2.8 (0.2 ~ 4.1)				
		消費電力	W	630 (165 ~ 1,265)				
		運転電流	A	7.2 (最大 15.0)				
		力率	%	87				
	低温	能力	kW	3.0				
		消費電力	W	1,120				
始動電流			A	7.8				
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.8				
		JISC9612:2005 (区分名)		5.8 (A)				
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		650		
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート		
	冷媒	種類		フロン R32				
封入量		g	680					
ファン	種類		貫流ファン		プロペラファン			
	風量 (冷房・暖房)	急速	m ³ /h	690・770		1,650・1,590		
		強風	m ³ /h	450・530		—		
		弱風	m ³ /h	370・430		—		
		微風	m ³ /h	310・350		—		
		静	m ³ /h	260・260		—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急速	dB	62・62		59・59			
	強風	dB	51・52		—			
	弱風	dB	47・48		—			
	微風	dB	44・45		—			
	静	dB	41・40		—			
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-AS1					
電源プラグ	容量		125V-15A					
	形状		㊦		—			
電源コード長さ (左/右)			m	1.0/1.7		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0					
	芯数	芯	3					
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)	mm	6.35					
	ガス側 (φ)	mm	9.52					
	最大配管長	m	12					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		Tベージュ (5Y7/2)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	280×780×218		530×658 (+60)×275 (+54.5)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	82×33×26		77×36×57		
質量 (製品・荷造)			kg	8.0・9.5		23.0・25.0		

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。

(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。

(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。

(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。





(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	Y.Tanaka	2022-03-07		NTS	2022年度 DMシリーズ 仕様表	
CHKD.	M.Awano	2022-03-07	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2022 0307
APPD.	M.Awano	2022-03-07			4YAA NN0021504	

1091700NN



日立ルームエアコン 壁掛DMシリーズ 室内ユニット 寸法図

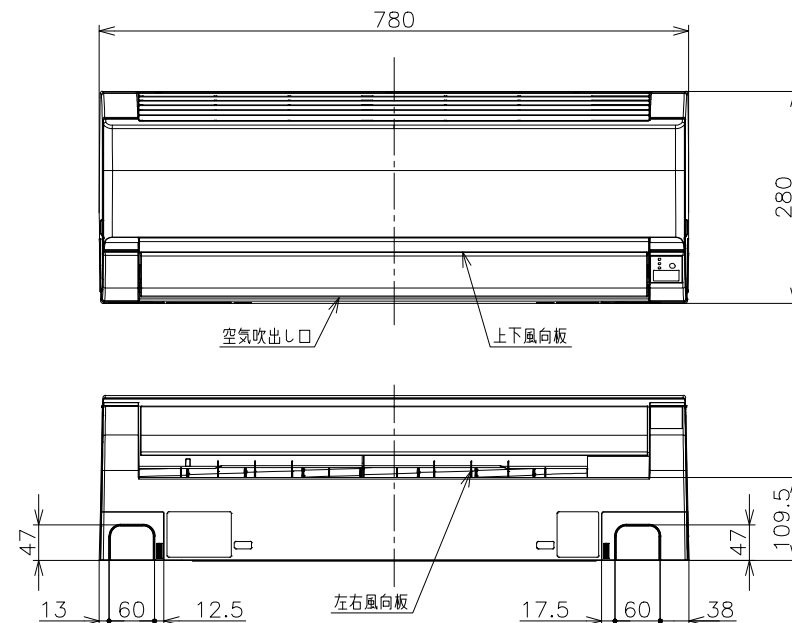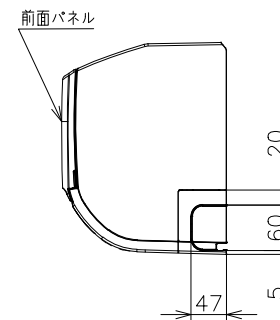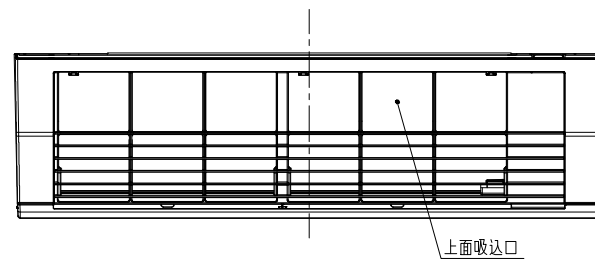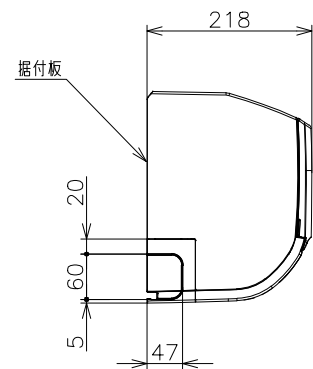


ワイヤレスリモコン

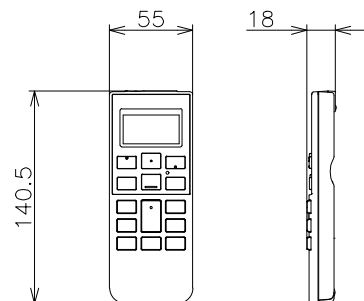


背面図

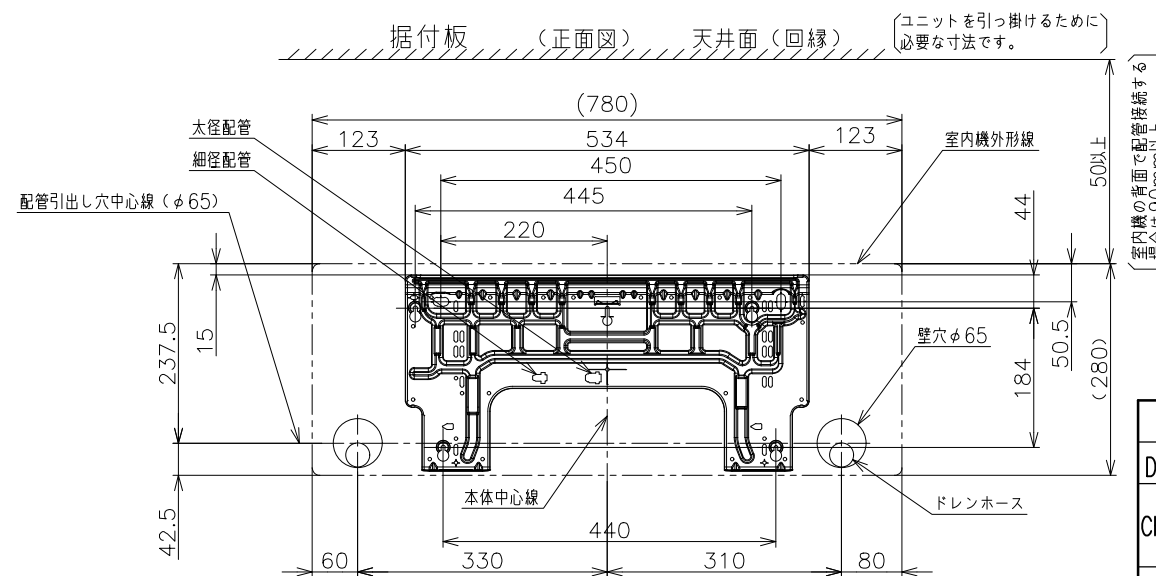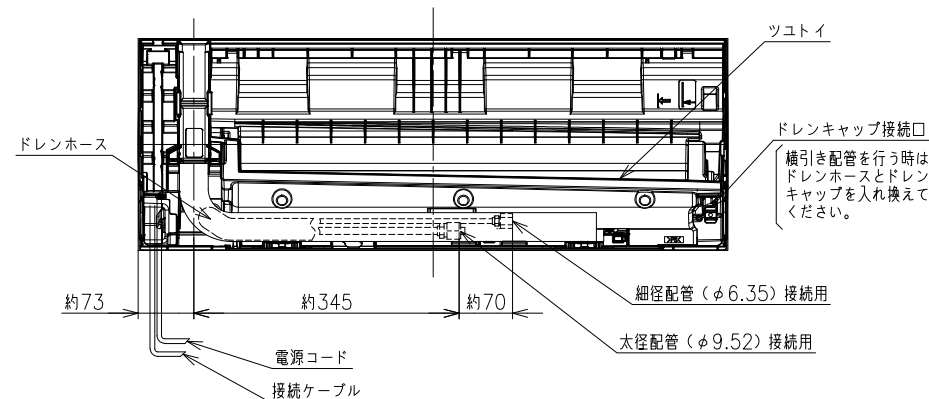

室内機サービススペース

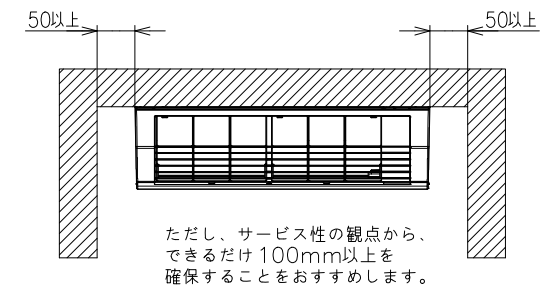

ただし、サービス性の観点から、できるだけ100mm以上を確保することをおすすめします。

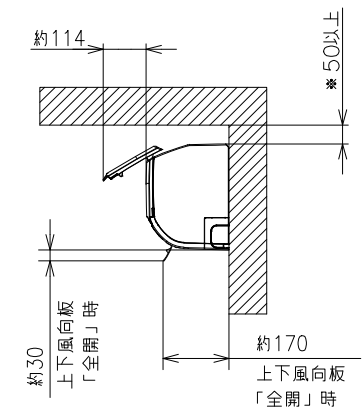

※室内機の背面で配管接続する場合は90mm以上。


注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ12m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状

RAS-DM22ME1~DM28ME1 ㊦
RAS-DM40M2E1 ㊧
RAS-DM56M2E1 ㊨

6. 電源コードの長さ

RAS-DM22ME9~DM28ME9 約1.0m RAS-DM22ME9~DM28ME9 約1.7m
RAS-DM40M2E9,DM56M2E9 約0.6m RAS-DM40M2E9,DM56M2E9 約1.3m



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。









適用機種

RAS-DM22ME1
RAS-DM25ME1
RAS-DM28ME1
RAS-DM40M2E1
RAS-DM56M2E1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. Y.Tanaka	2022-03-07	㊦	NTS	2022年度 DMシリーズ 寸法図	
CHKD. M.Awano	2022-03-07				
APPD. M.Awano	2022-03-07				
		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2022 0307
				3YAA NN0021501	



001

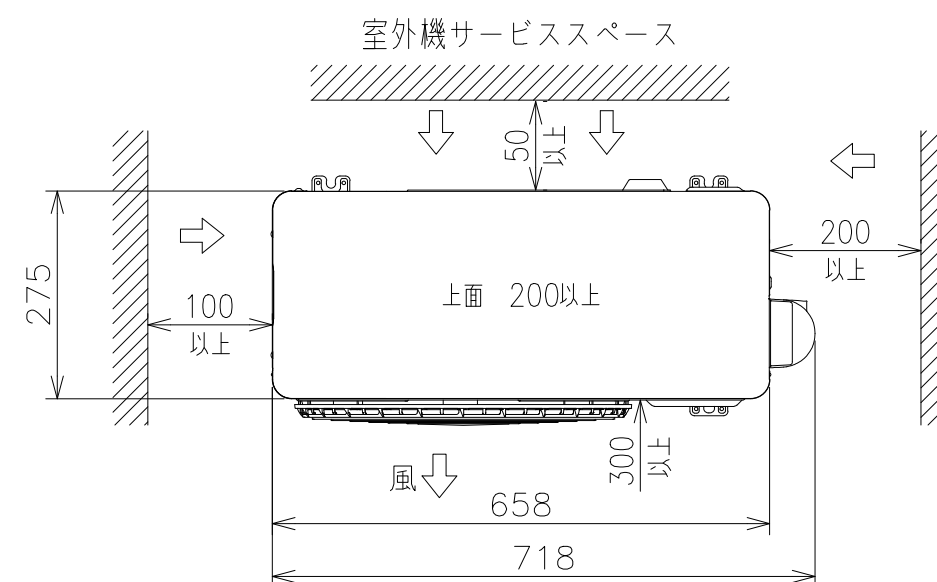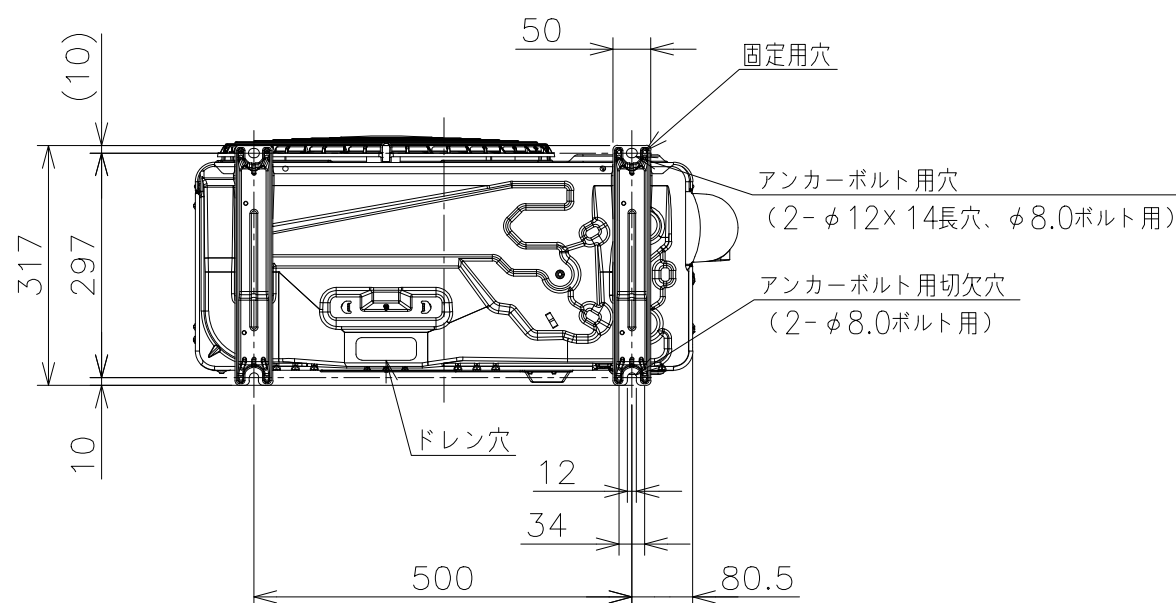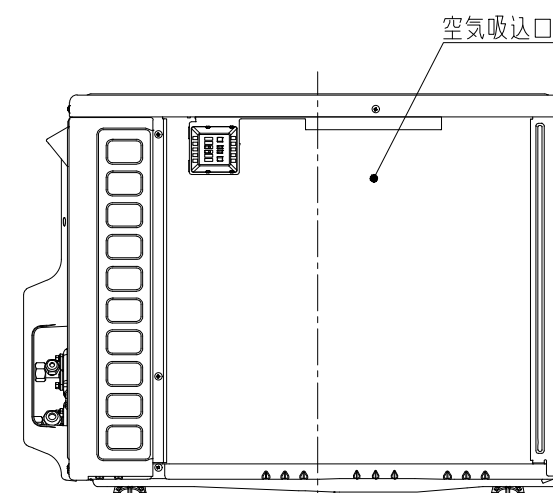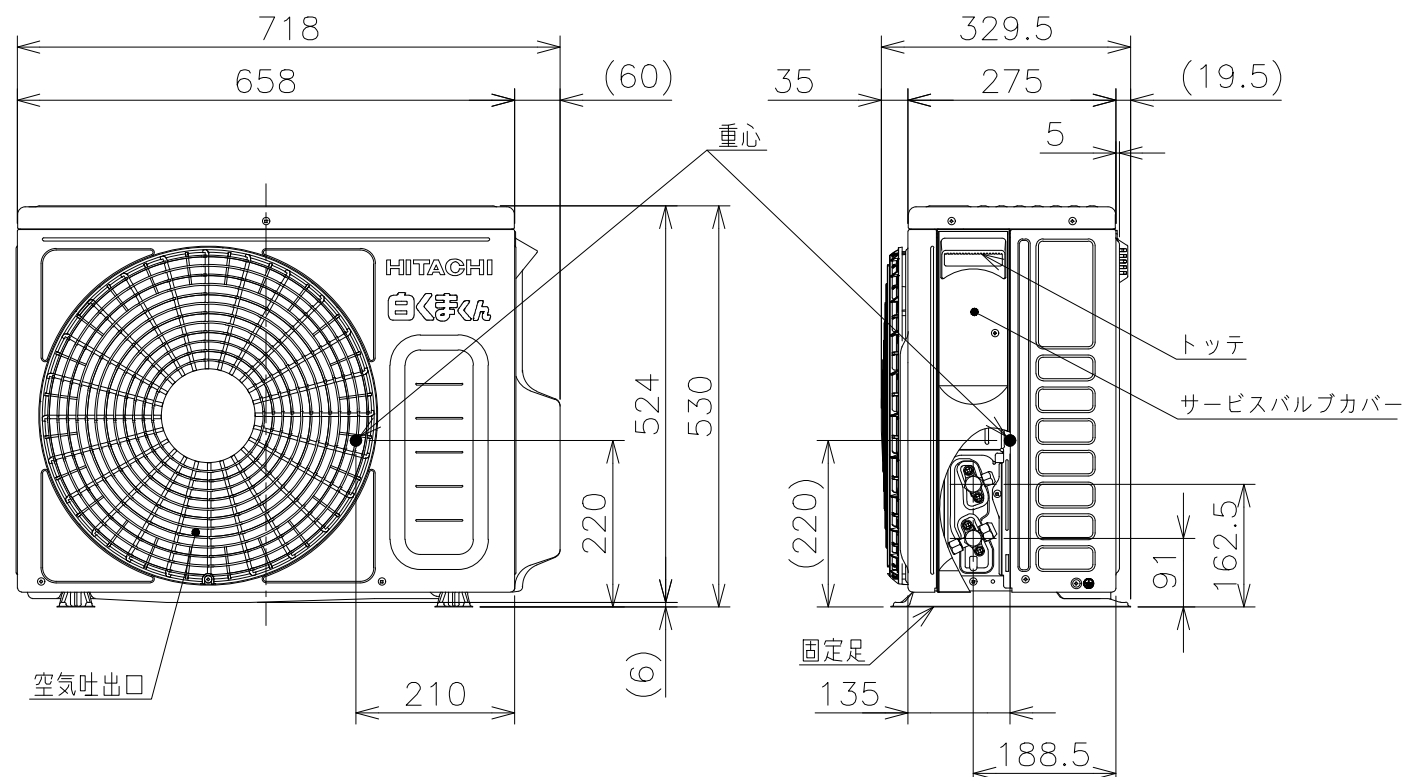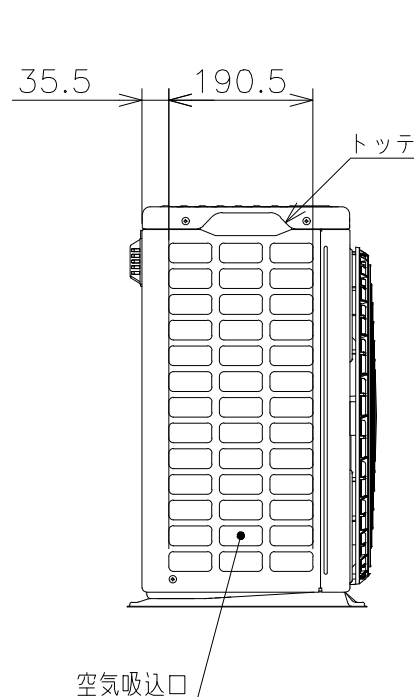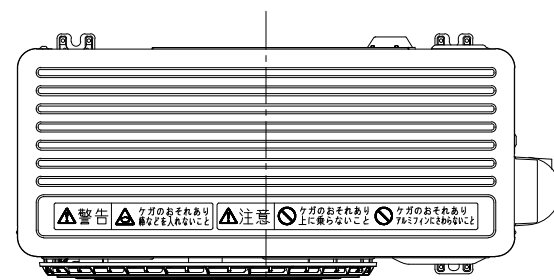

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。

適用機種
RAC-DM25ME1
RAC-DM28ME1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION 	SCALE NTS	TITLE 2022年度 DMシリーズ 寸法図	
DWN. Y.Tanaka	2022-03-07	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REQD. REGL 2022 0307
CHKD. M.Awano	2022-03-07				
APPD. M.Awano	2022-03-07				3YAA NN0021505

3091700NN

日立ルームエアコン 壁掛DMシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図

室内機
RAS-DM22ME1
RAS-DM25ME1
RAS-DM28ME1

室外機
RAC-DM22ME1
RAC-DM25ME1
RAC-DM28ME1

制御回路

室内機配線図

電源回路

制御回路

室外機配線図

※ 部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*¹HA接続コードを
差込んで*²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*³RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*⁴無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売のHEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- *¹ HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
- *² 標準アダプター：HA-S100TSA
- *³ RACアダプター：PSC-6RAD
- *⁴ 無線LAN接続アダプター：SP-WL3

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. K.Mizutori	2022-01-11	⊕	NTS	2022年度 DMシリーズ 回路図・配線図	CAD
CHKD. T.Narabu	2022-01-24			Hitachi-Johnson Controls	TOCHIGI DWG. No.
	2022-01-24			Air Conditioning, Inc.	3YDA NN0021503
APPD. H.Hashimoto	2022-01-25				REGD. 2022 0125