




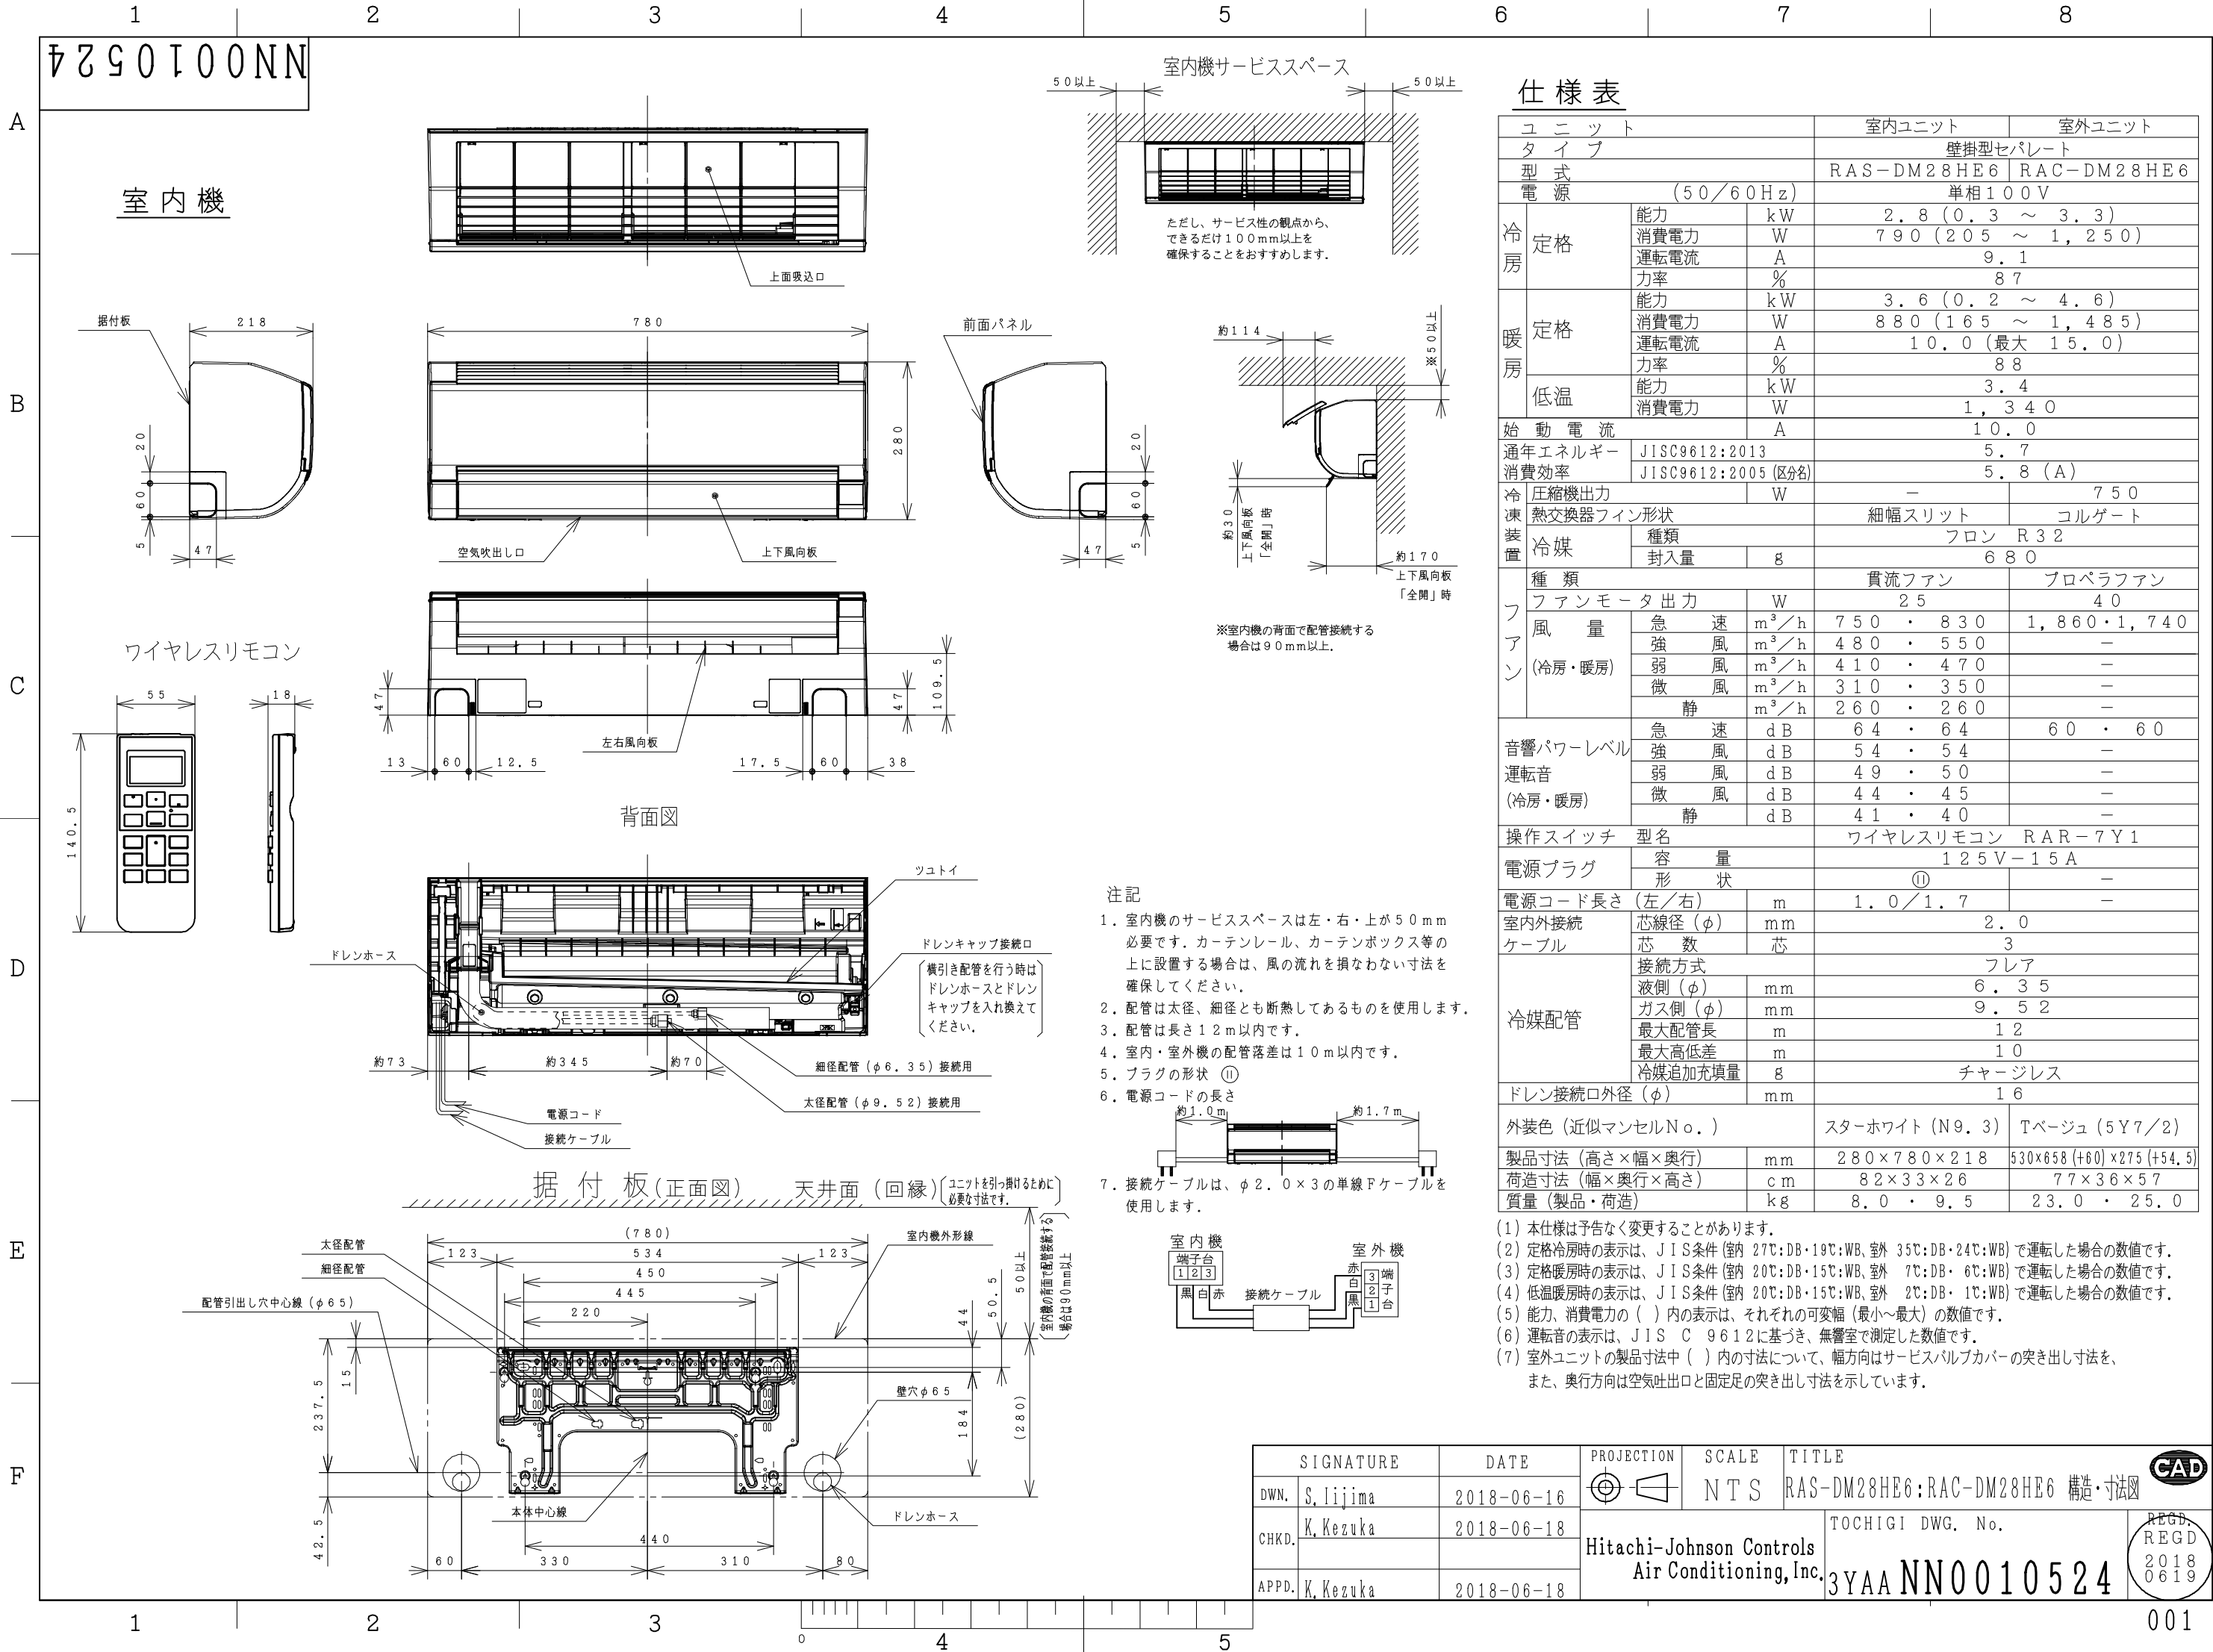

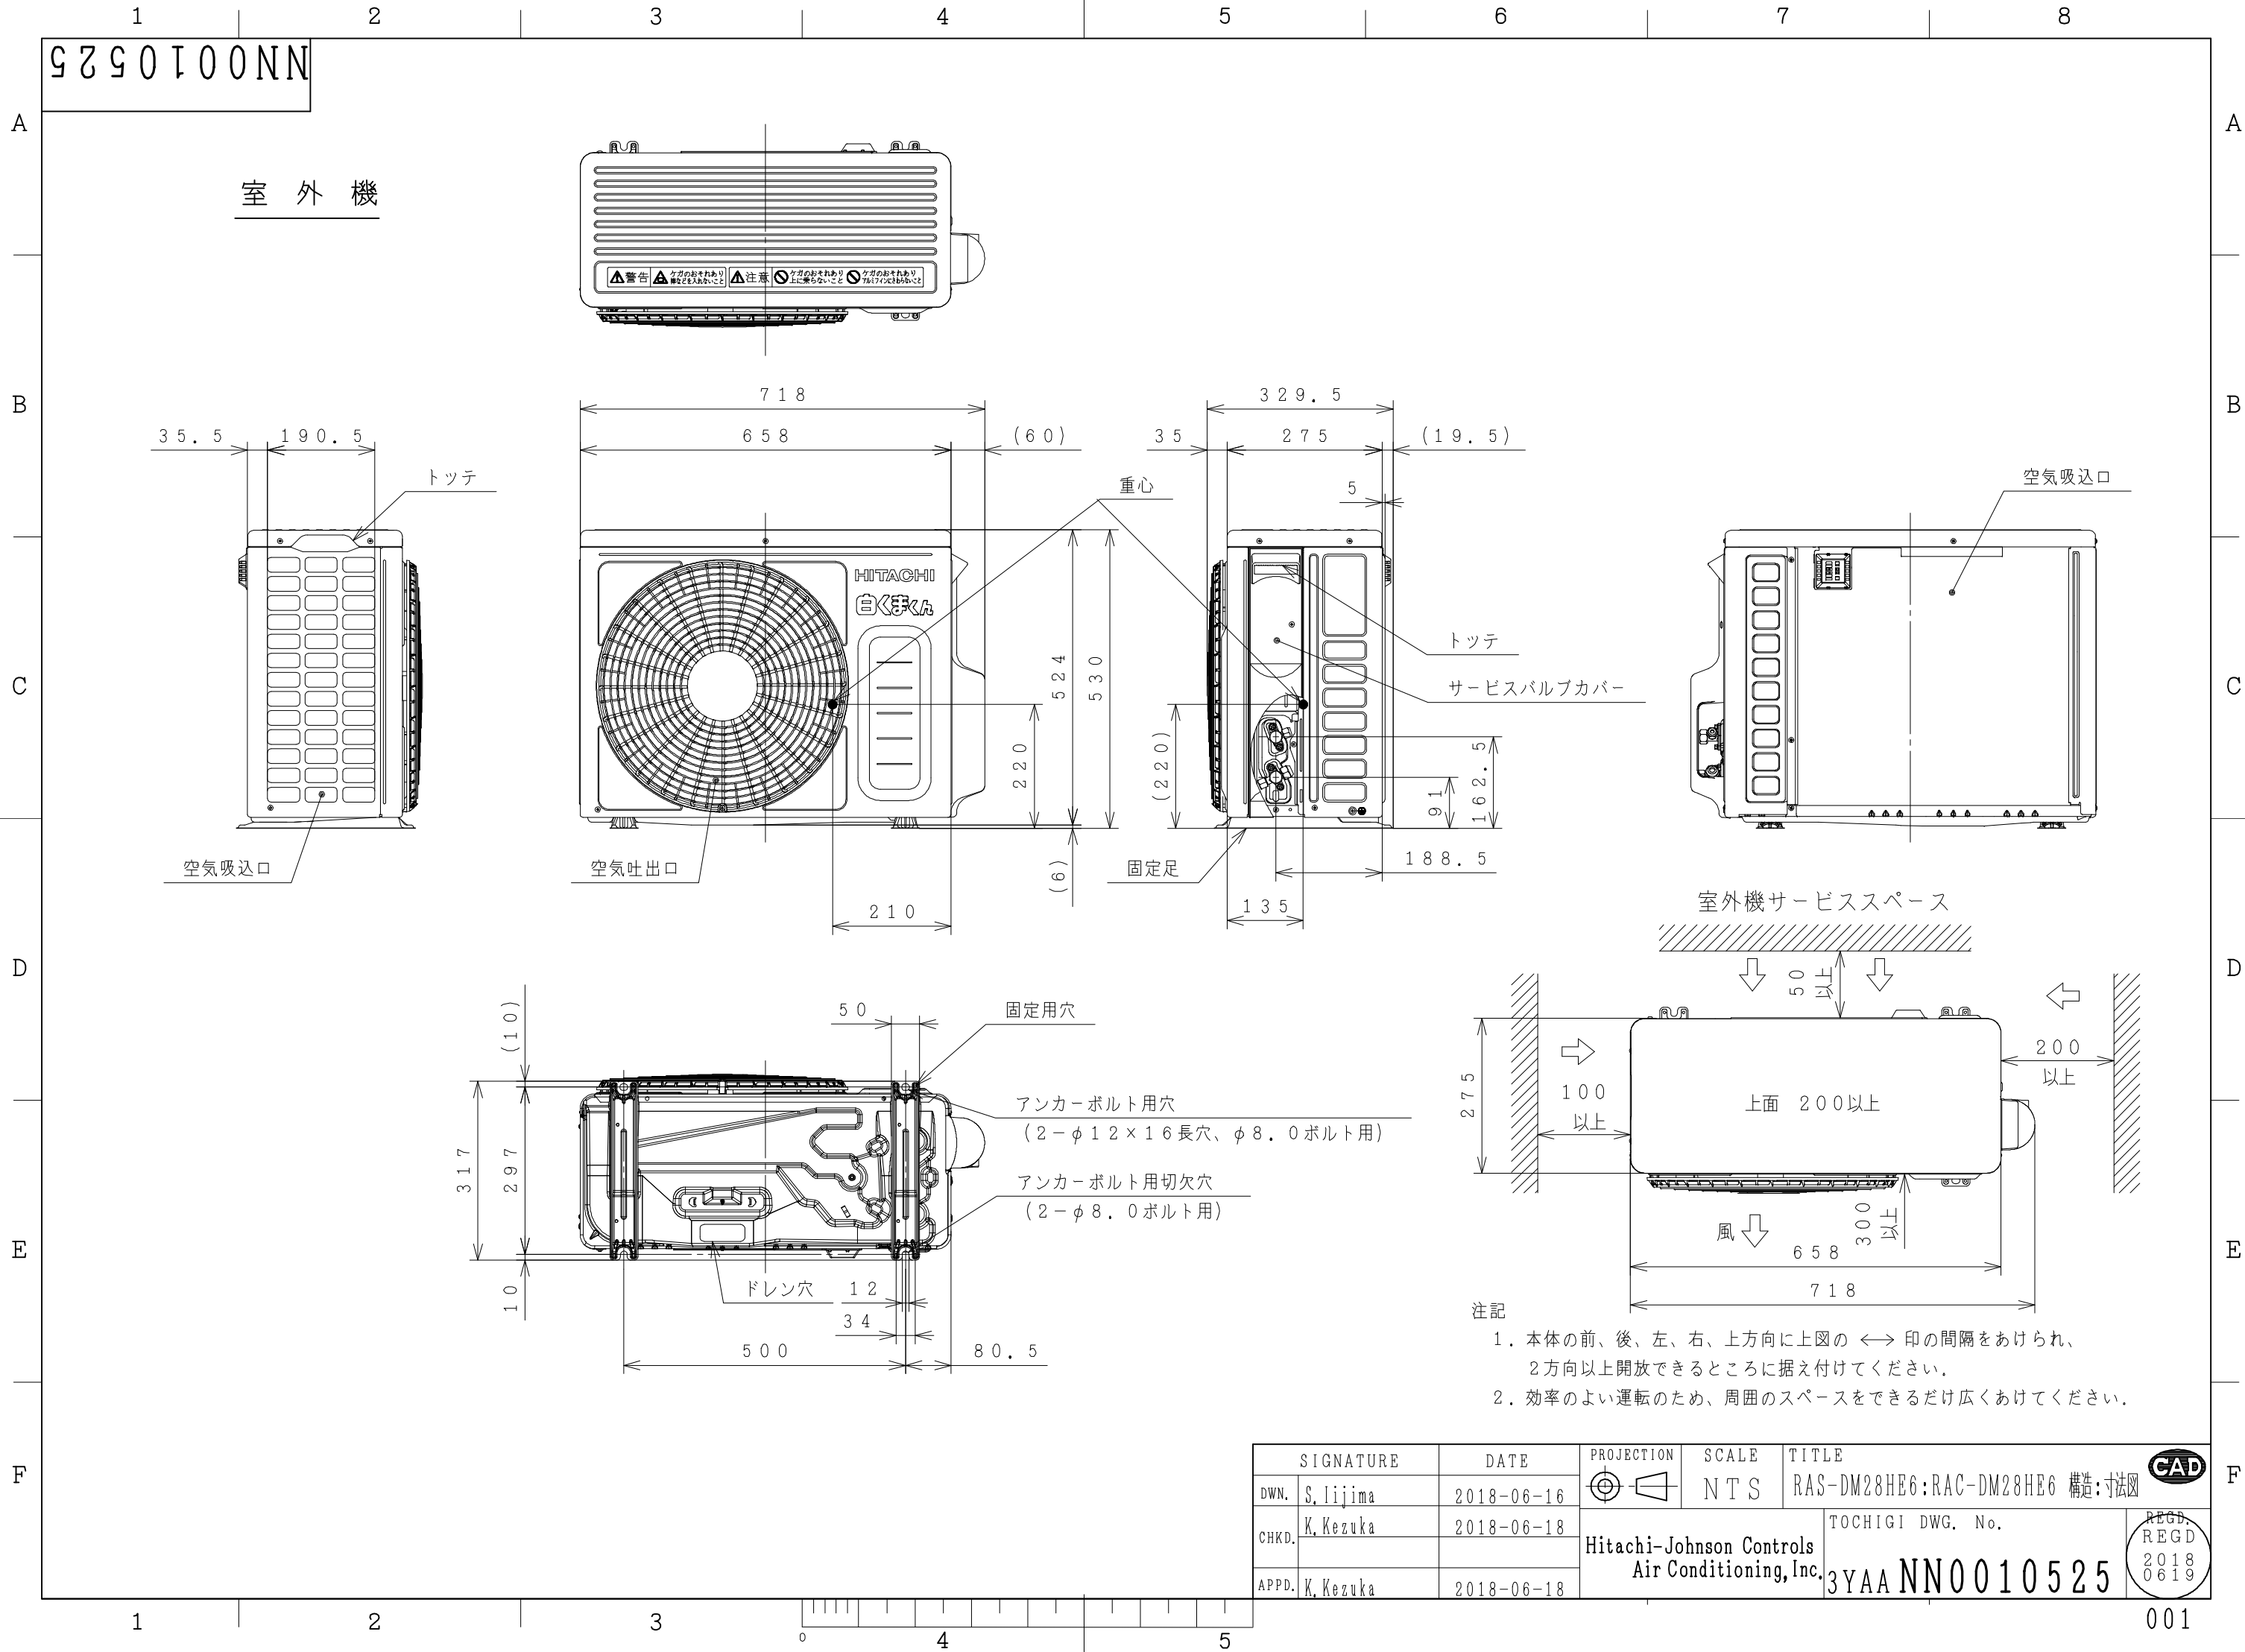

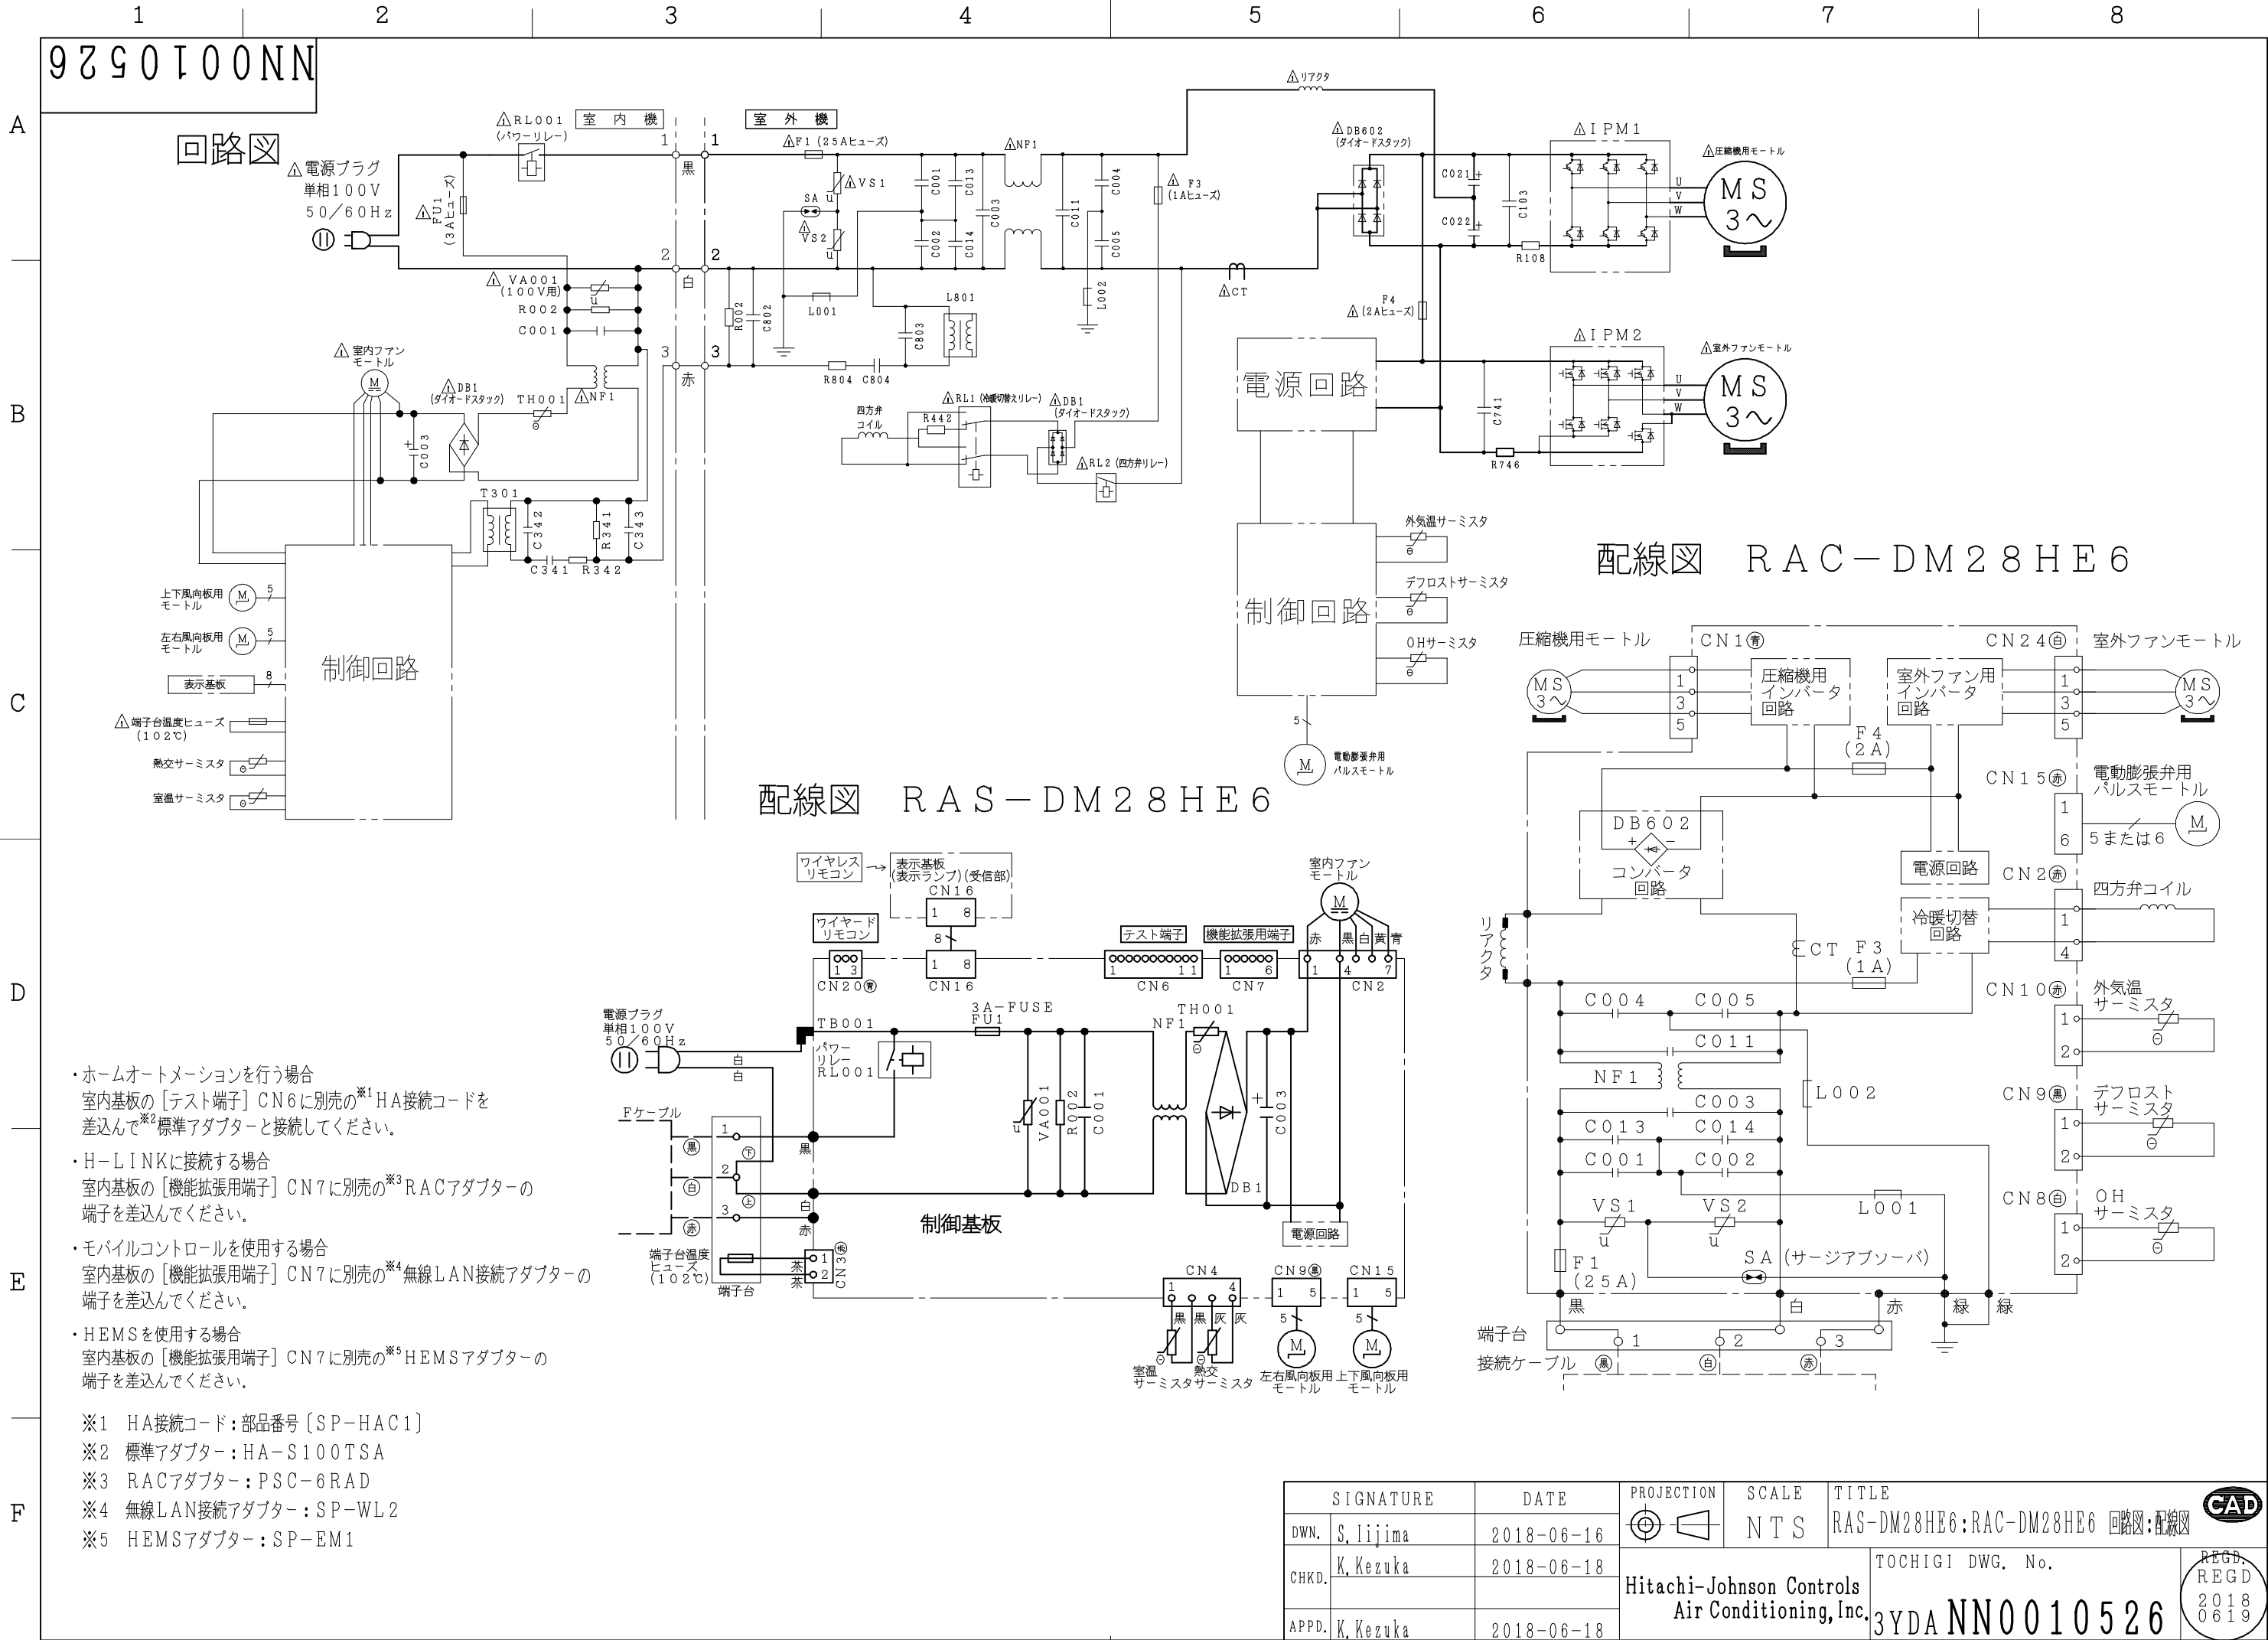

- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。
- モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※⁴無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※⁵HEMSアダプターの端子を差込んでください。

※¹ HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※² 標準アダプター：HA-S100TSA
※³ RACアダプター：PSC-6RAD
※⁴ 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
※⁵ HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2018-06-16	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	N T S	RAS-DM28HE6: RAC-DM28HE6 回路図: 配線図	TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0010526 REGD. REGD 2018 0619
CHKD. K. Kezuka	2018-06-18				
APPD. K. Kezuka	2018-06-18				