


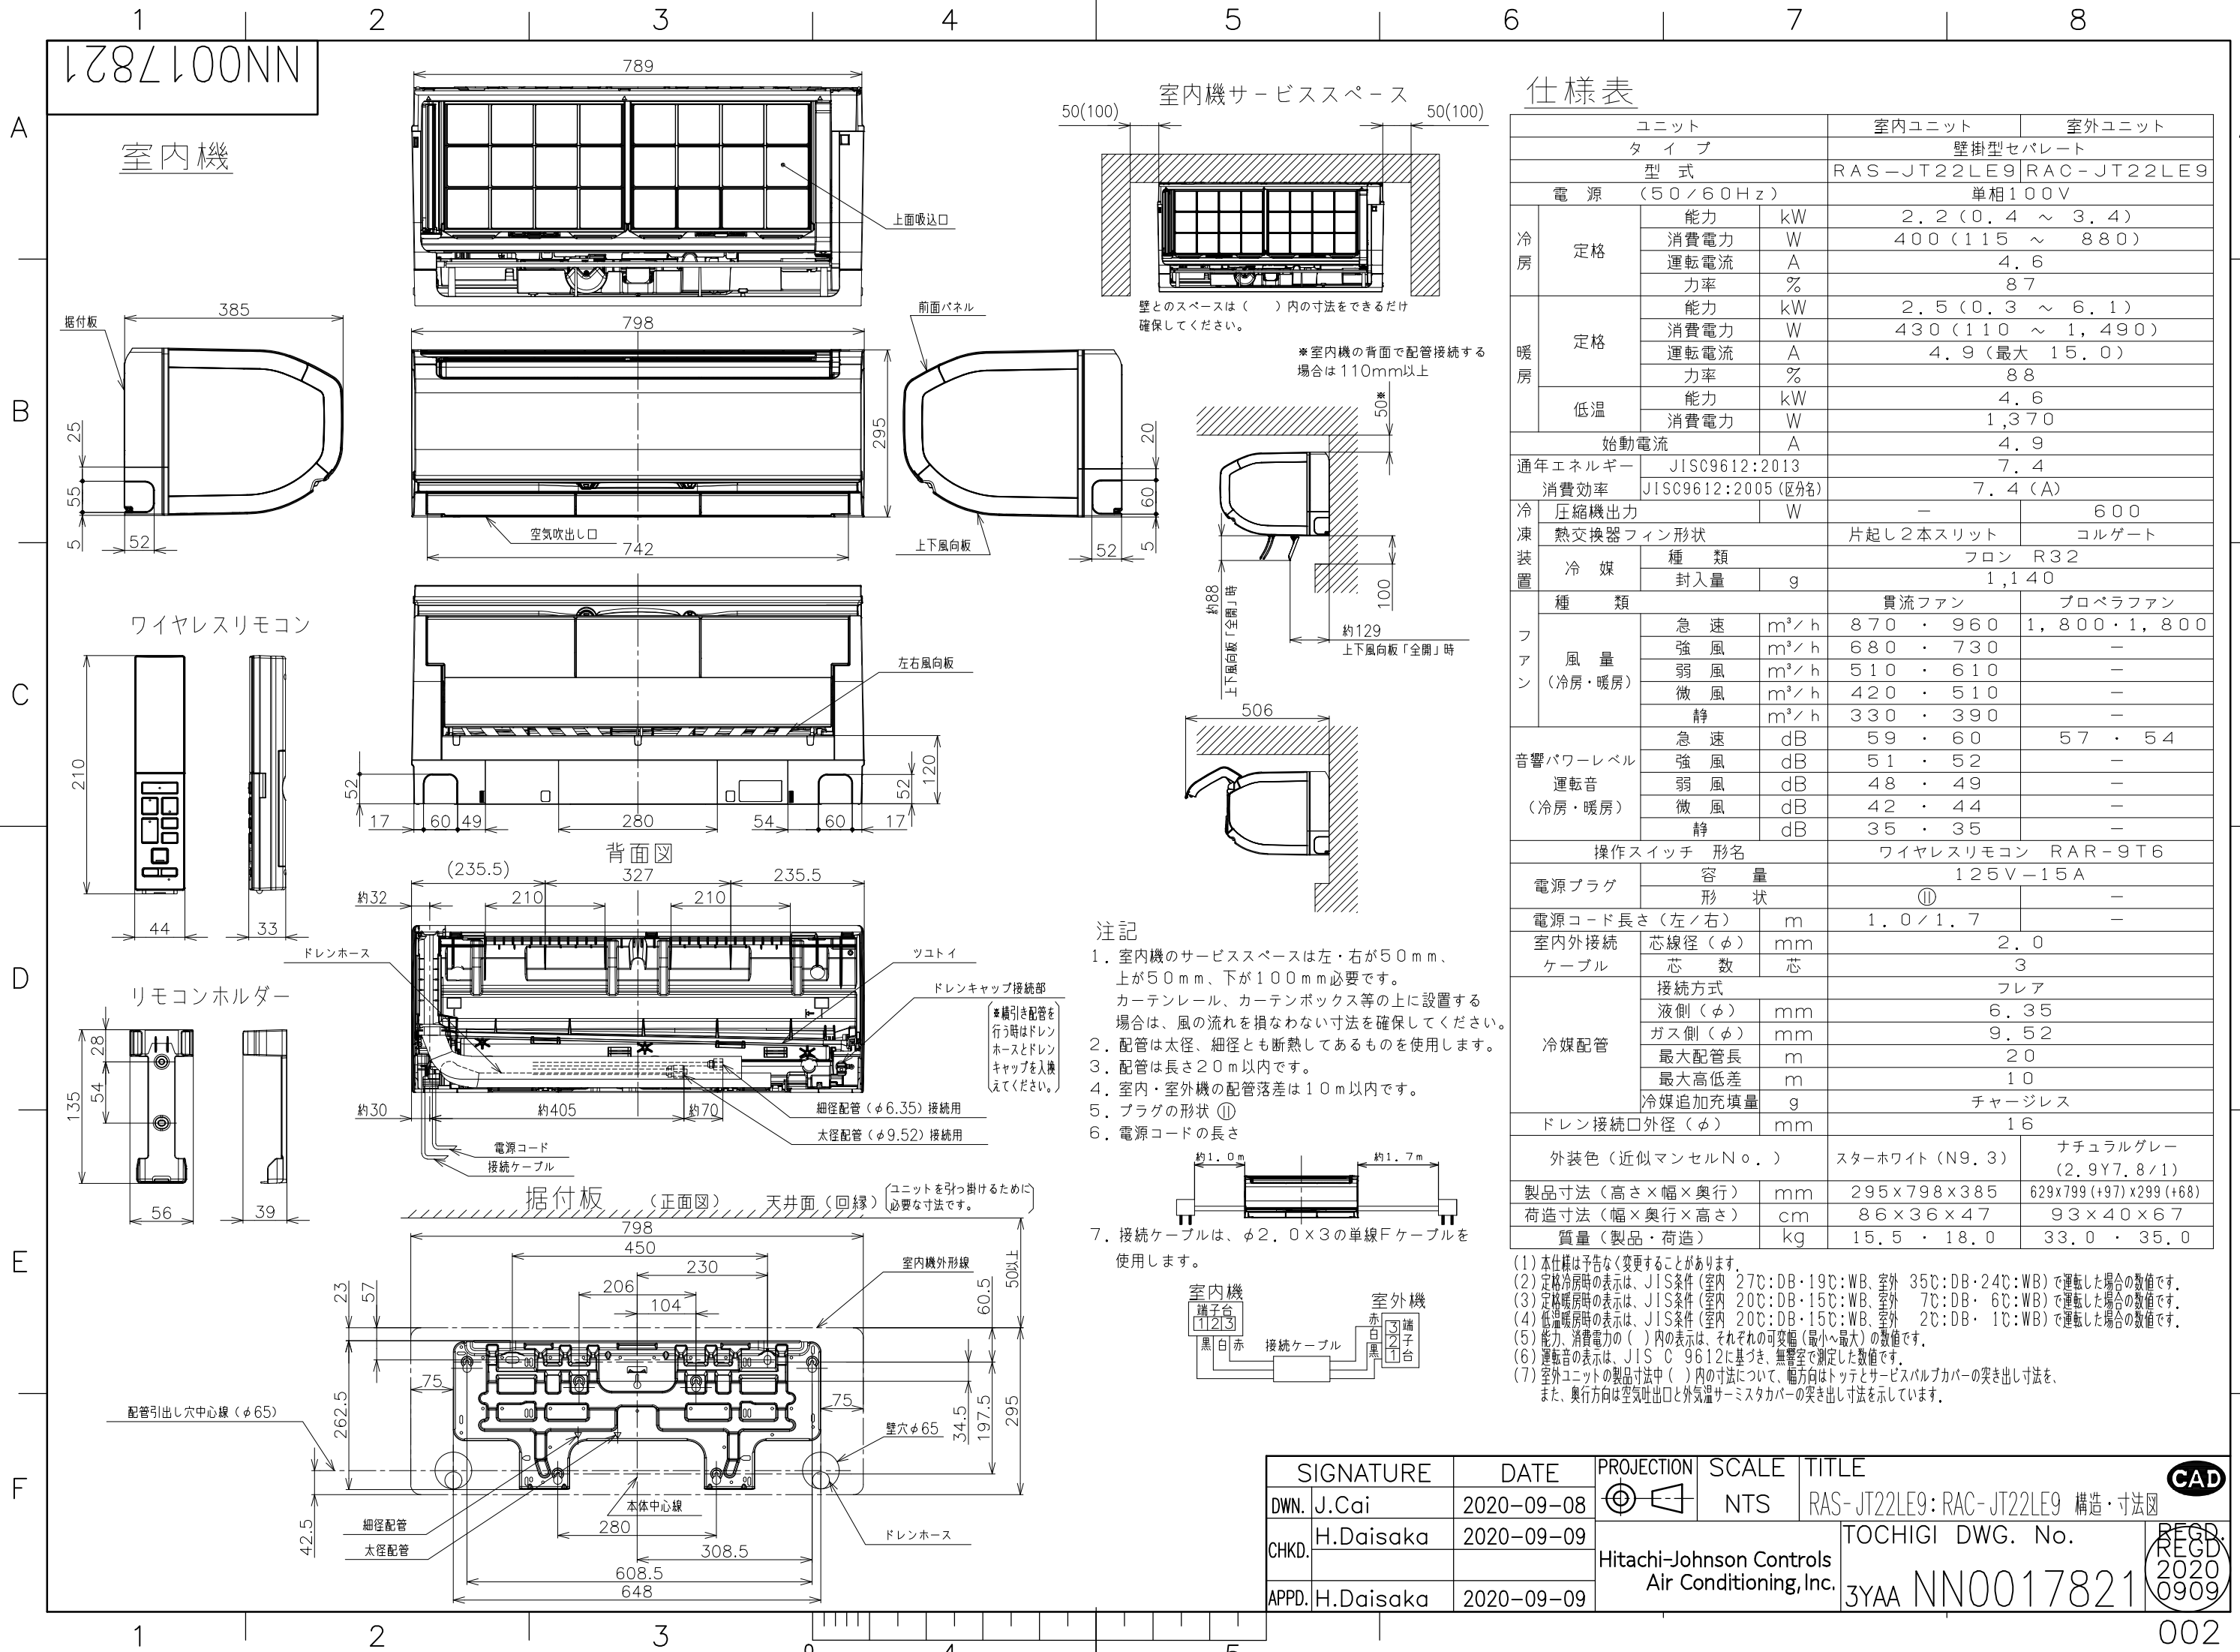


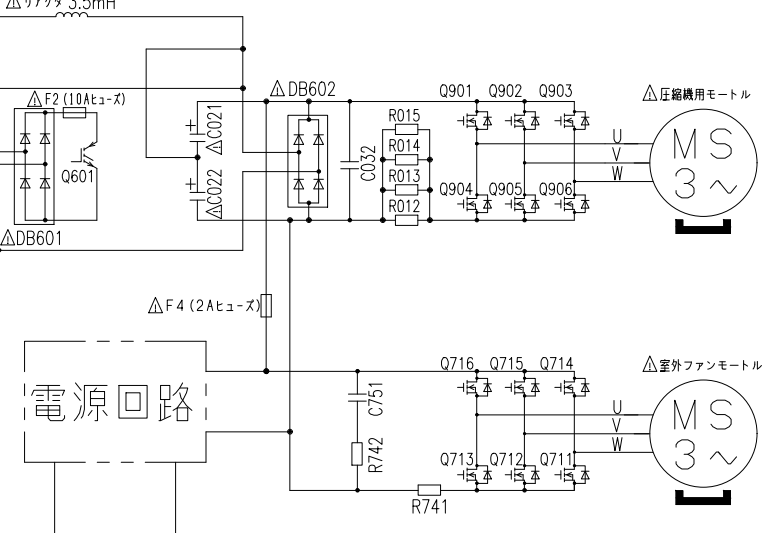


SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. J.Cai	2020-09-08		NTS	RAS-JT22LE9: RAC-JT22LE9 構造・寸法図	
CHKD. H.Daisaka	2020-09-09	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.
APPD. H.Daisaka	2020-09-09				3YAA NN0017821

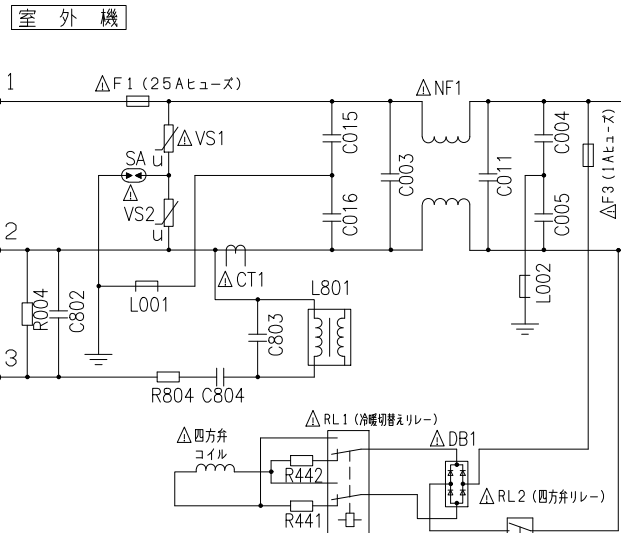


9967100NN

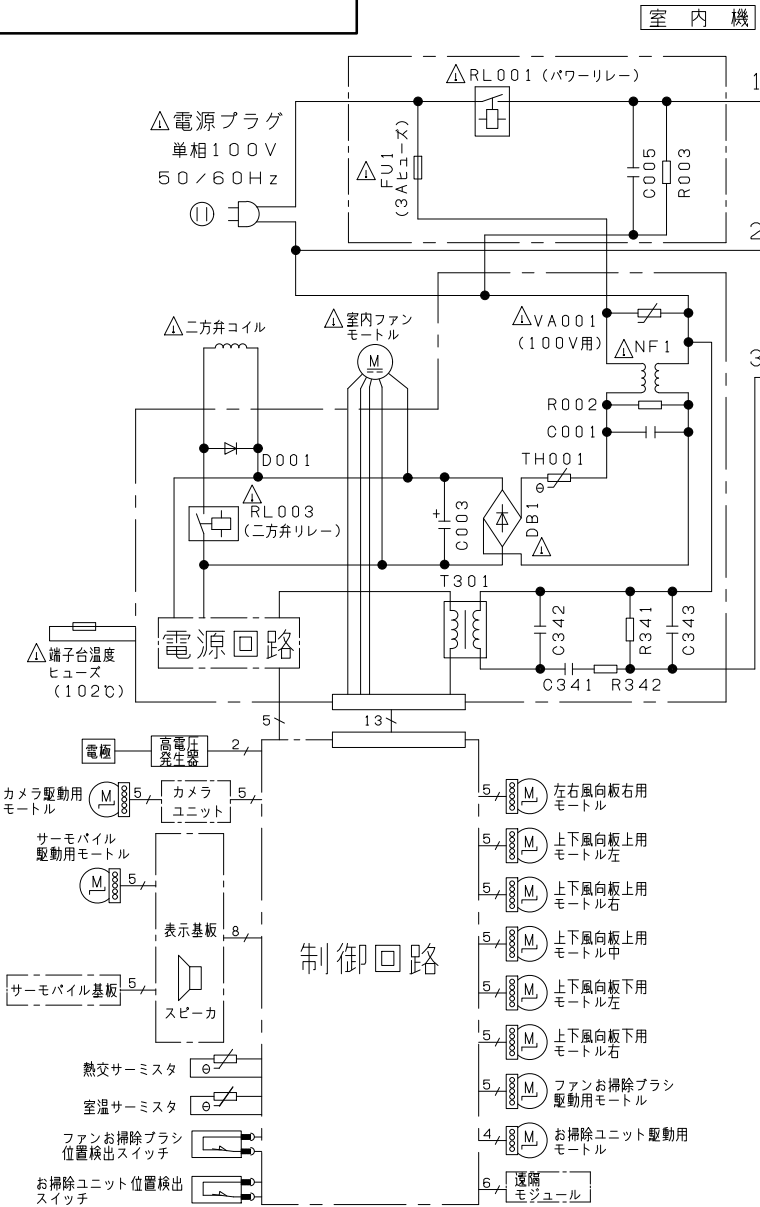

配線図 RAS-JT22LE9

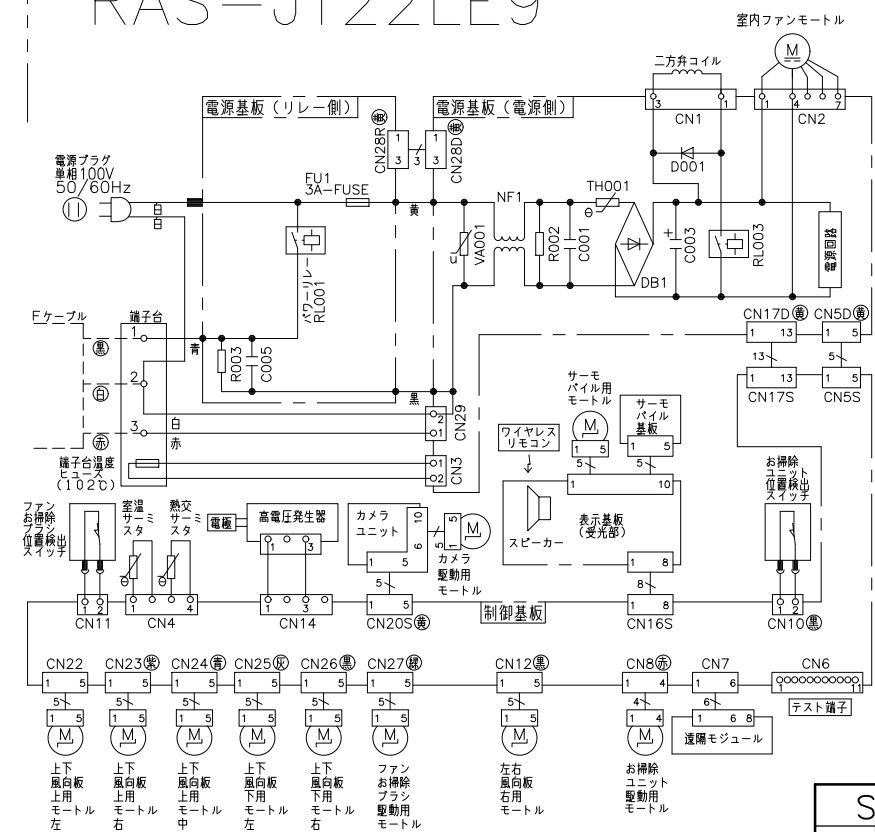

配線図 RAC-JT22LE9

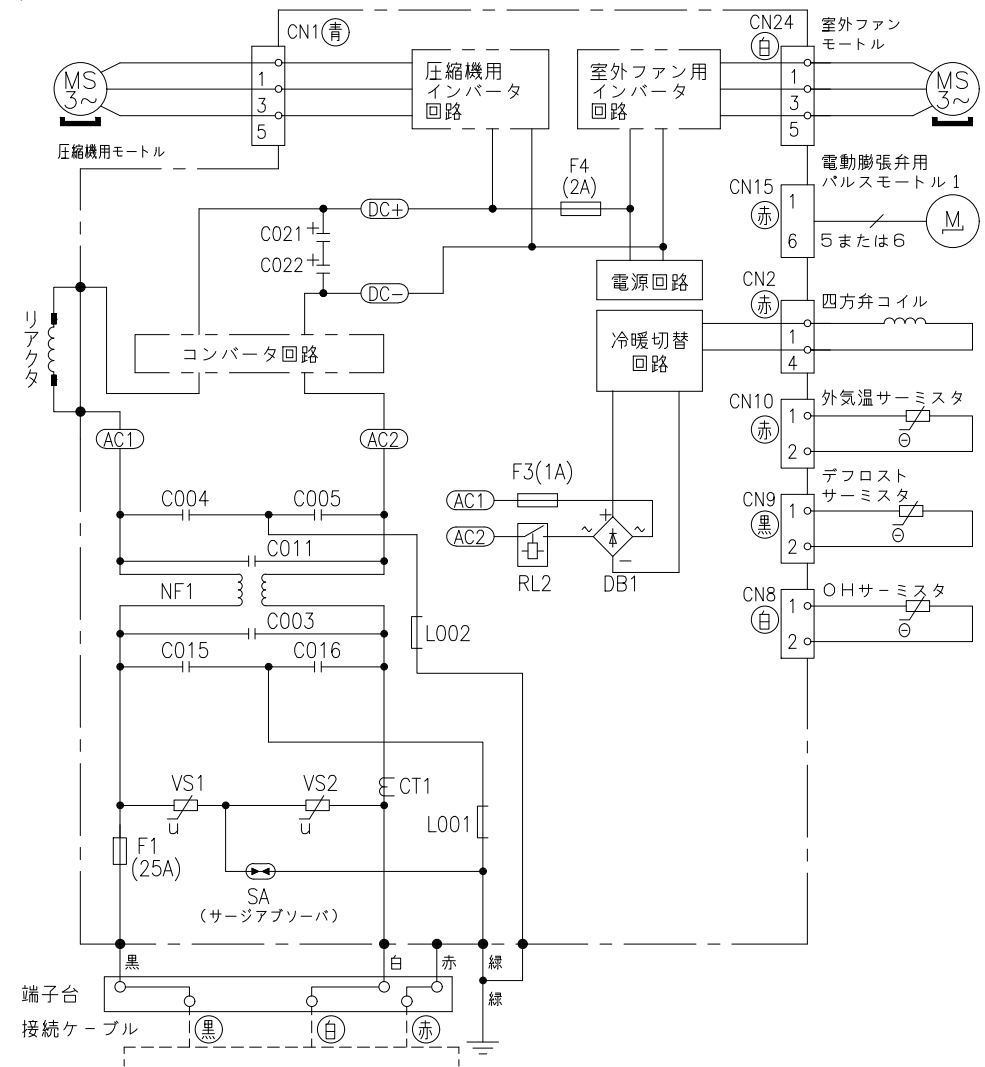

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の*1 HA接続コードを差込んで*2 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の*3 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の*4 HEMSアダプターの端子を差込んでください。

*1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
*2 標準アダプター：HA-S100TSA
*3 RACアダプター：PSC-6RAD
*4 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. J.Cai	2020-10-01		NTS	RAS-JT22LE9:RAC-JT22LE9 回路図:配線図
CHKD. S.Takahata	2020-10-02			
APPD. H.Daisaka	2020-10-02			

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0017956	REGD. 2020 1002
--	------------------------------------	-----------------------