

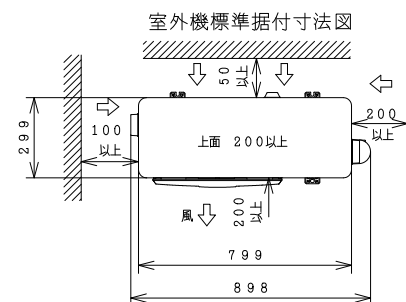
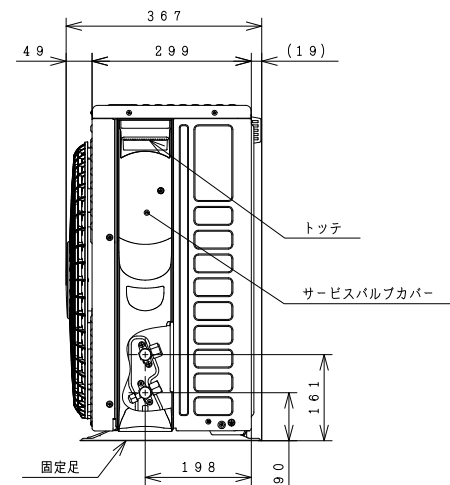
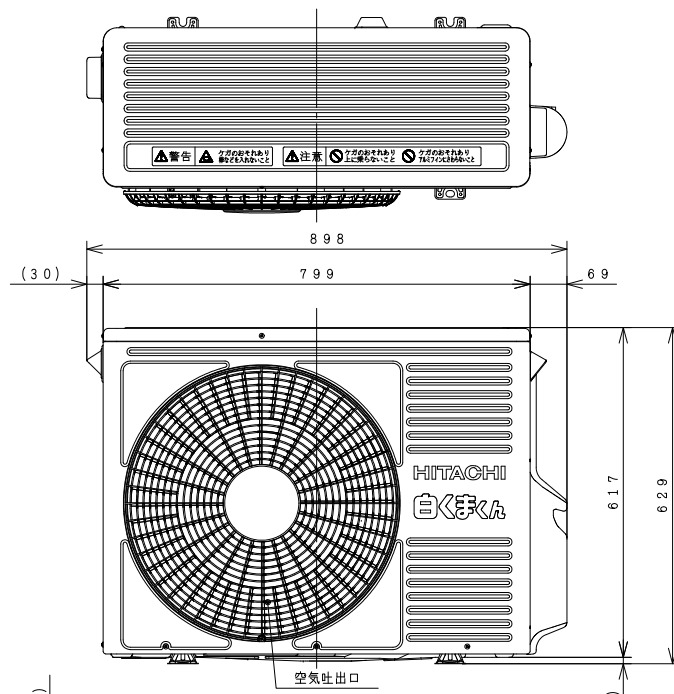
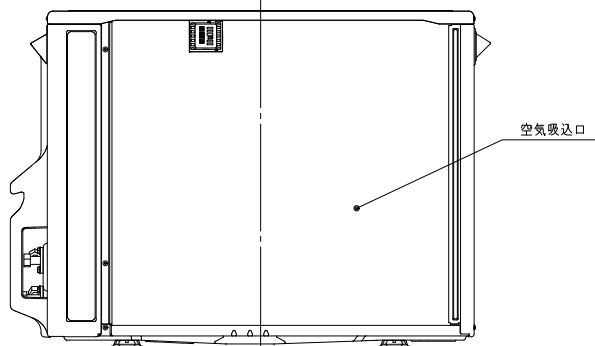
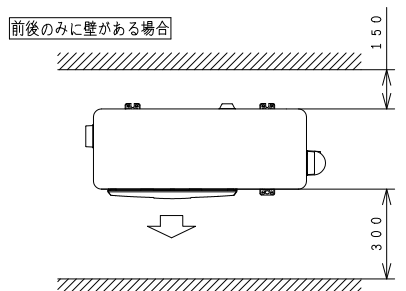
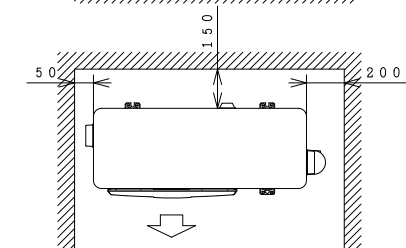


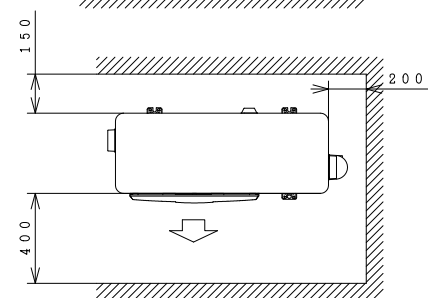

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\Longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、
3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、
右図に従い据え付けてください。

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

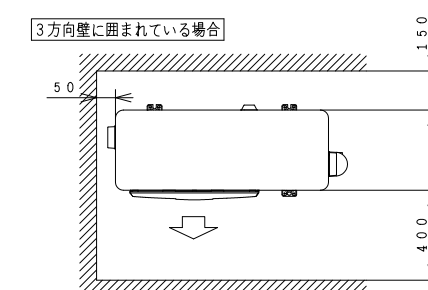

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	K. Daigou	2015-12-07		NTS	RAS-JT36FE4:RAC-JT36FE4 構造:寸法図			
CHKD.	I. So	2015-12-08		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.			REGD. 2015 1208
APPD.	H. Hanvu	2015-12-08			3YAA NN0002133			

