BB0015687

室内機

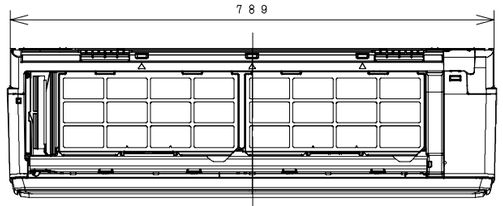

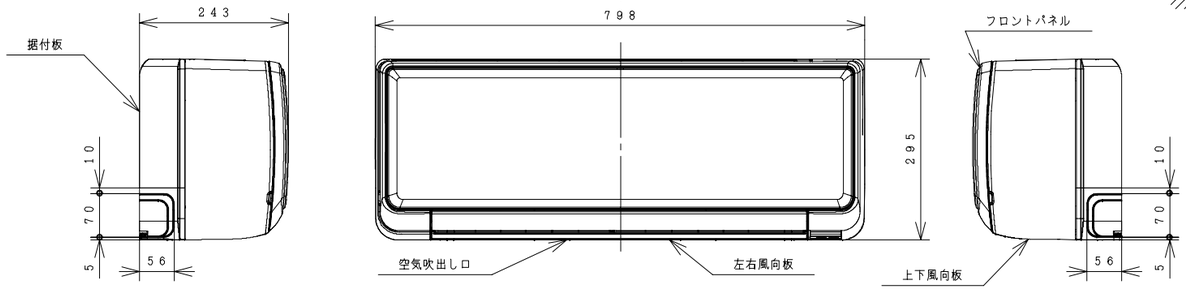

室内機サービススペース

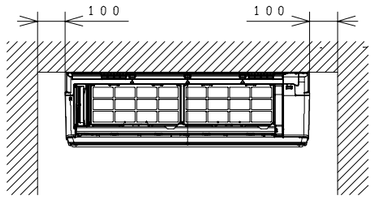

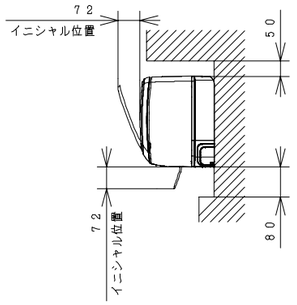

ワイヤレスリモコン



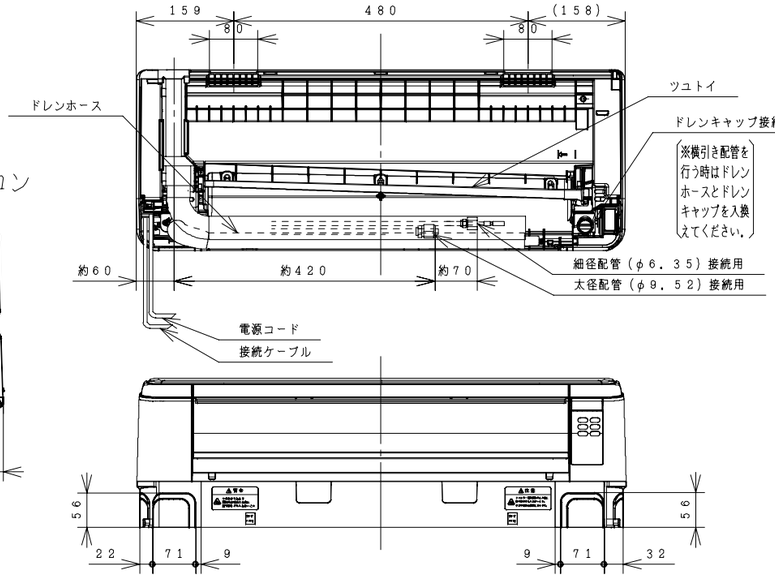

据付板　天井面（回縁）

ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。

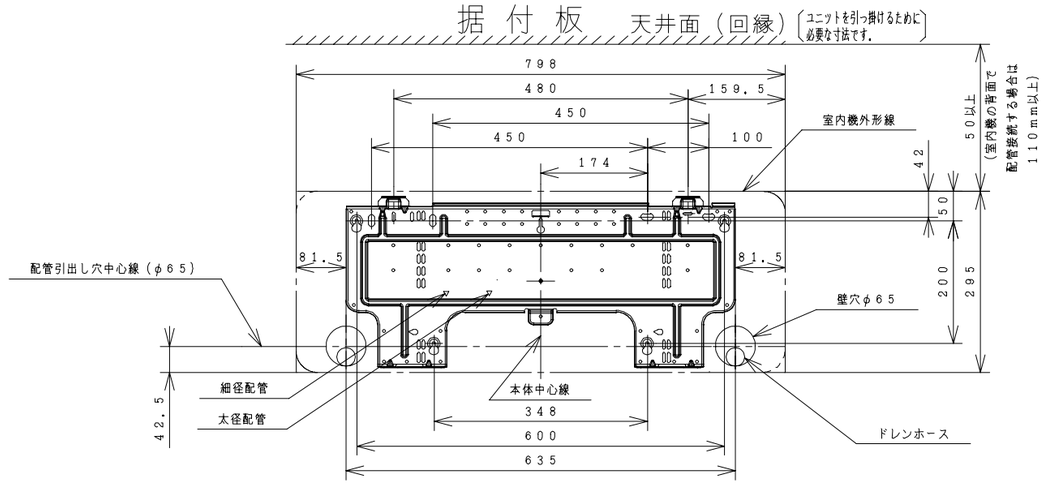

注記

1．室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
　カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2．配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3．配管は長さ２０ｍ以内です。
4．室内・室外機の配管落差は１０ｍ以内です。
5．プラグの形状 Ⓘ
6．電源コードの長さ



7．接続ケーブルは、φ２．０×３の単線Ｆケーブルを使用します。



仕様表

項目			形式	室内機	室外機
				RAS-JT36YE6	RAC-JT36YE6
電源（50/60Hz）				単相１００Ｖ	
冷凍装置	圧縮機出力（Ｗ）			－	８００
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置			－	電動膨張弁
	冷媒切換装置			－	四方弁
	冷媒	種類		フロン Ｒ４１０Ａ	
		封入量（ｇ）		１，１９０ ｇ	
	過負荷保護装置			自動復帰形	
	配管	配管接続方式		フレア	
		パイプ径（外径φmm）	細径	φ６．３５	
			太径	φ９．５２	
送風装置	ファンモータ出力（Ｗ）			２５	４０
	ファン（冷房・暖房）	種類		貫流ファン	プロペラファン
		風量（m³／h）	強風	６６０ ・ ７３０	１，７１０・１，６５０
			弱風	５３０ ・ ６１０	－
			微風	４８５ ・ ５４０	－
電気特性	運転電流（A）	冷房		９．０	
		暖房	ヒータ ＯＮ	－	
			ヒータ ＯＦＦ	８．７（最大 ２０．０）	
	消費電力（W）	冷房		８５５（ ７０ ～ １，２１０ ）	
		暖房	ヒータ ＯＮ	－	
			ヒータ ＯＦＦ	８２５（ ６５ ～ １，９９５ ）	
	力率（%）	冷房		９５	
		暖房	ヒータ ＯＮ	－	
			ヒータ ＯＦＦ	９５	
	始動電流（A）	冷房		９．０	
		暖房		８．７	
	接続ケーブルの本数			３	
	電源プラグ	容量（V-A）		１２５Ｖ－２０Ａ	
		形状		Ⓘ	－
冷房特性	冷房能力（kW）			３．６（０．５～４．１）	
	除湿能力（ℓ／h）			１．９	
	冷房のめやす			１０～１５畳（１６～２５m²）	
暖房特性	暖房能力（kW）	ヒータＯＮ		－	
		ヒータＯＦＦ		４．２（０．５～７．６）	
		低温		５．５	
	電気ヒーター（Ｗ）			－	
	暖房のめやす			９～１２畳（１５～１９m²）	
機能	据付方式			背面引掛	－
	主操作スイッチ			プッシュボタン（ワイヤレス）ＲＡＲ－３Ｙ２	
	表示ランプ			運転、タイマー、みはり、クリーン、ミスト、センサー	
	風速切換			自動、強風、弱風、微風、静	
色調（近似マンセルＮＯ．）				ピュアホワイト（Ｎ９．５）	Ｔベージュ（５Ｙ７／２）
外形寸法（mm）	高さ			２９５	５７０
	幅			７９８	７５０（＋８６）
	奥行			２４３	２８８（＋５６）
製品質量（kg）				１２	３６
騒音（dB）（冷房・暖房）	強風			４６ ・ ４７	４６ ・ ４６
	弱風			３４ ・ ３５	－
	微風			２８ ・ ３０	－
	静			２１ ・ ２２	－
ドレン接続口（外径φmm）				１６	
付属品				壁掛据付部品一式	
電源コード長さ（m）	左／右			０．６／１．３	－

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE
DWN.	Y. Iizuka	2008-11-03
CHKD.	T. Nagata	2008-11-04
APPD.	T. Nagata	2008-11-05

PROJECTION　SCALE：NTS　TITLE：RAS-JT36YE6:RAC-JT36YE6 構造・寸法図

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

TOCHIGI DWG. No.　3YAA BB0015687

REGD. REGD 2008 1105

BB0015469

室 外 機

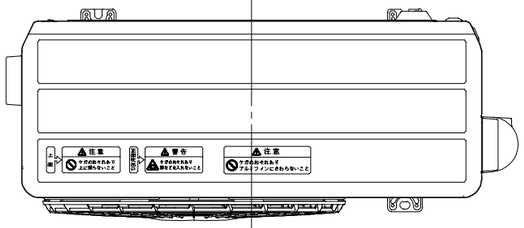

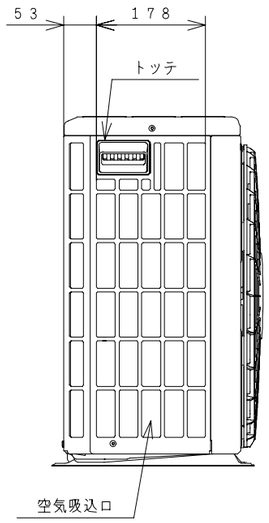

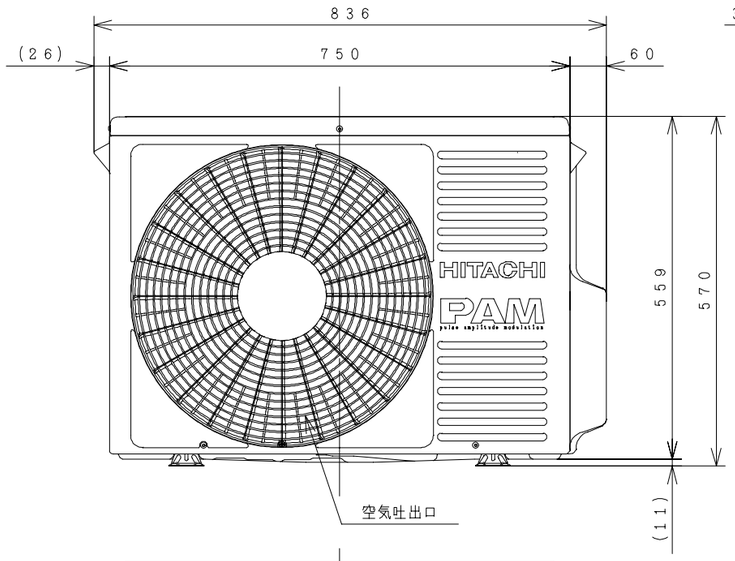

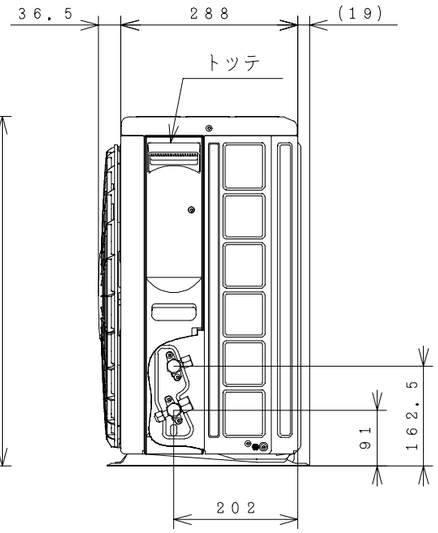

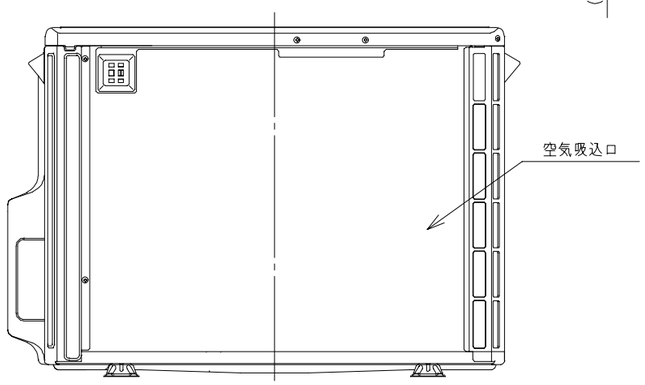

背面図

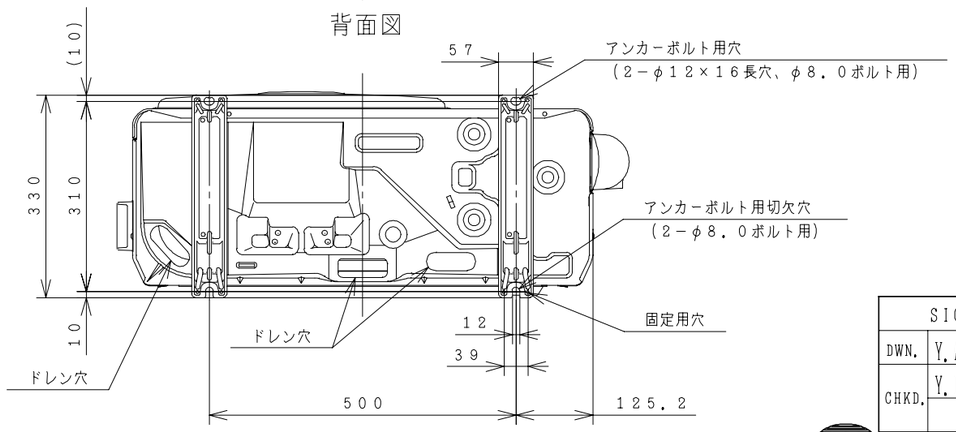

室外機サービススペース

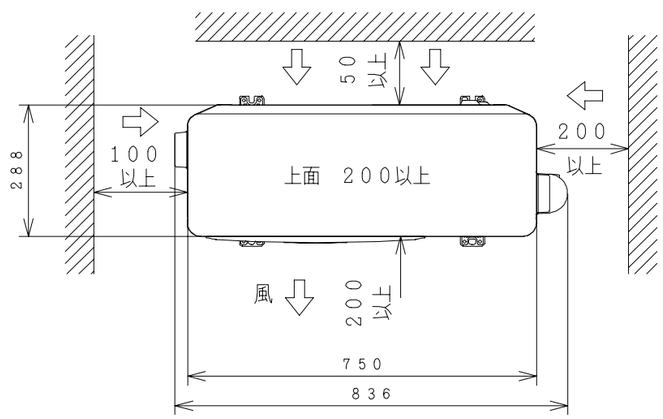

注記

1．本体の前、後、左、右、上面に上図の⟷印の間隔をあけられ
　2面以上開放できるところに据え付けてください．

	SIGNATURE	DATE
DWN.	Y. Aoki	2008-10-28
CHKD.	Y. Iizuka	2008-10-31
APPD.	T. Nagata	2008-10-31

PROJECTION　SCALE NTS　TITLE RAS-JT36YE6:RAC-JT36YE6 構造:寸法図

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0015469

REGD. REGD 2008 1031

BB0015505

回路図

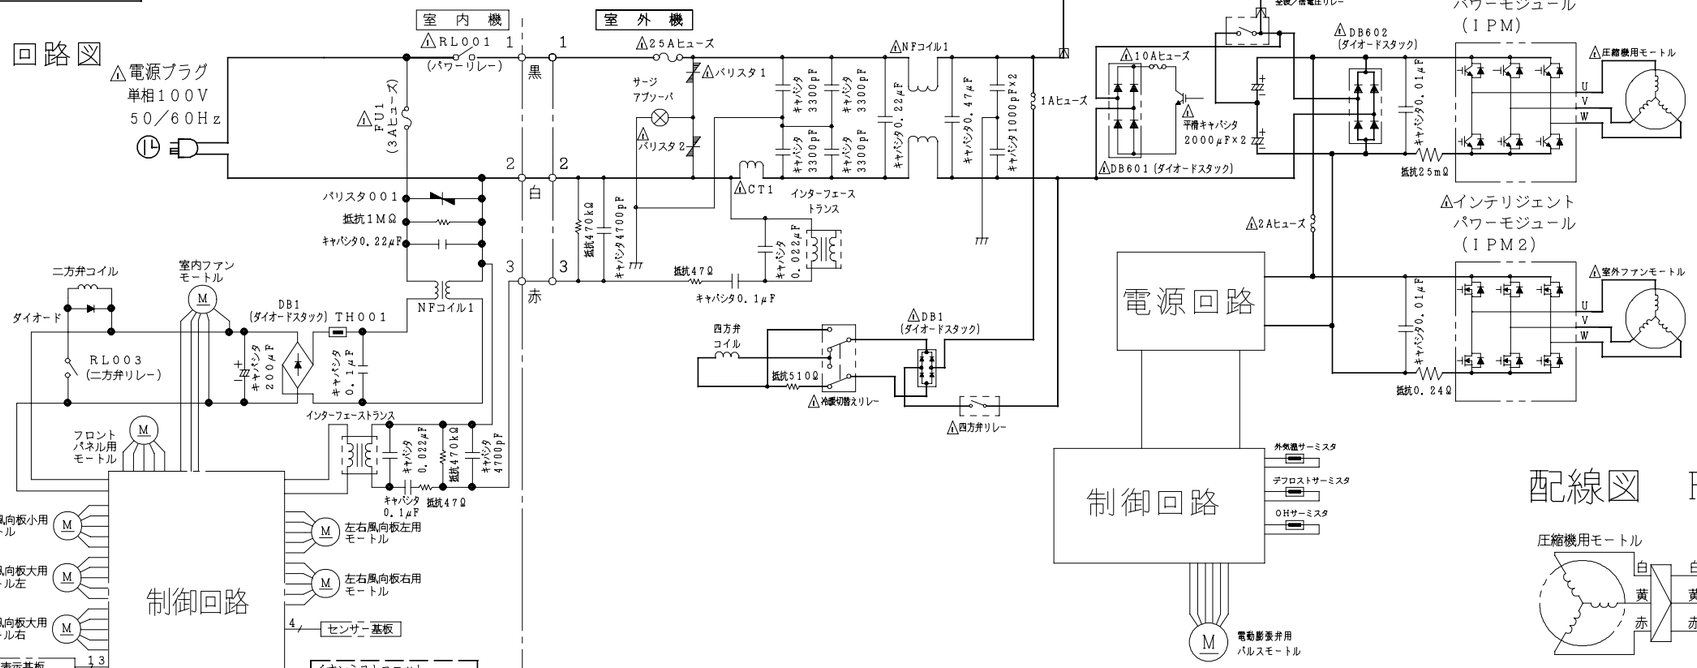

配線図
RAS−JT36YE6

・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の［テスト端子］CN6に別売の ※1HA接続コードを差込んで ※2標準アダプターと接続してください。

・H−LINKに接続する場合
室内基板の［H−LINK］CN7に別売の ※3RACアダプターの端子を差込んでください。

※1HA接続コード：部品番号［RAS−2810RX100］
(サービスパーツ)
※2標準アダプター：HA−S100TSA
※3RACアダプター：PSC−6RAD

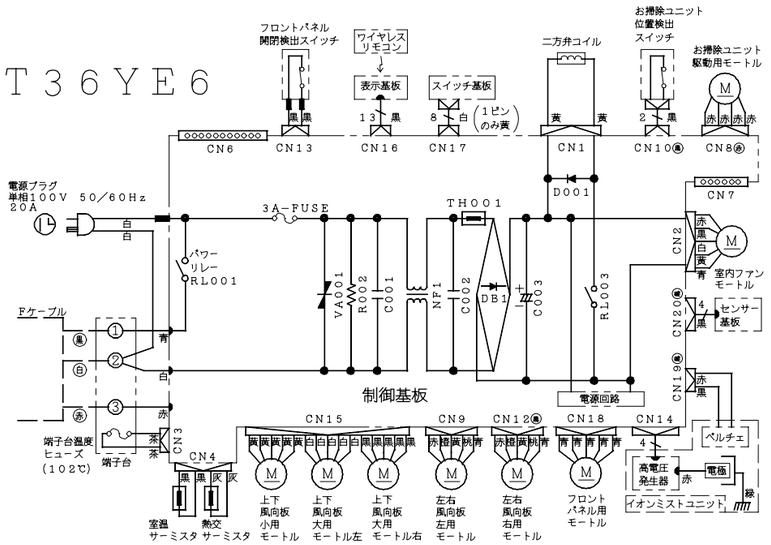

配線図　RAC−JT36YE6

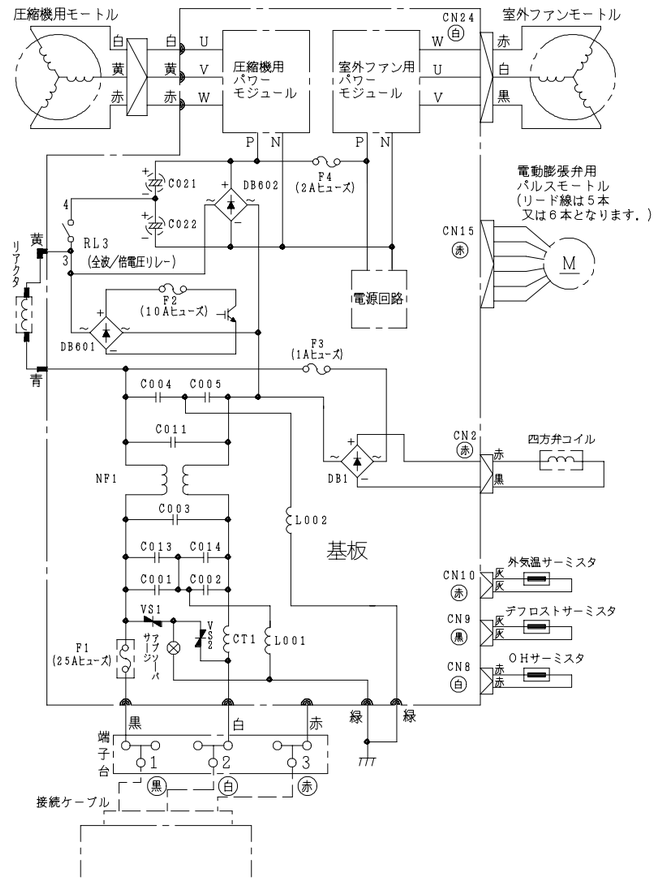

	SIGNATURE	DATE
DWN.	Y. Aoki	2008-11-04
CHKD.	Y. Iizuka	2008-11-04
APPD.	T. Nagata	2008-11-04

PROJECTION　SCALE: NTS　TITLE: RAS-JT36YE6:RAC-JT36YE6 回路図:配線図

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

TOCHIGI DWG. No.
3YDA BB0015505

REGD.
REGD
2008
1104