



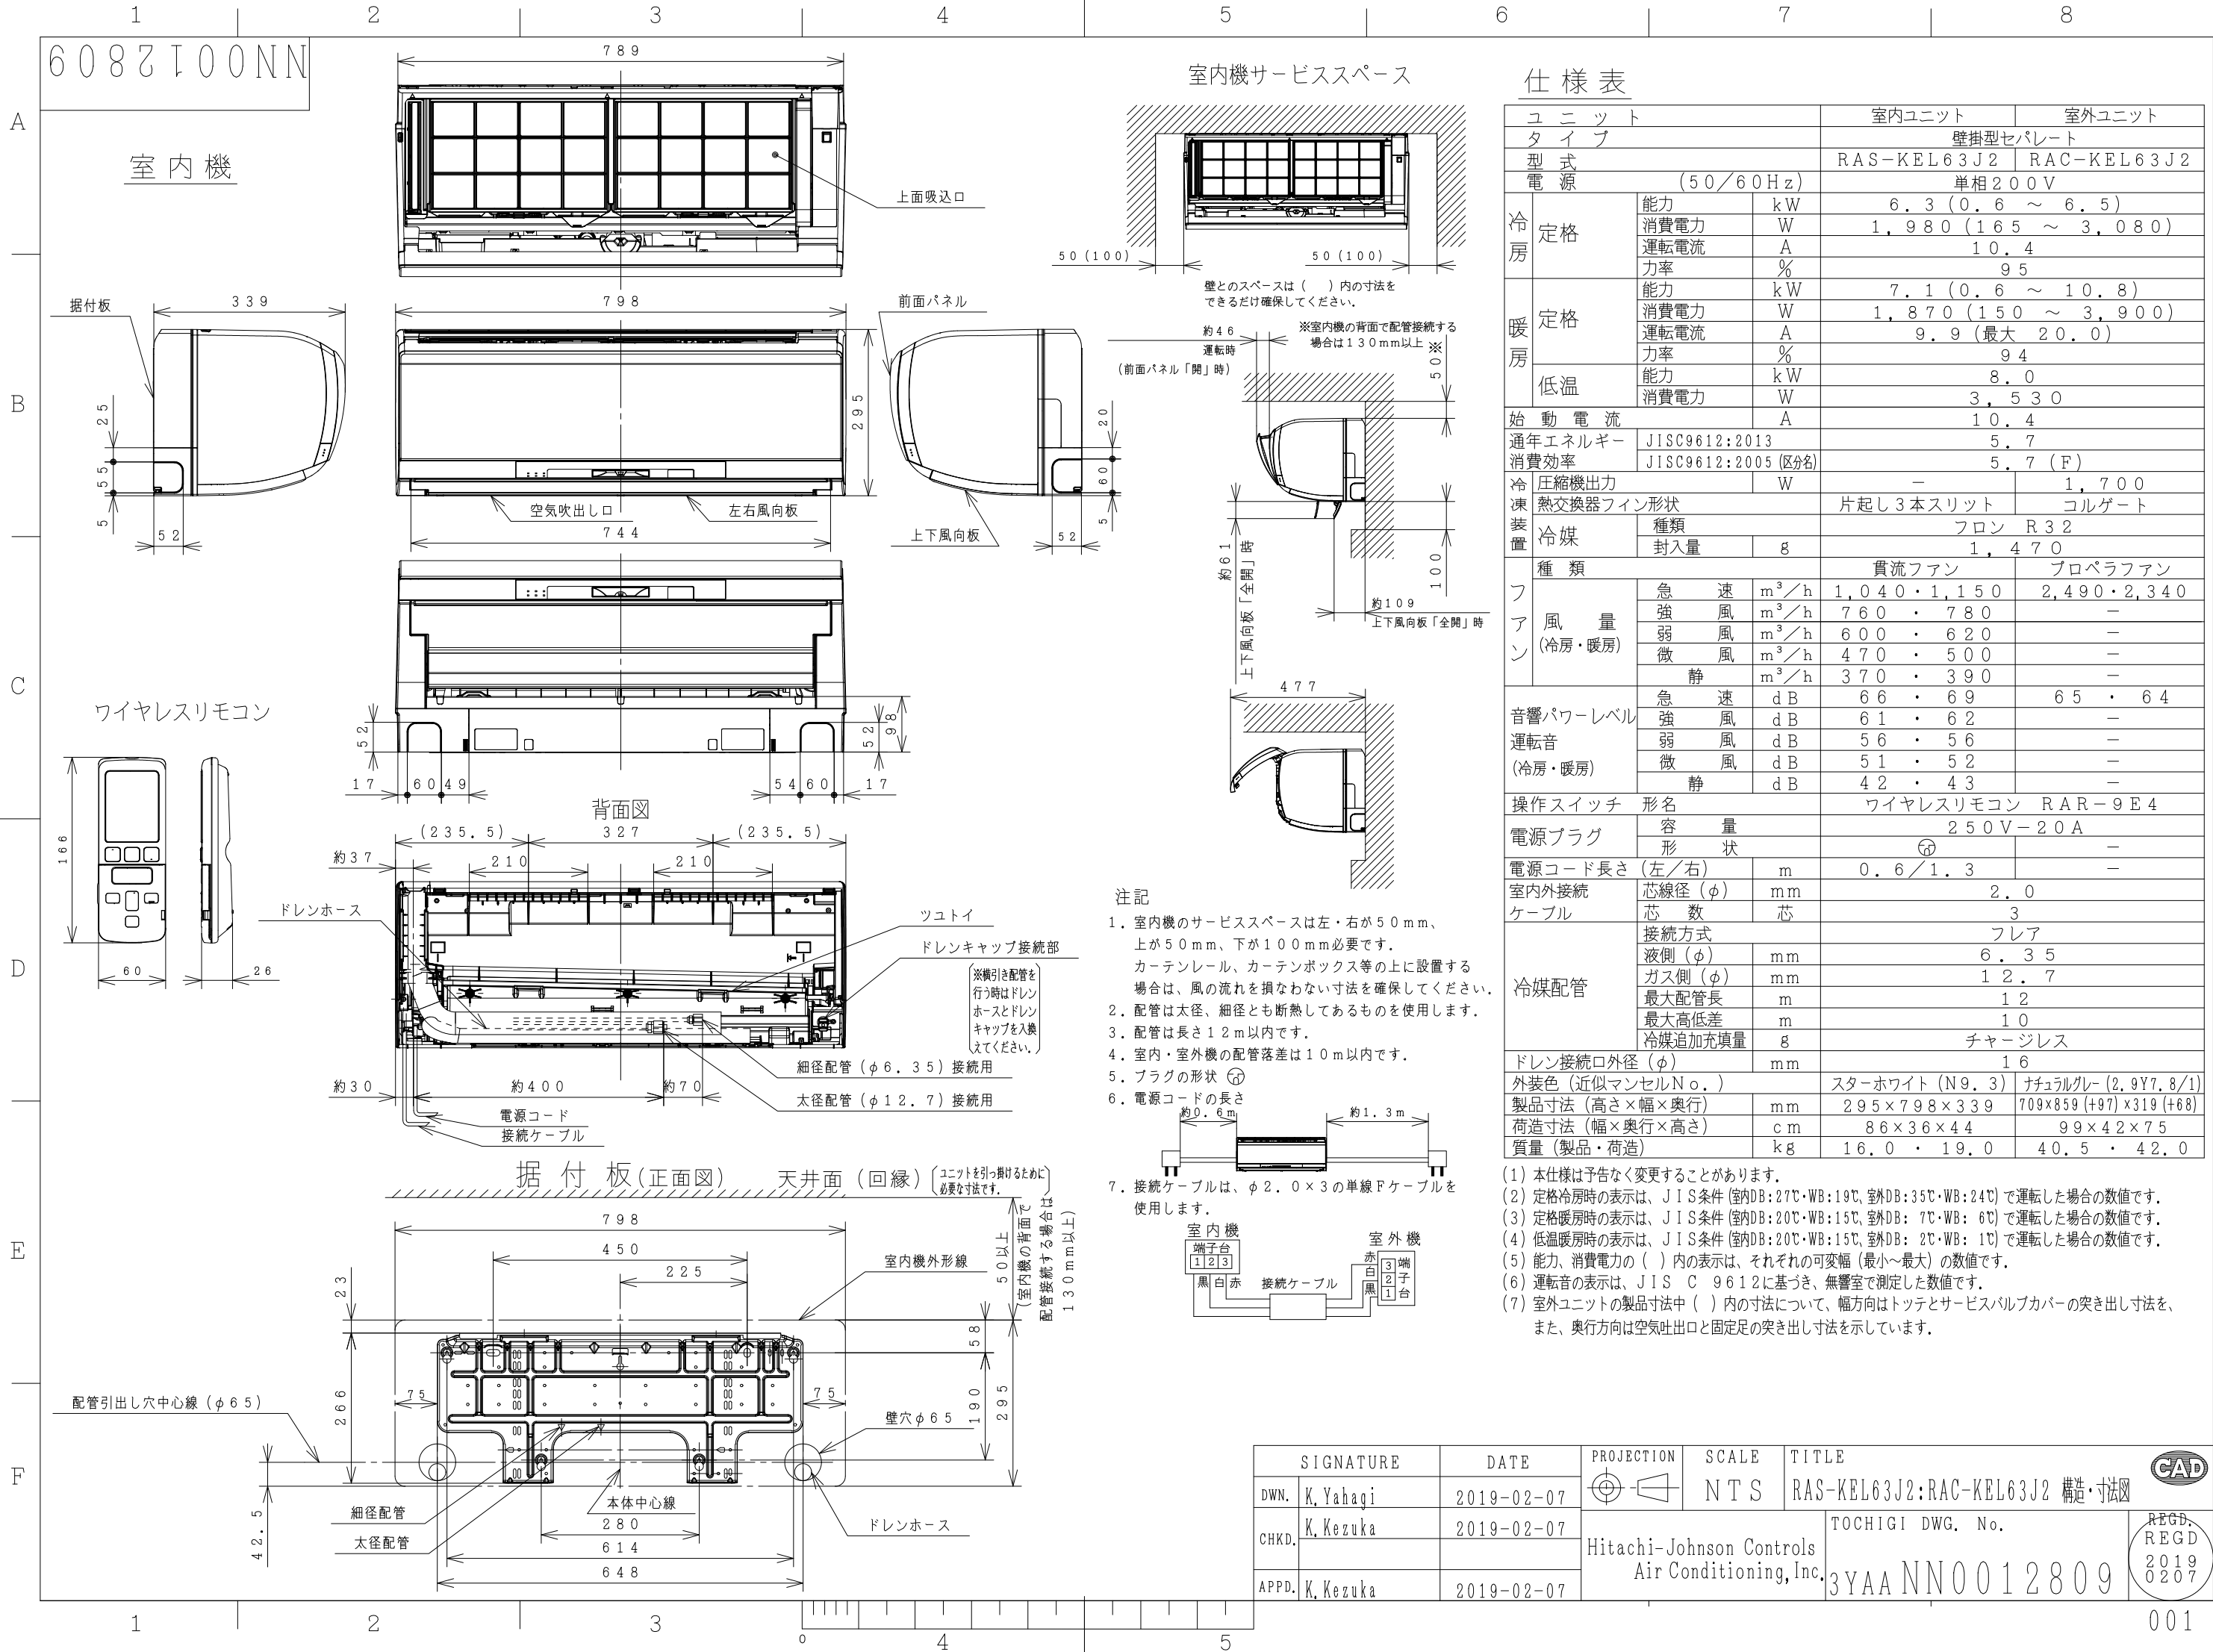

室 外 機



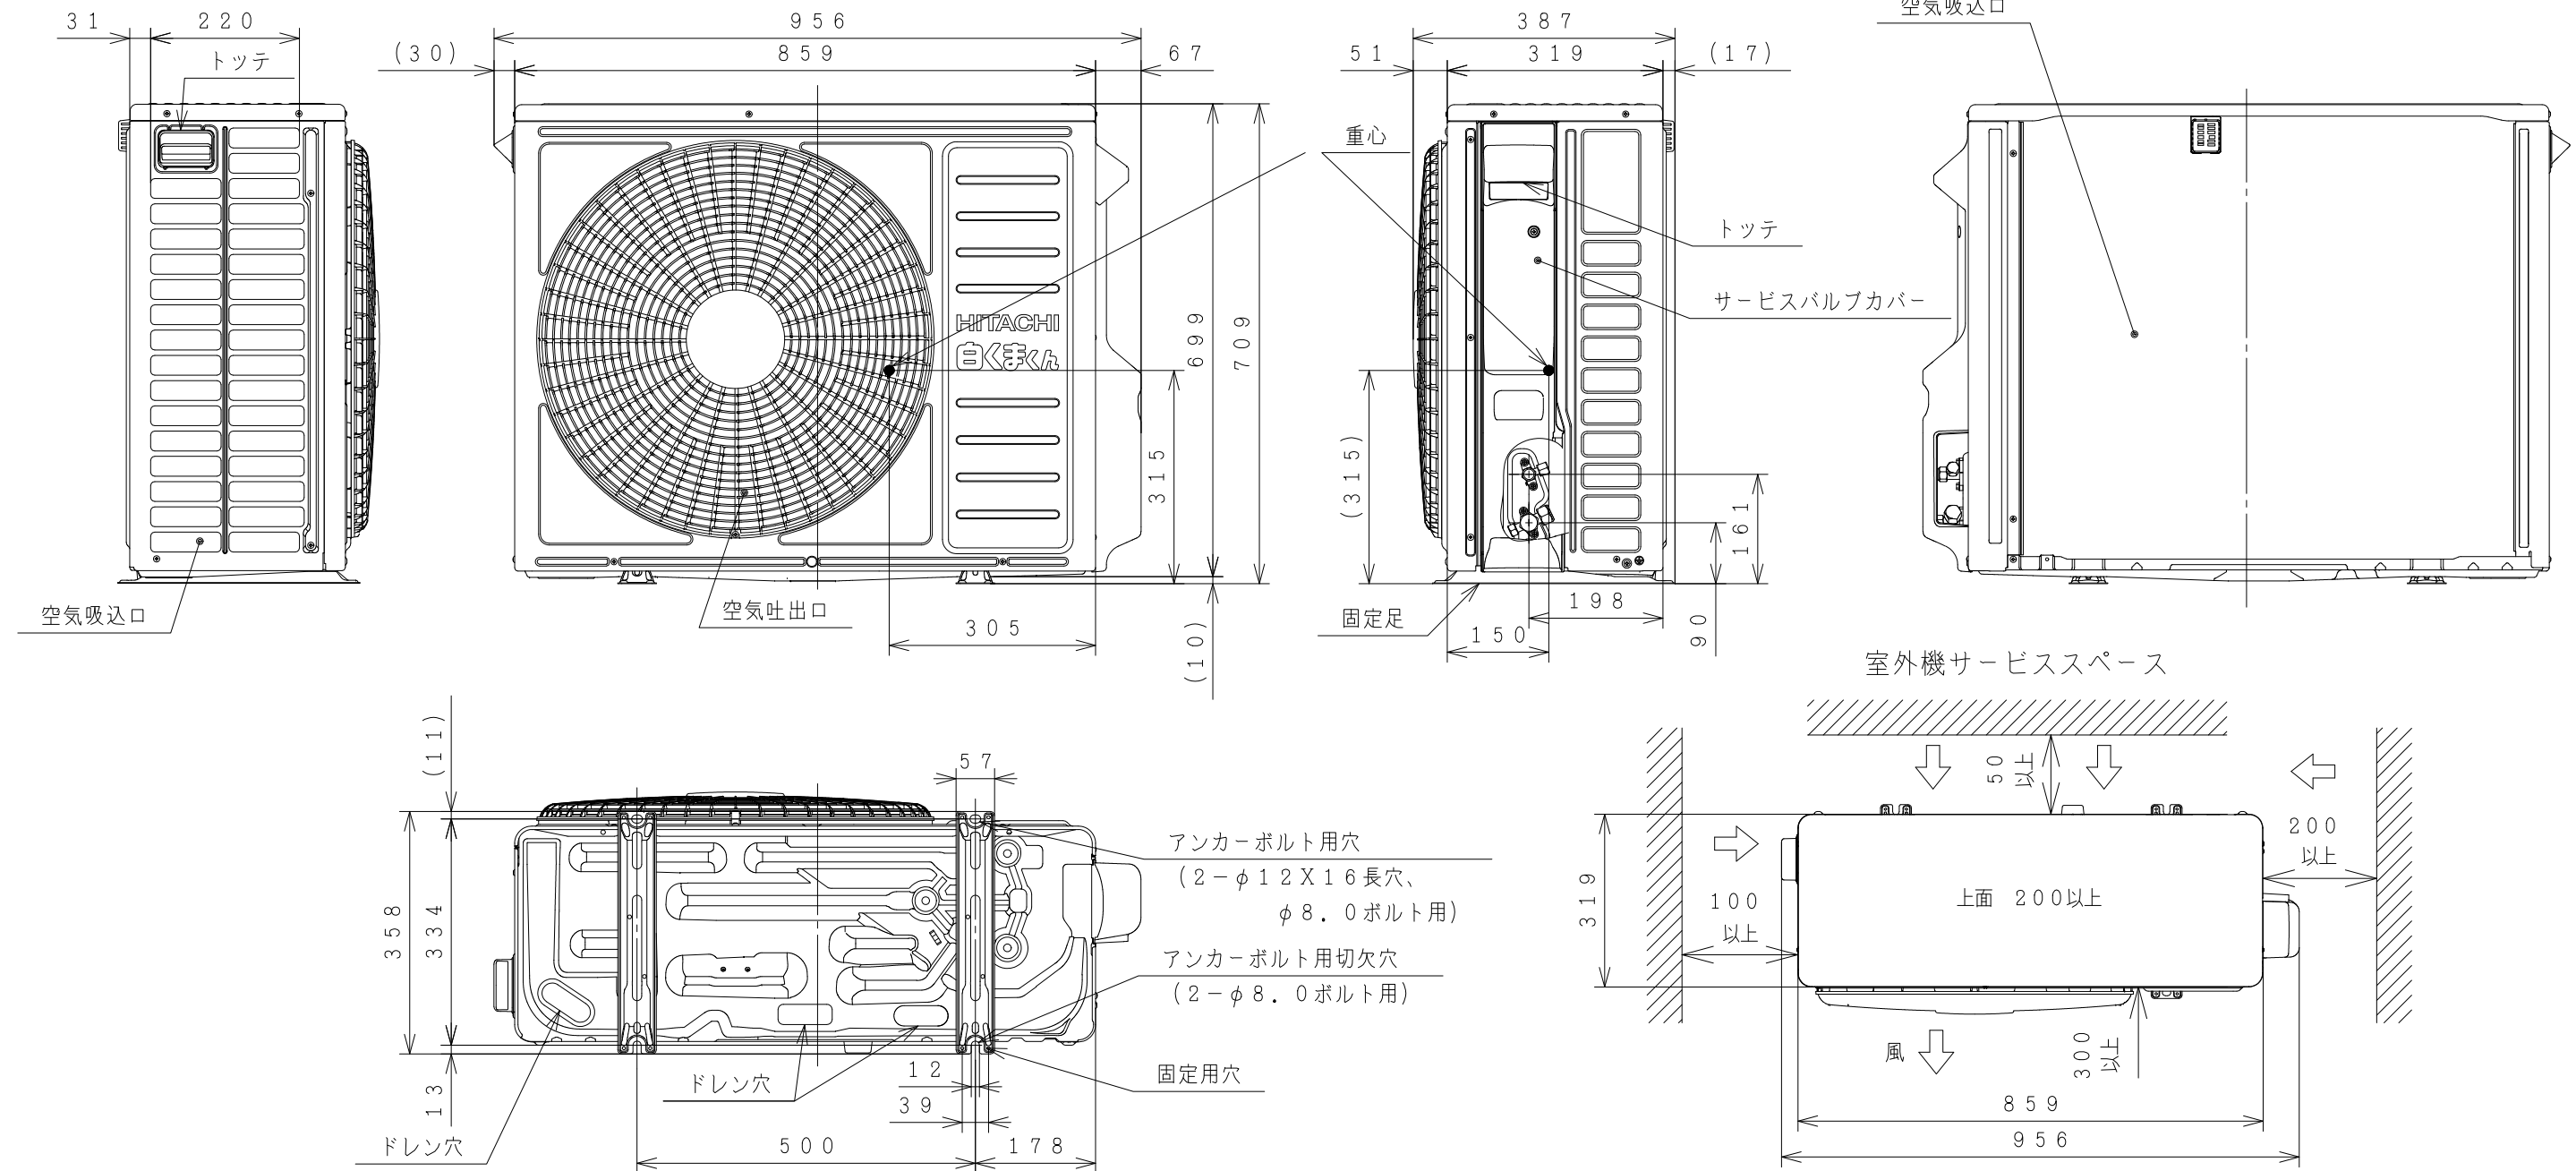


注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	H. Kudo	2019-02-01			NTS	RAS-KEL63J2:RAC-KEL63J2 構造:寸法図			
CHKD.	M. Oguri	2019-02-01		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2019 0202
APPD.	K. Kezuka	2019-02-02						3YAA NN0012810	

室 外 機

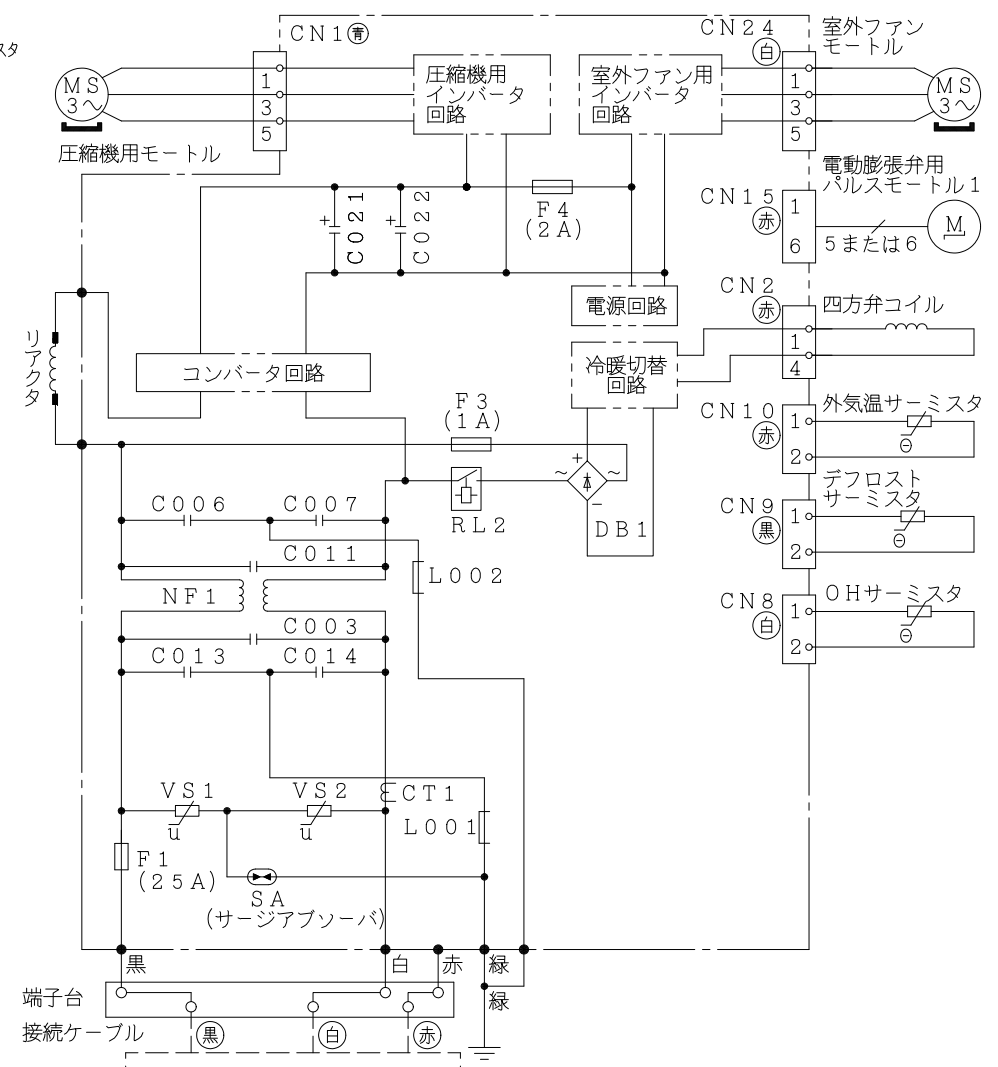

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K. Yahagi	2019-02-12		N T S	RAS-KEL63J2:RAC-KEL63J2 回路・配線	
CHKD.	M. Kurosaki	2019-02-12	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0012811
APPD.	K. Kezuka	2019-02-12				
						REGD. REGD 2019 0213