NN0029989

日立ルームエアコン　壁掛KGシリーズ　仕様表

RAS−KG5625D/RAC−KG5625D

ユニット				室内ユニット	室外ユニット
タイプ				壁掛型セパレート	
型式				RAS−KG5625D	RAC−KG5625D
電源　（50／60Hz）				単相200V	
冷房	定格	能力	kW	5.6（0.5 ～ 5.7）	
		消費電力	W	2,170（190 ～ 2,200）	
		運転電流	A	11.8	
		力率	%	92	
暖房	定格	能力	kW	6.7（0.6 ～ 9.2）	
		消費電力	W	2,020（195 ～ 3,705）	
		運転電流	A	11.0（最大 20.0）	
		力率	%	92	
	低温	能力	kW	6.7	
		消費電力	W	3,280	
始動電流			A	11.8	
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013（区分）		5.0（Ⅲ）	
冷凍装置	圧縮機出力		W	−	1,500
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	コルゲート
	冷媒	種類		フロン　R32	
		封入量	g	910	
ファン	種類			貫流ファン	プロペラファン
	風量（冷房・暖房）	急速	m^3／h	990 ・ 1,130	2,490 ・ 2,340
		強風	m^3／h	720 ・ 760	−
		弱風	m^3／h	600 ・ 620	−
		微風	m^3／h	470 ・ 500	−
		静	m^3／h	370 ・ 390	−
音響パワーレベル運転音（冷房・暖房）		急速	dB	68 ・ 69	64 ・ 66
		強風	dB	60 ・ 61	−
		弱風	dB	56 ・ 56	−
		微風	dB	51 ・ 52	−
		静	dB	43 ・ 44	−
操作スイッチ　形名				ワイヤレスリモコン　RAR−BG1	
電源プラグ	容量			250V−20A	
	形状			㉑	−
電源コード長さ（左／右）			m	0.6／1.3	−
室内外接続ケーブル	芯線径（φ）		mm	2.0	
	芯数		芯	3	
冷媒配管	接続方式			フレア	
	液側（φ）		mm	6.35	
	ガス側（φ）		mm	9.52	
	最大配管長		m	12	
	最大高低差		m	10	
	冷媒追加充填量		g	チャージレス	
ドレン接続口外径（φ）			mm	16	
外装色（近似マンセルNo.）				スターホワイト（N9.3）	ナチュラルグレー（2.9Y7.8／1）
製品寸法（高さ×幅×奥行）			mm	295×795×250	709×859（+97）×319（+68）
荷造寸法（幅×奥行×高さ）			cm	85×35×31	99×42×75
質量（製品・荷造）			kg	10.0 ・ 12.0	35.0 ・ 38.0

（1）本仕様は予告なく変更することがあります。
（2）定格冷房時の表示は、JIS条件（室内 27℃：DB・19℃：WB、室外 35℃：DB・24℃：WB）で運転した場合の数値です。
（3）定格暖房時の表示は、JIS条件（室内 20℃：DB・15℃：WB、室外 7℃：DB・ 6℃：WB）で運転した場合の数値です。
（4）低温暖房時の表示は、JIS条件（室内 20℃：DB・15℃：WB、室外 2℃：DB・ 1℃：WB）で運転した場合の数値です。
（5）能力、消費電力の（ ）内の表示は、それぞれの可変幅（最小～最大）の数値です。
（6）運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
（7）室外ユニットの製品寸法中（ ）内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、
また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	H.Onodera	2025−04−07		NTS	2025年度 KGシリーズ 仕様表	
CHKD.	I.So	2025−04−07	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 4YAA NN0029989	REGD. 2025 0407
APPD.	I.So	2025−04−07				

001

NN0029978

日立ルームエアコン　壁掛KGシリーズ　室内ユニット　寸法図

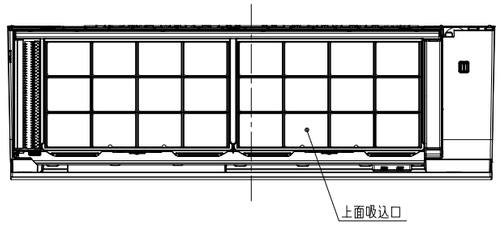

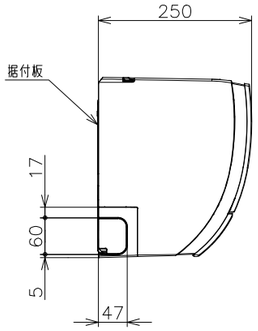

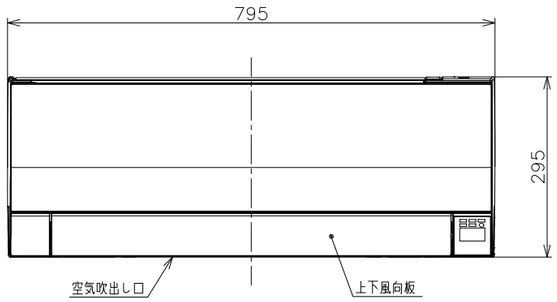

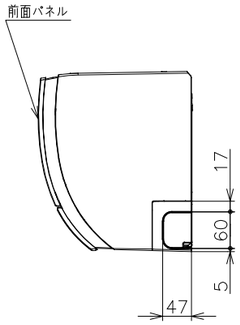

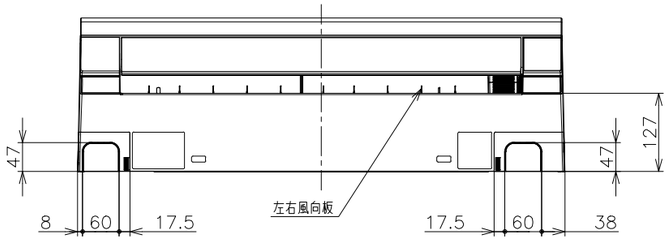

ワイヤレスリモコン



背面図

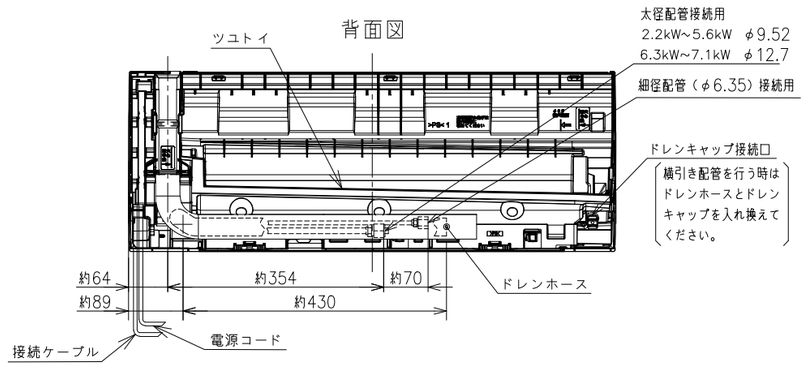

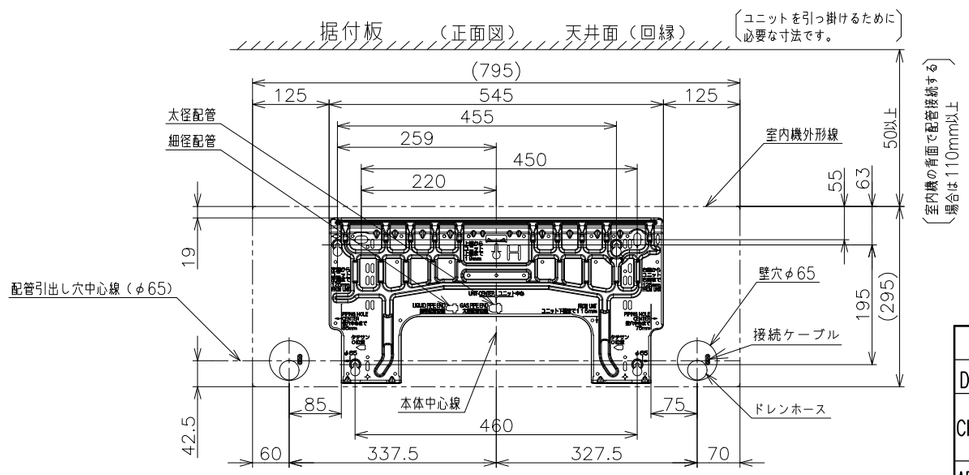

室内機サービススペース

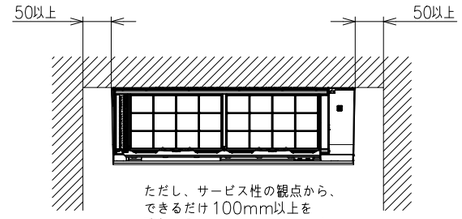

ただし、サービス性の観点から、
できるだけ100mm以上を
確保することをおすすめします。

【参考】接続ケーブル必要長さの目安

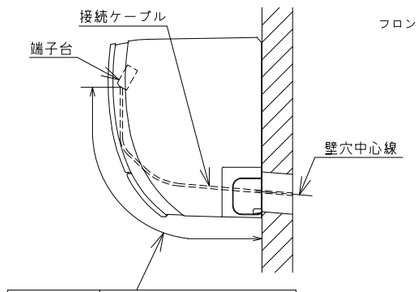

室内機 配管位置	接続ケーブル必要長さ （被覆むき出し部寸法も含む）
右後直引き	370mm以上
左後直引き	1100mm以上

※据付状況により、必要長さは変動します。

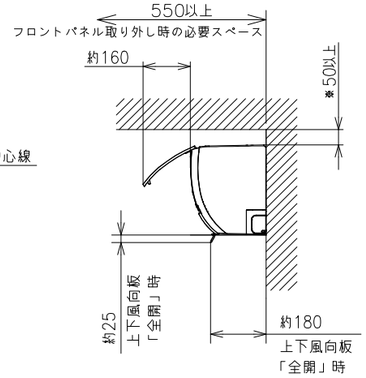

※室内機の背面で配管接続する
場合は110mm以上。

注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
   カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
   風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状
   - 2.2kW～3.6kW ⑪
   - 4.0kW ㉑
   - 5.6kW～7.1kW ㉑
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを
   使用します。



適用機種
RAS−KG2225S
RAS−KG2525S
RAS−KG2825S
RAS−KG3625S
RAS−KG4025D
RAS−KG5625D
RAS−KG6325D
RAS−KG7125D

SIGNATURE		DATE
DWN.	H.Onodera	2025−04−07
CHKD.	I.So	2025−04−07
APPD.	I.So	2025−04−07

PROJECTION　SCALE NTS　TITLE 2025年度 KGシリーズ 寸法図

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.

TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0029978

REGD. 2025 0407

0666Z00NN

日立ルームエアコン　壁掛ＫＧシリーズ
室外ユニット　寸法図

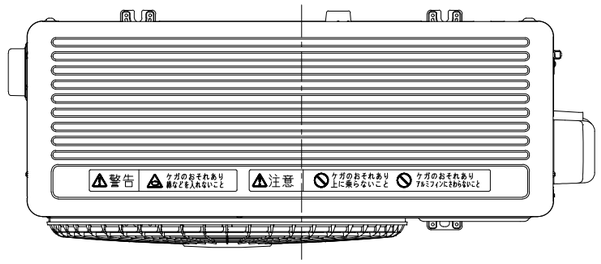

【重心寸法詳細】

機種	寸　法		
	A	B	C
RAC−KG5625D	310	290	140
RAC−KG6325D RAC−KG7125D	315	305	150

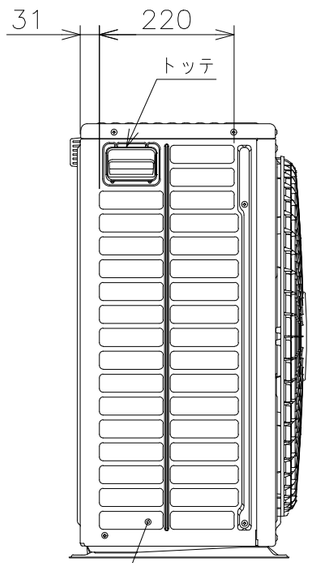

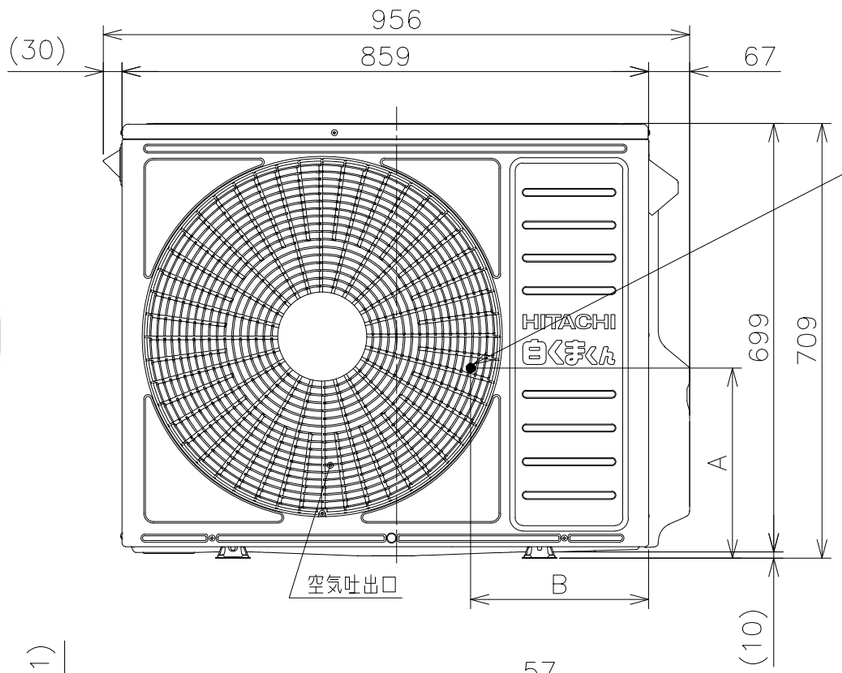

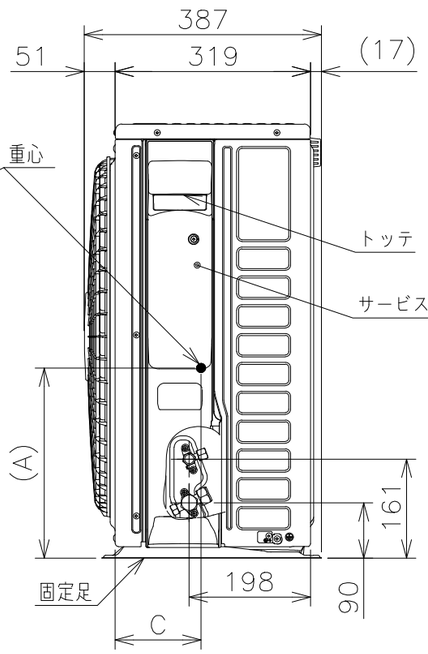

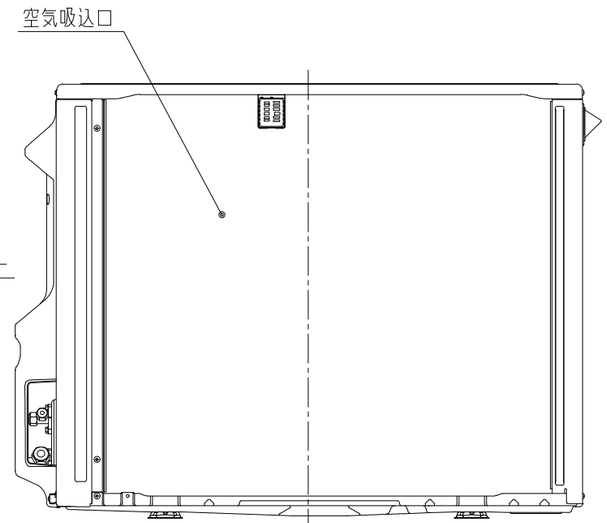

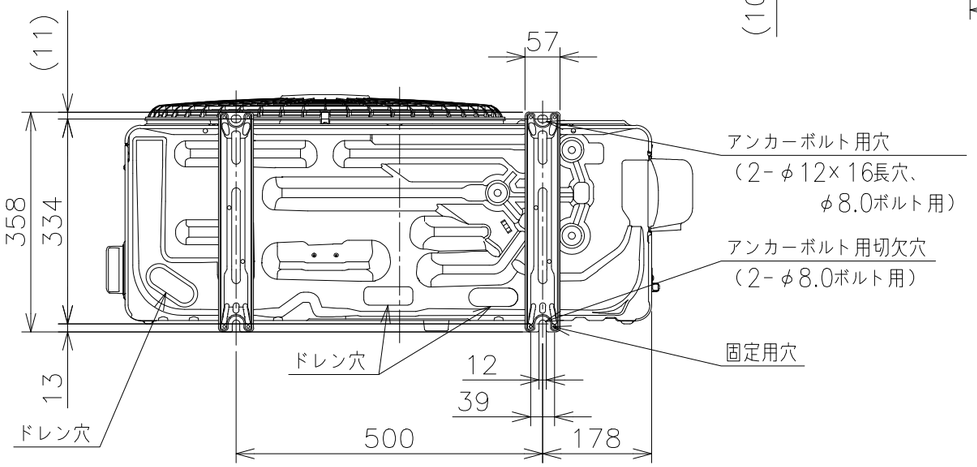

適用機種
RAC−KG5625D
RAC−KG6325D
RAC−KG7125D

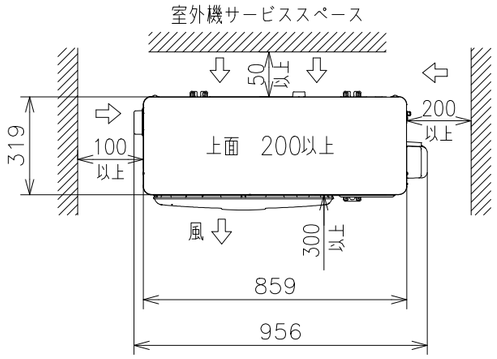

注記
１．本体の前、後、左、右、上方向に上図の ⟷ 印の間隔をあけられ、
　２方向以上開放できるところに据え付けてください。
２．効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	M.Oguri	2025−03−14		NTS	2025年度　KGシリーズ　寸法図
CHKD.	I.So	2025−03−17	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0029990
APPD.	I.So	2025−03−17			REGD. 2025 0317

CAD

001

NN0029991

日立ルームエアコン　壁掛KGシリーズ
室内室外ユニット　回路図・配線図

室内機	室外機
RAS−KG5625D	RAC−KG5625D
RAS−KG6325D	RAC−KG6325D
RAS−KG7125D	RAC−KG7125D

回路図

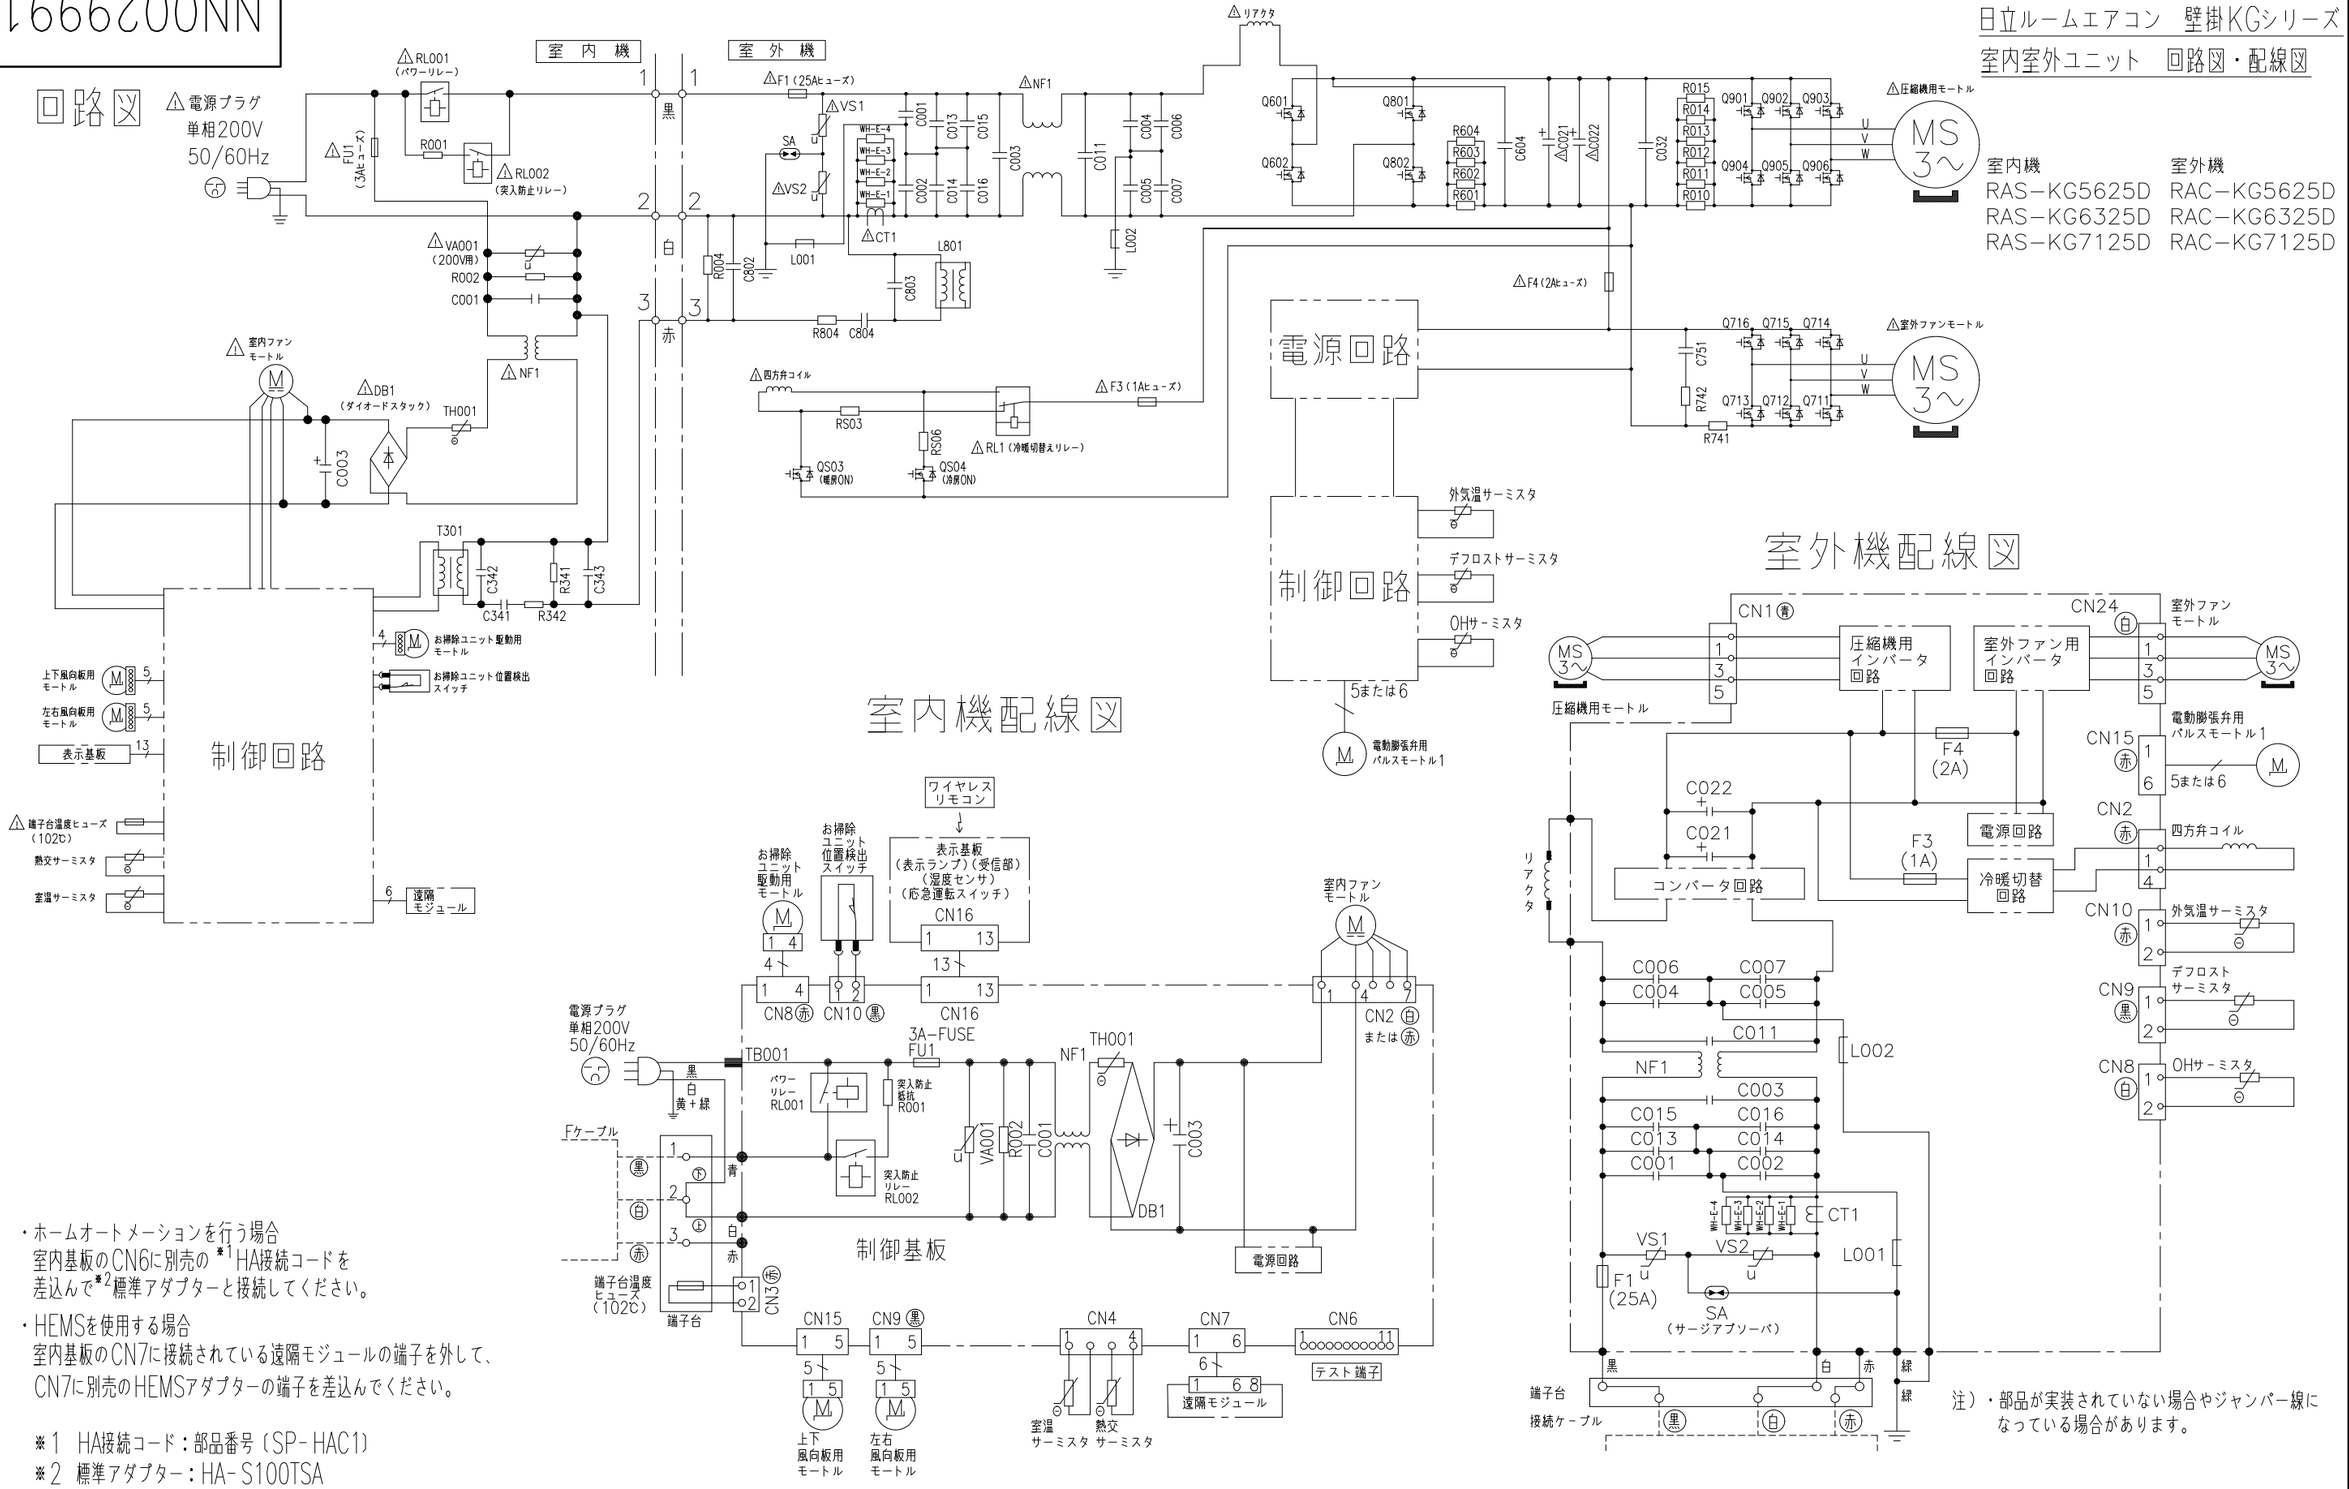

室内機配線図

室外機配線図

注）・部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の※1HA接続コードを
差込んで※2標準アダプターと接続してください。

・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、
CN7に別売のHEMSアダプターの端子を差込んでください。

※1　HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
※2　標準アダプター：HA-S100TSA

SIGNATURE		DATE
DWN.	S.Harada	2025−03−14
CHKD.	M.Okabe	2025−03−17
	M.Kurosaki	2025−03−17
APPD.	H.Hashimoto	2025−03−18

PROJECTION　SCALE NTS　TITLE 2025年度 KGシリーズ 回路図：配線図　CAD

Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.

TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0029991

REGD. 2025 0318

001