

L986Z00NN

日立ルームエアコン 壁掛KJシリーズ 仕様表

RAS-KJ2825S/RAC-KJ2825S

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-KJ2825S		RAC-KJ2825S		
電 源 (50/60Hz)				単相100V				
冷房	定 格	能力	kW	2.8 (0.3 ~ 3.3)				
		消費電力	W	850 (205 ~ 1,250)				
		運転電流	A	10.0				
		力率	%	85				
暖房	定 格	能力	kW	3.6 (0.2 ~ 4.6)				
		消費電力	W	930 (165 ~ 1,485)				
		運転電流	A	10.9 (最大 15.0)				
		力率	%	85				
	低温	能力	kW	3.4				
		消費電力	W	1,340				
始動電流			A	10.9				
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013 (区分)		5.7 (I)				
冷凍装置	圧縮機出力		W	-		750		
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート		
	冷 媒	種 類		フロン R32				
封入量		g	680					
ファ ン	種 類				貫流ファン		プロペラファン	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	750・830		1,860・1,740		
		強 風	m³/h	480・550		-		
		弱 風	m³/h	410・470		-		
		微 風	m³/h	310・350		-		
		静	m³/h	260・260		-		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	64・65		60・61			
	強 風	dB	54・54		-			
	弱 風	dB	49・50		-			
	微 風	dB	44・45		-			
	静	dB	41・40		-			
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-8P1					
電源プラグ	容 量		125V-15A					
	形 状		㊹		-			
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		-		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0					
	芯 数	芯	3					
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)	mm	6.35					
	ガス側 (φ)	mm	9.52					
	最大配管長	m	30					
	最大高低差	m	15					
	冷媒追加充填量	g	20m超分		15g/m			
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		Tベージュ (5Y7/2)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	280×780×215		530×658 (+60) ×275 (+54.5)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	82×33×26		77×36×57		
質量 (製品・荷造)			kg	8.0・9.5		23.0・25.0		

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃: DB・19℃: WB、室外 35℃: DB・24℃: WB) で運転した場合の数値です。


(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃: DB・15℃: WB、室外 7℃: DB・6℃: WB) で運転した場合の数値です。

(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃: DB・15℃: WB、室外 2℃: DB・1℃: WB) で運転した場合の数値です。

(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。

(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。


(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	H.Onodera	2025-03-03		NTS	2025年度 KJシリーズ 仕様表
CHKD.	I.So	2025-03-03	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD.	I.So	2025-03-03			4YAA NN0029857










7986700NN


日立ルームエアコン 壁掛KJシリーズ
室内ユニット 寸法図

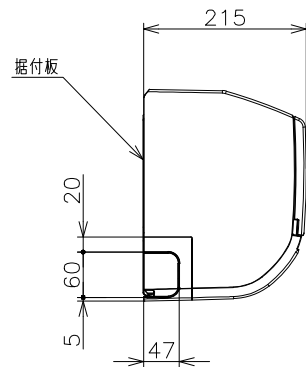

ワイヤレスリモコン

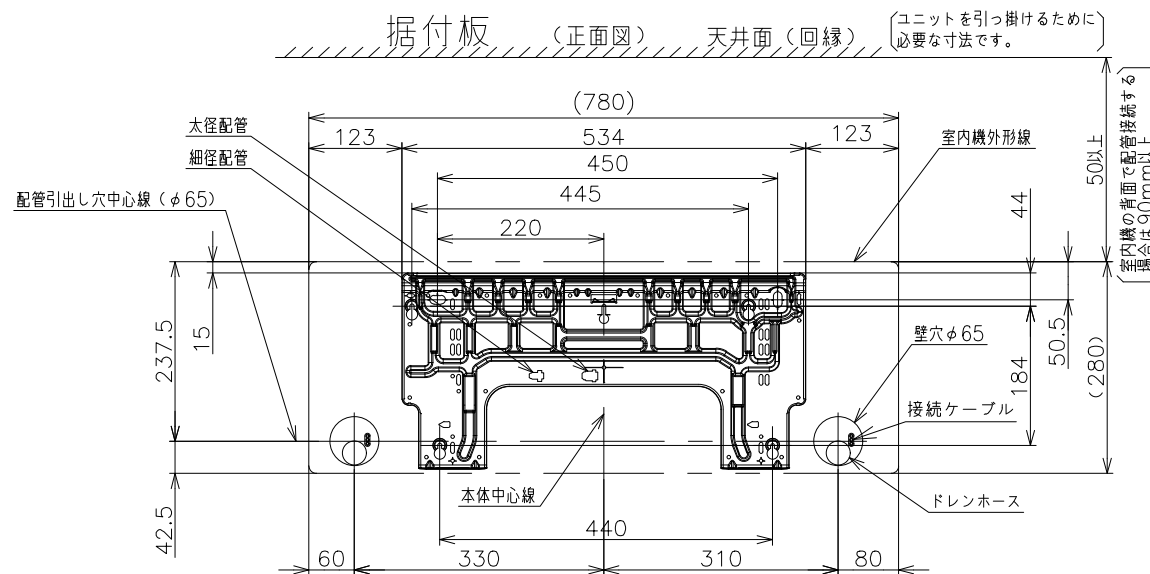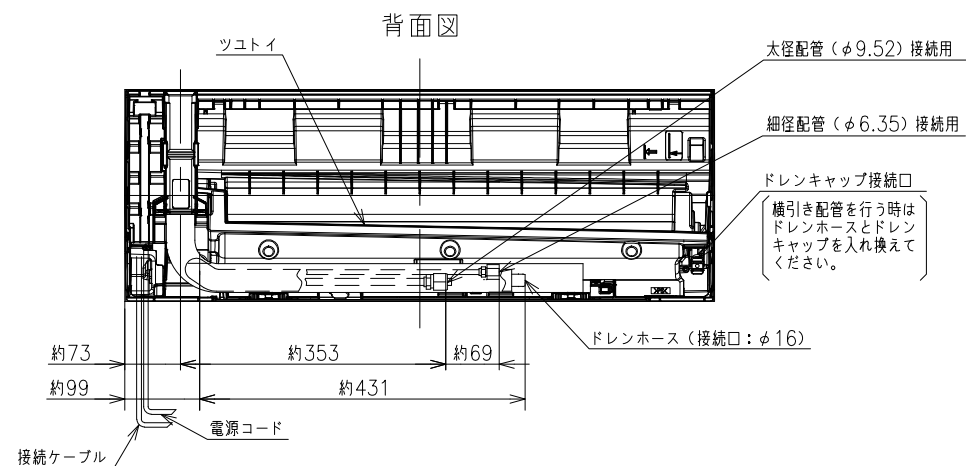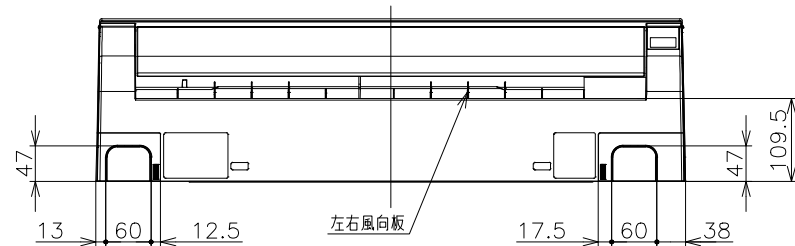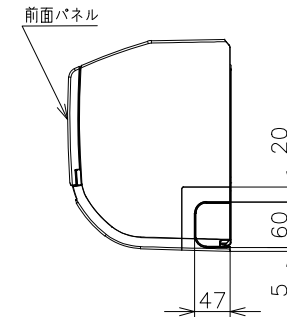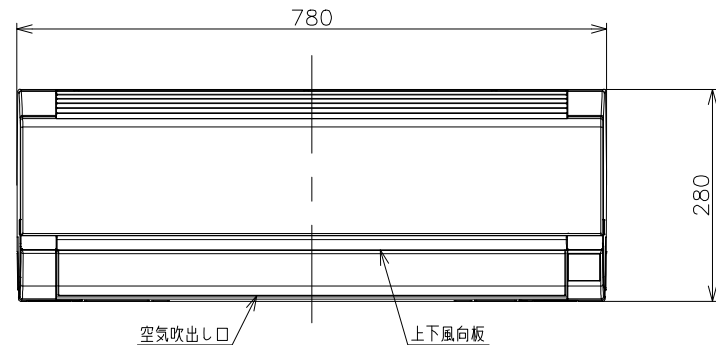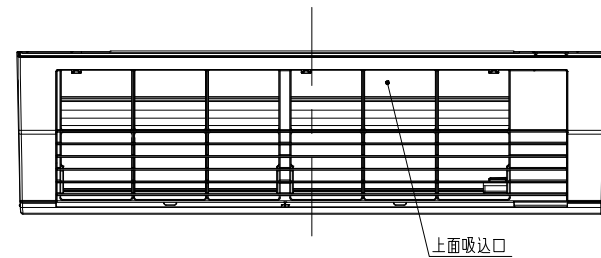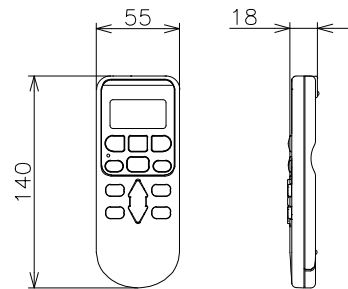

【参考】接続ケーブル必要長さの目安

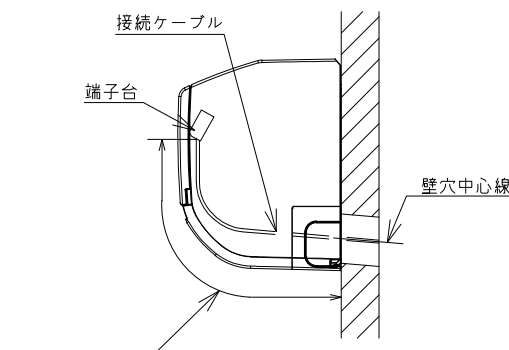


室内機 配管位置	接続ケーブル必要長さ (被覆むき出し部寸法も含む)
右後直引き	330mm以上
左後直引き	1100mm以上

*据付状況により、必要長さは変動します。

注記


- 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ30m以内です。
20mを超える場合は各機種の仕様表を参照して、
冷媒の追加充填を行って下さい。
- 室内・室外機の配管落差は15m以内です。
- プラグの形状
2.2-3.6kW ㊶
4.0kW ㊷
5.6kW ㊸
- 電源コードの長さ




- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



室内機サービススペース

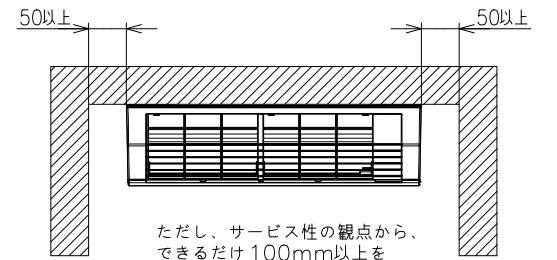

ただし、サービス性の観点から、
できるだけ100mm以上を
確保することをおすすめします。

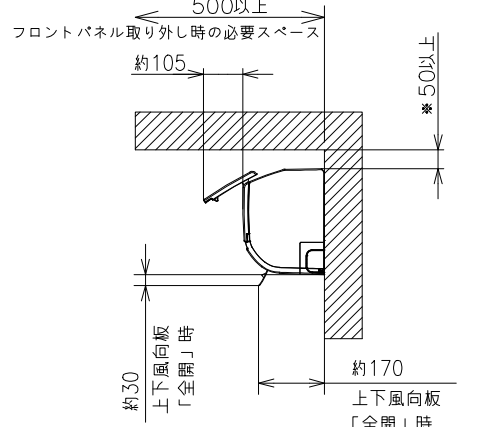

*室内機の背面で配管接続する
場合は90mm以上。





適用機種

RAS-KJ2225S
RAS-KJ2525S
RAS-KJ2825S
RAS-KJ3625S
RAS-KJ4025D
RAS-KJ5625D

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. H.Onodera	2025-03-03	⊙	NTS	2025年度 KJシリーズ 寸法図	
CHKD. I.So	2025-03-03	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2025 0303
APPD. I.So	2025-03-03			3YAA NN0029852	

9986Z00NN



日立ルームエアコン 壁掛KJシリーズ
室外ユニット 寸法図

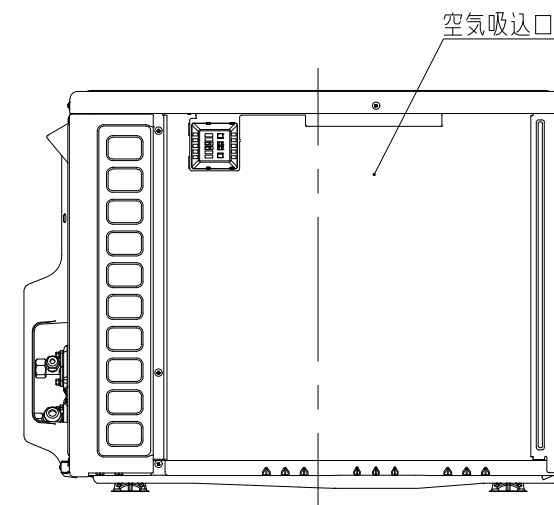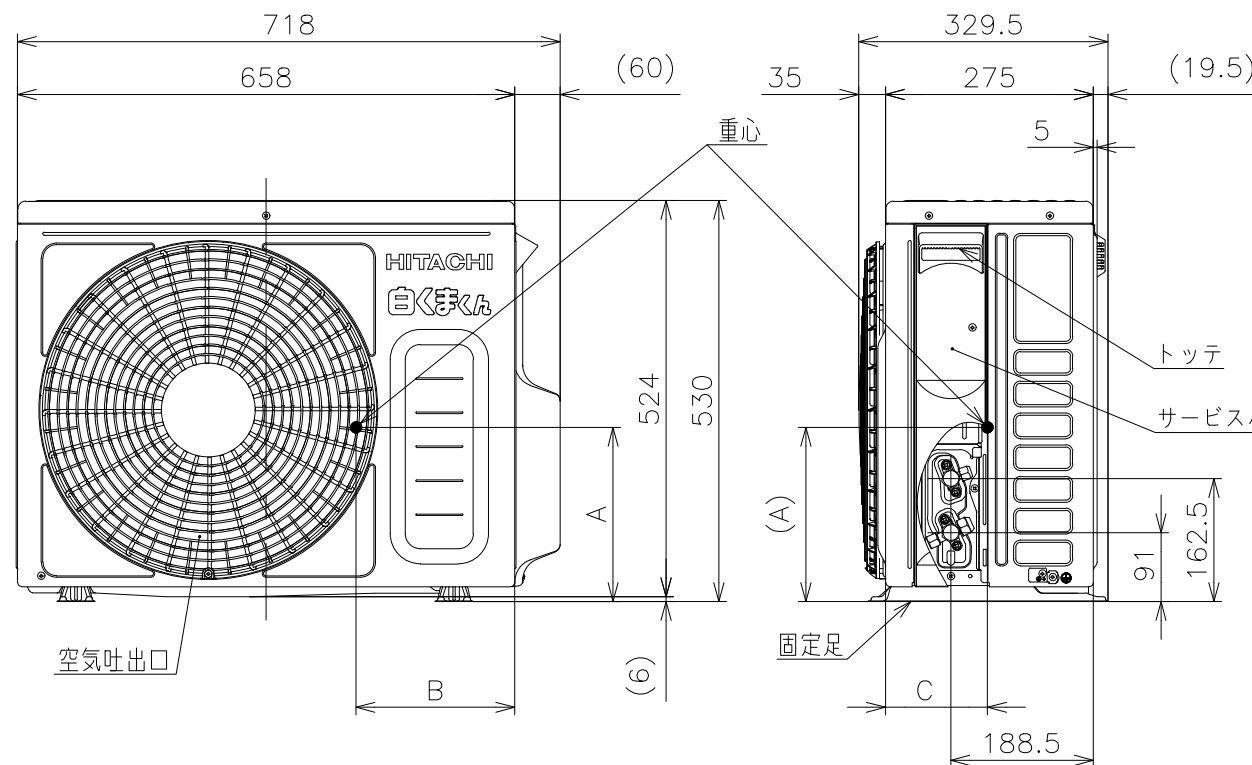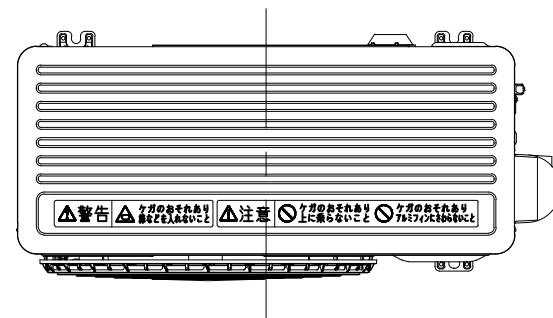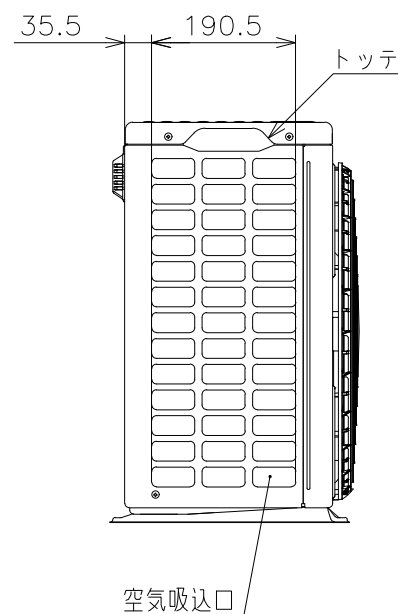

適用機種
RAC-KJ2525S
RAC-KJ2825S
RAC-KJ3625S

【重心寸法詳細】

機種	寸 法		
	A	B	C
RAC-KJ2525S RAC-KJ2825S	230	210	135
RAC-KJ3625S	220	210	135

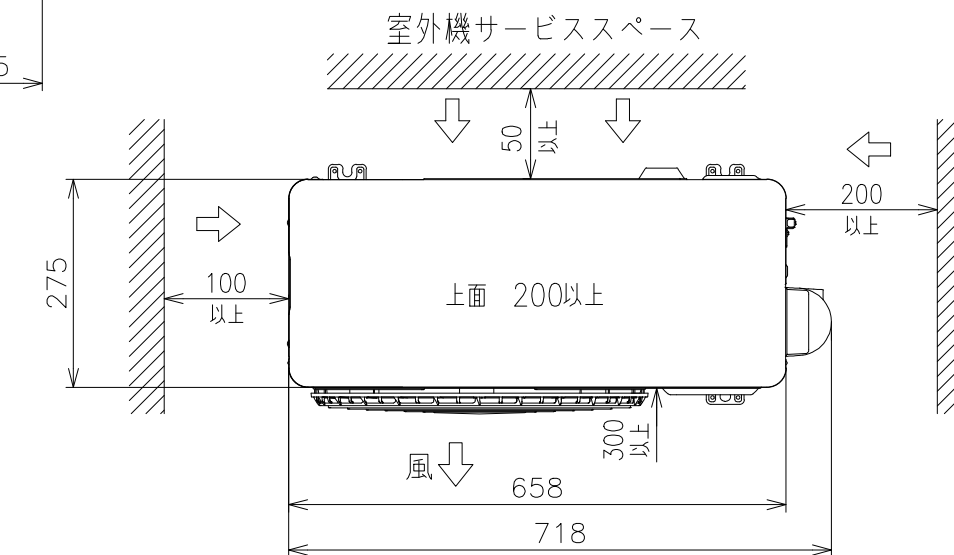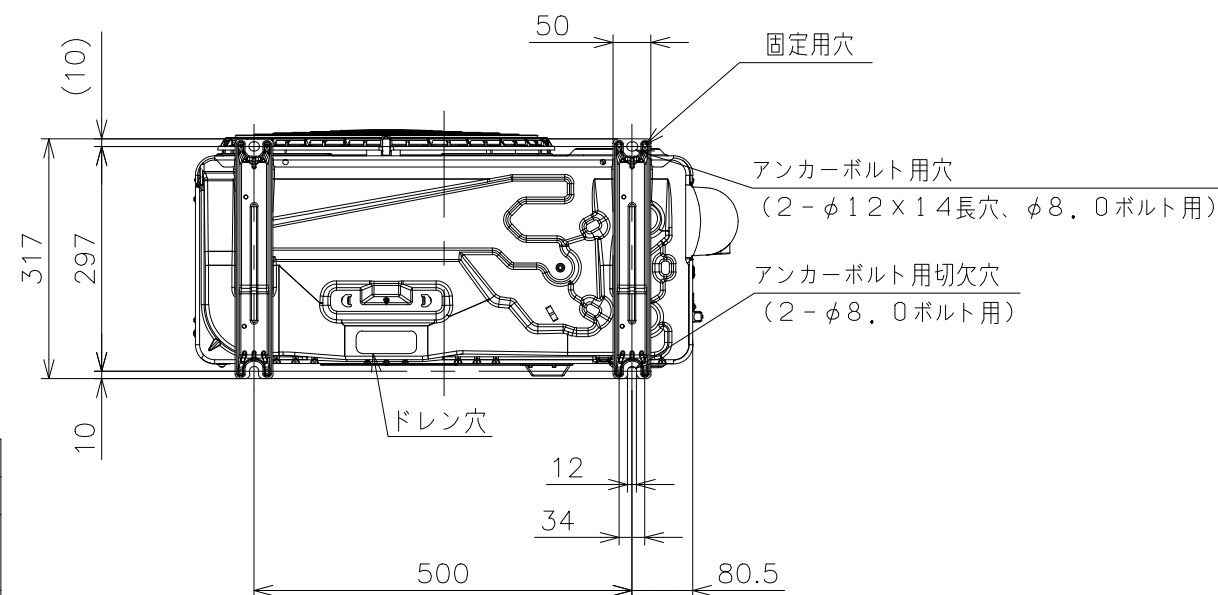

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0029856	REGD. 2025 0227
DWN. M.Oguri	2025-02-27		NTS	2025年度 KJシリーズ 寸法図			
CHKD. I.So	2025-02-27						
APPD. I.So	2025-02-27						

CAD

001

