

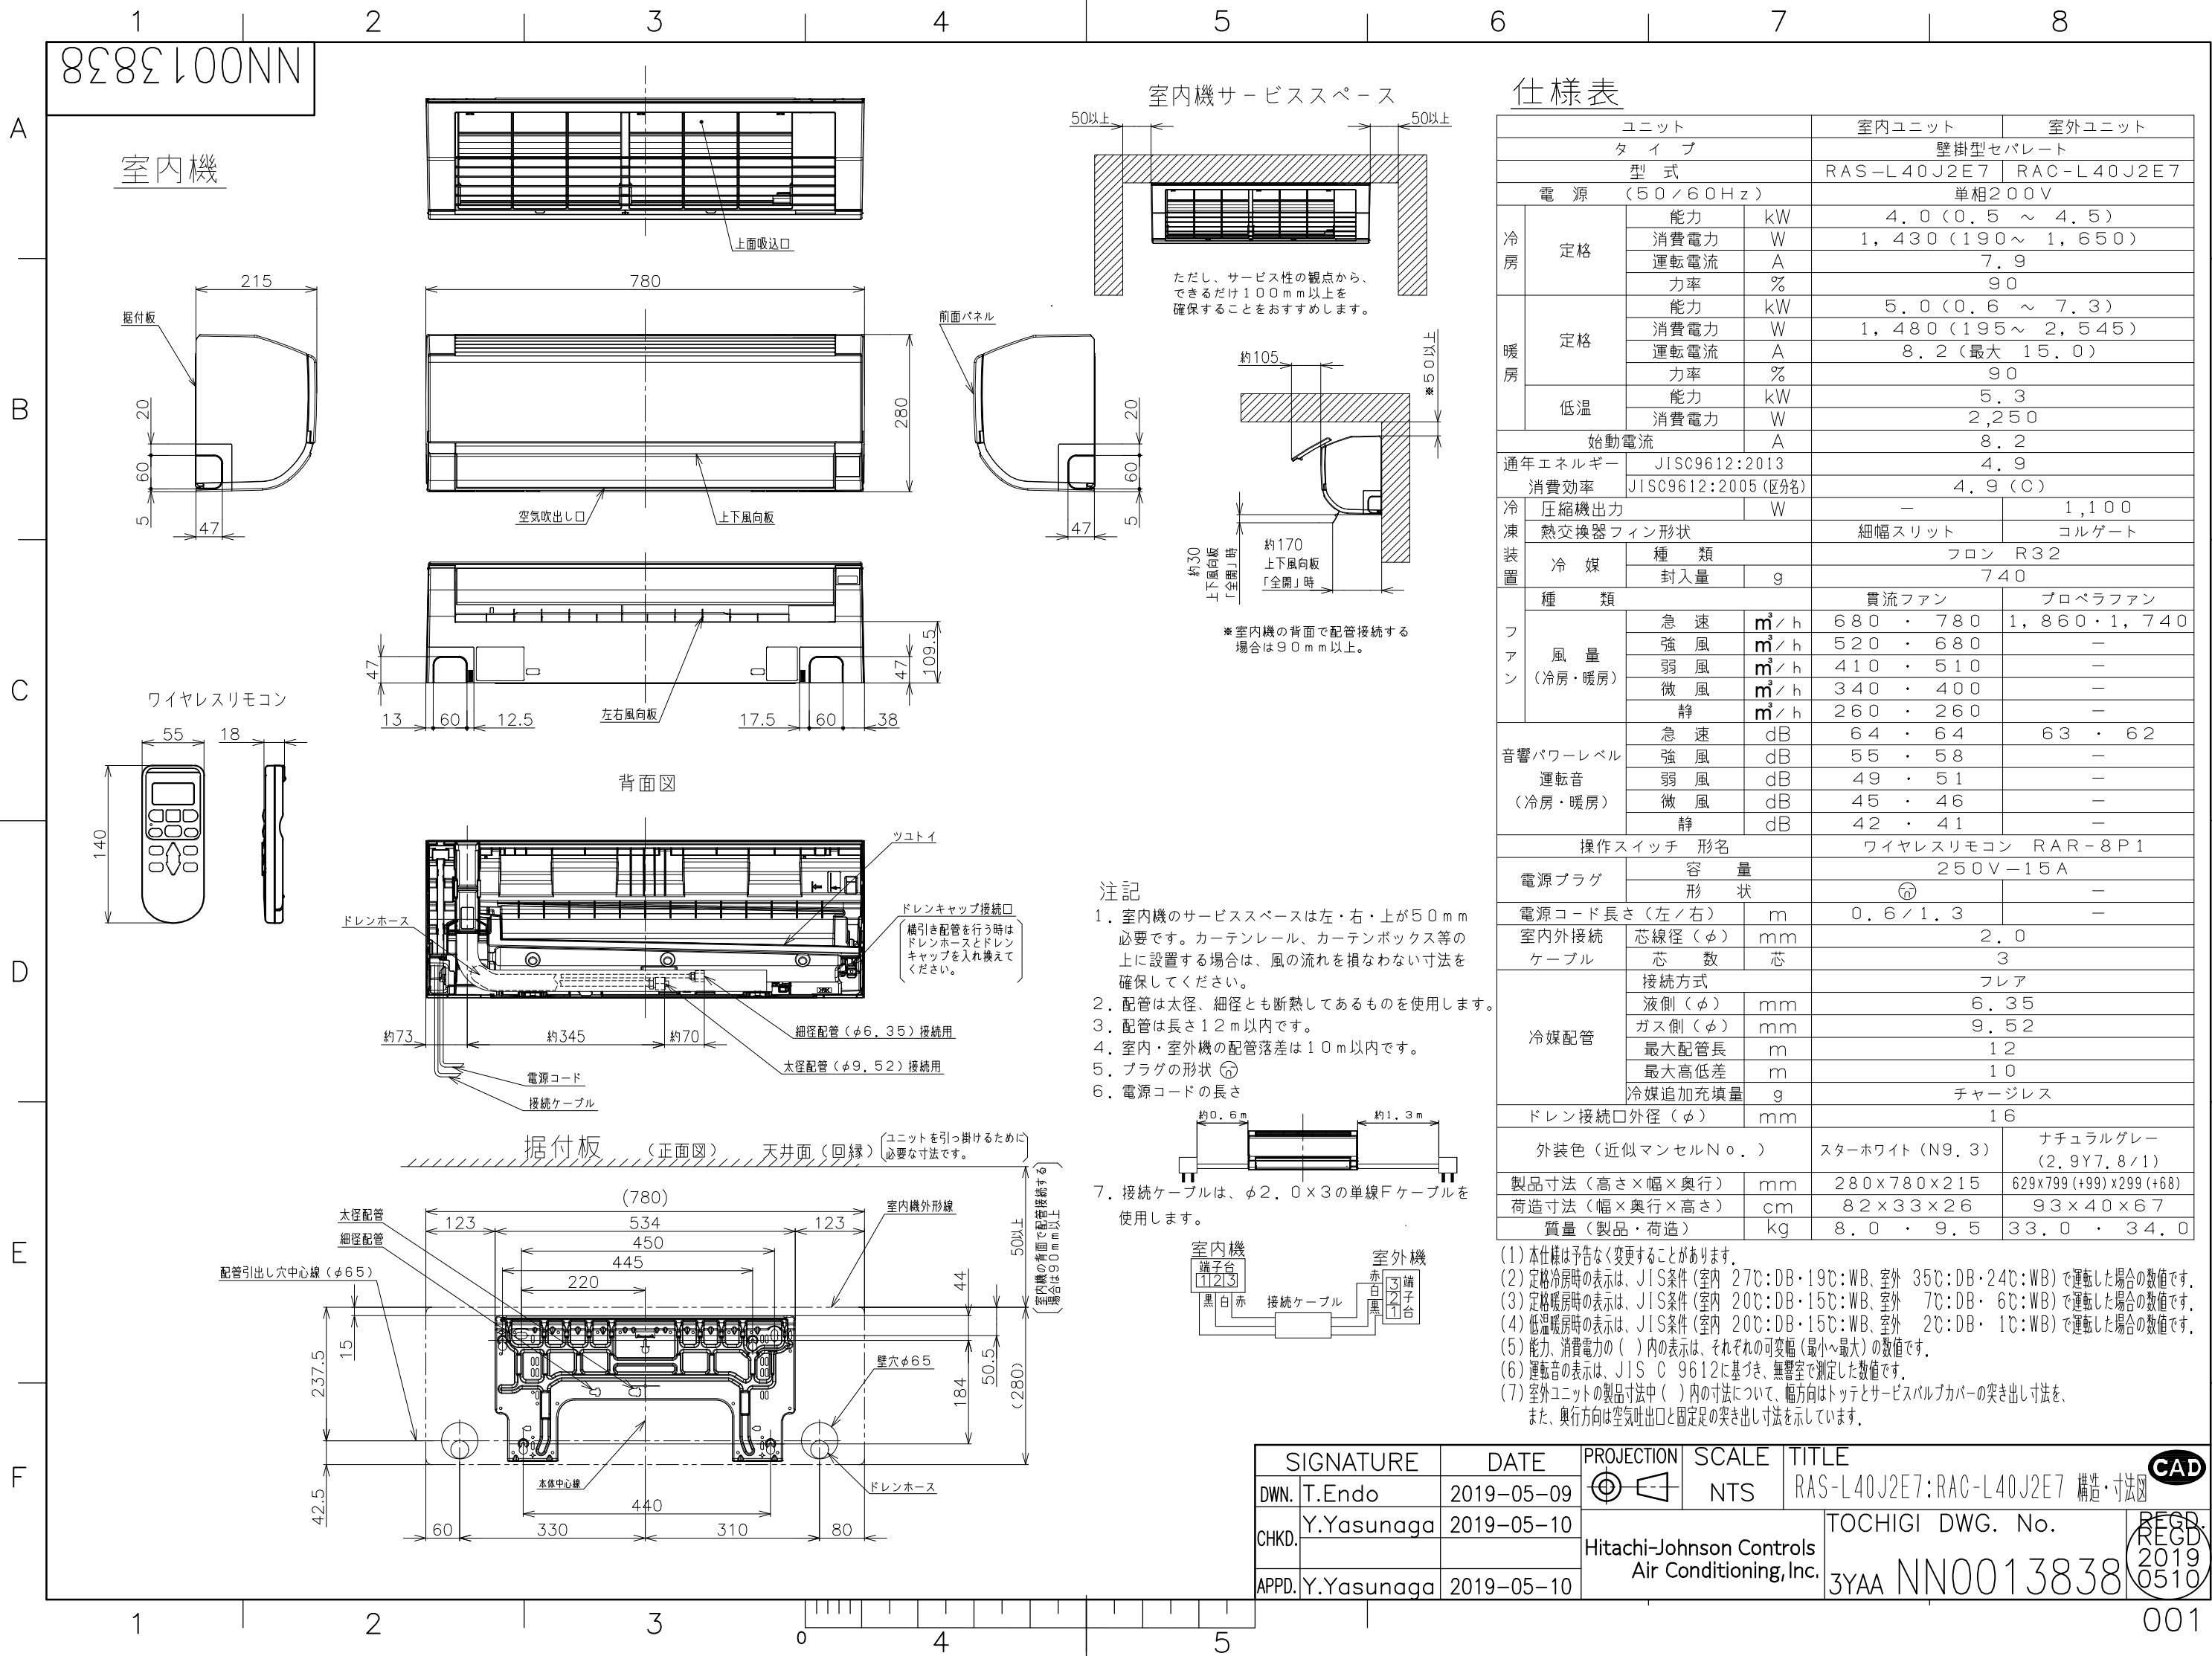
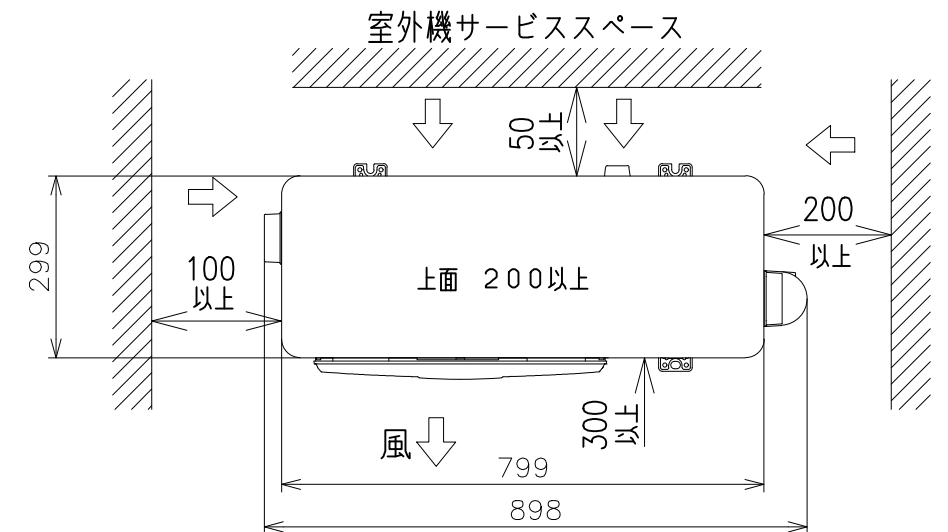
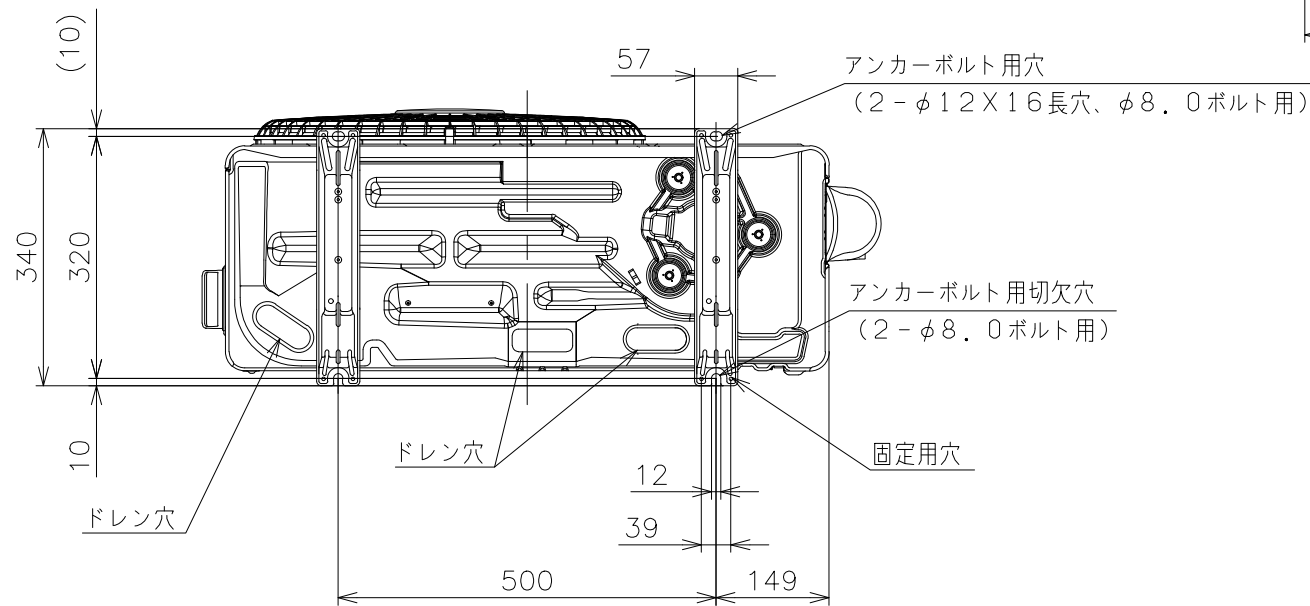
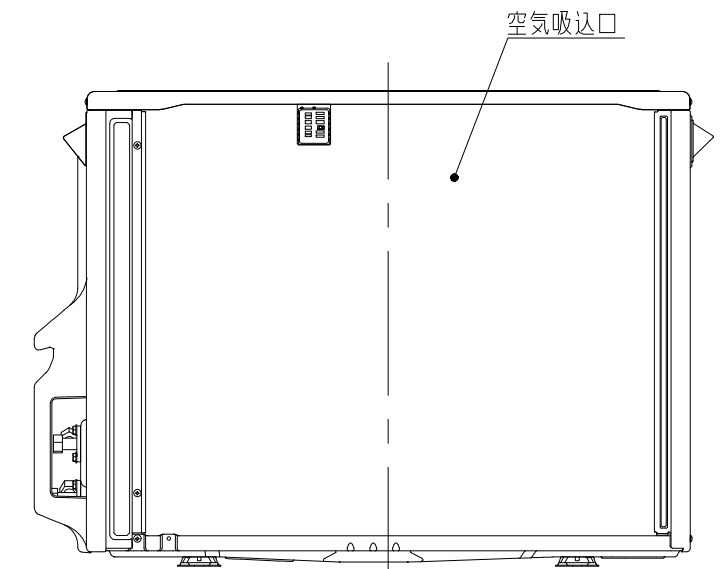
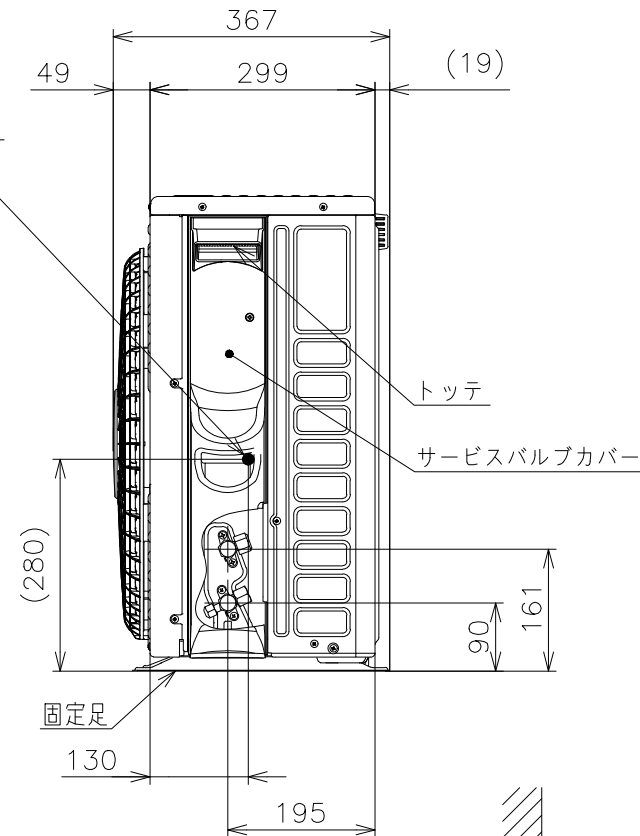
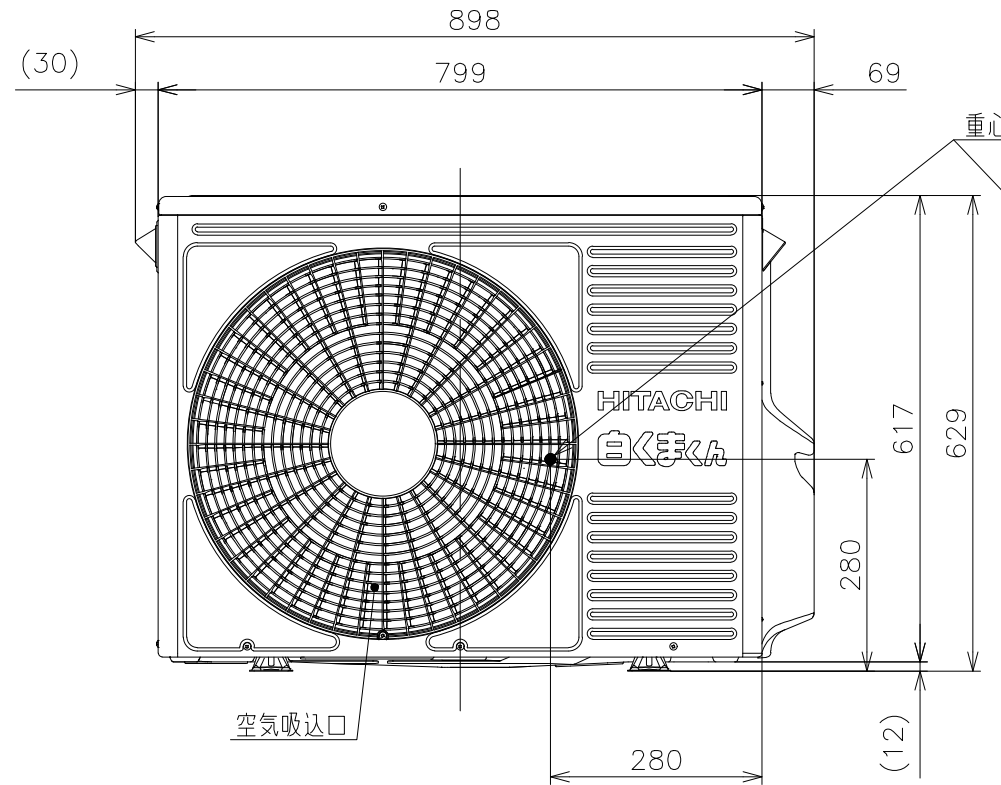


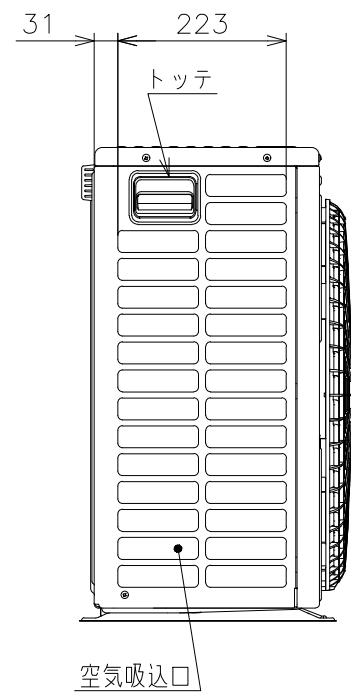

NN0013839

室外機

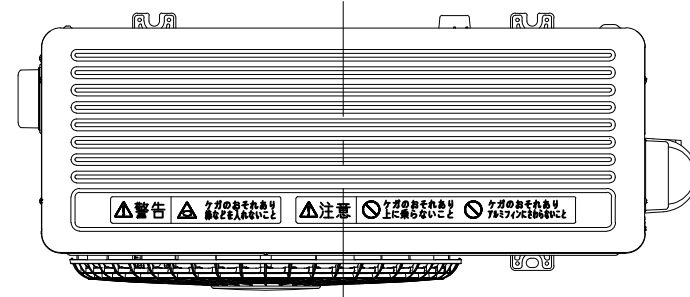


注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	T.Endo	2019-05-09		NTS	RAS-L40J2E7:RAC-L40J2E7 構造:寸法図	
CHKD.	Y.Yasunaga	2019-05-10	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0013839
APPD.	Y.Yasunaga	2019-05-10				
						

NN0013840


回路図

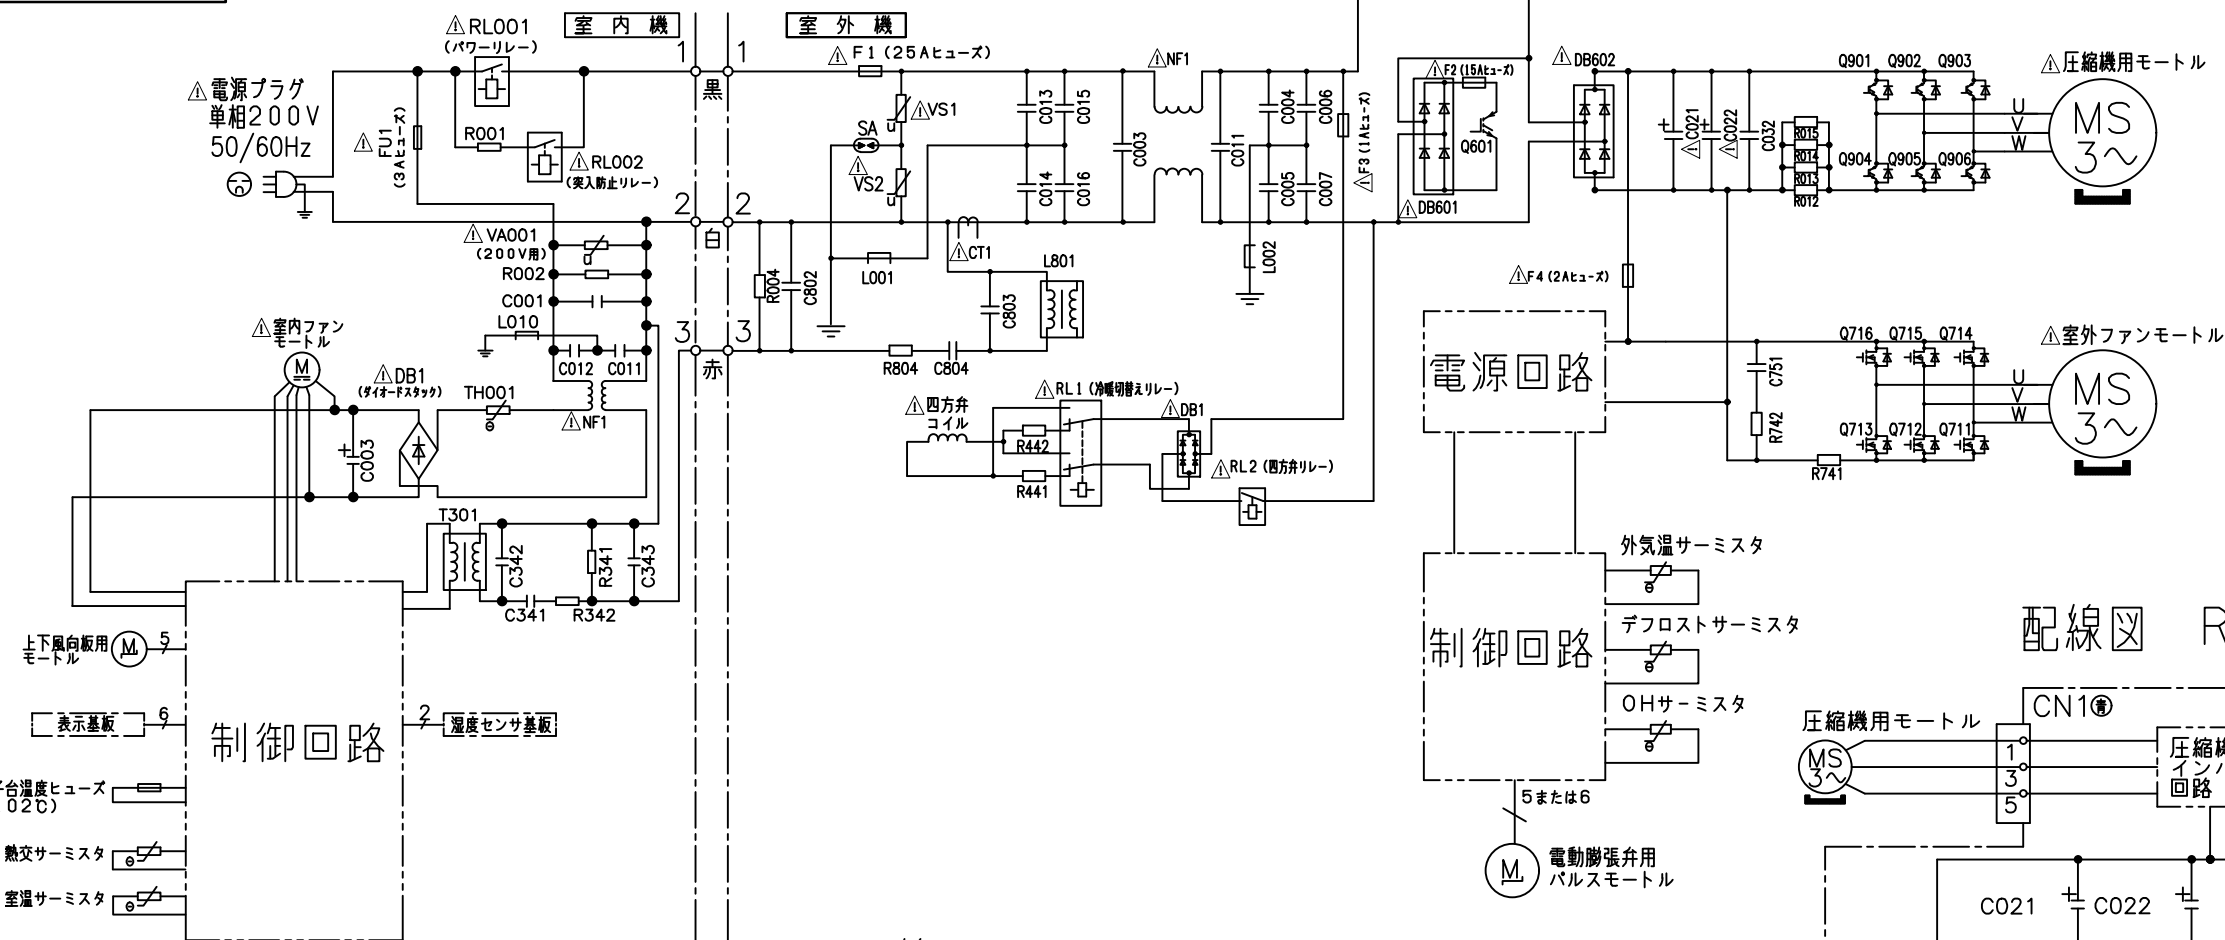

配線図 RAS-L40J2E7

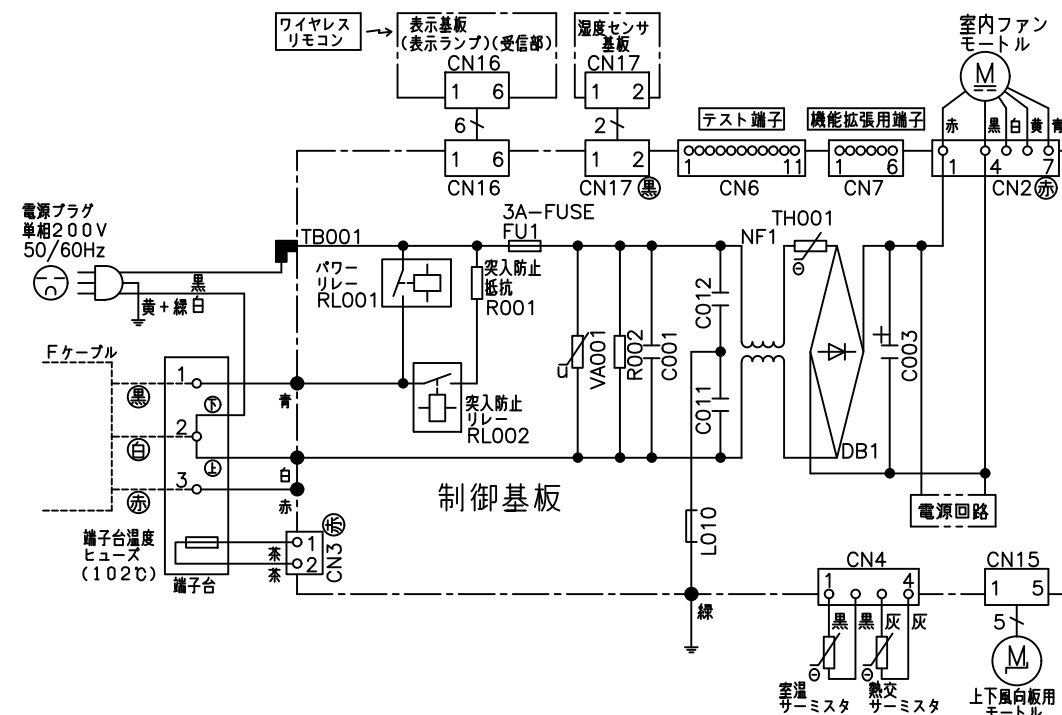

配線図 RAC-L40J2E7

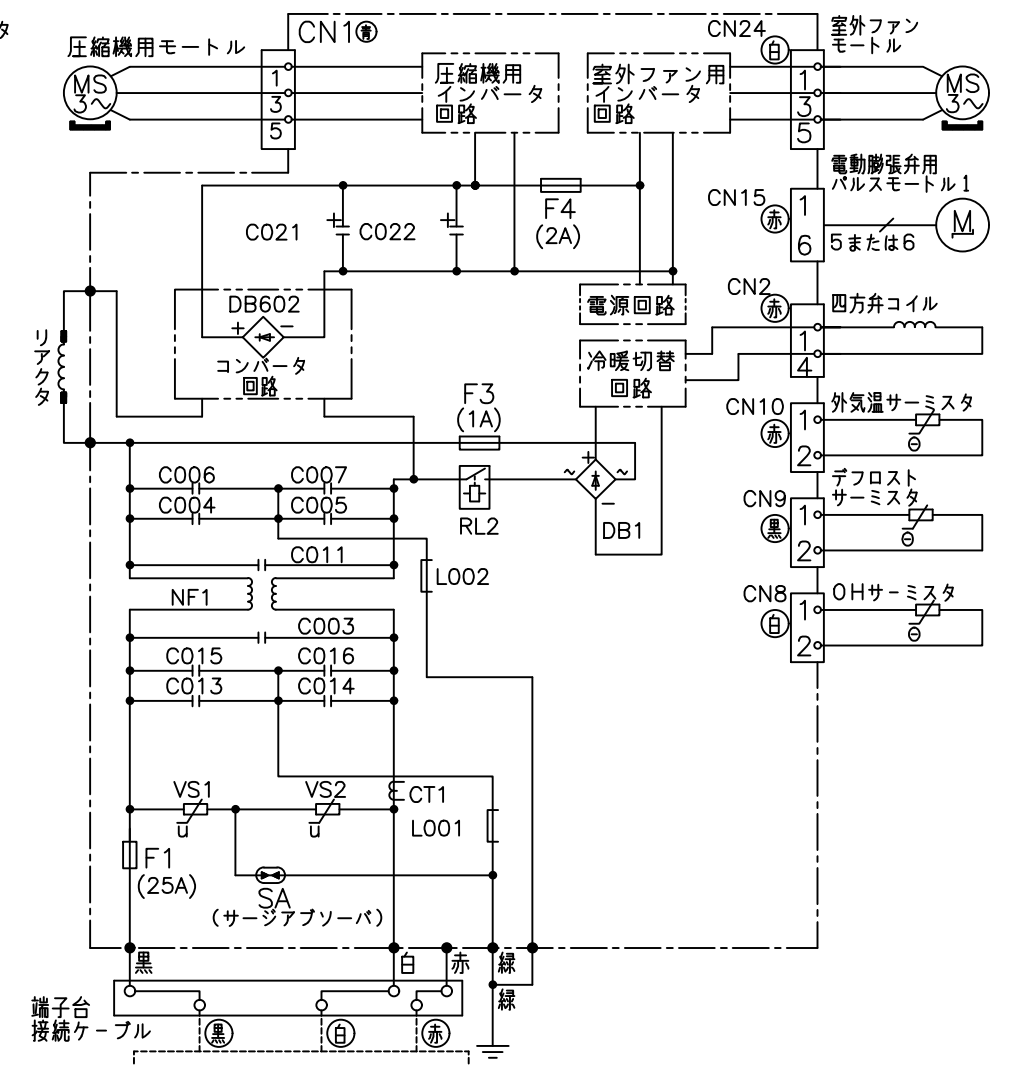

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD	
DWN.	T.Endo	2019-05-10		NTS	RAS-L40J2E7:RAC-L40J2E7 回路図:配線図		
CHKD.	T.Narabu	2019-05-10					
	M.Kurosaki	2019-05-10					
APPD.	Y.Yasunaga	2019-05-13					
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.		REQD. REGD. 2019 0513
					3YDA NN0013840		

CAD

001