

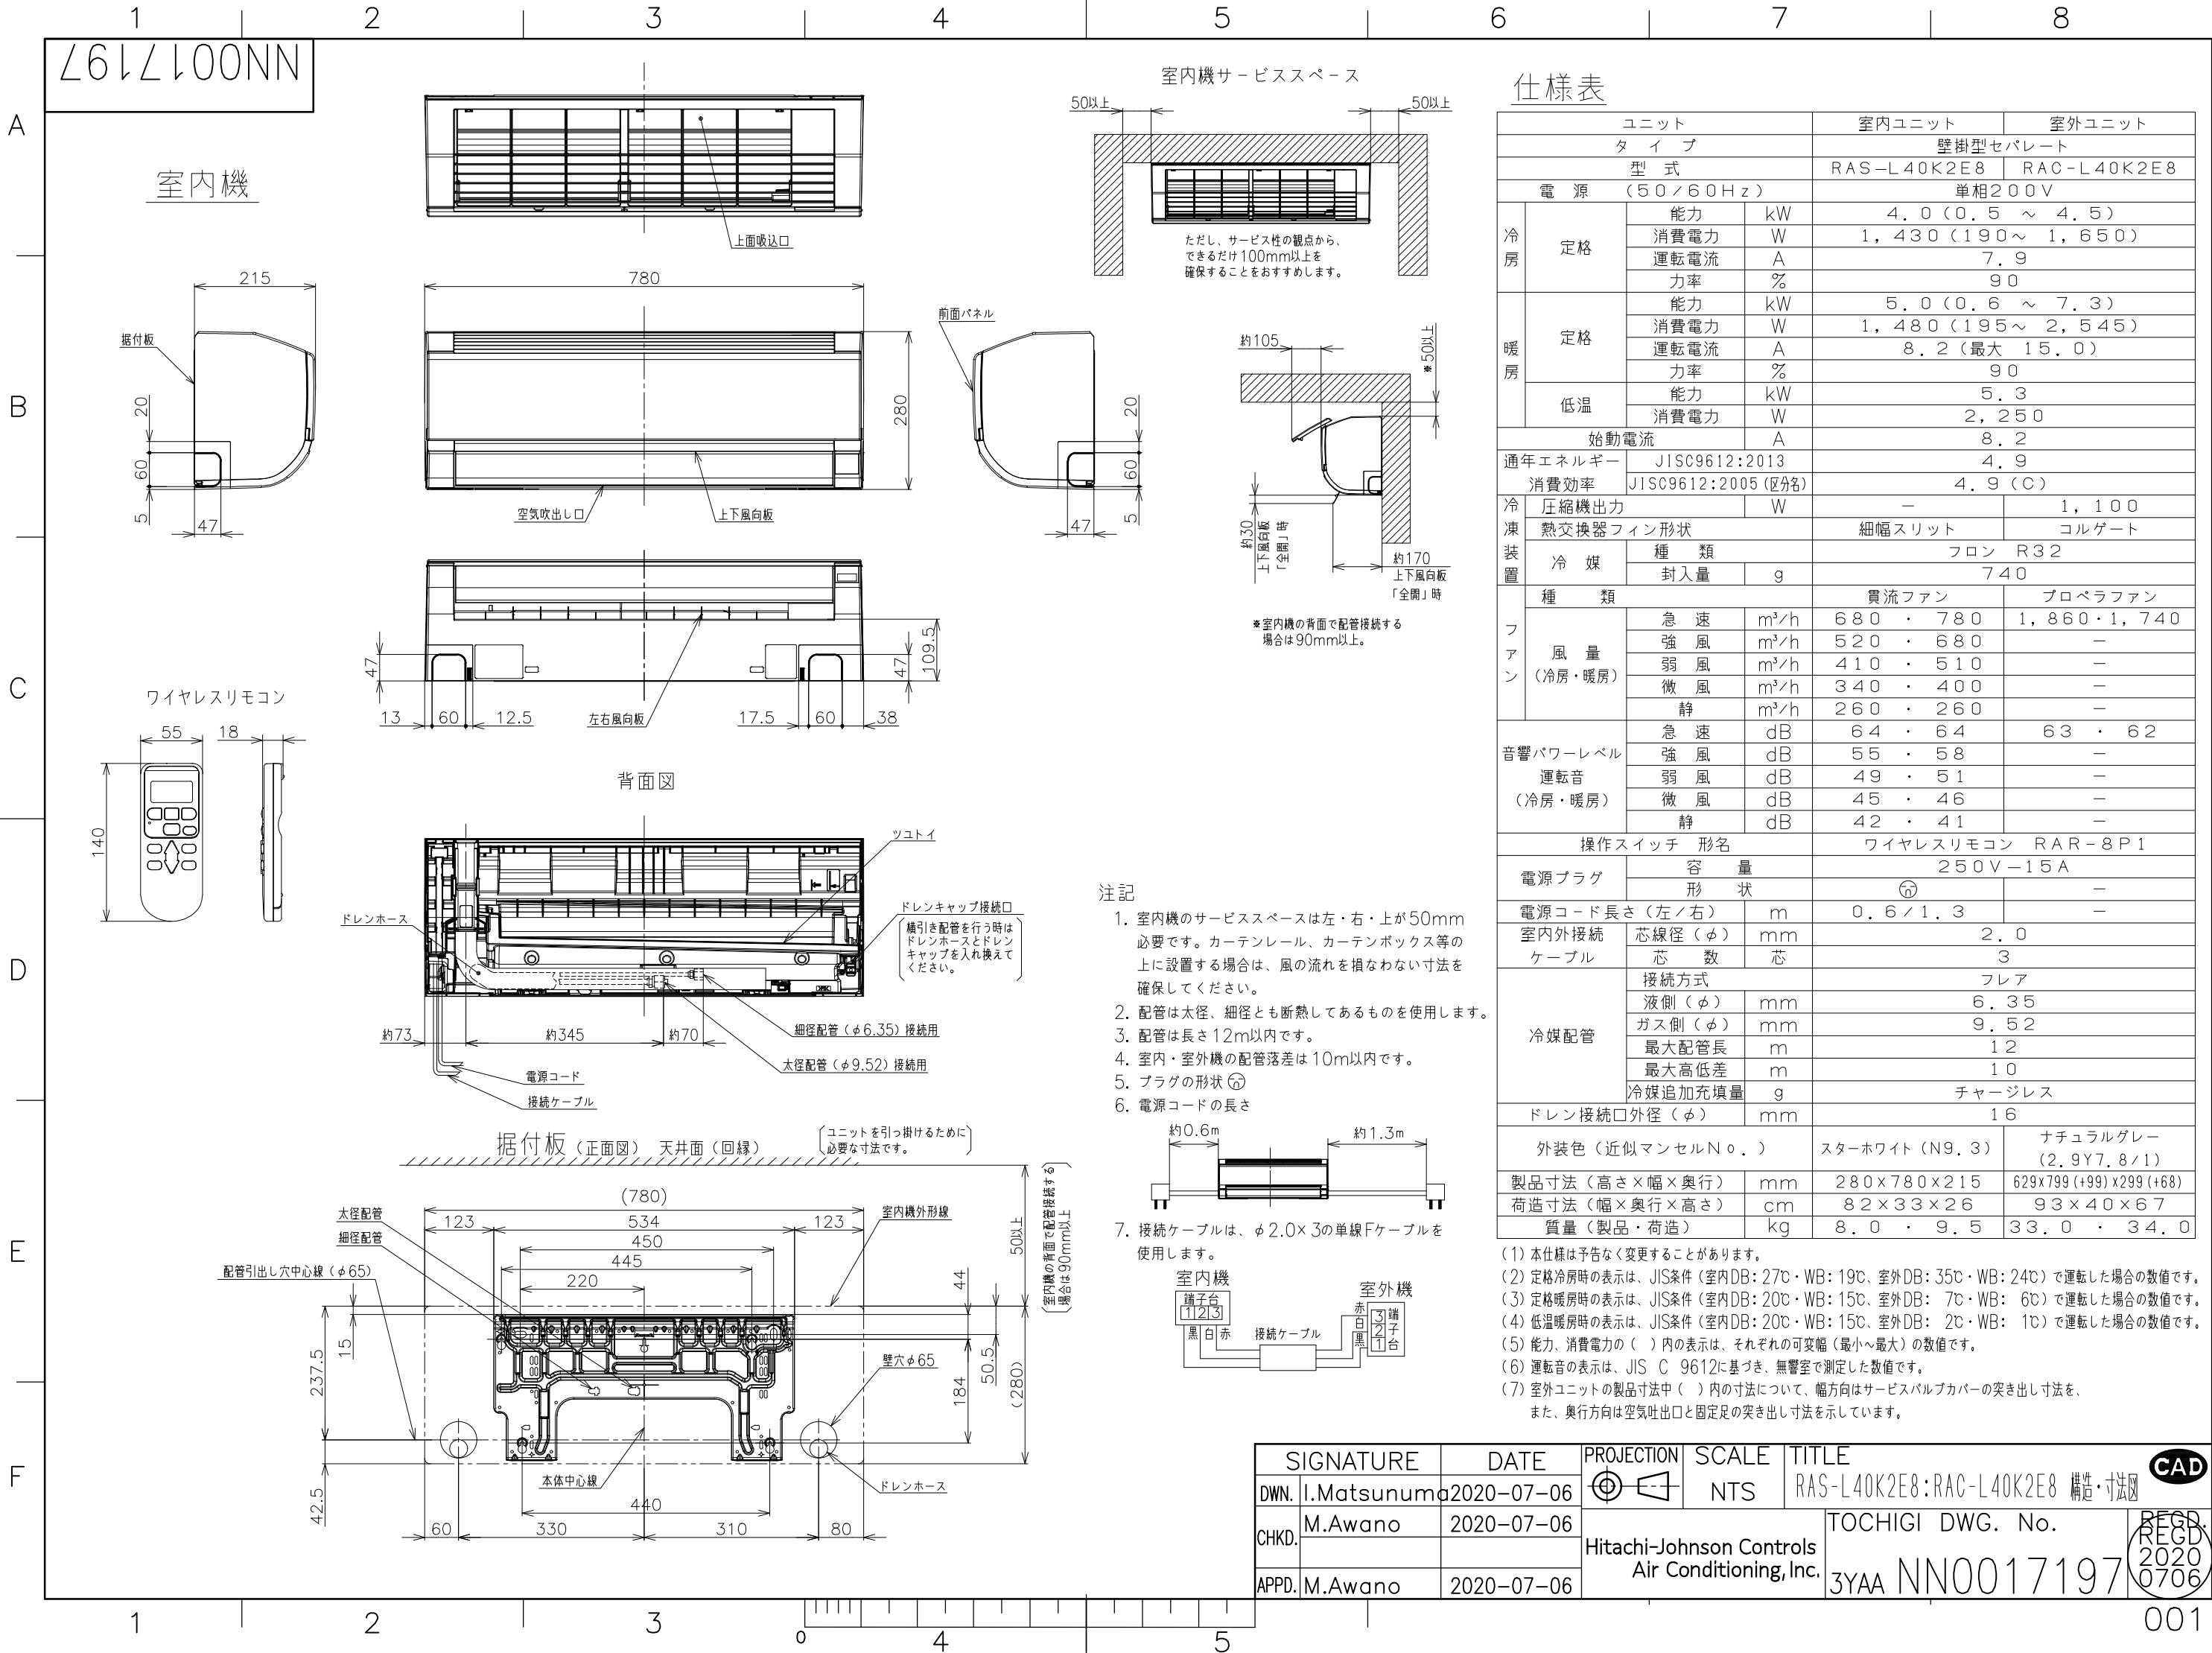
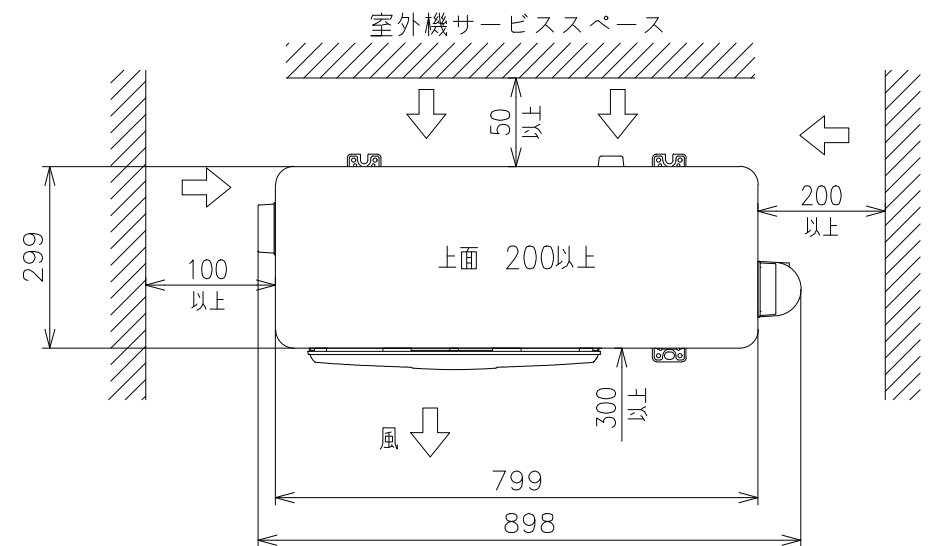
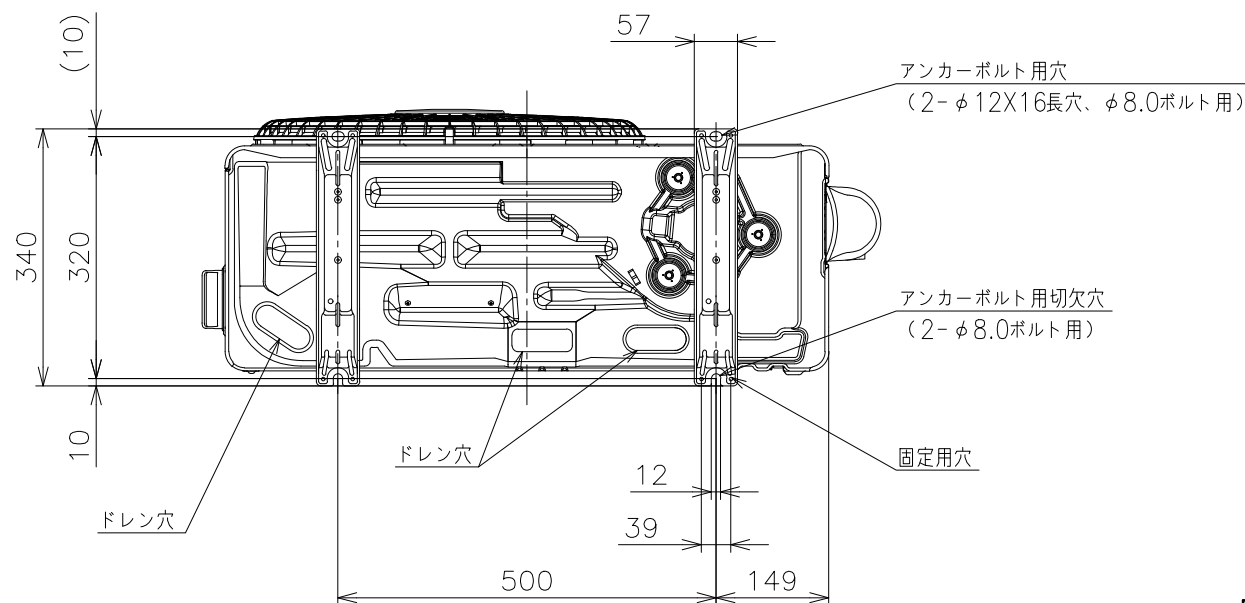
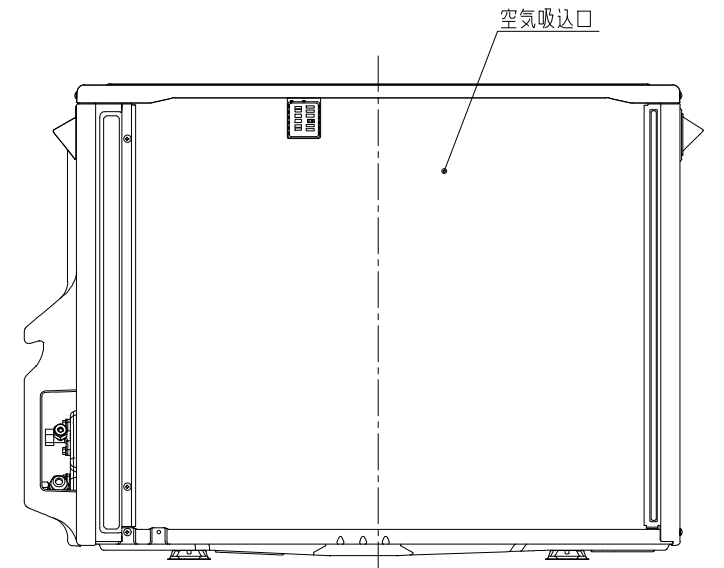
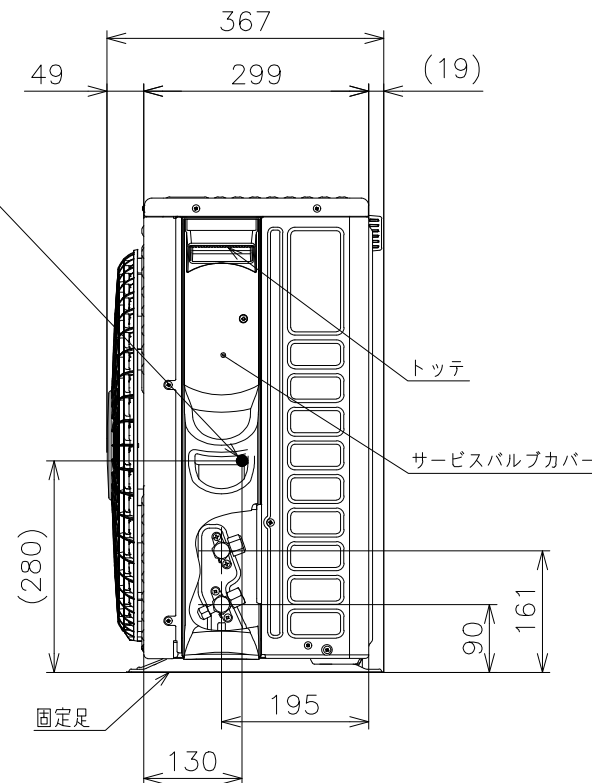


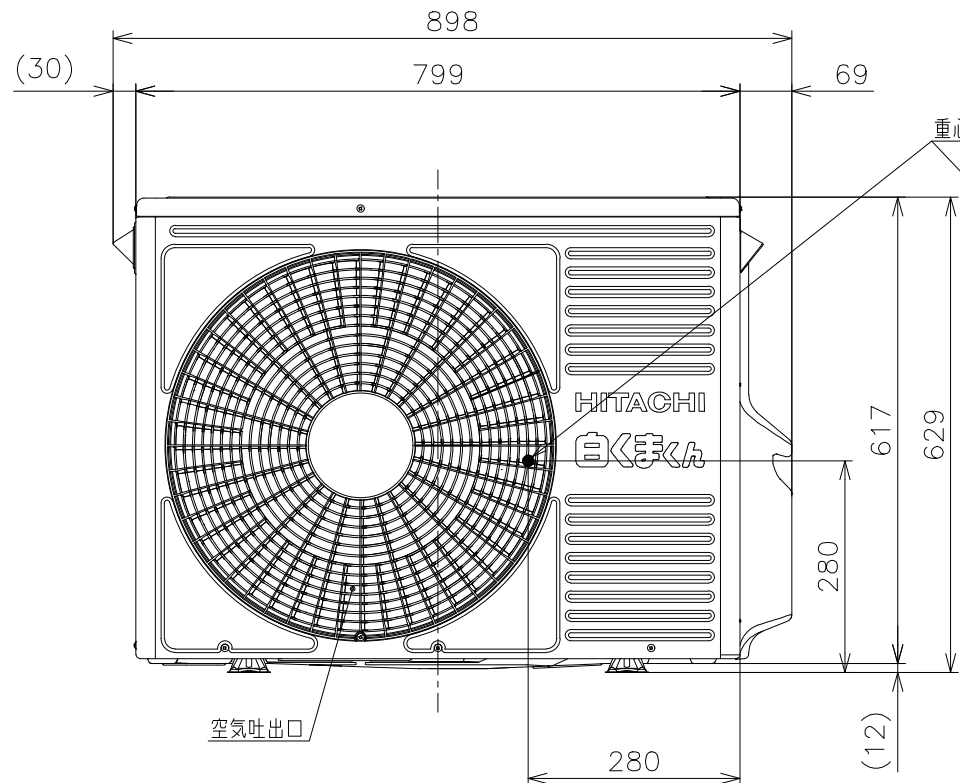

8617100NN

室外機

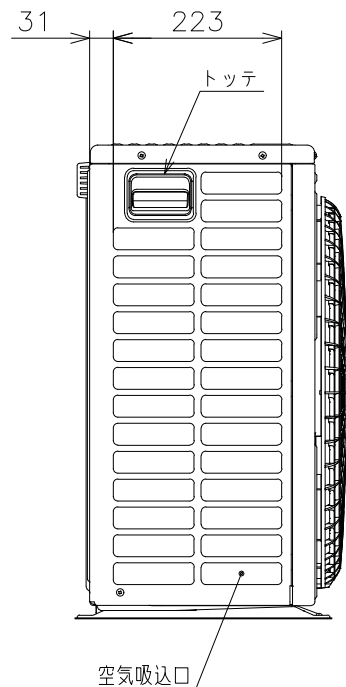



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.
DWN.	I. Matsunuma	2020-07-06		NTS	RAS-L40K2E8:RAC-L40K2E8 構造:寸法図	
CHKD.	M. Awano	2020-07-07				
APPD.	M. Awano	2020-07-07				
					TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2020 0707
					3YAA NN0017198	

CAD

001

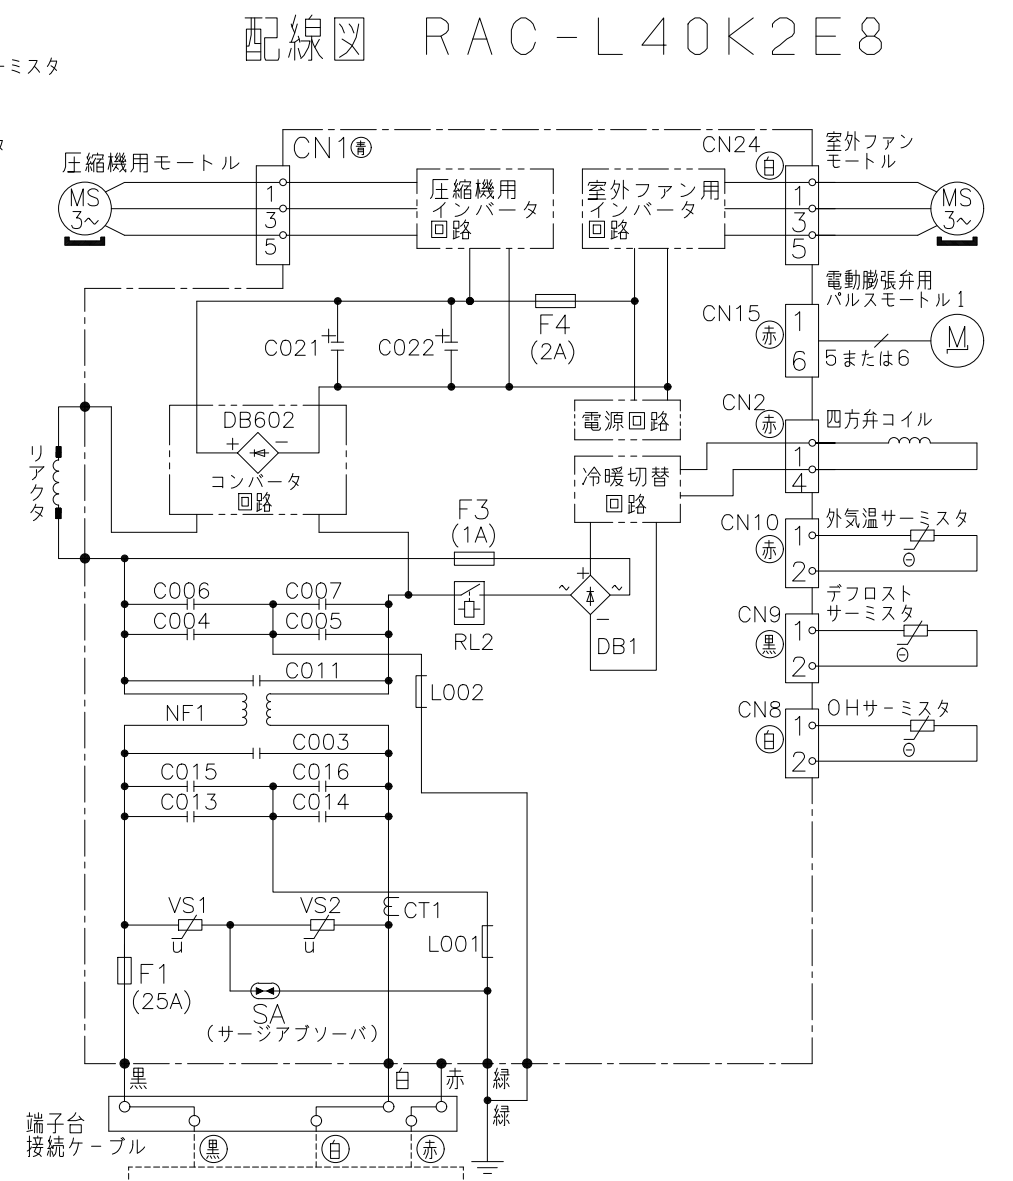

- | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|--|-------|---------------------------------|---|---|
| SIGNATURE | | DATE | PROJECTION | SCALE | TITLE |   |  |
| DWN. | I.Matsunuma | 2020-07-06 | | NTS | RAS-L40K2E8:RAC-L40K2E8 回路図:配線図 | | |
| CHKD. | T.Narabu | 2020-07-07 | Hitachi-Johnson Controls
Air Conditioning, Inc. | | | TOCHIGI DWG. No. |  |
| | M.Kurosaki | 2020-07-07 | | | | | |
| APPD. | M.Awano | 2020-07-07 | 3YDA NN0017199 | | |  | |