

9781700NN

日立ルームエアコン 壁掛MJEEシリーズ 仕様表

RAS-MJ36MEE/RAC-MJ36MEE

ユ ニ ッ ト				室内ユニット	室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート		
型 式				RAS-MJ36MEE	RAC-MJ36MEE	
電 源 (50/60Hz)				単相100V		
冷 房	定 格	能力	kW	3.6 (0.3 ~ 3.7)		
		消費電力	W	1,330 (205 ~ 1,350)		
		運転電流	A	14.1		
		力率	%	94		
暖 房	定 格	能力	kW	4.2 (0.2 ~ 4.7)		
		消費電力	W	1,190 (165 ~ 1,485)		
		運転電流	A	12.9 (最大 15.0)		
		力率	%	92		
	低 温	能力	kW	3.8		
		消費電力	W	1,480		
		始動電流		A	14.1	
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013	4.9			
		JISC9612:2005 (区分名)	4.9 (C)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—	950	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R32		
封入量		g	620			
フ ァ ン	種 類		貫流ファン	プロペラファン		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	750・830	1,860・1,740	
		強 風	m³/h	480・550	—	
		弱 風	m³/h	410・470	—	
		微 風	m³/h	310・350	—	
静		m³/h	260・260	—		
音 響 パ ワー レ ベ ル (冷房・暖房)	急 速	dB	64・65	60・61		
	強 風	dB	56・56	—		
	弱 風	dB	51・50	—		
	微 風	dB	44・45	—		
	静	dB	41・41	—		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-9K3			
電 源 プ ラ グ	容 量		125V-15A			
	形 状		㊦	—		
電源コード長さ (左/右)		m	1.0/1.7	—		
室 内 外 接 続 ケ ー ブ ル	芯線径 (φ)	mm	2.0			
	芯 数	芯	3			
冷 媒 配 管	接続方式		フレア			
	液側 (φ)	mm	6.35			
	ガス側 (φ)	mm	9.52			
	最大配管長	m	20			
	最大高低差	m	10			
	冷媒追加充填量	g	チャージレス			
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)	ナチュラルグレー (1.0Y8.5/0.5)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	295×795×250	570×750 (+60)×288 (+56)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	85×35×31	86×38×61		
質 量 (製品・荷造)		kg	9.0・12.0	24.5・28.0		

【重耐塩仕様】

項目		仕様
外板	天フタ	PCM鋼板にポリエステル樹脂粉末塗装
	前板側板	
ベース		溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉末塗装または溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板にポリエステル樹脂粉末塗装
熱交換器		エポキシ樹脂塗料「ストロン8 (ブルー)」塗装
基板 (パターン面・部品面)		両面シリコンコート

※製品の改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

●据え付け上および維持管理上のご注意

重耐塩仕様は素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、次のような据え付け計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。

- (1) 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
・本体の設置は建物の風下にしてください。
・やむを得ず海岸面に本体を設置する場合は、防風板を設けて直接潮風が当たることを避けてください。
- (2) 外板に付着した海塩粒子が雨水によって充分洗浄されるように配慮してください。
- (3) 室外ユニットのベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
- (4) 海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- (5) 据え付け、メンテナンス等で付いた傷は、必ず補修してください。
- (6) 機器の状態を定期的に点検してください。
(必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください。)
- (7) 水はけの良い場所に設置してください。
特に基礎部分の排水性を確保してください。






- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
 (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃: DB・19℃: WB, 室外 35℃: DB・24℃: WB) で運転した場合の数値です。
 (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃: DB・15℃: WB, 室外 7℃: DB・6℃: WB) で運転した場合の数値です。
 (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃: DB・15℃: WB, 室外 2℃: DB・1℃: WB) で運転した場合の数値です。
 (5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。
 (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
 (7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーまたは固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	Y.Tanaka	2022-01-25		NTS	2022年度 MJEEシリーズ 仕様表	
CHKD.	M.Awano	2022-01-25				
APPD.	M.Awano	2022-01-25	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 4YAA NN0021846	REGD. REGD. 2022 0125


1 2 3 4 5 6 7 8

1831200NN



日立ルームエアコン 壁掛MJシリーズ 室内ユニット 寸法図

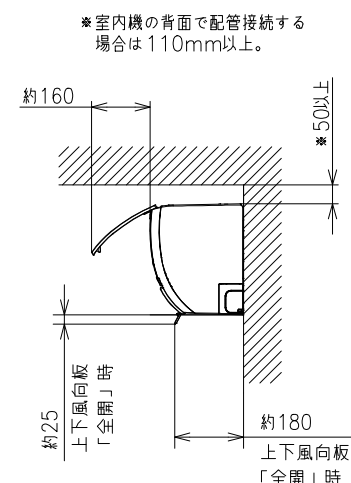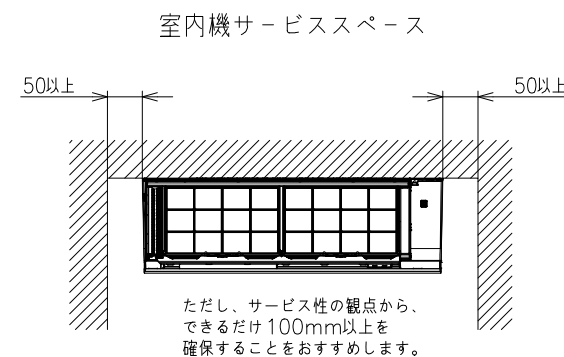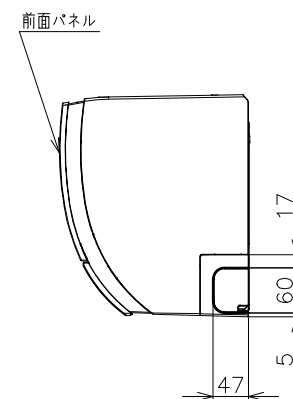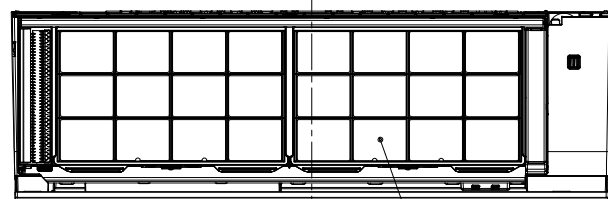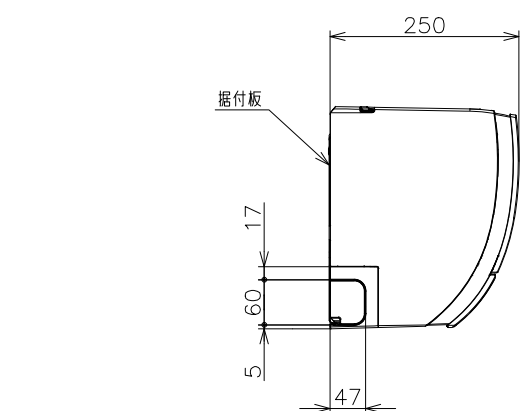



ワイヤレスリモコン

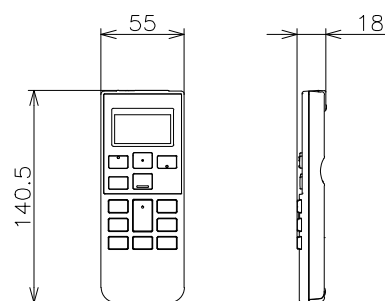

リモコンホルダー

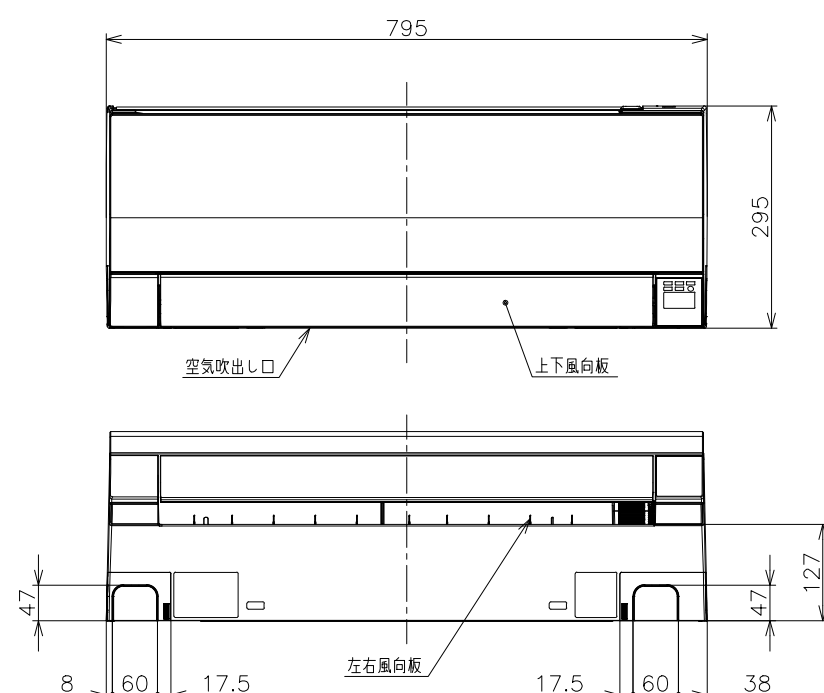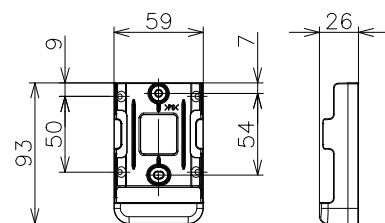


背面図

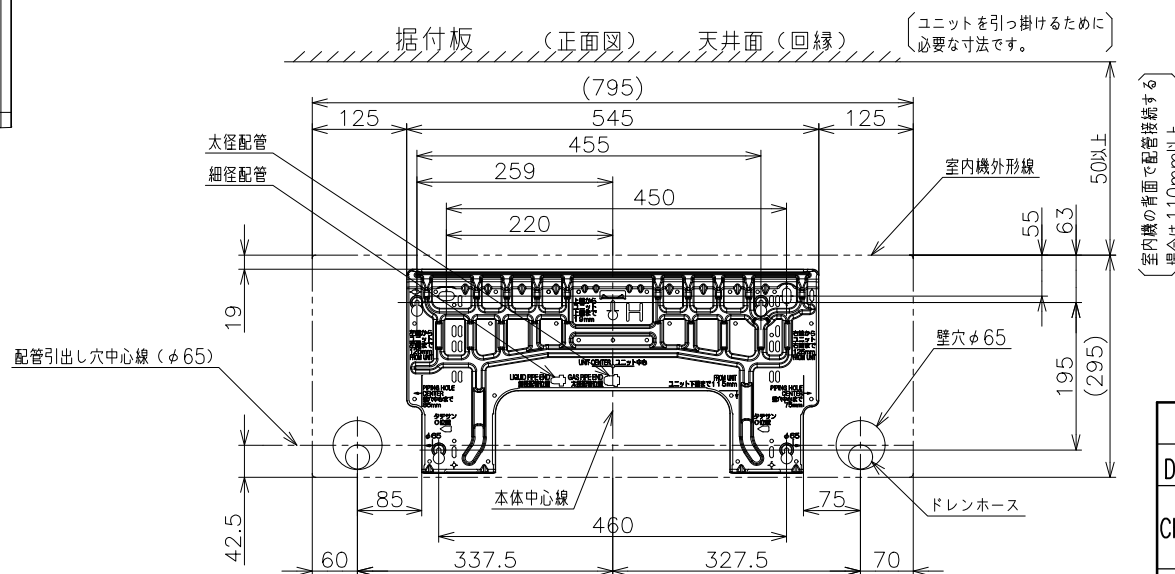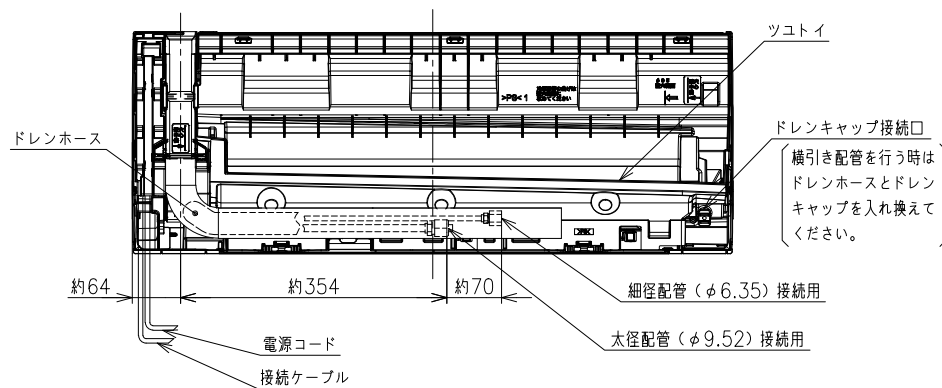


注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊹
- 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

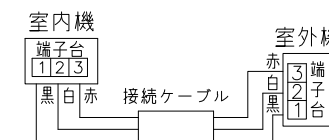

適用機種

RAS-MJ22M
RAS-MJ22ME
RAS-MJ22MEE
RAS-MJ25M
RAS-MJ25ME
RAS-MJ25MEE
RAS-MJ28M
RAS-MJ28ME
RAS-MJ28MEE
RAS-MJ36M
RAS-MJ36ME
RAS-MJ36MEE








SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0021831	REGD. 2022 0125
DWN.	Y.Tanaka	2022-01-24	⊕	NTS	2022年度 MJシリーズ 寸法図		
CHKD.	M.Awano	2022-01-25					
APPD.	M.Awano	2022-01-25					



1 2 3 4 5 6 7 8

LN0021837

日立ルームエアコン 壁掛MJシリーズ
室外ユニット 寸法図

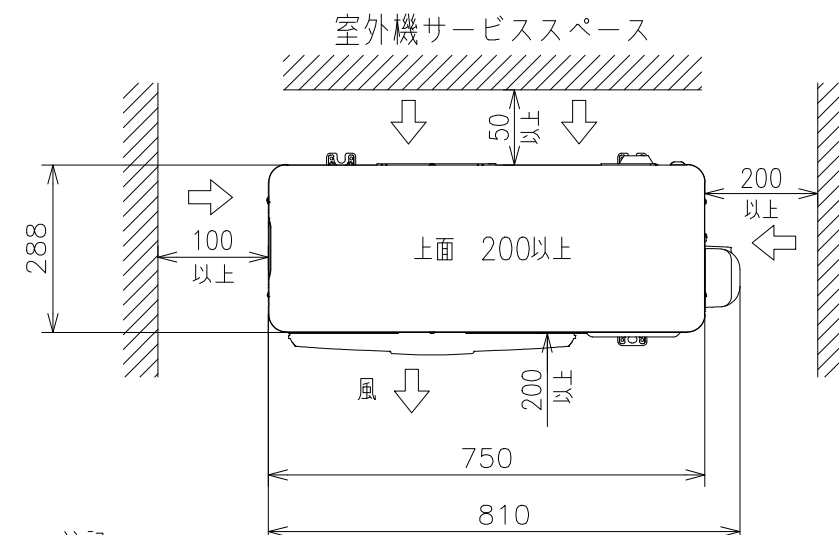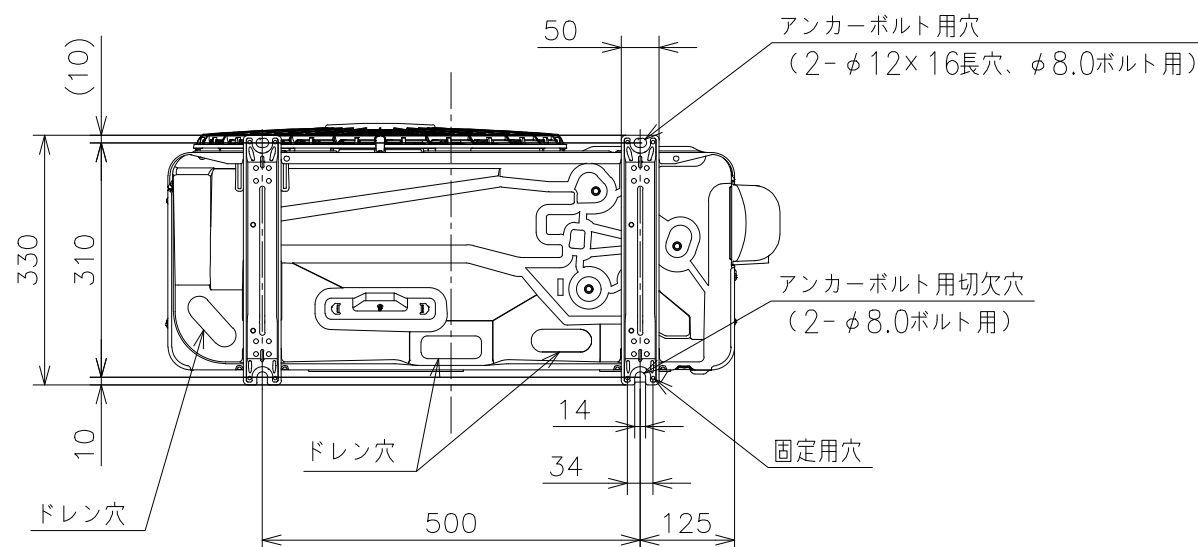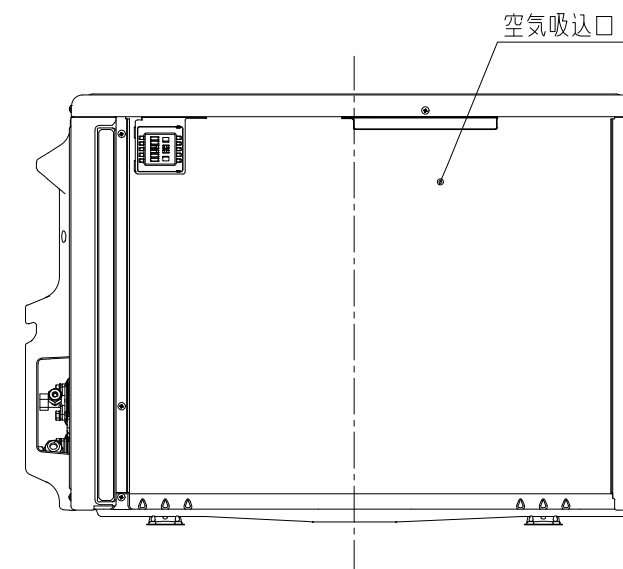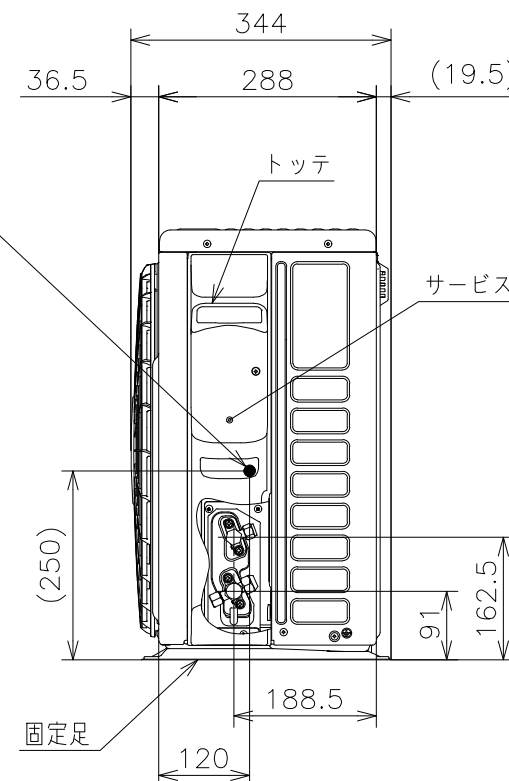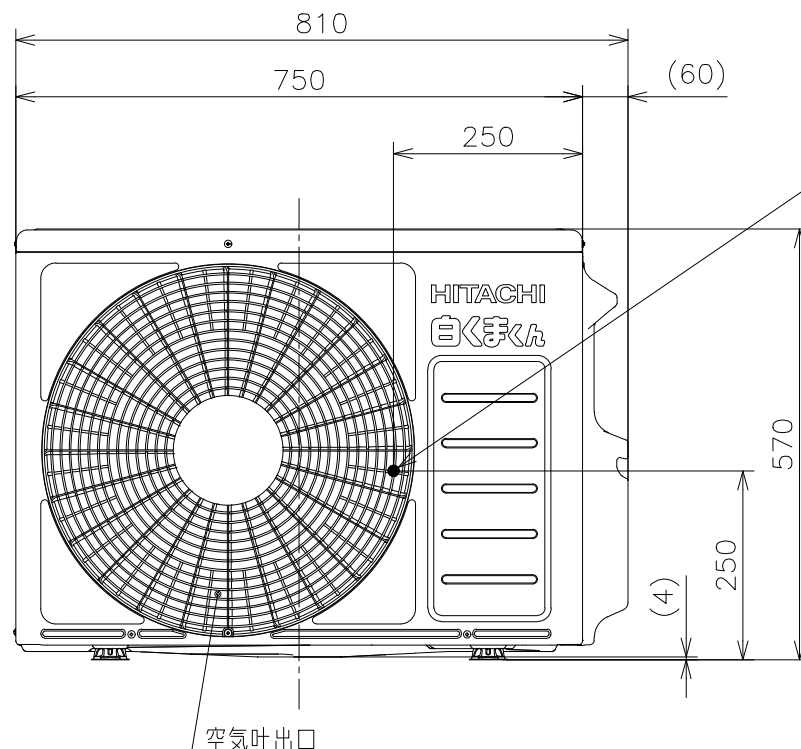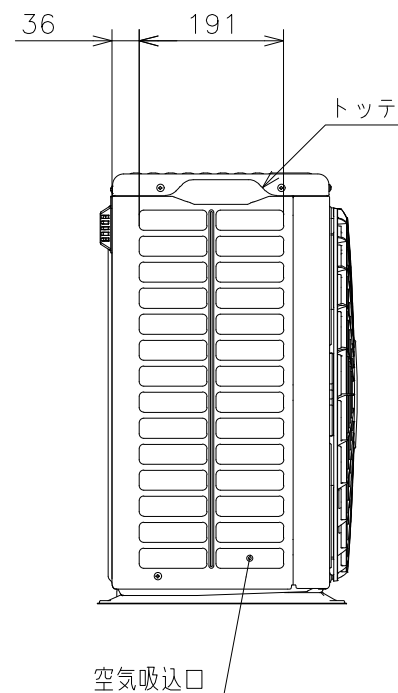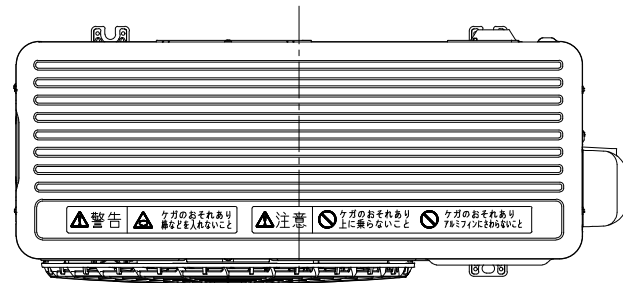


- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ↔ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

適用機種
RAC-MJ25M
RAC-MJ25ME
RAC-MJ25MEE
RAC-MJ28M
RAC-MJ28ME
RAC-MJ28MEE
RAC-MJ36M
RAC-MJ36ME
RAC-MJ36MEE

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. Y.Tanaka	2022-01-24	⊕	NTS	2022年度 MJシリーズ 寸法図	
CHKD. M.Awano	2022-01-25			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2022 0125
APPD. M.Awano	2022-01-25			3YAA NN0021837	

8281700NN

回路図

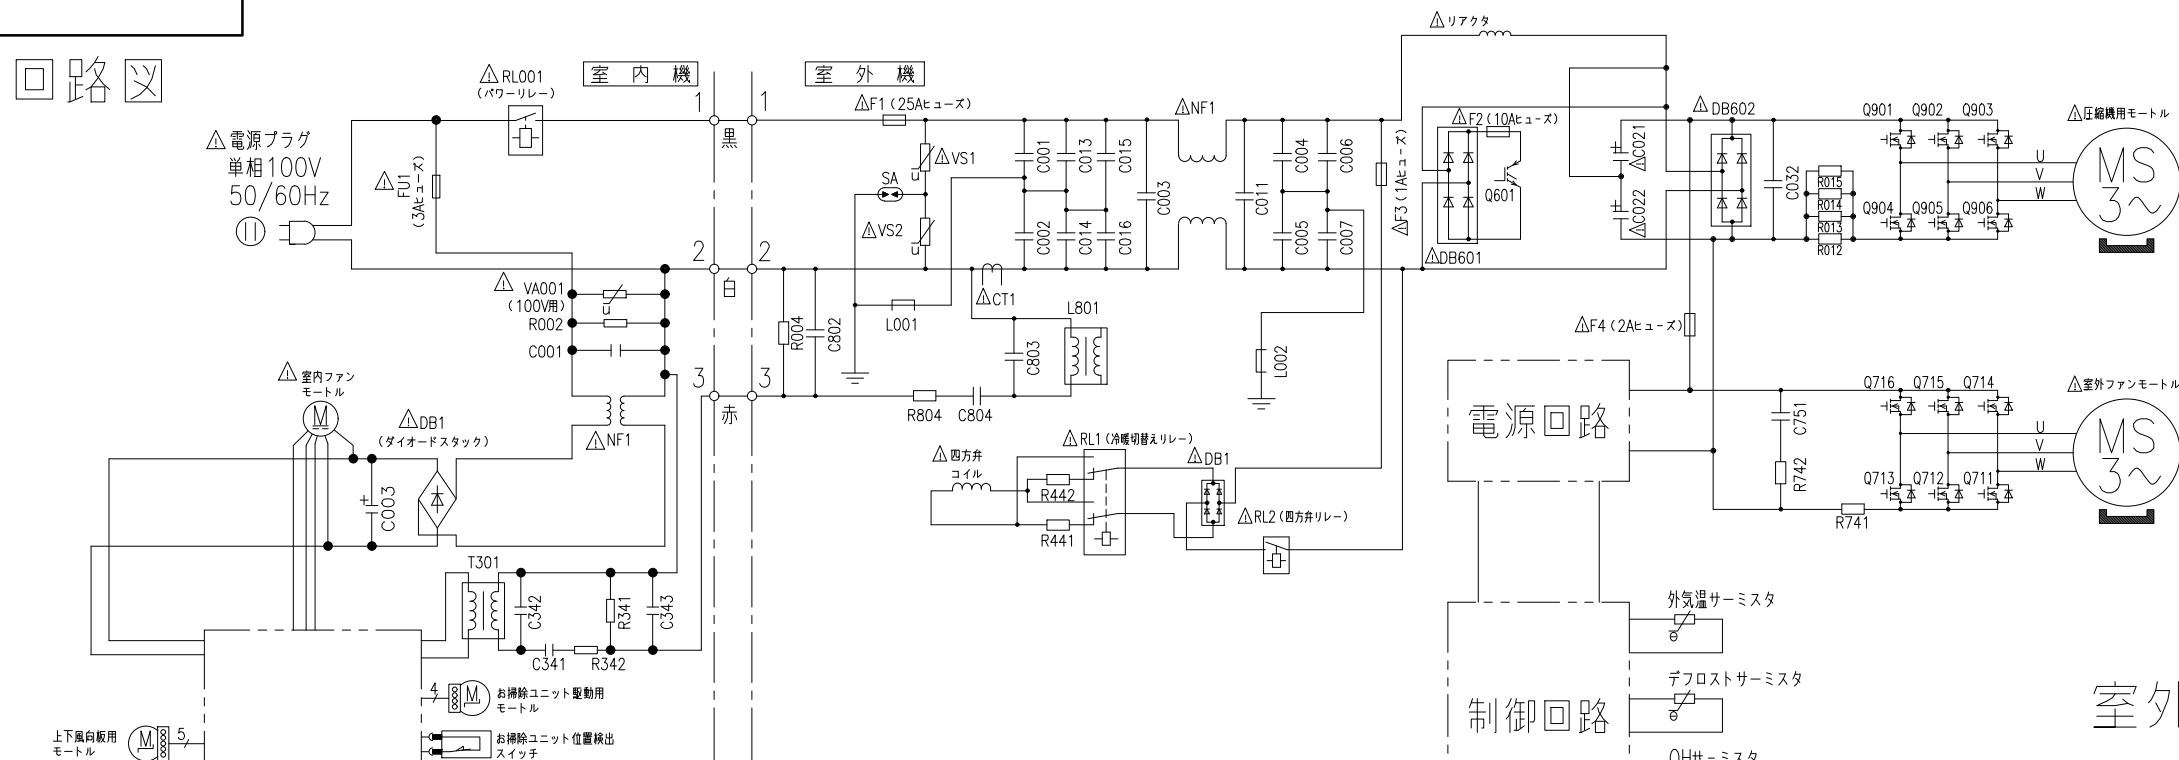

日立ルームエアコン 壁掛MJシリーズ


室内室外ユニット 回路図・配線図

室内機	室外機
RAS-MJ25M	RAC-MJ25M
RAS-MJ25ME	RAC-MJ25ME
RAS-MJ25MEE	RAC-MJ25MEE
RAS-MJ28M	RAC-MJ28M
RAS-MJ28ME	RAC-MJ28ME
RAS-MJ28MEE	RAC-MJ28MEE
RAS-MJ36M	RAC-MJ36M
RAS-MJ36ME	RAC-MJ36ME
RAS-MJ36MEE	RAC-MJ36MEE


電源回路

制御回路

室外機配線図

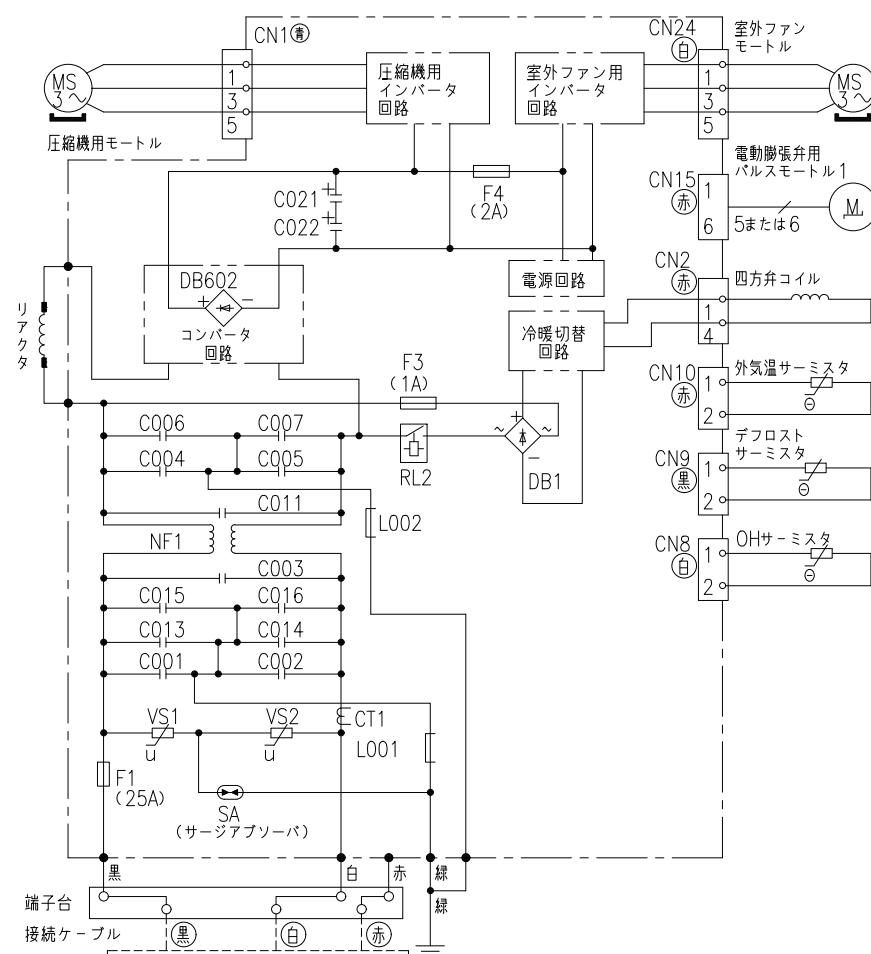

室内機配線図

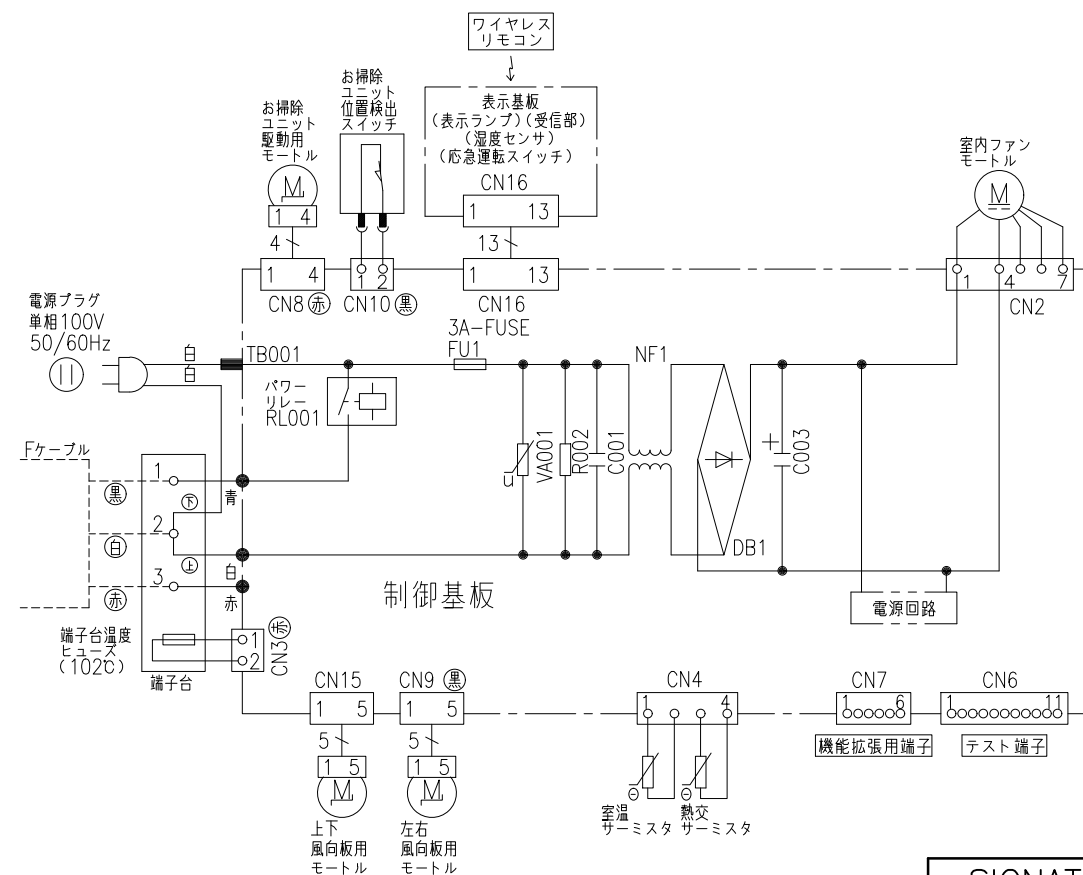

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*1 HA接続コードを差込んで*2 標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*3 カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*4 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*1 HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の*5 無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売のHEMSアダプターの端子を差込んでください。

- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
- *4 RACアダプター：PSC-6RAD
- *5 無線LAN接続アダプター：SP-WL3

* 部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0021838	REGD. 2022 0114
DWN. K. Mizutori	2021-12-16	⊕	NTS	2022年度 MJシリーズ 回路図・配線図			
CHKD. T. Narabu	2022-01-12						
APPD. H. Hashimoto	2022-01-13						

CAD

001