
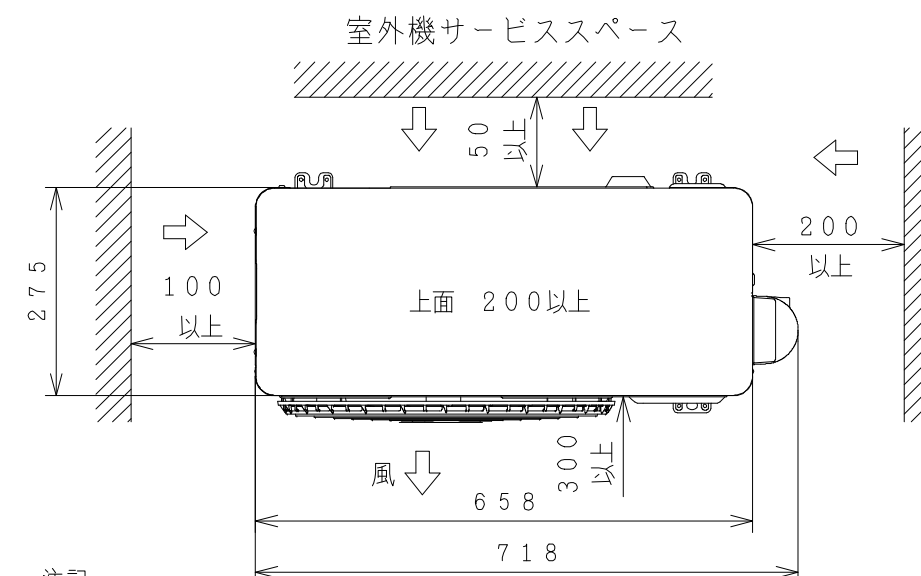
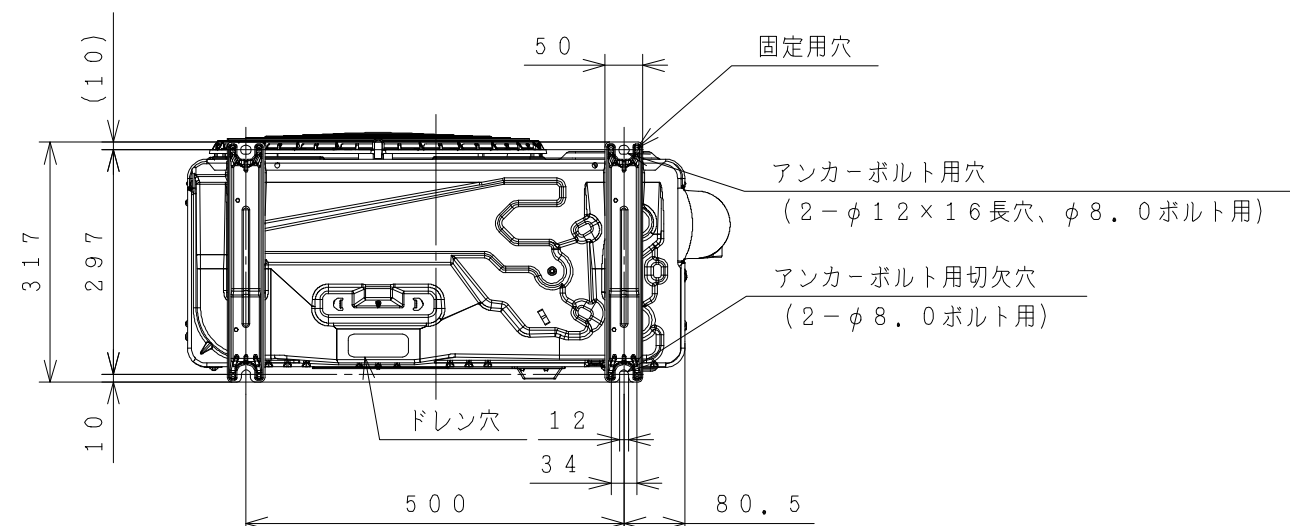
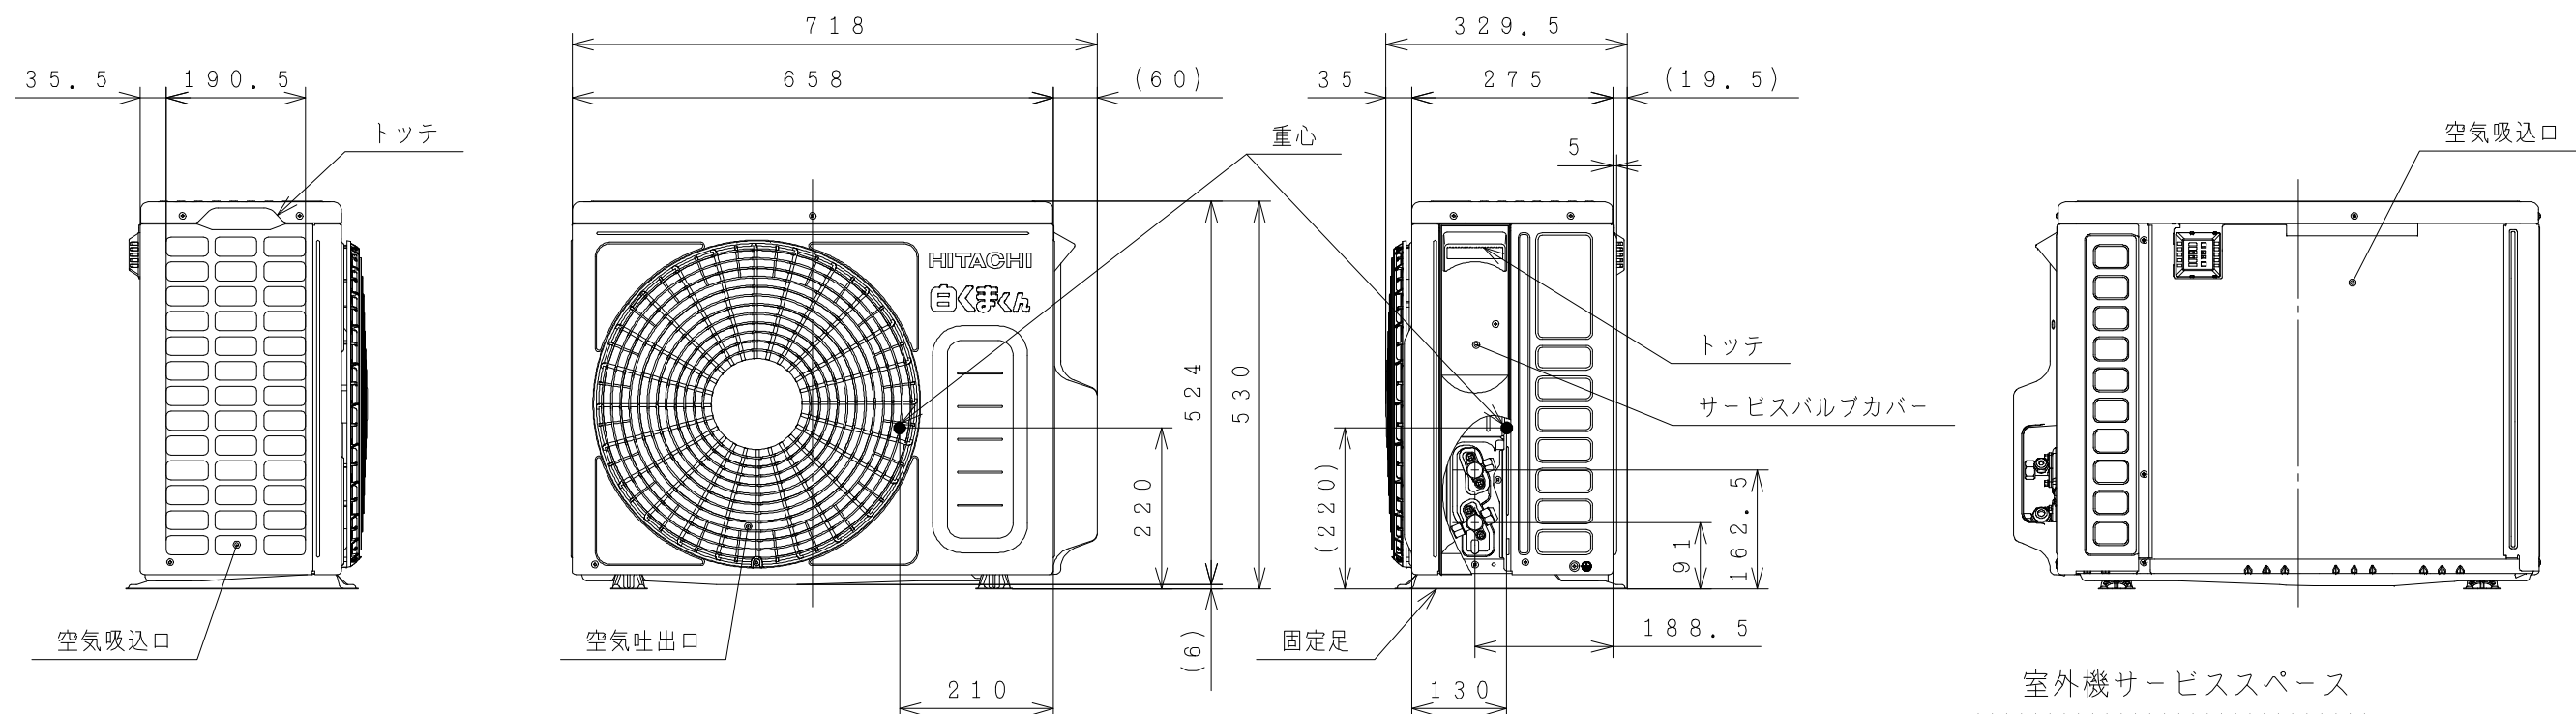


6	7	1	9	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機

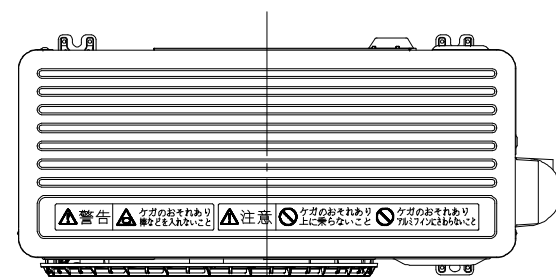


- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2017-03-21		NTS	RAS-WM22GE5:RAC-WM22GE5 構造:寸法図		
CHKD.	S. Tokita	2017-03-22	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No.
APPD.	K. Kezuka	2017-03-22					3YAA NN0006129



0 3 1 9 0 0 0 N N

回路図

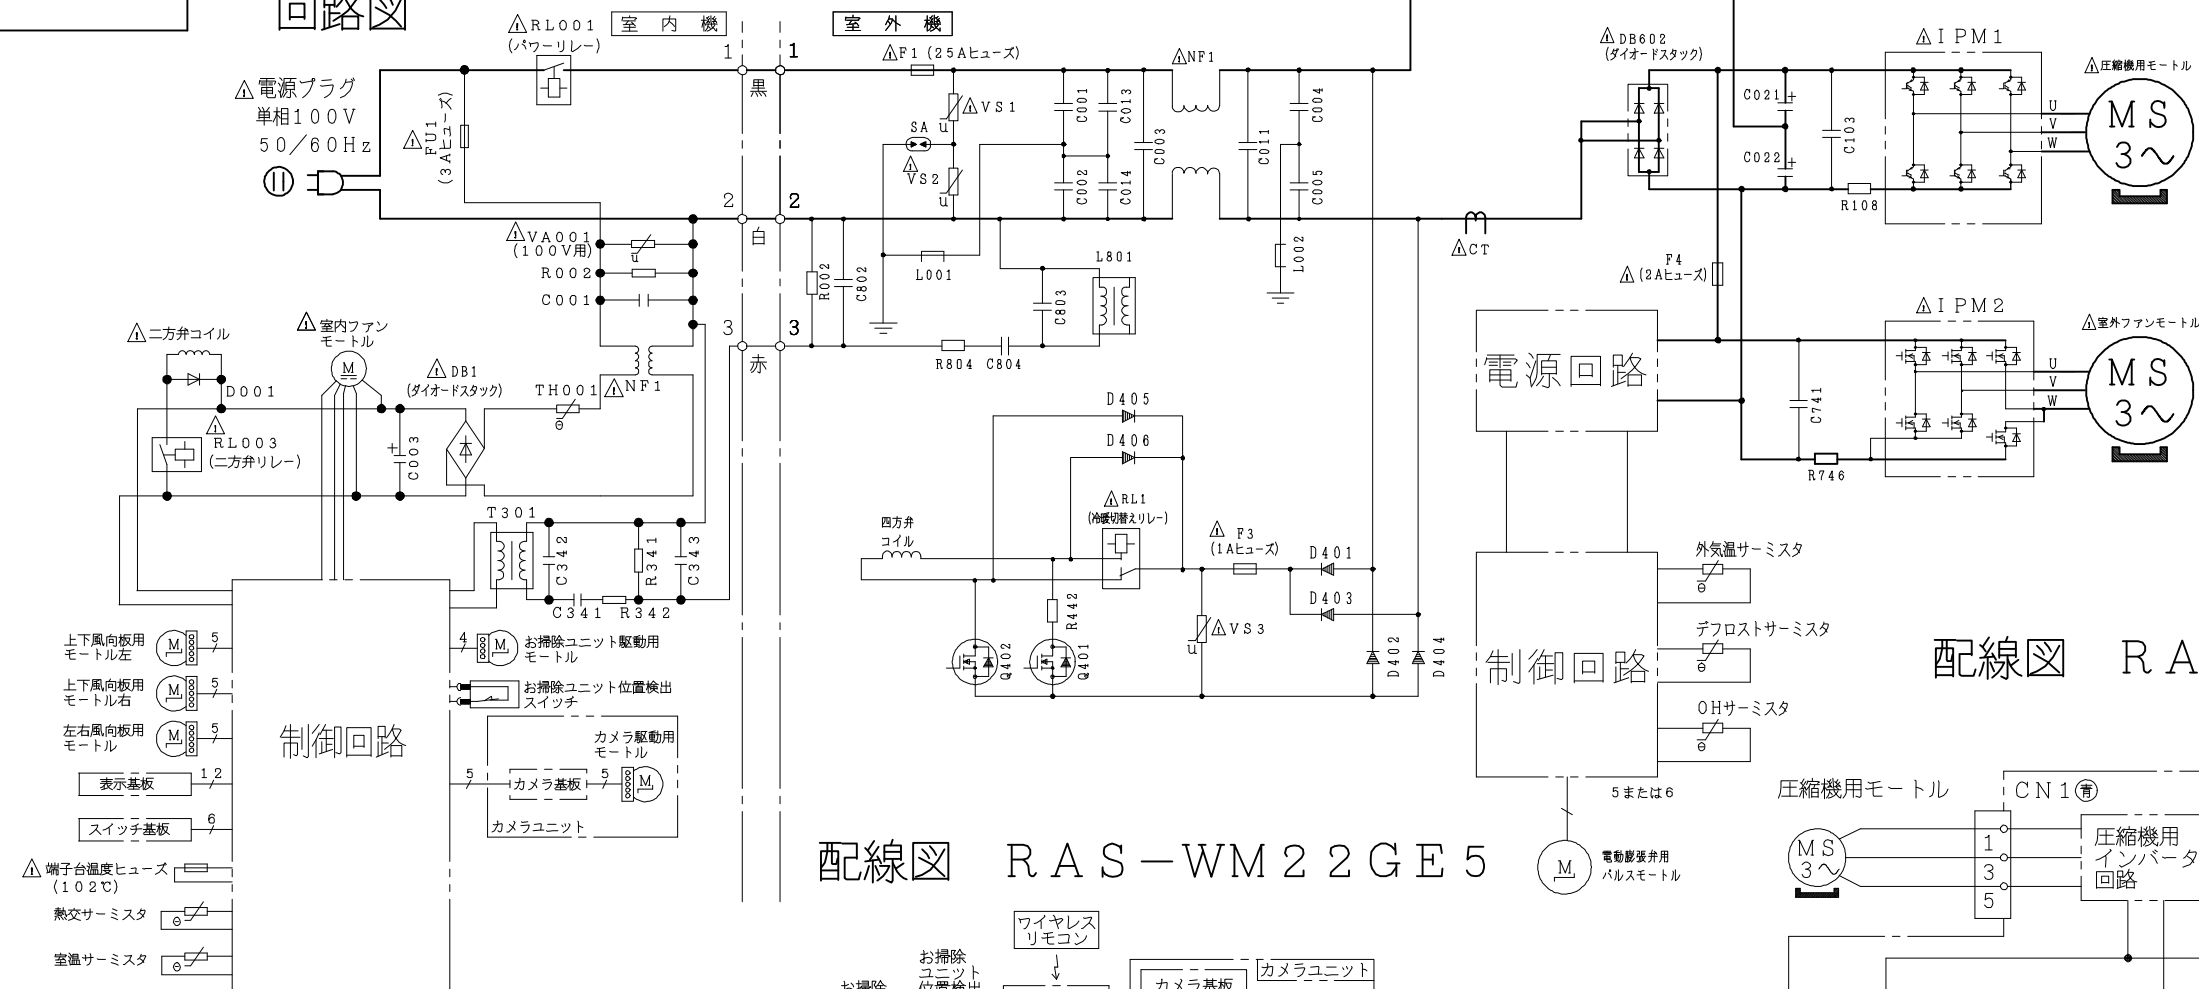

配線図 R A C - W M 2 2 G E 5

配線図 RAS-WM22GE5

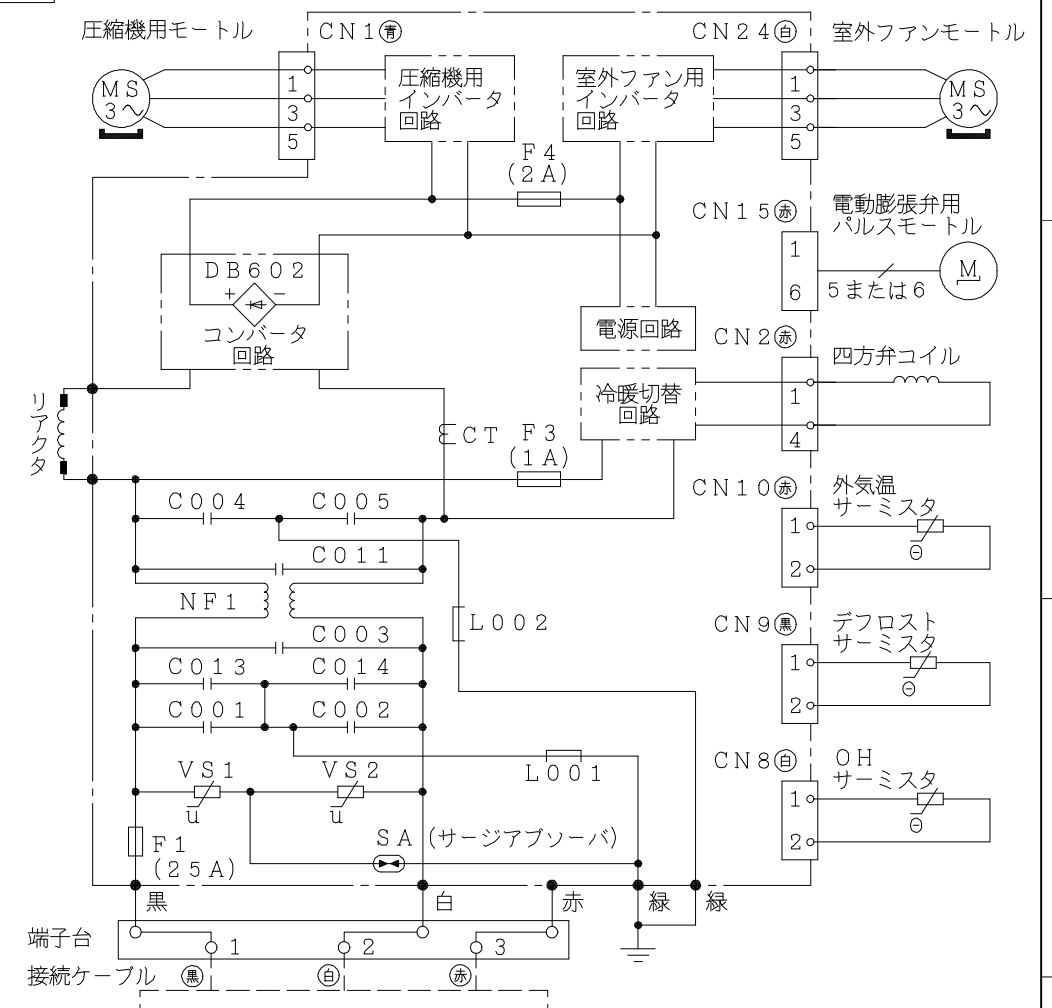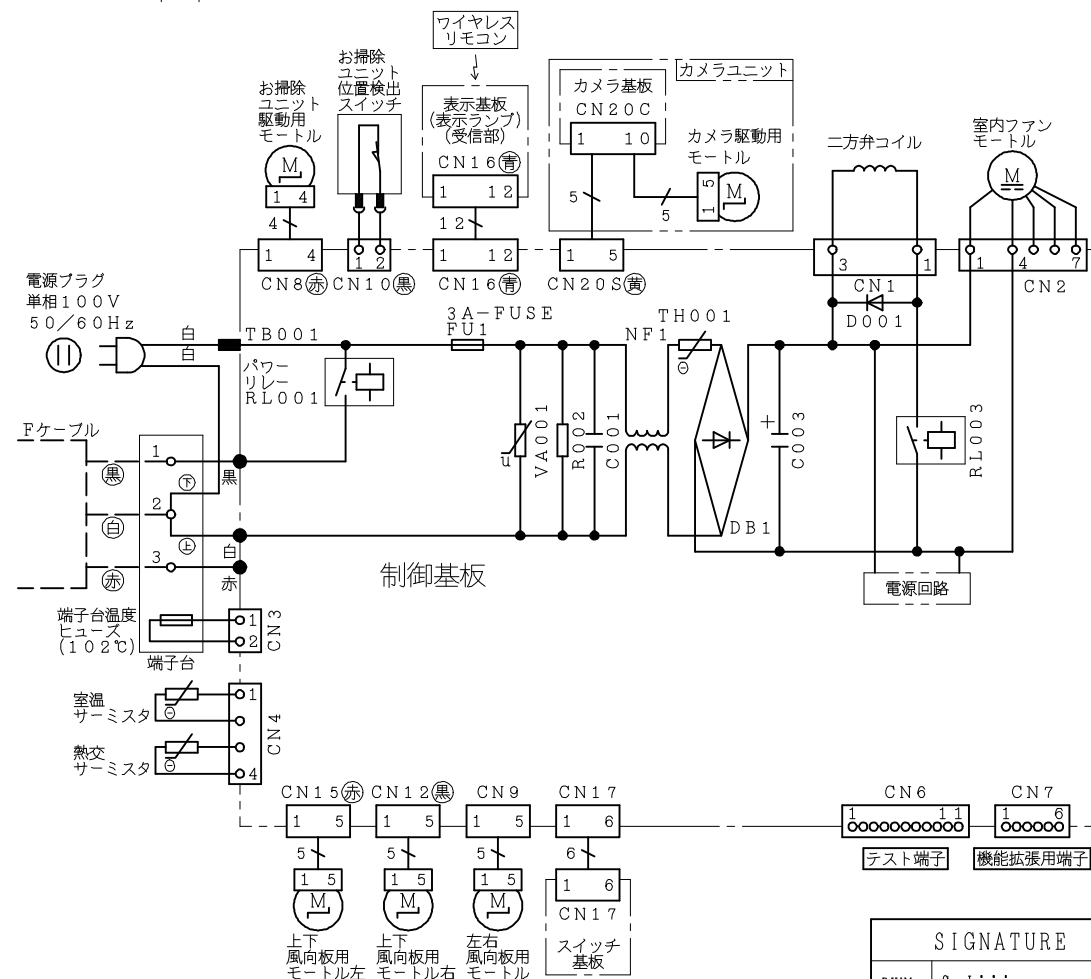

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN 6に別売の^{*1} HA接続コードを
差込んで^{*2} 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN 7に別売の^{*3} RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN 7に別売の^{*4} 無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD

※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2017-03-23		N T S	RAS-WM22GE5:RAC-WM22GE5 回路図:配線図	
CHKD.	H. Shono	2017-03-24	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0006130
APPD.	K. Kezuka	2017-03-24				
						