

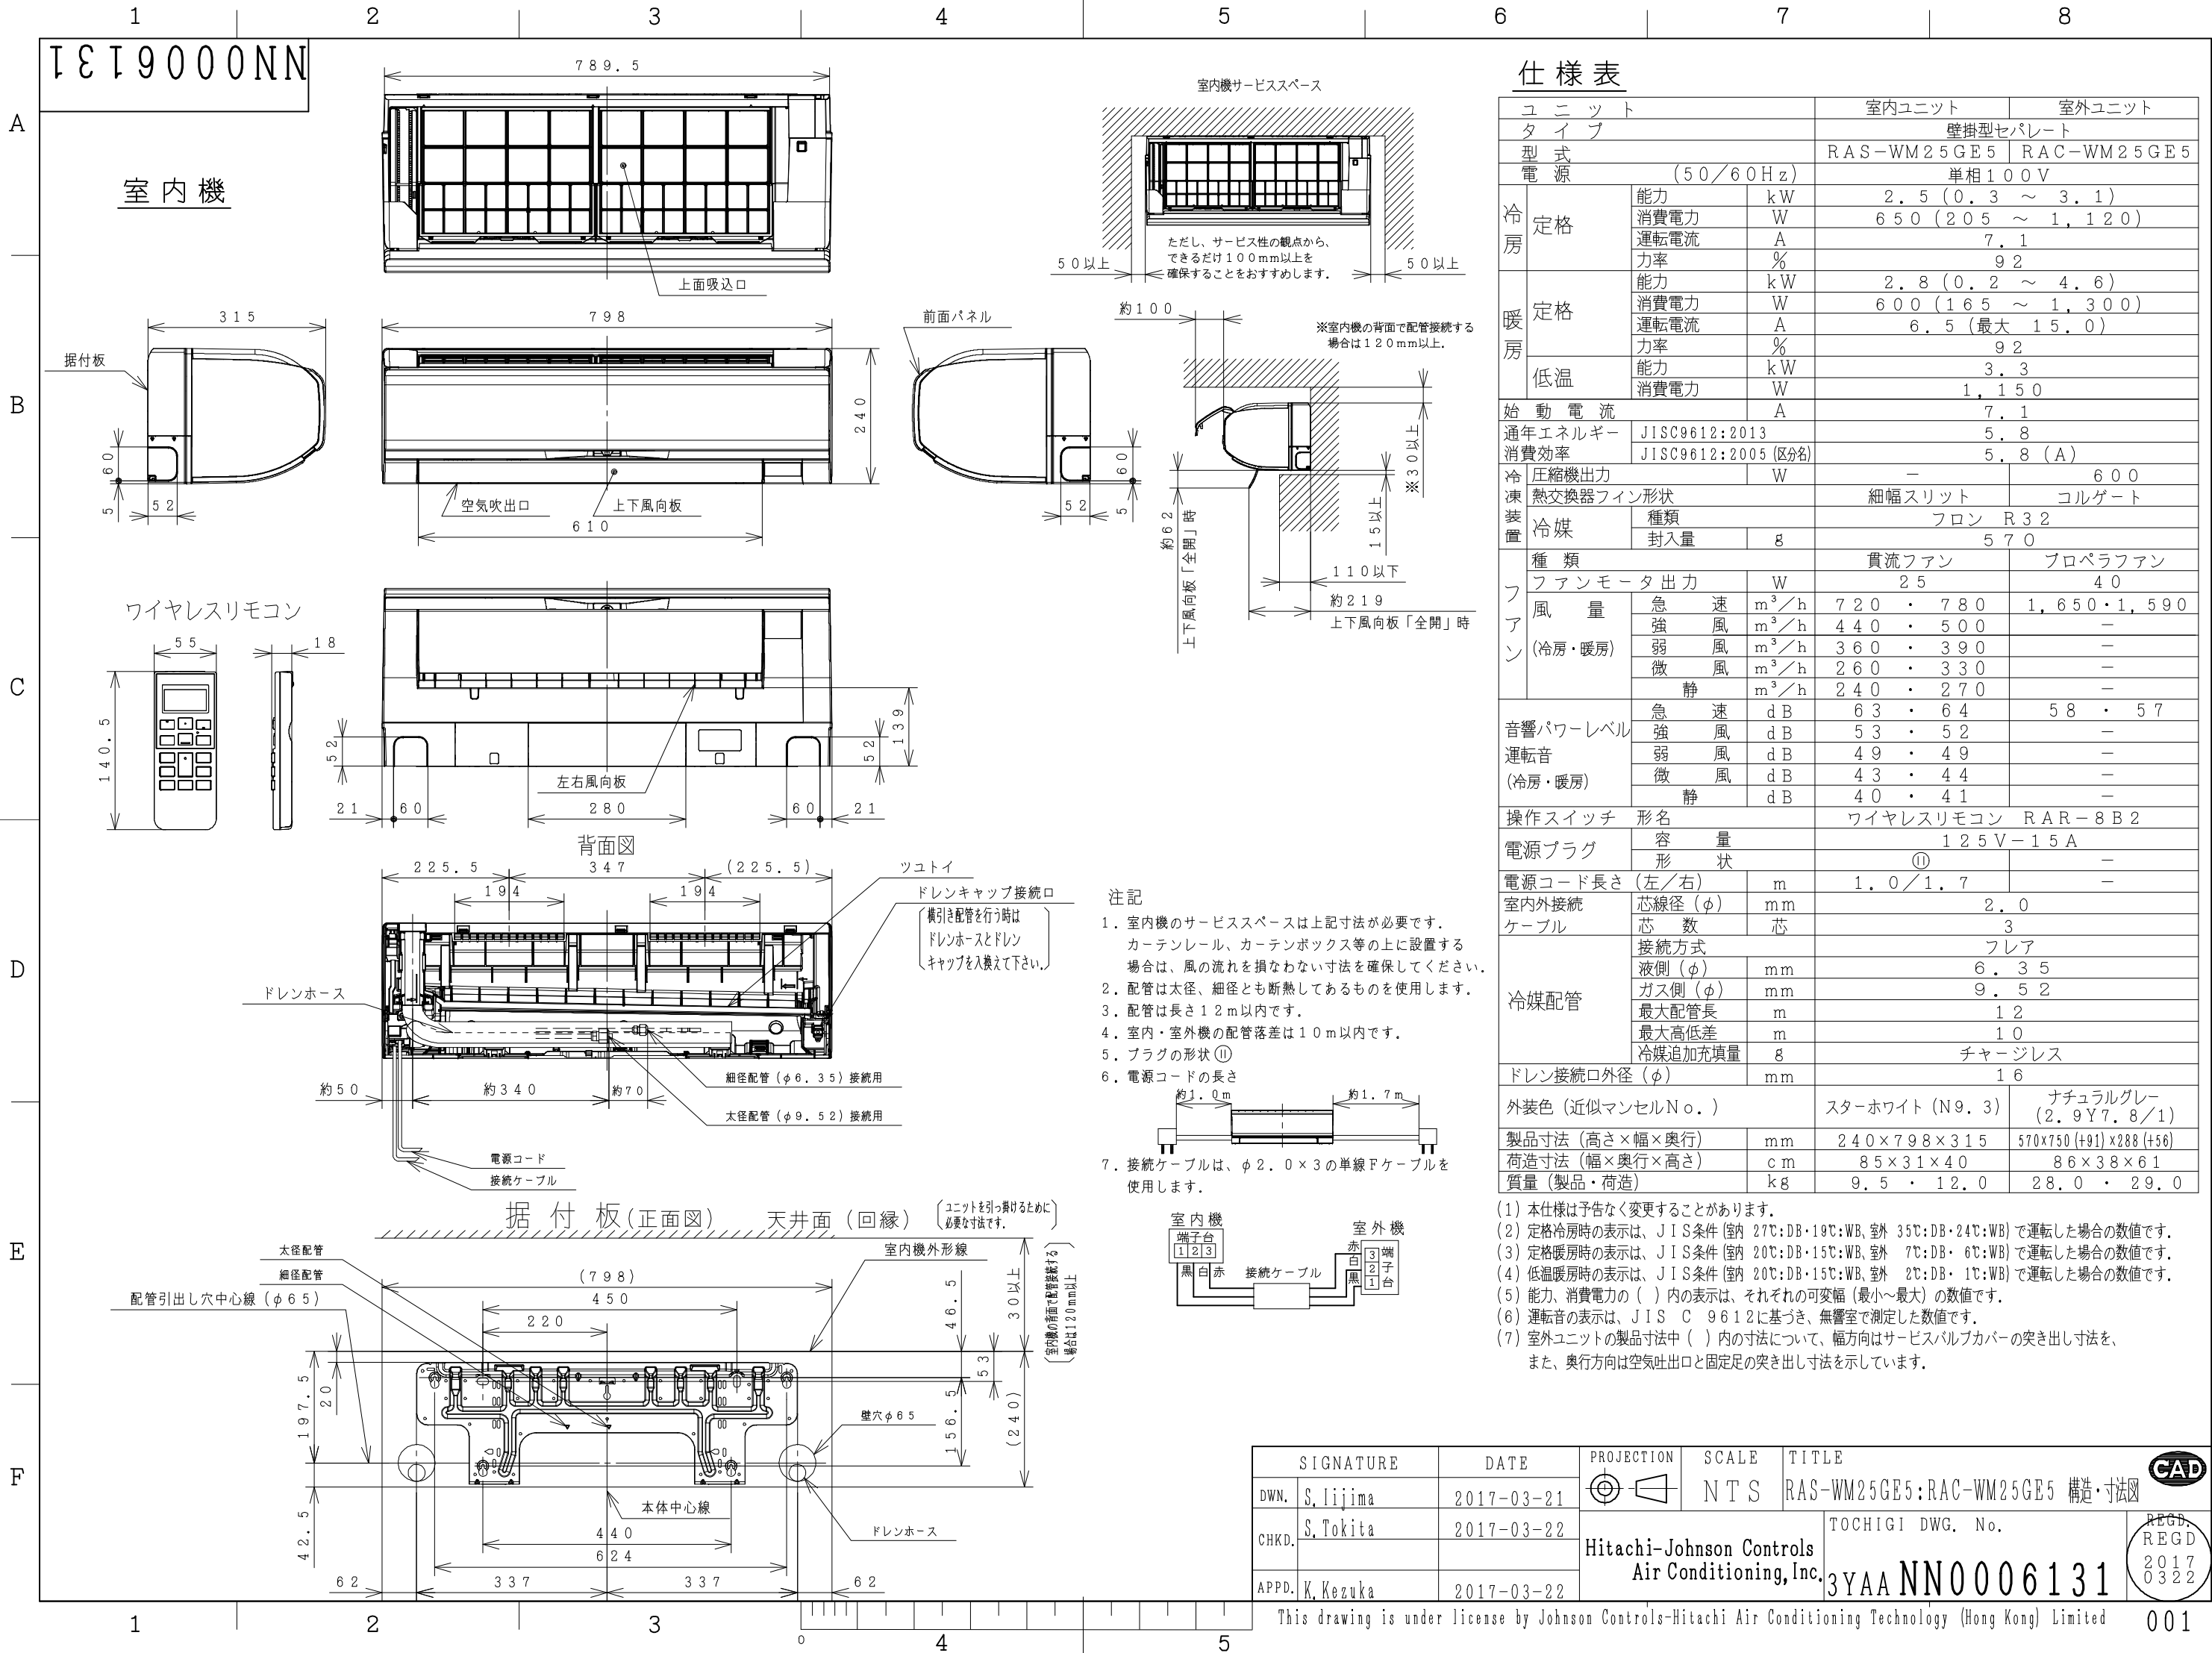
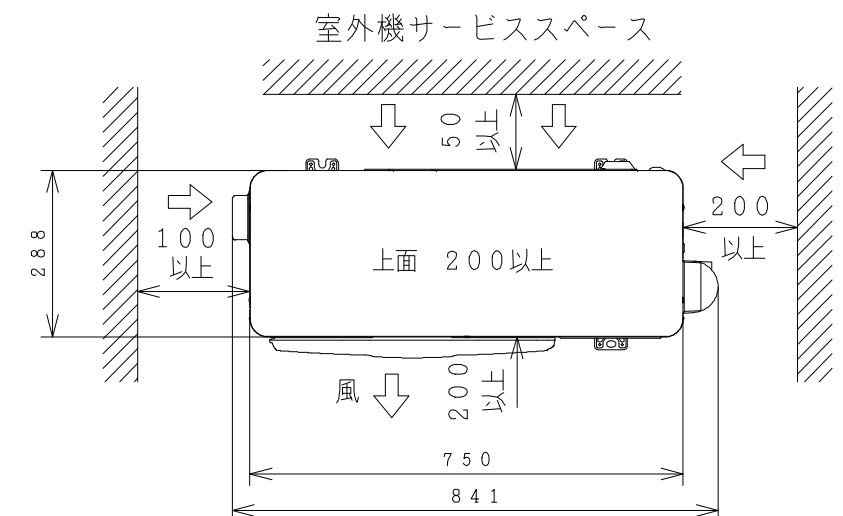
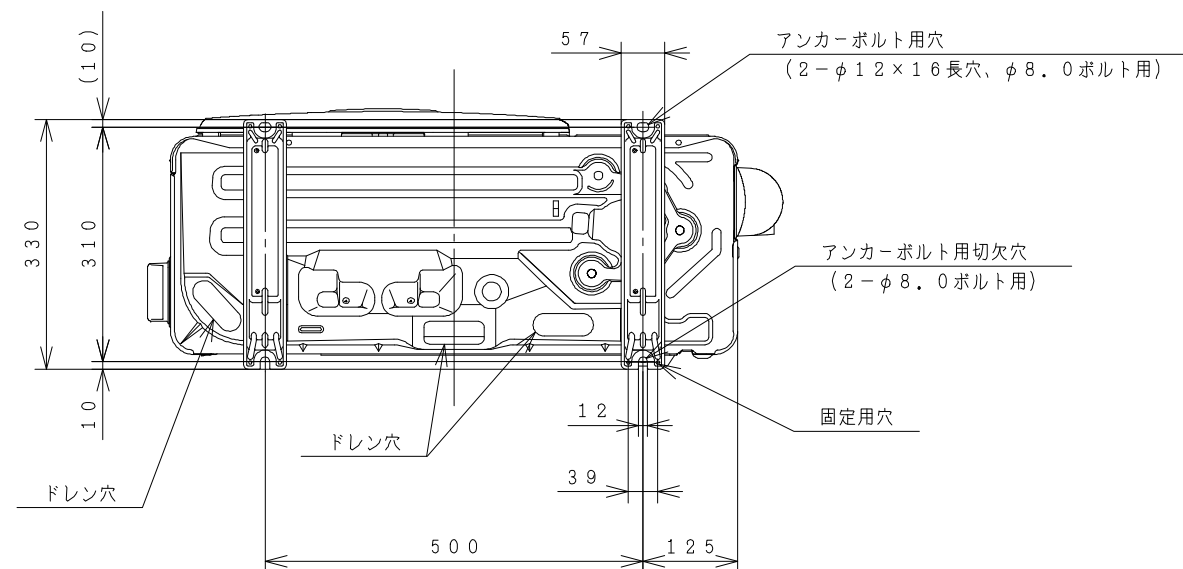


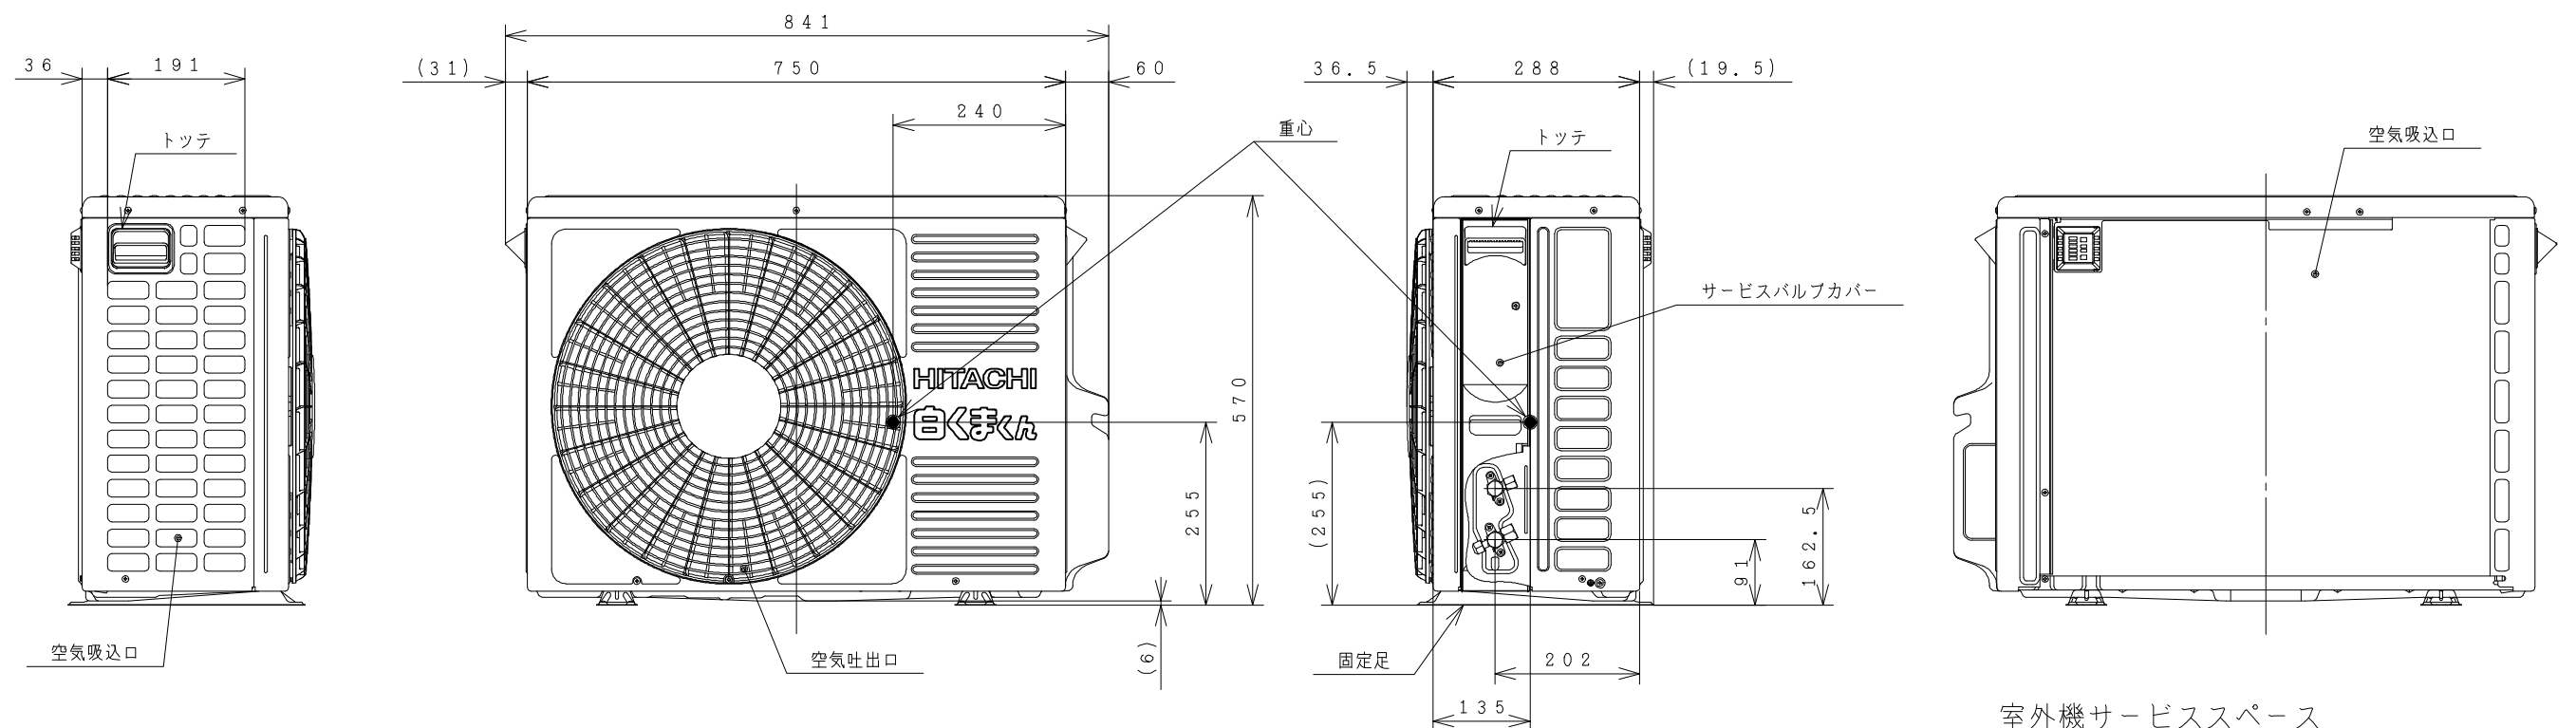




2 3 1 9 0 0 0 N N

室 外 機

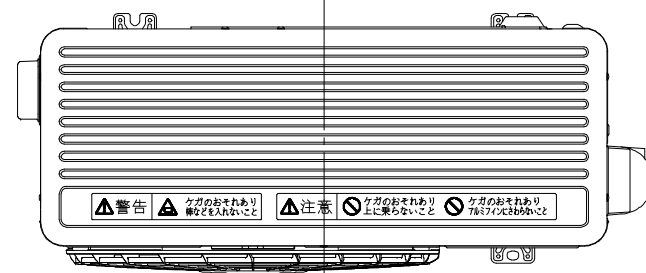

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-WM25GE5:RAC-WM25GE5 構造・寸法図	
DWN.	S. Iijima	2017-03-21		N T S	RAS-WM25GE5:RAC-WM25GE5 構造・寸法図	
CHKD.	S. Tokita	2017-03-22				
APPD.	K. Kezuka	2017-03-22				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
			3YAA		NN0006132	

This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited



CAD
EGD.
EGD
0 1 7
3 2 2


CAD
EGD.
EGD
0 1 7
3 2 2

A
B
C
D
E
F


A
B
C
D
E
F

3319000NN


回路図

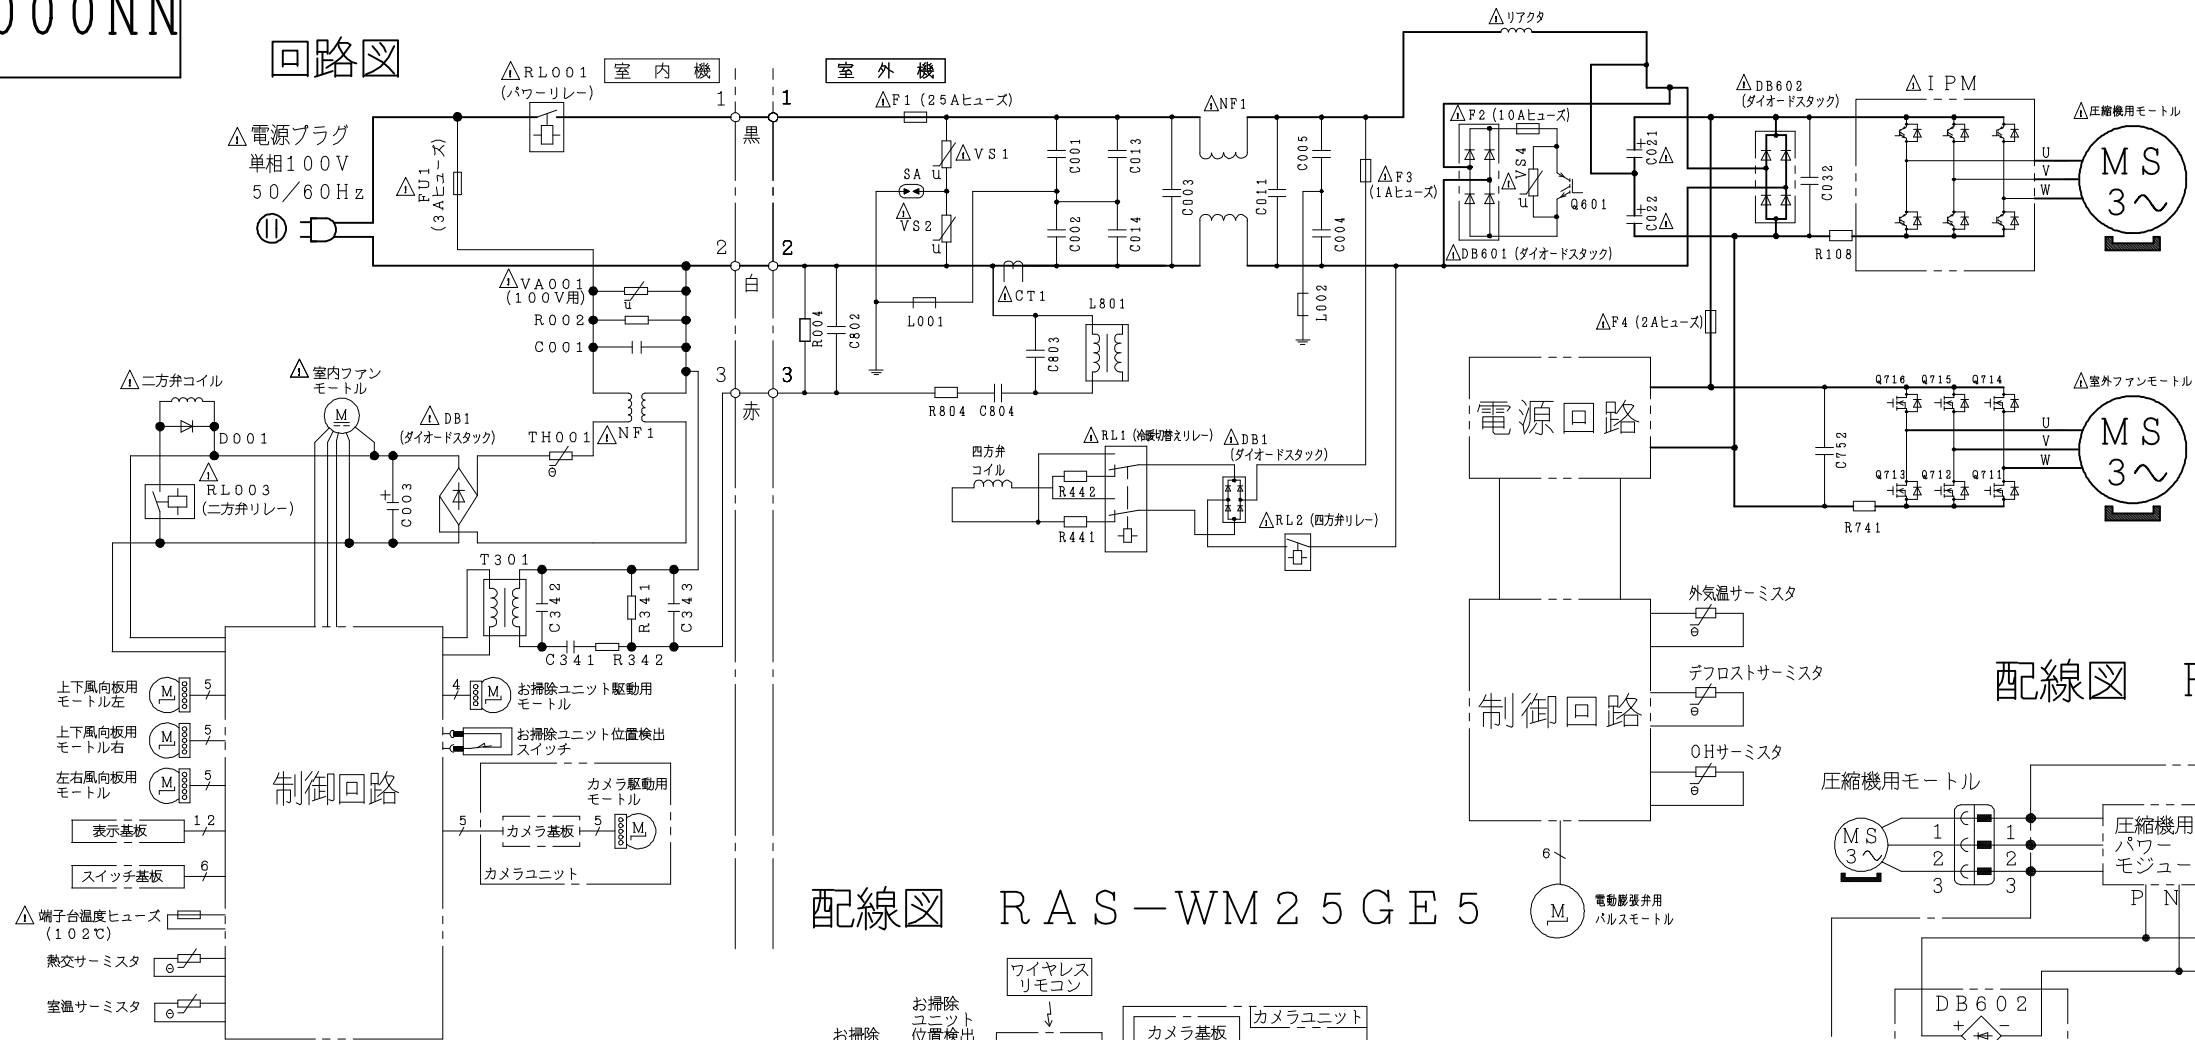

配線図 RAS-WM25GE5

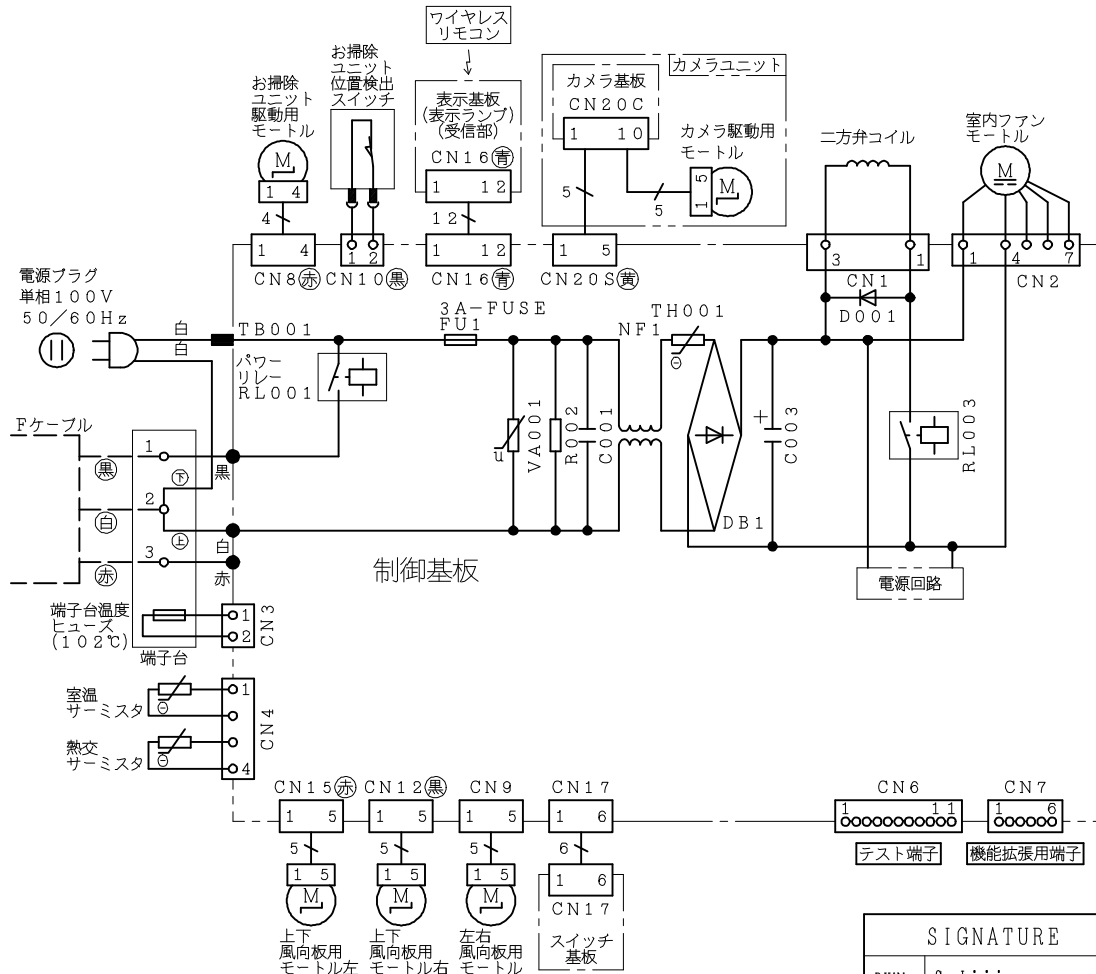

配線図 RAC-WM25GE5

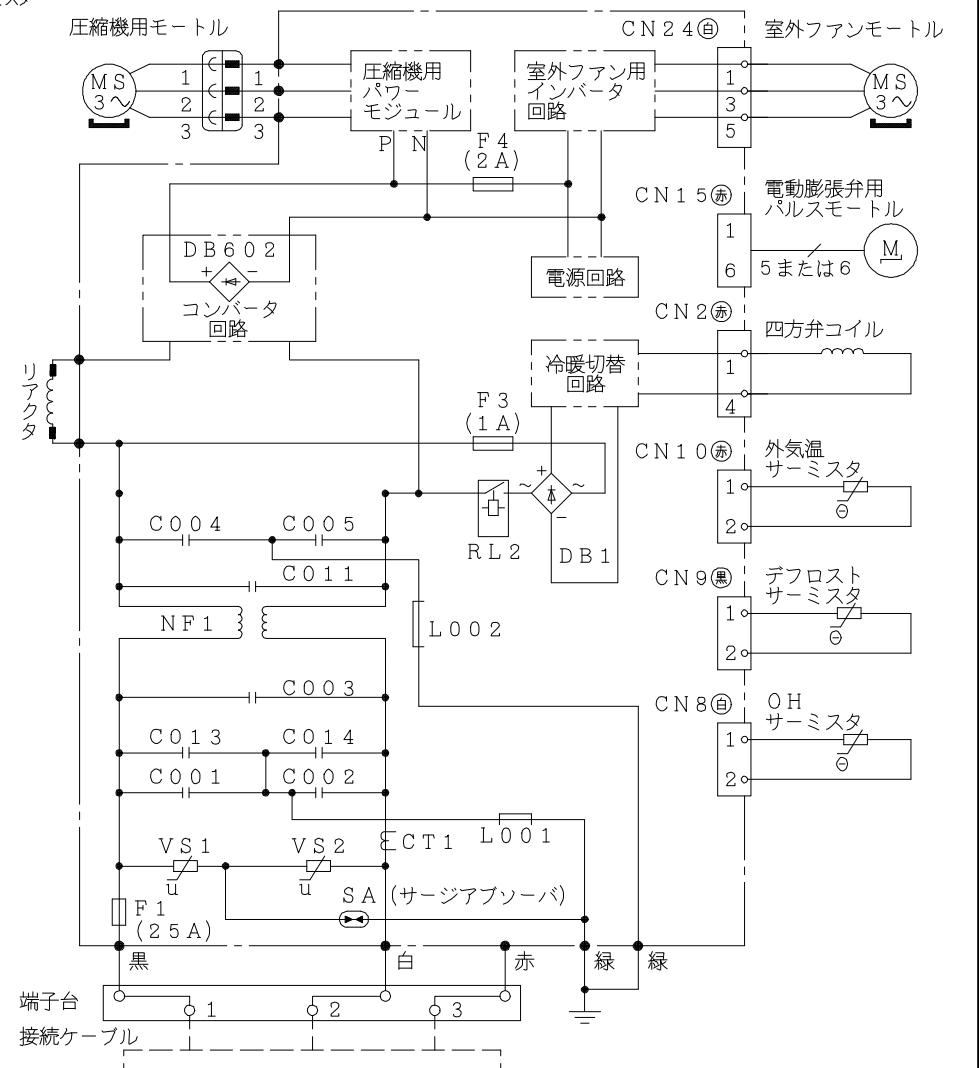

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの
端子を差込んでください。
 - ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD
※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2017-03-23		NTS	RAS-WM25GE5:RAC-WM25GE5 回路図:配線図	
CHKD. H. Shono	2017-03-24			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. K. Kezuka	2017-03-24			TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0006133	REGD. REGD 2017 0324