

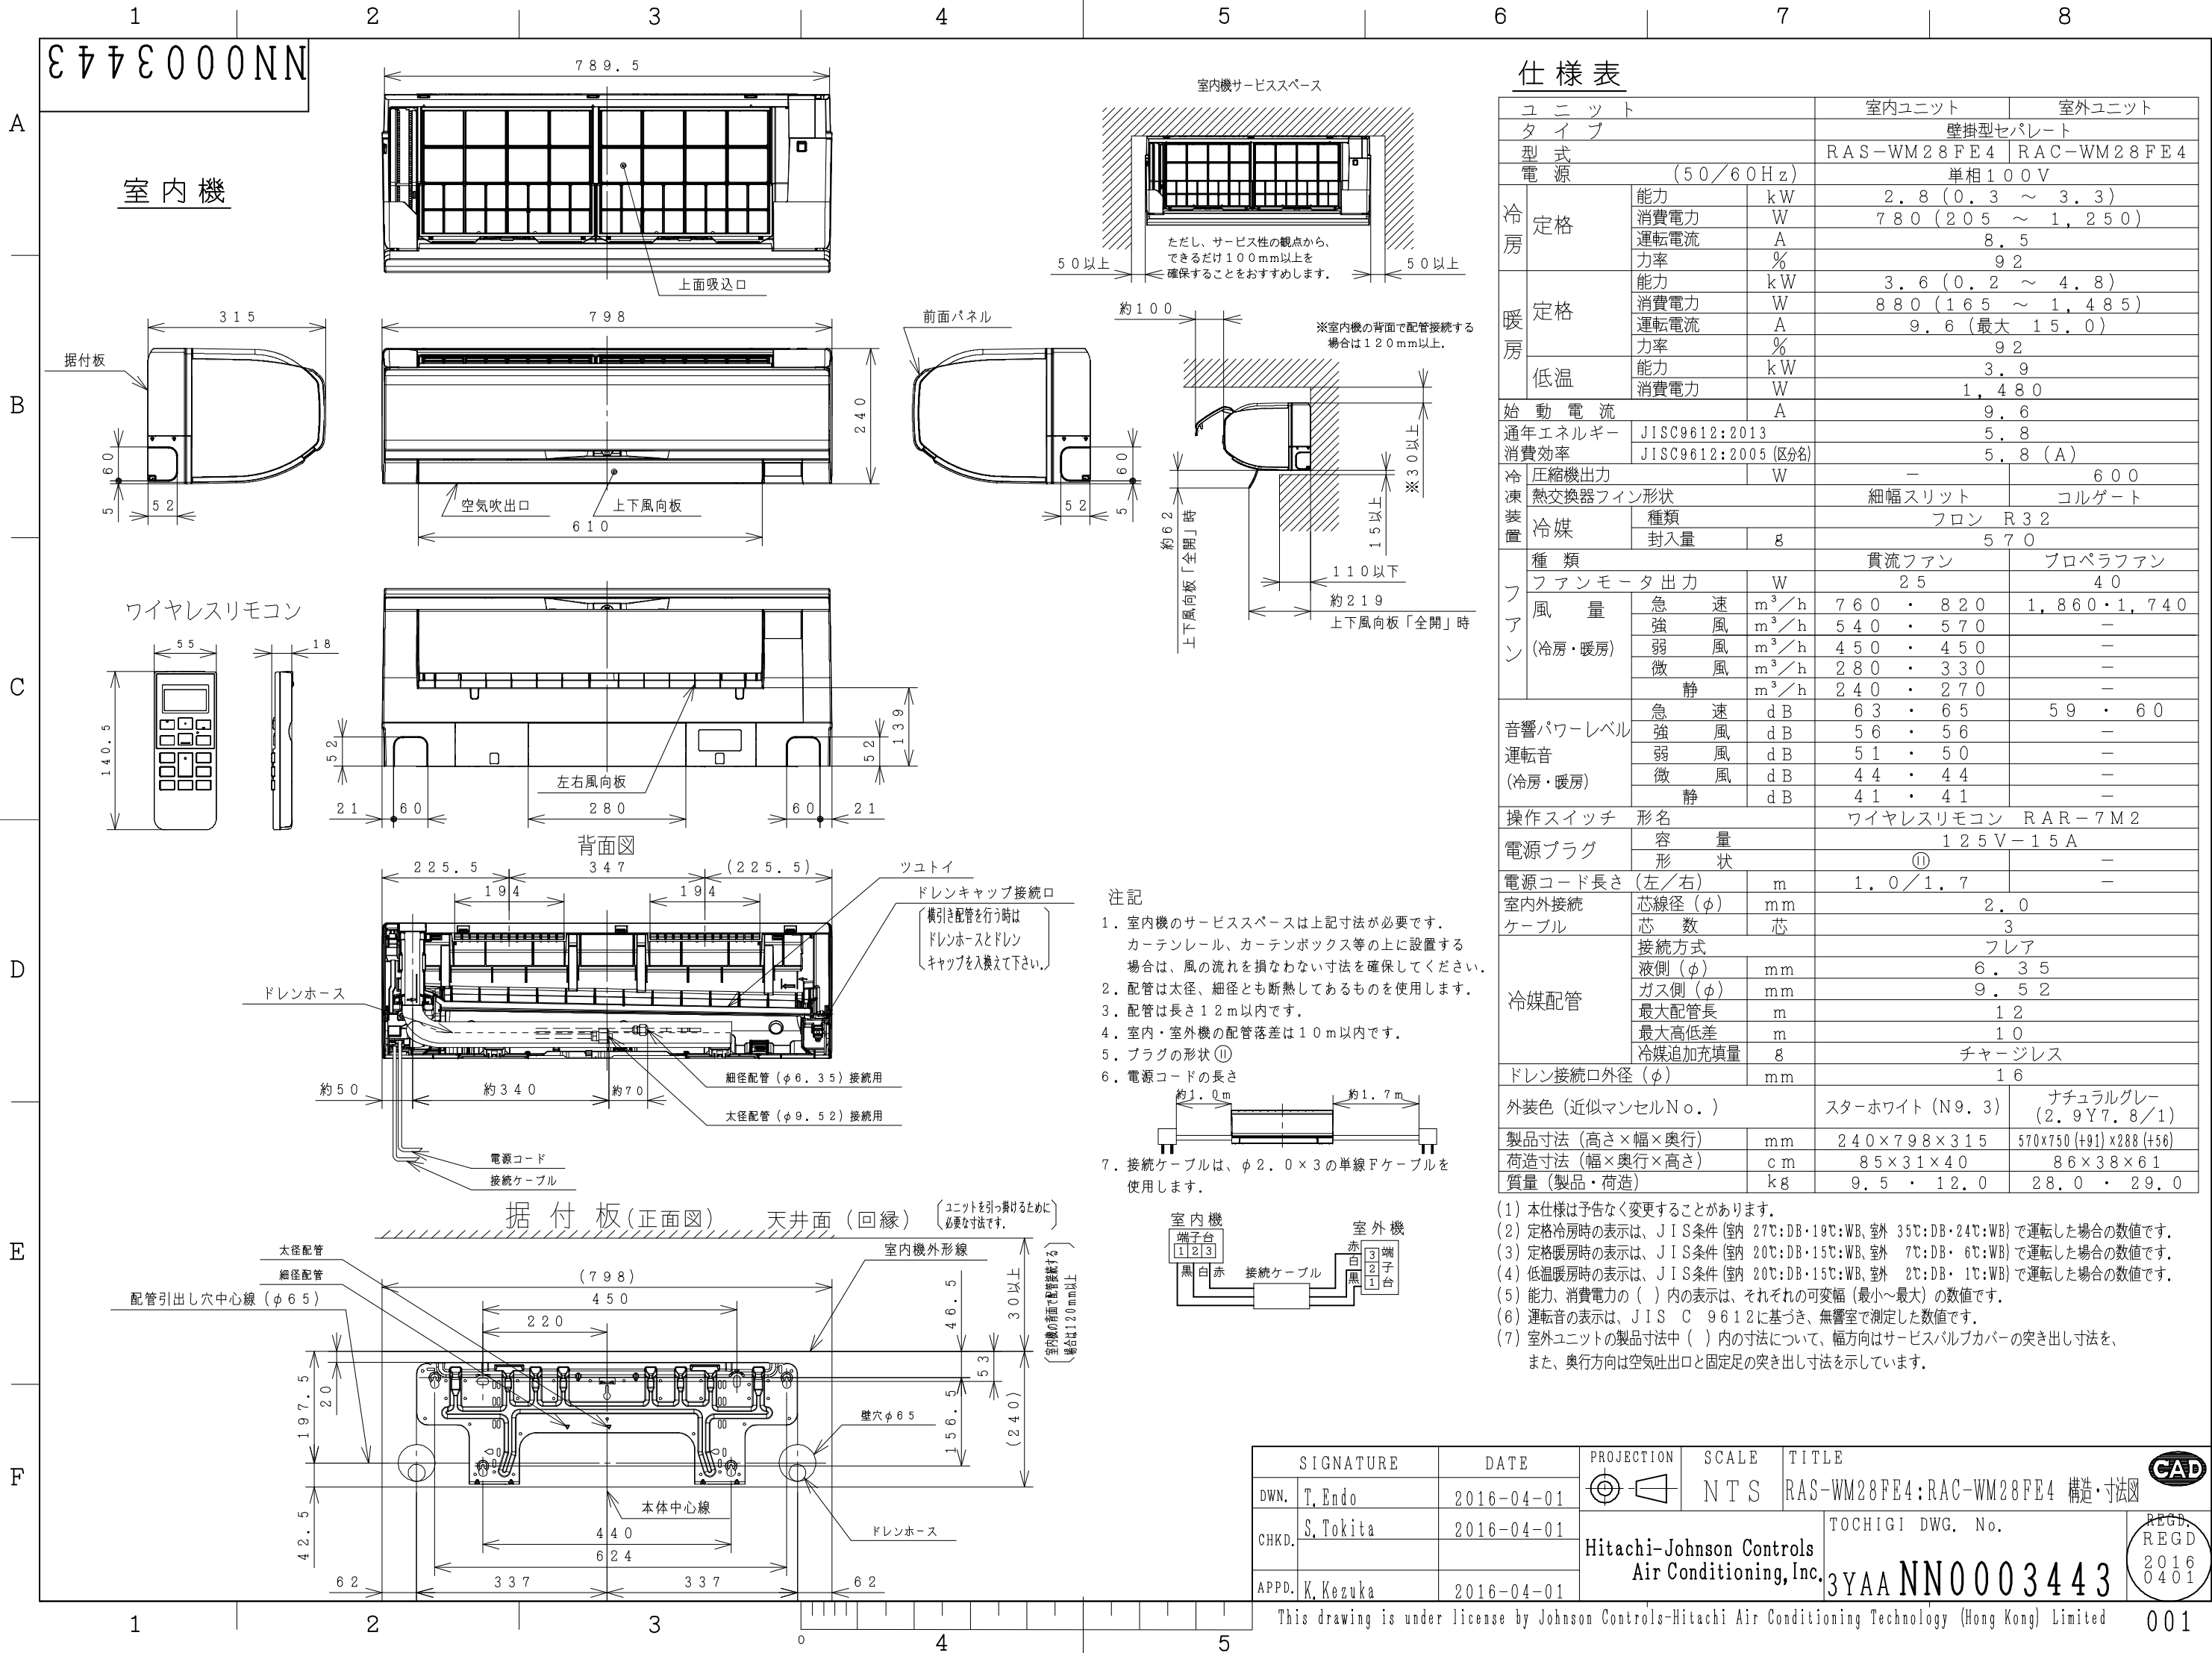
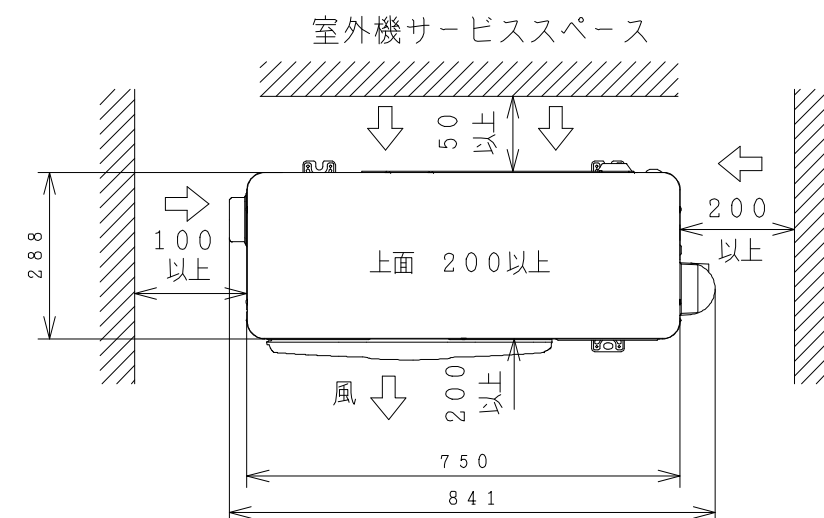
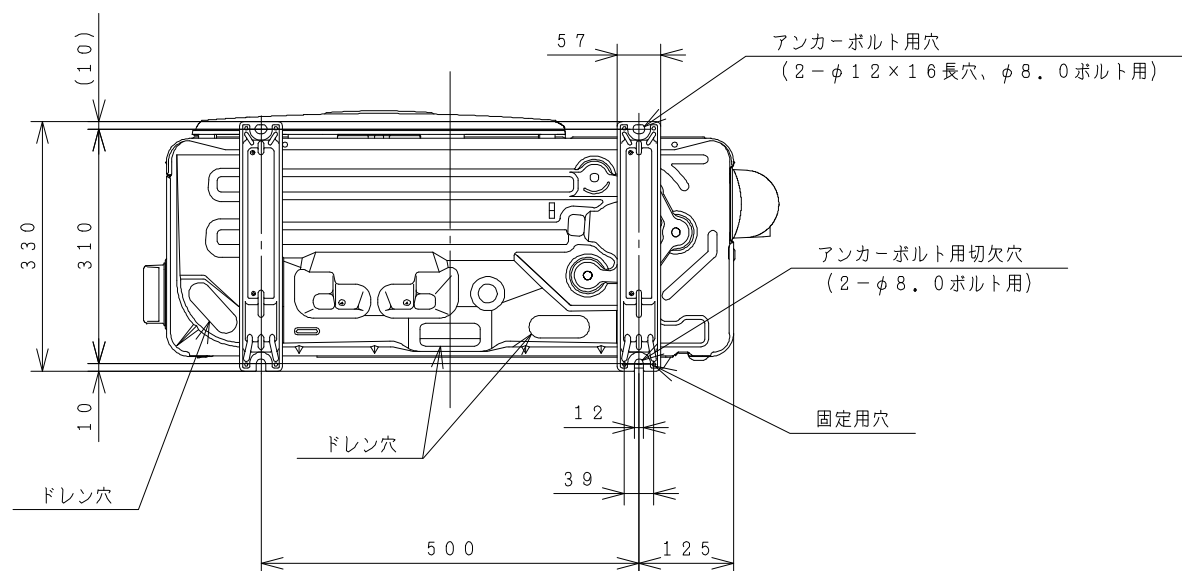


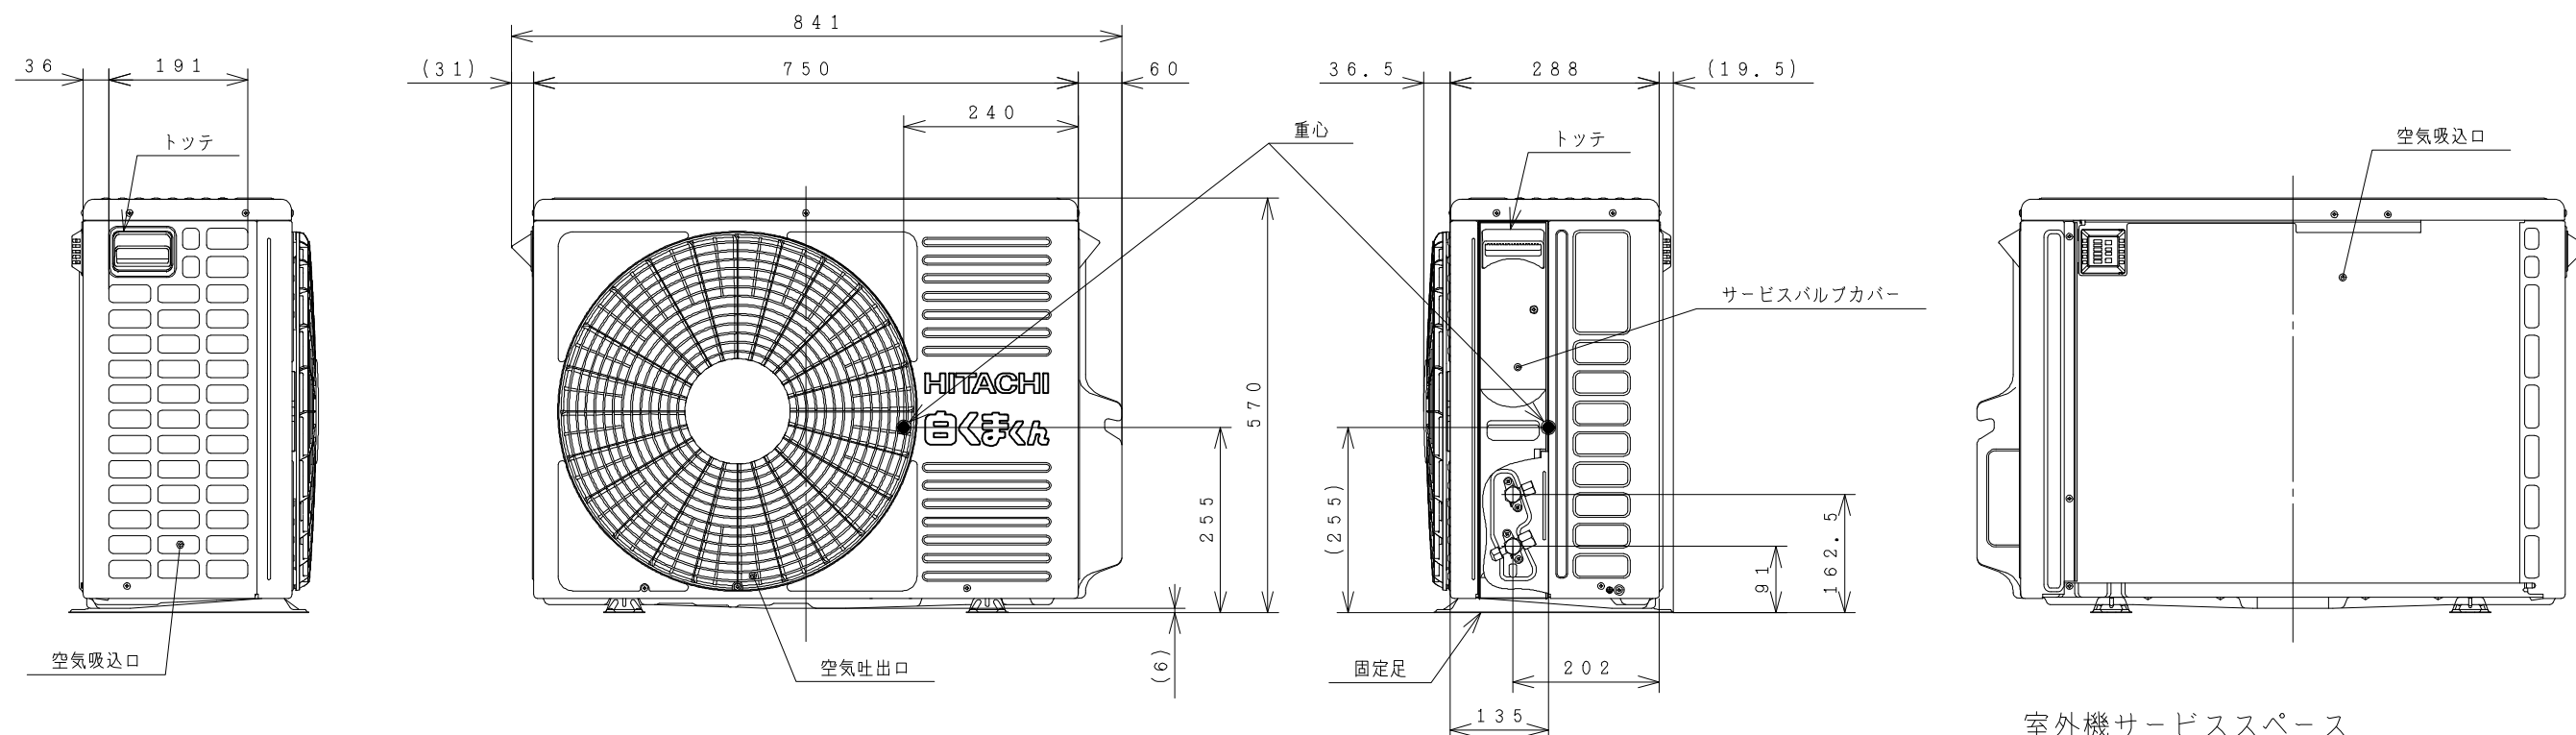

5087000NN

室 外 機

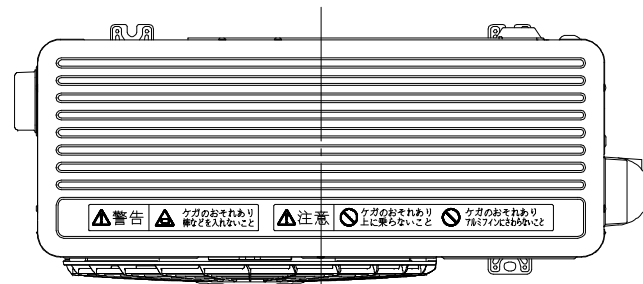

注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	M. Oguri	2016-03-28		N T S	RAS-WM28FE4:RAC-WM28FE4 構造・寸法図			
CHKD.	T. Fukuda	2016-03-28	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD.
APPD.	K. Kezuka	2016-03-28				3YAA NN0002805		2016 0328

This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited


00

7
NN0003447


回路図

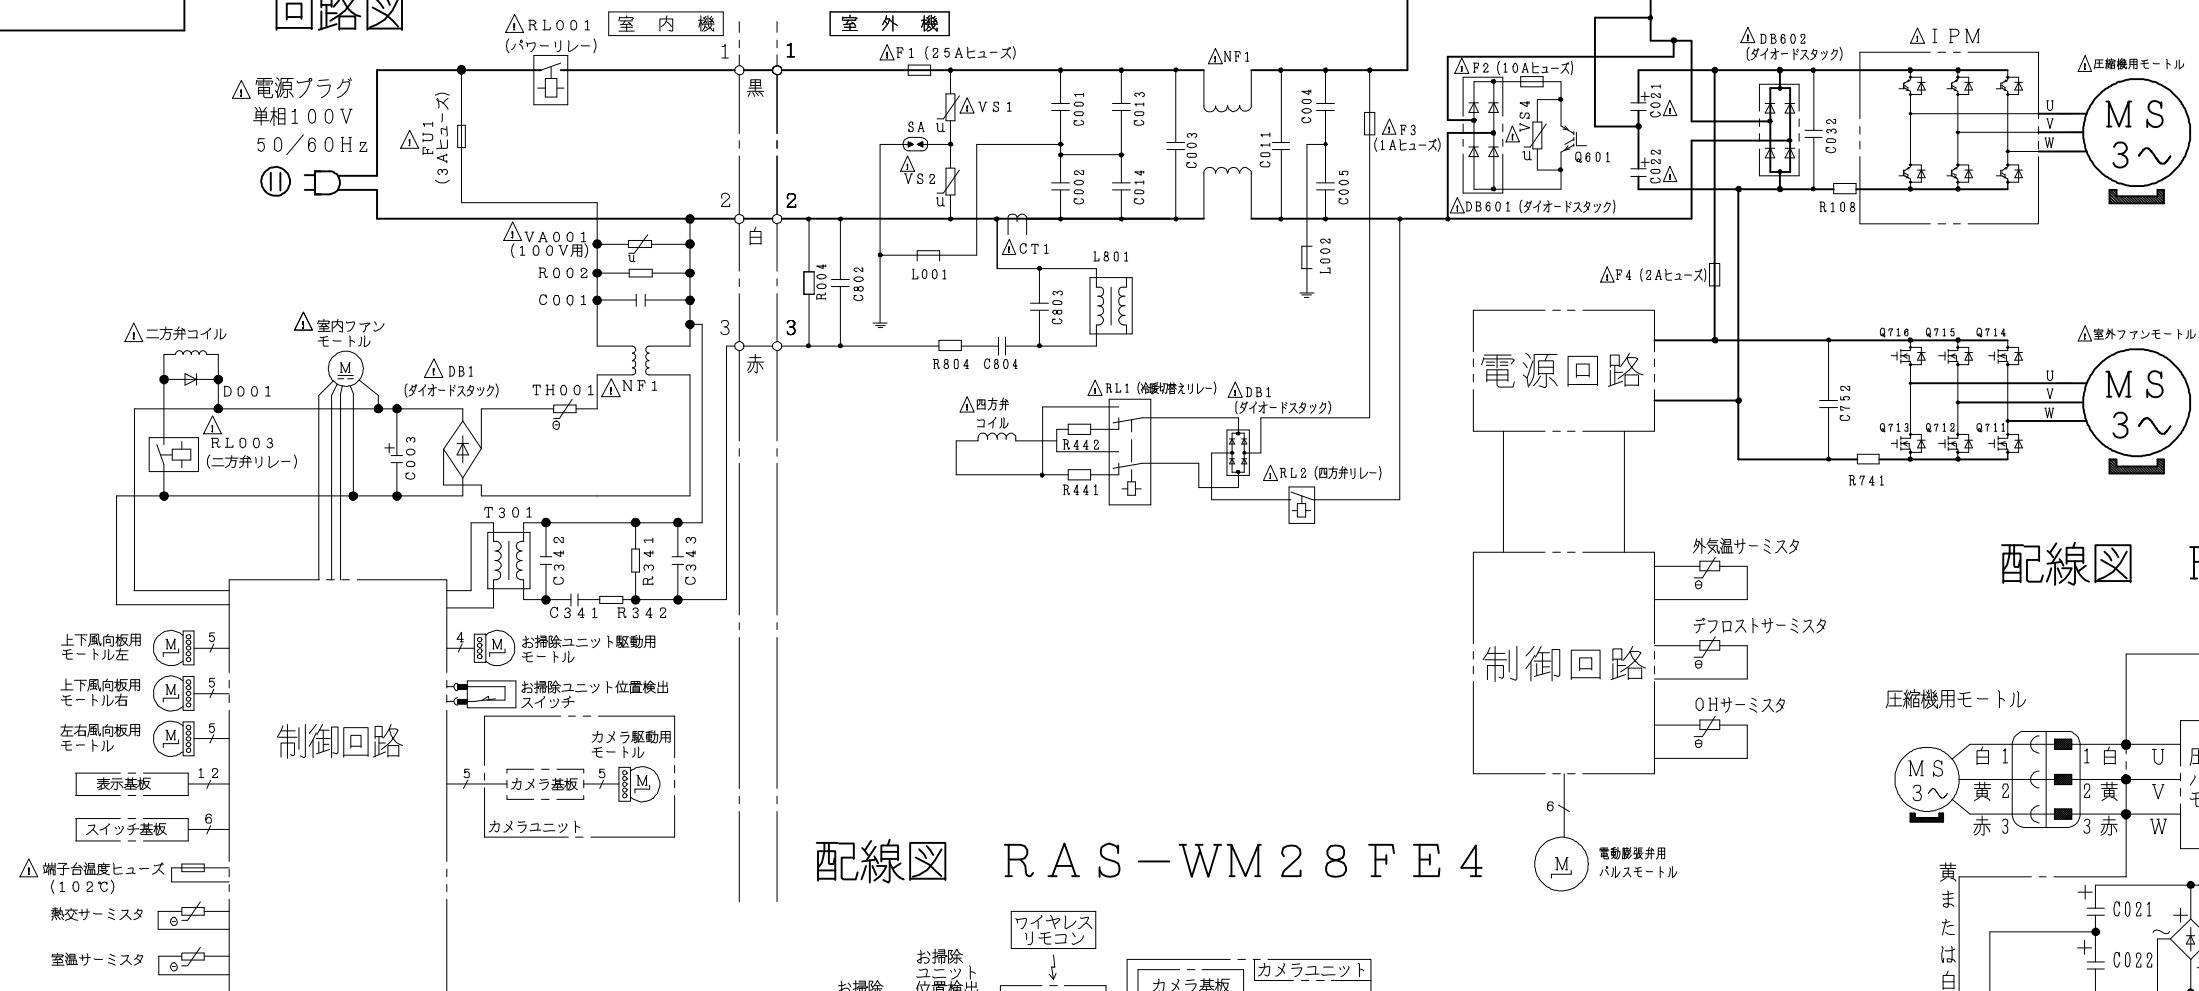

配線図 RAS-WM28FE4

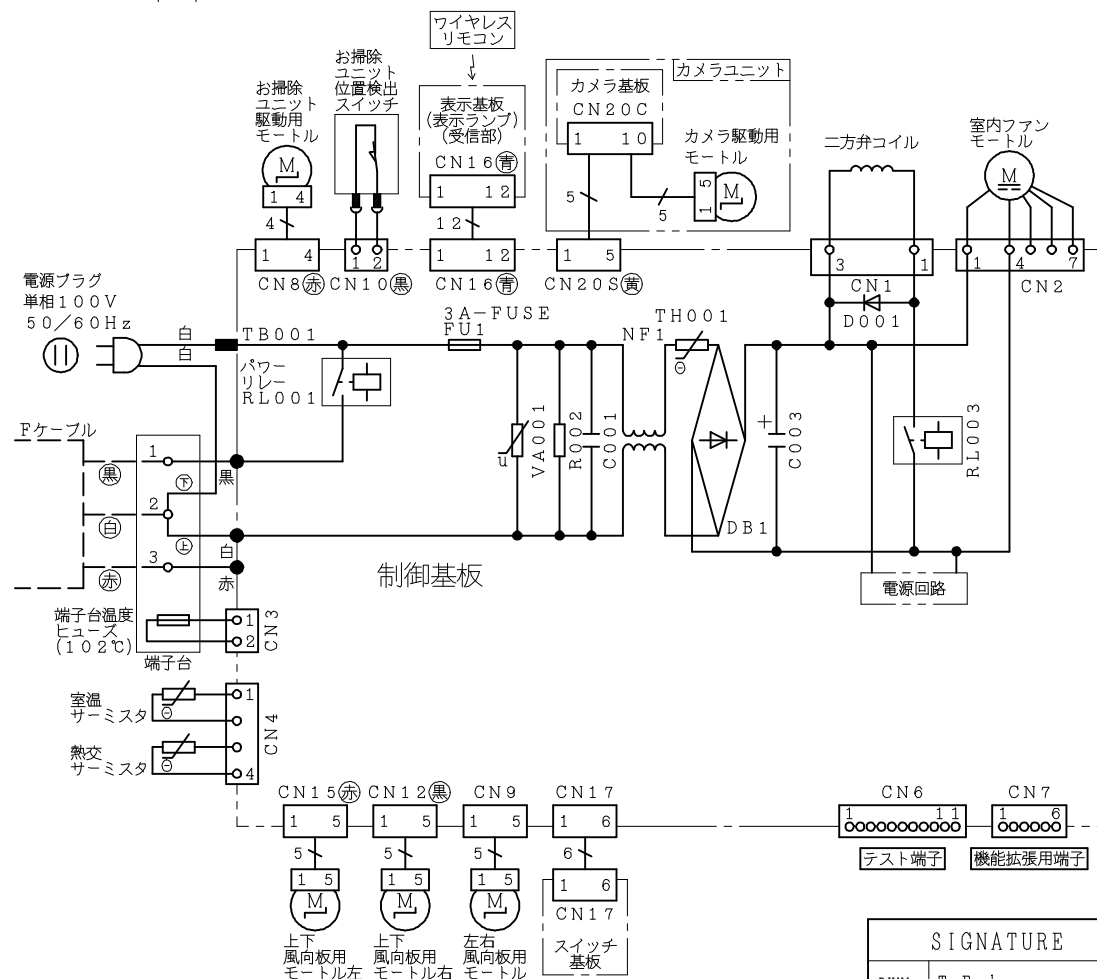

配線図 RAC-WM28FE4

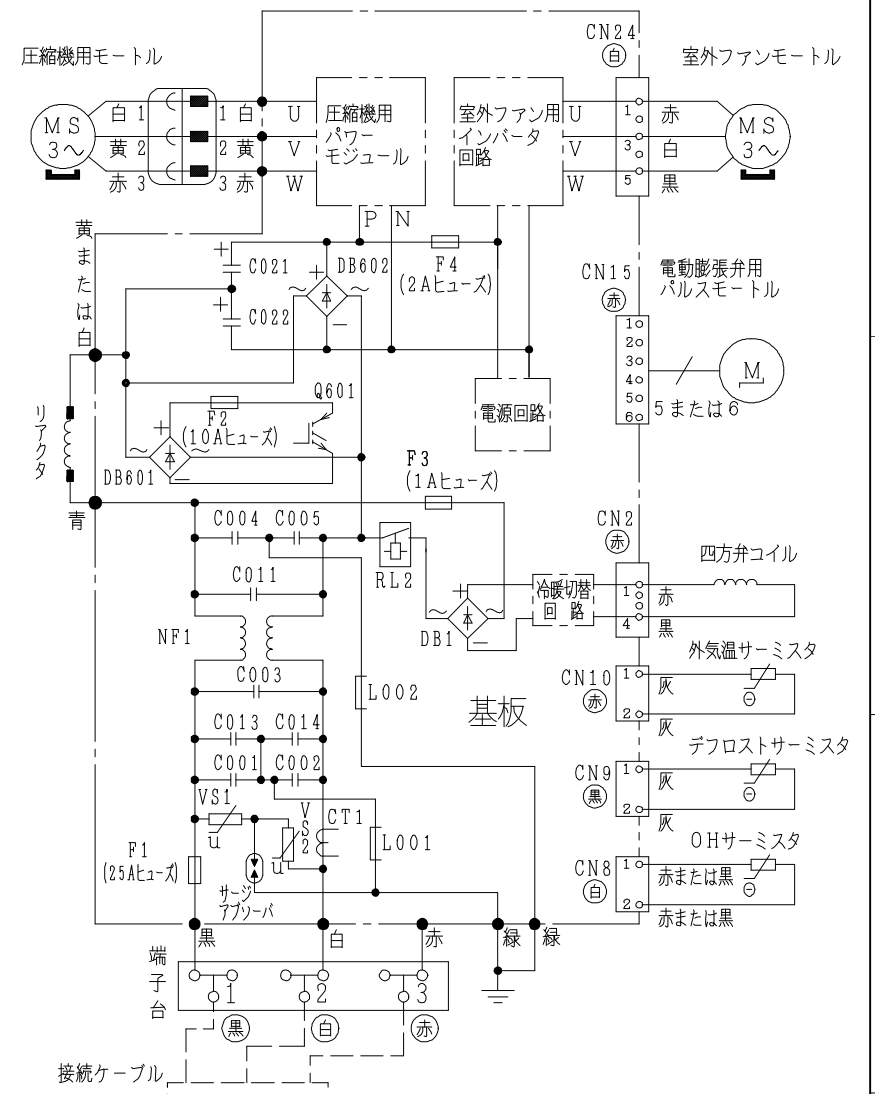

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を
差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. T. Endo	2016-04-08		NTS	RAS-WM28FE4:RAC-WM28FE4 回路図:配線図	
CHKD. H. Shono	2016-04-08			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. K. Kezuka	2016-04-08			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0003447	REGD. REGD 2016 0408