


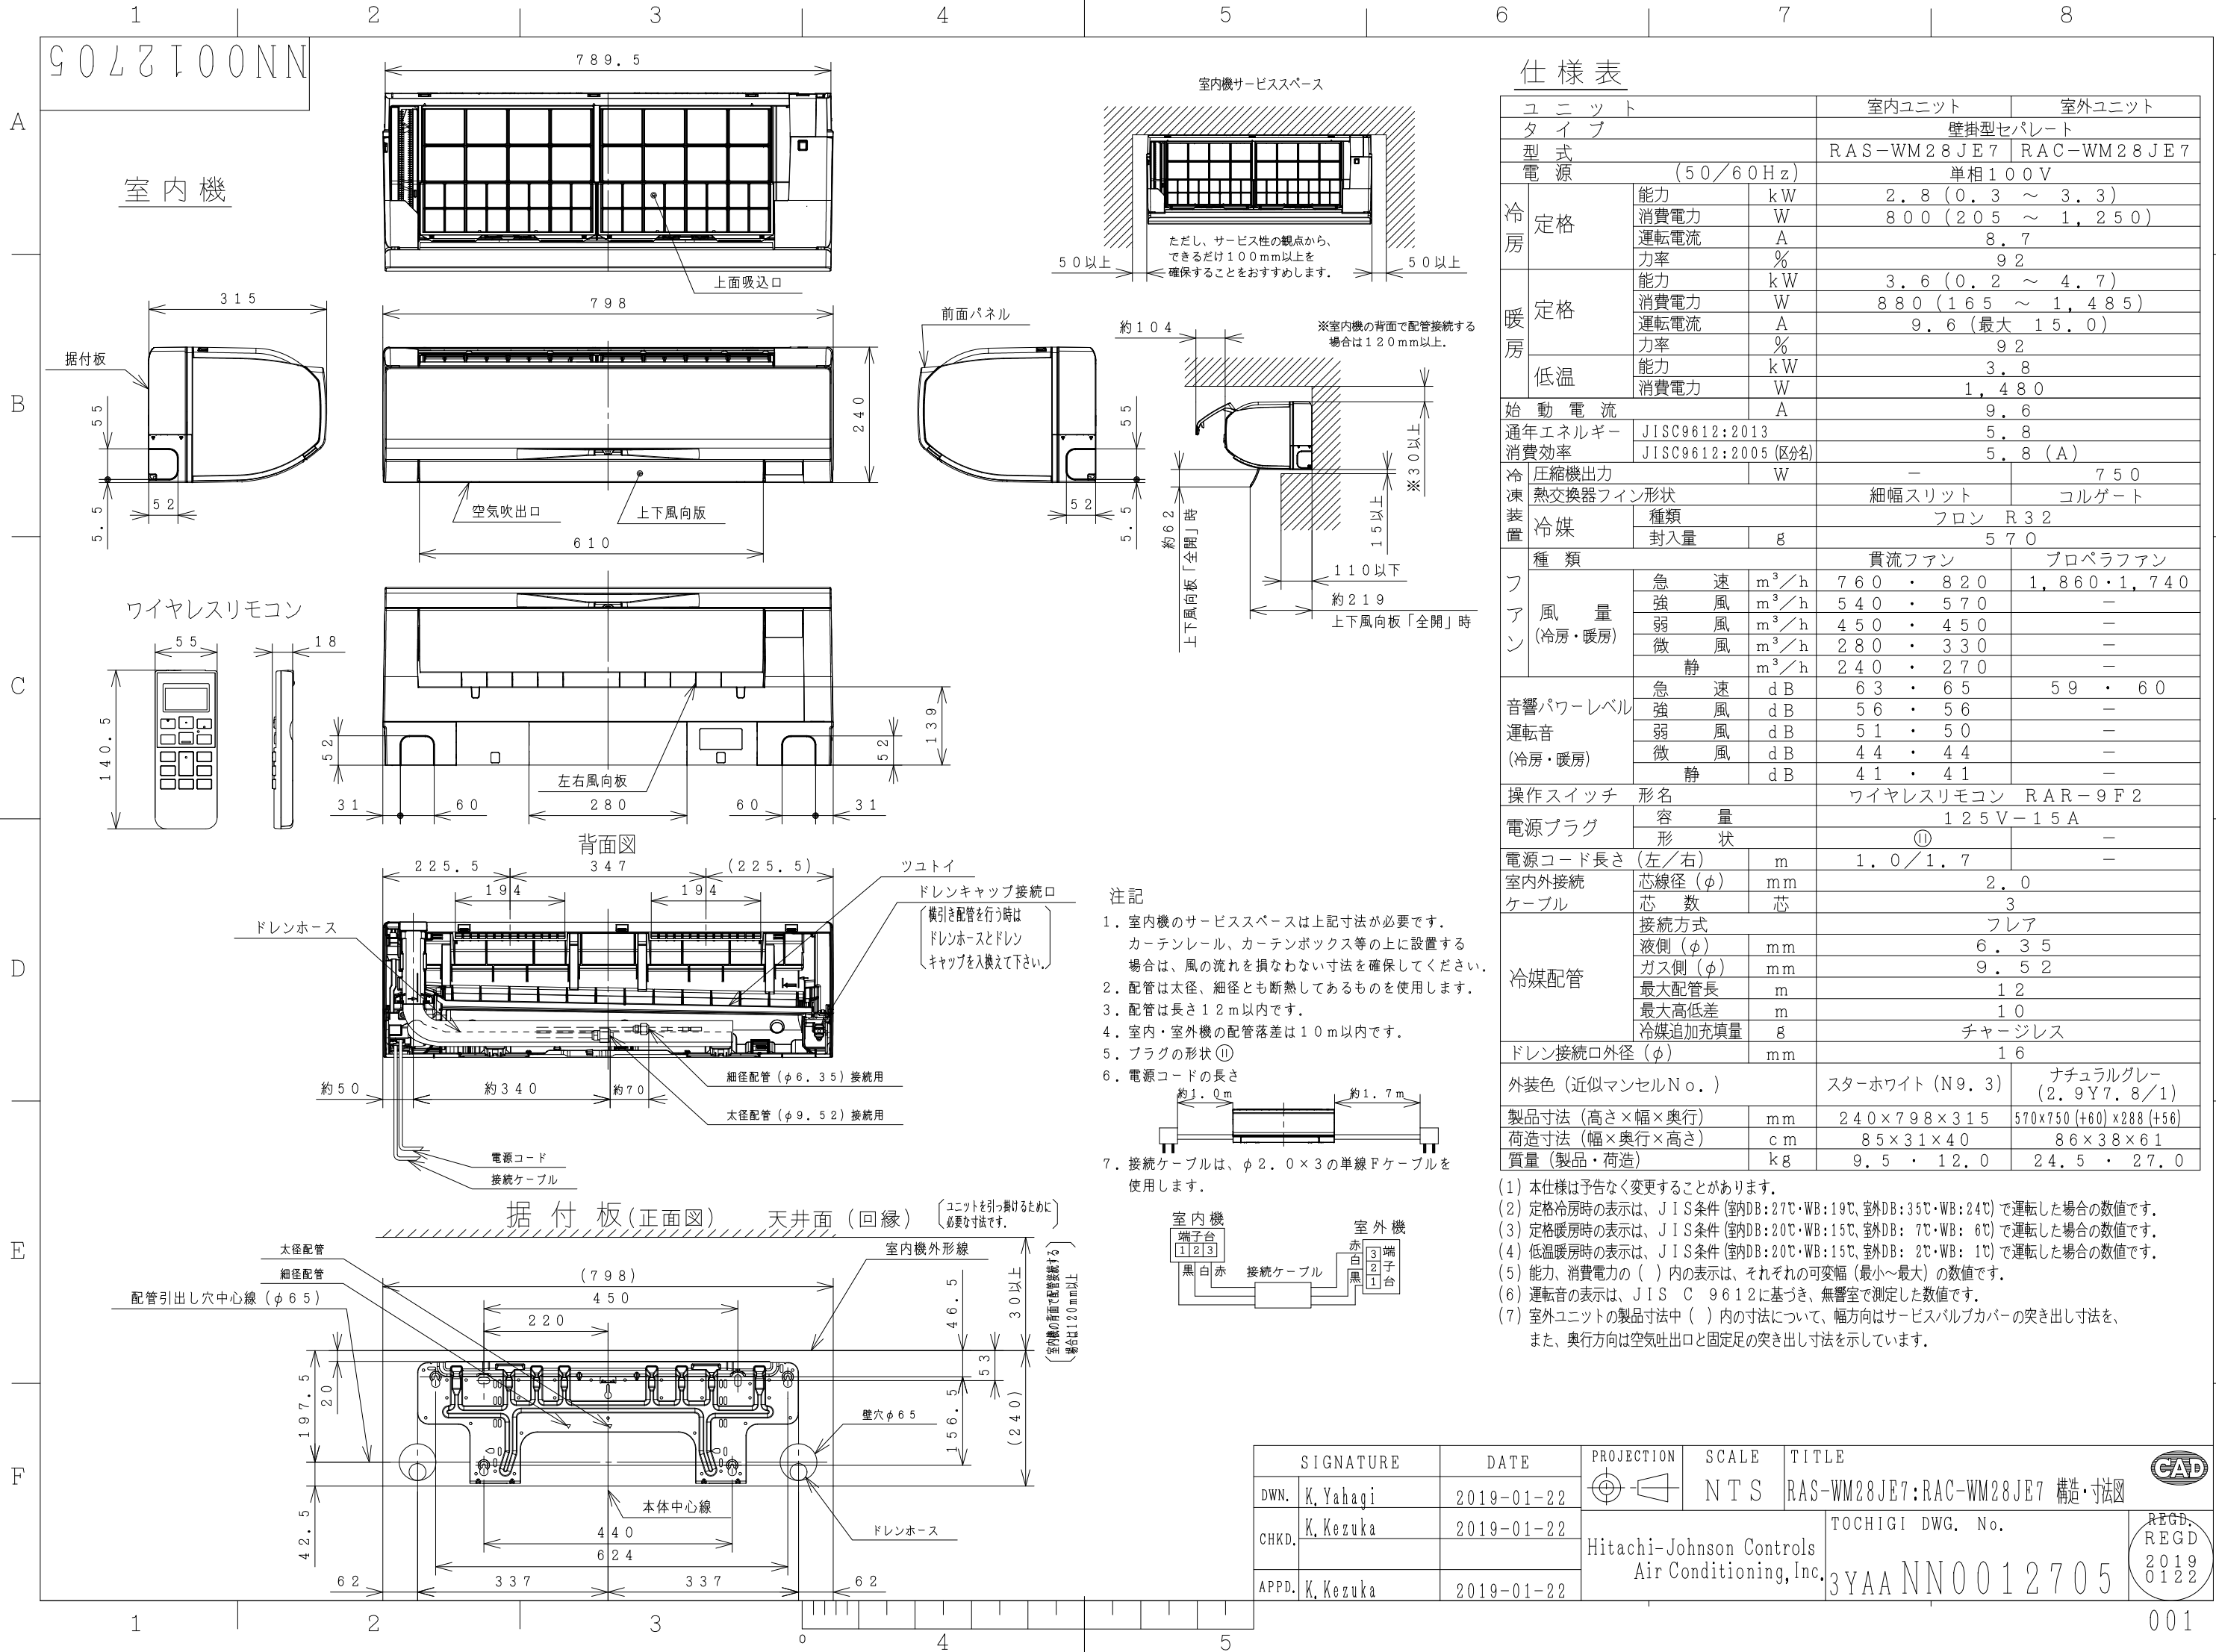

A


B



C

D

E

F

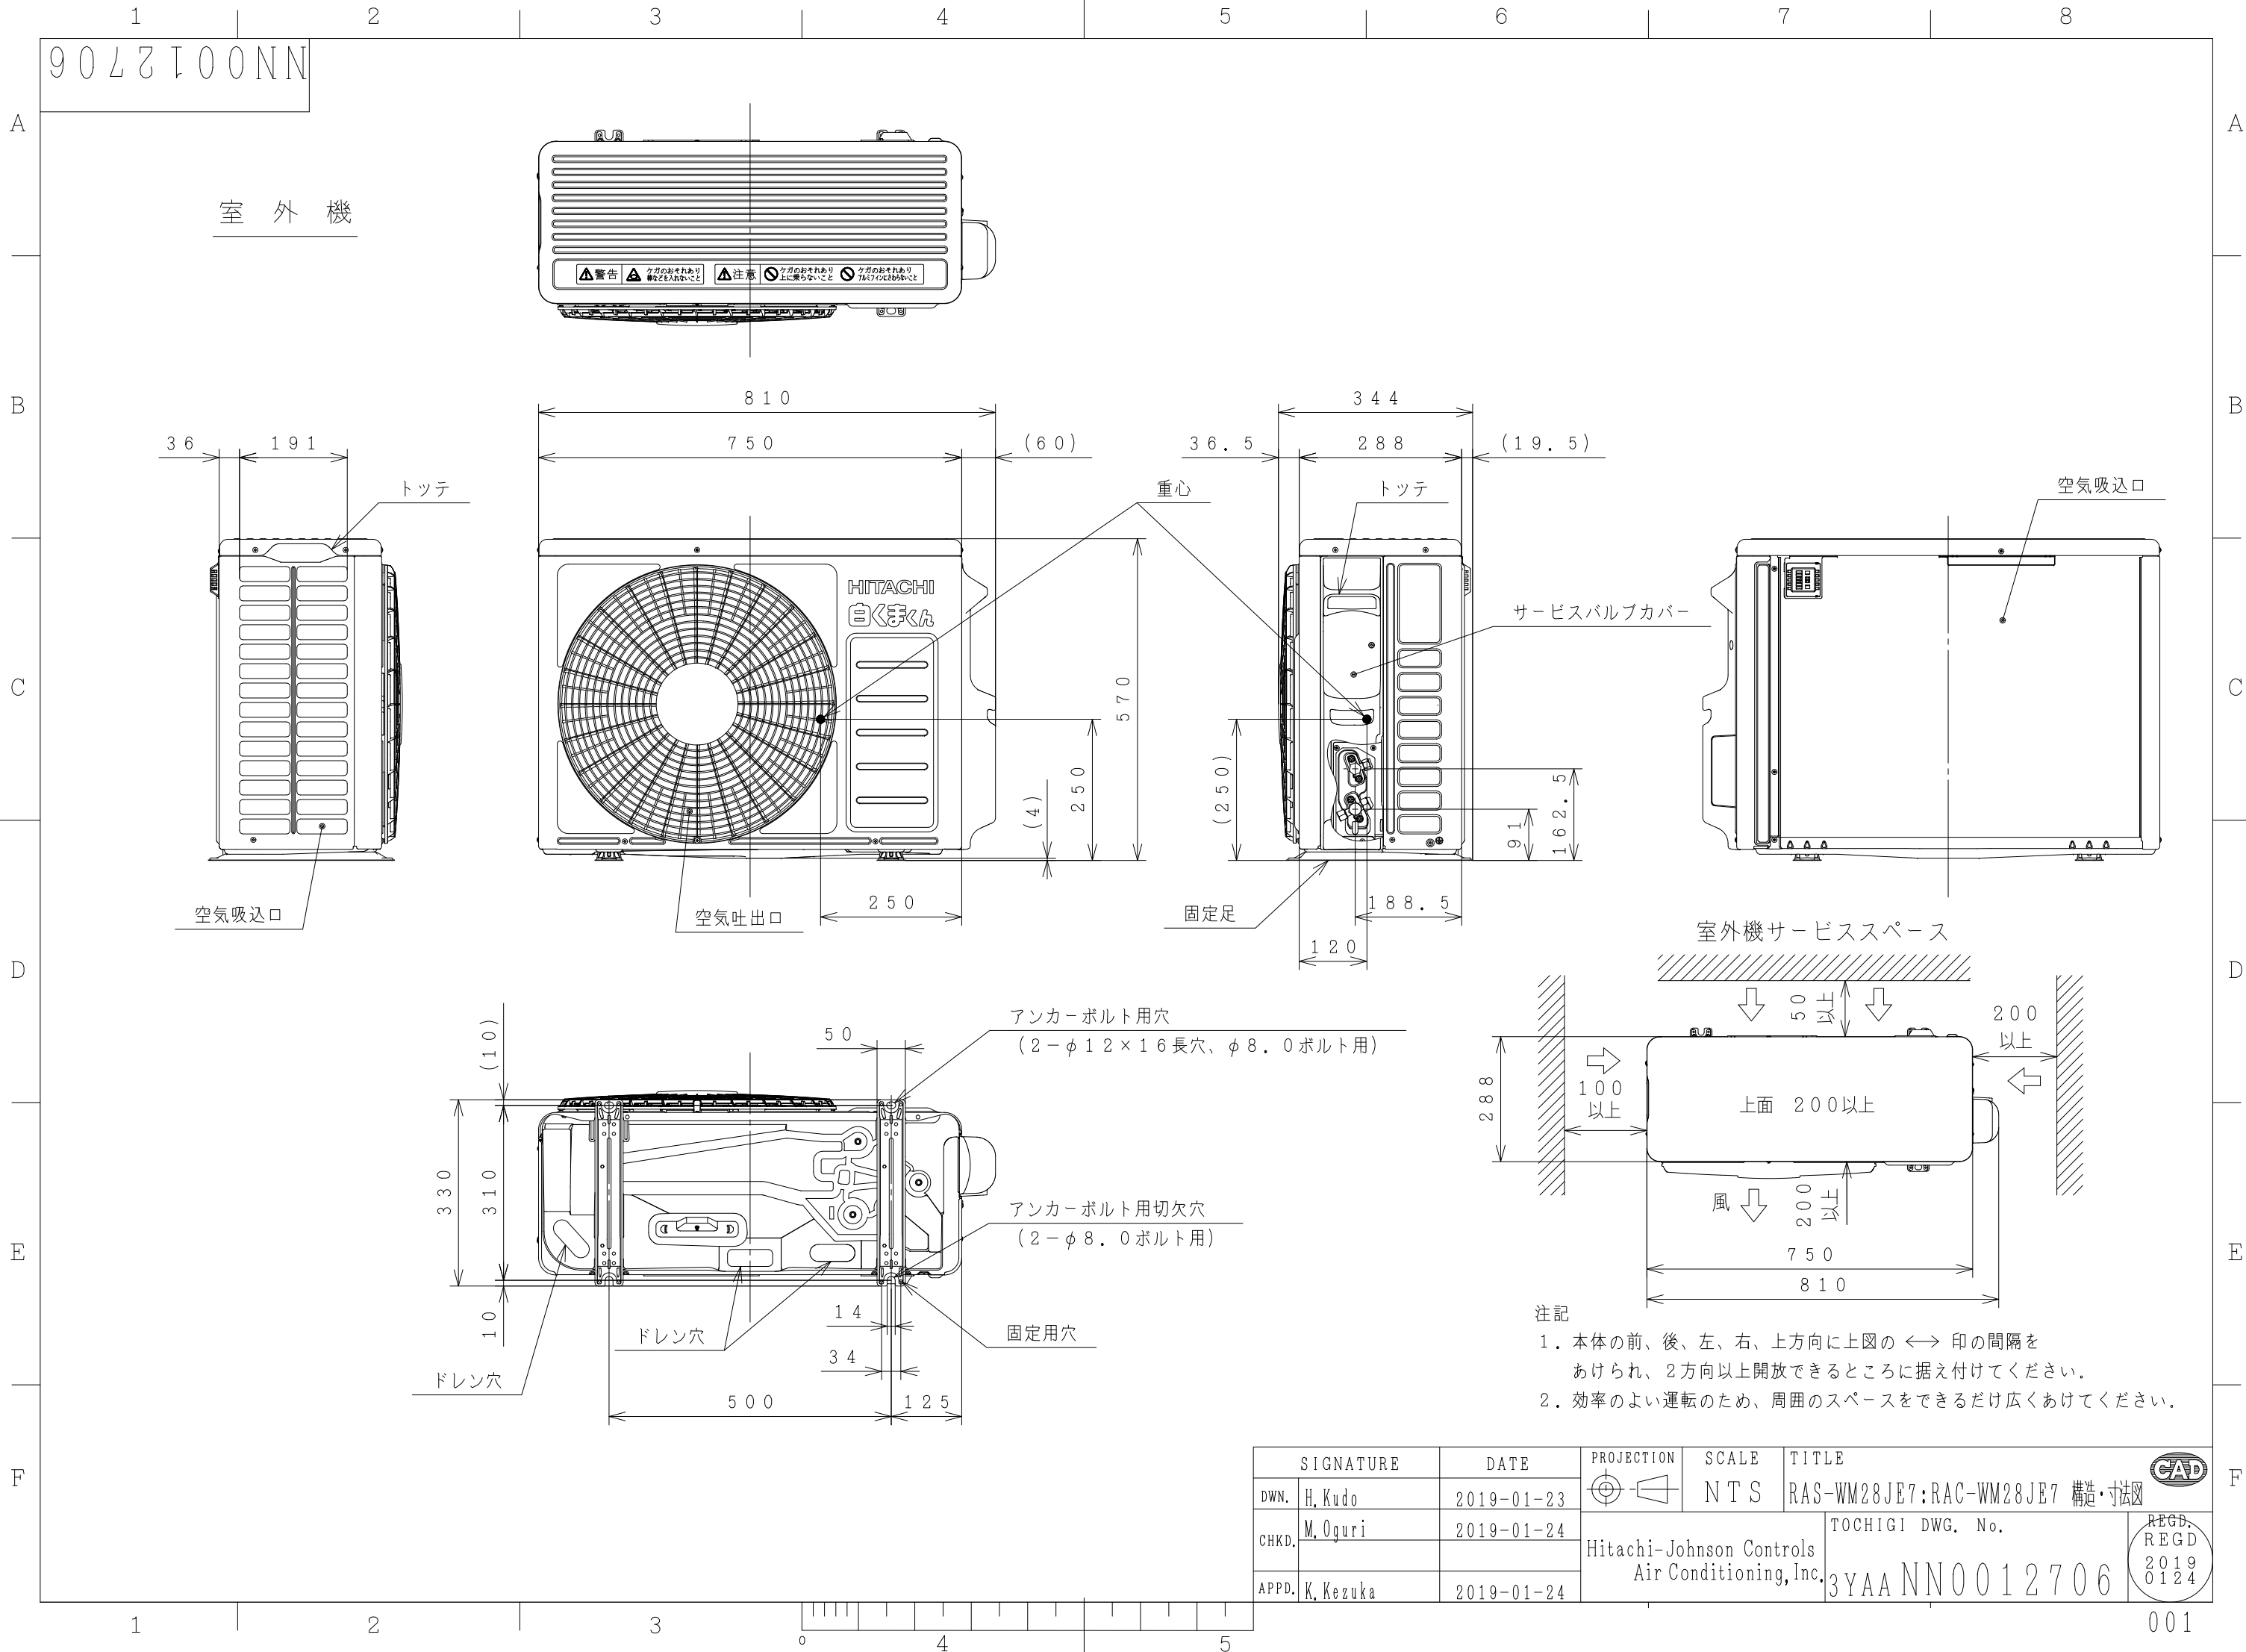

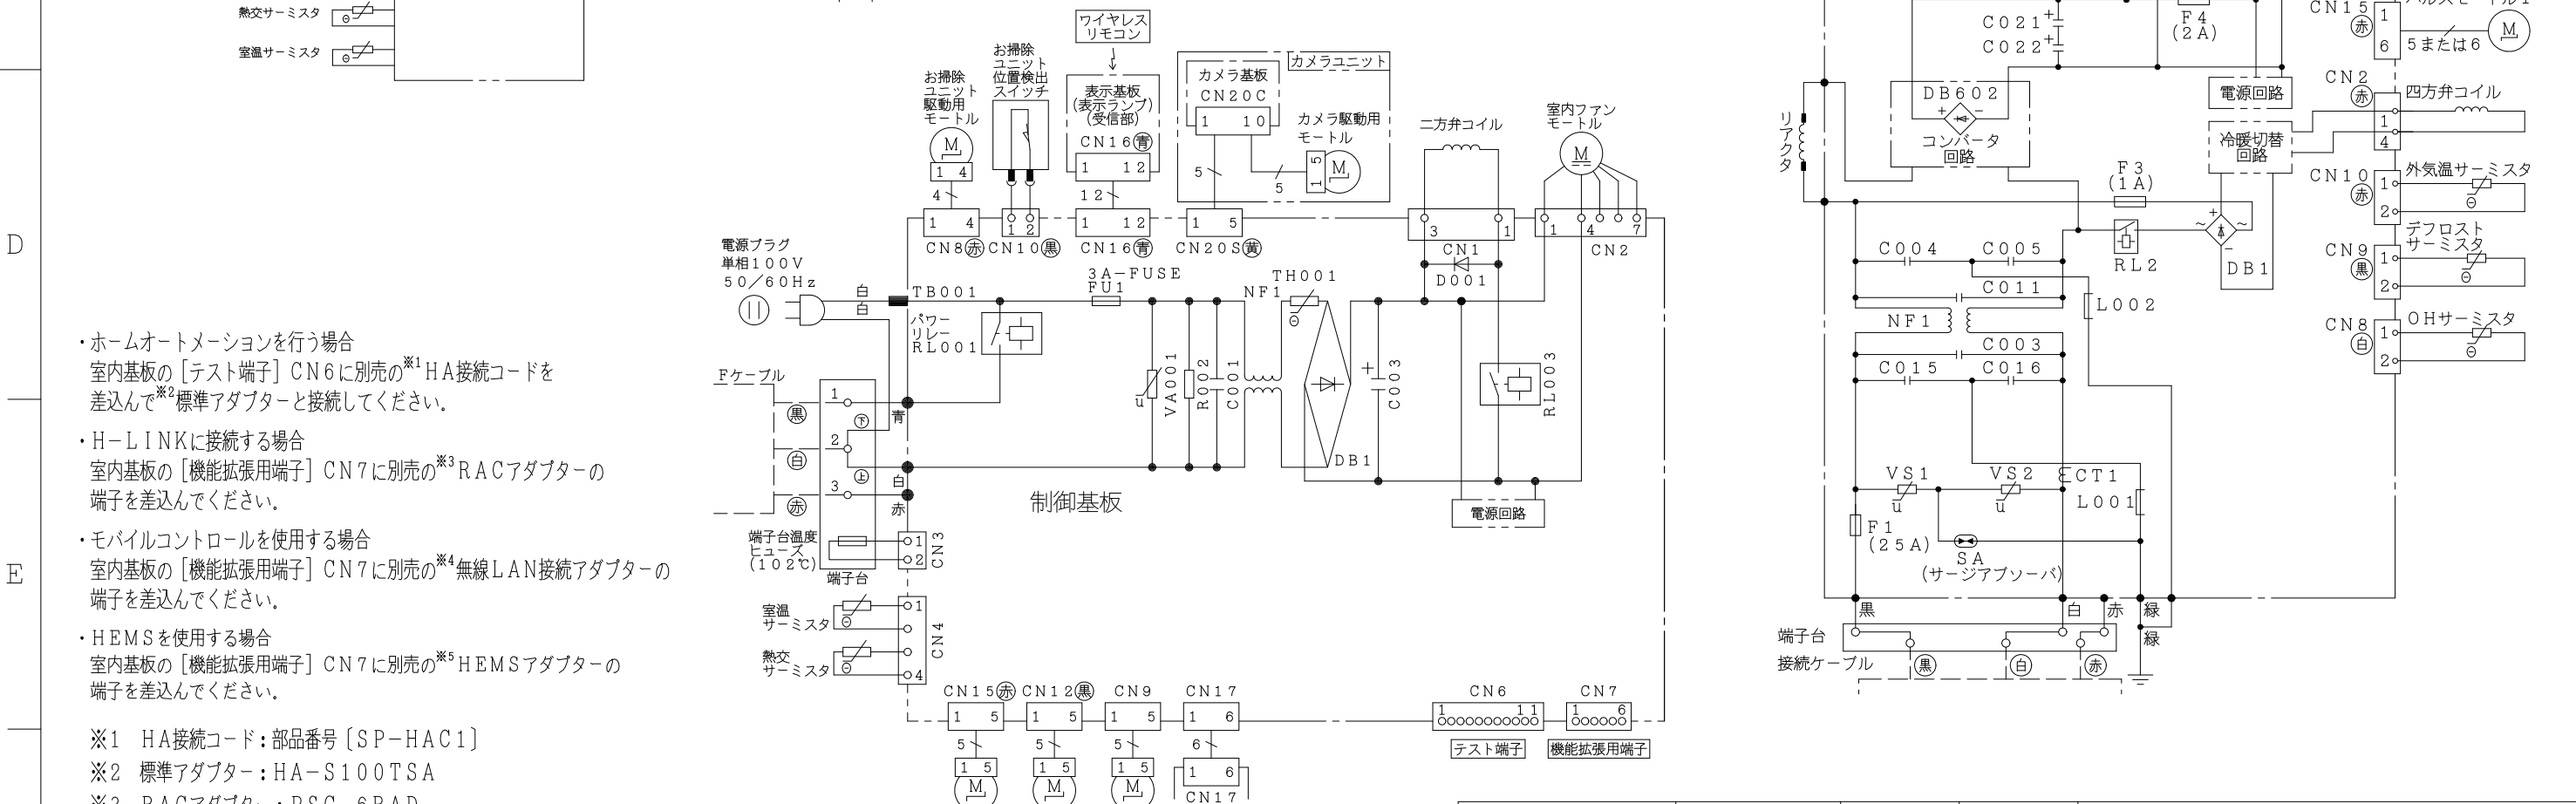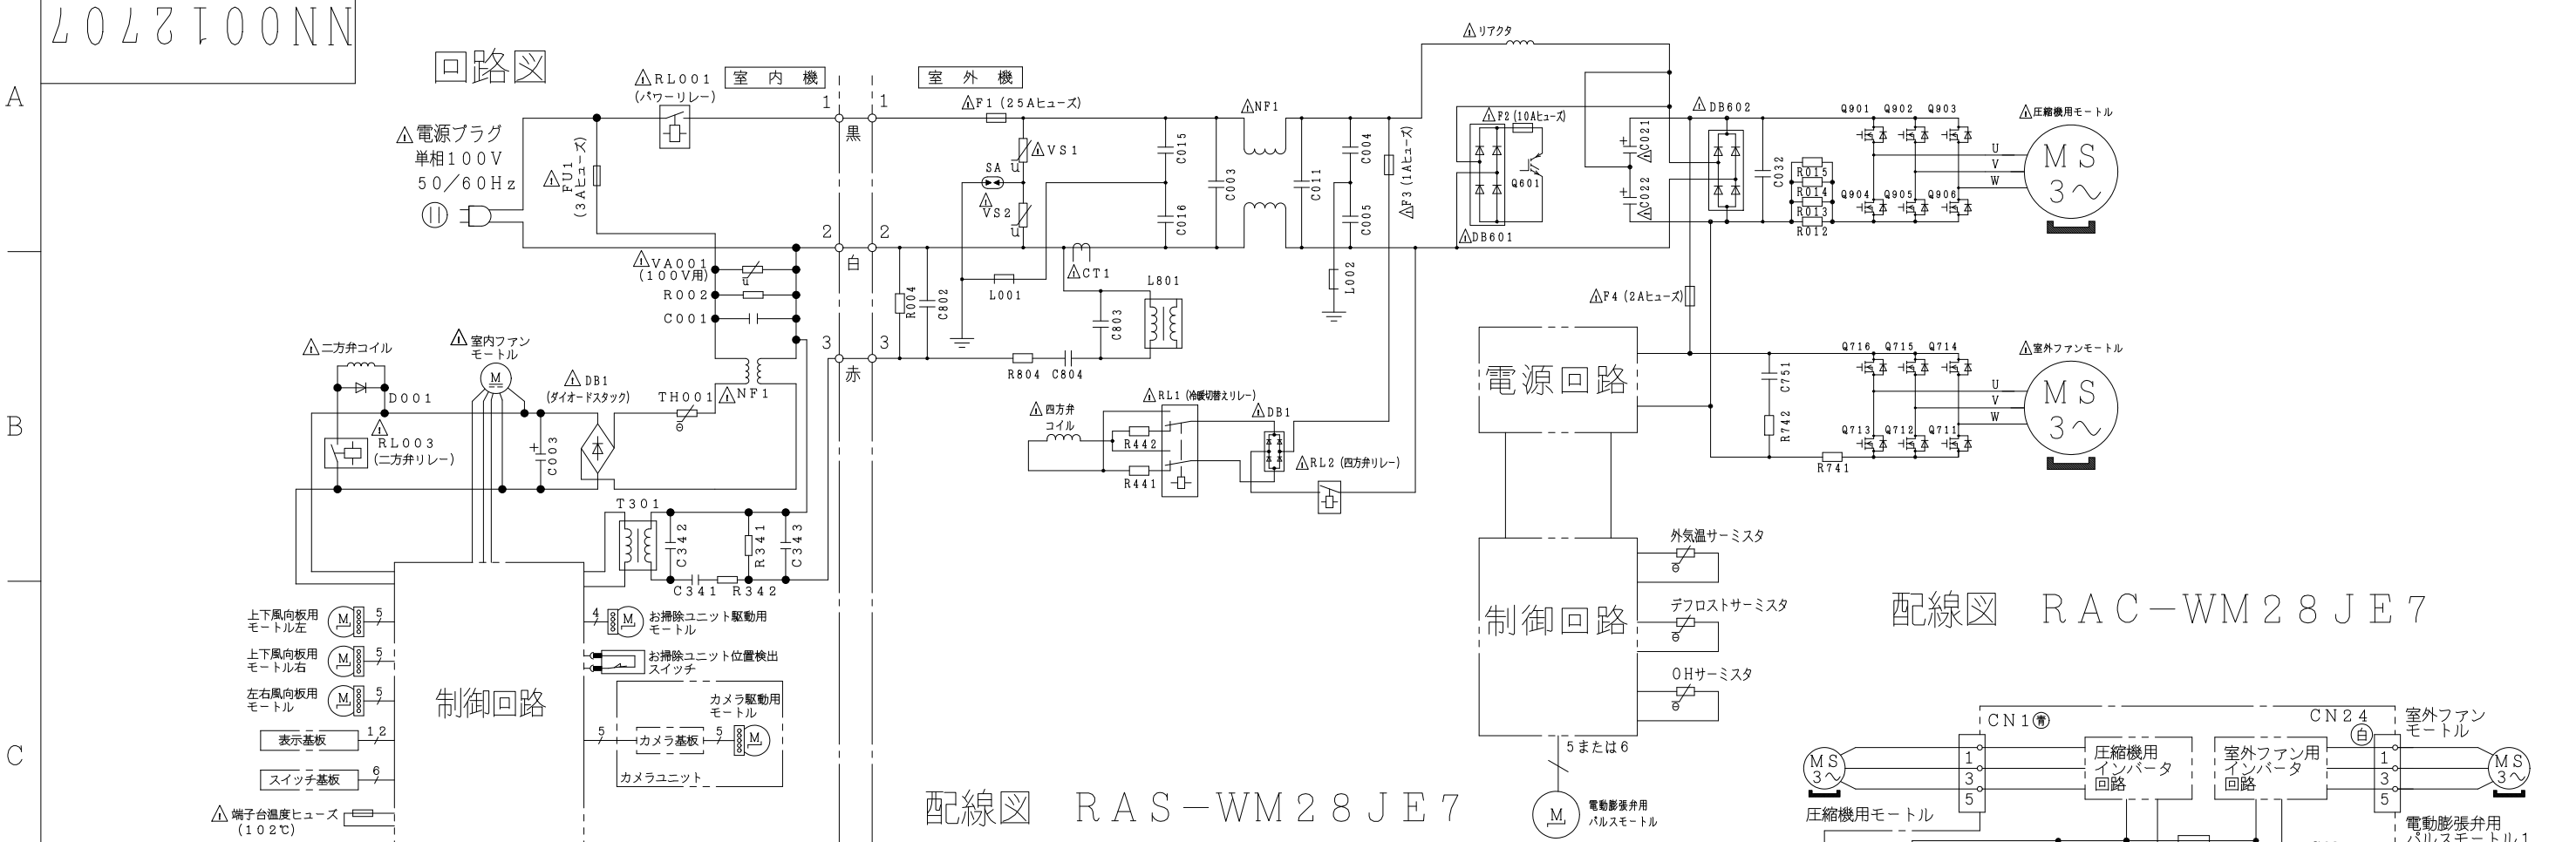

・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。

・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※³RACアダプターの
端子を差込んでください。

・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※⁴無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。

・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※⁵HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

※¹ HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※² 標準アダプター：HA-S100TSA

※³ RACアダプター：PSC-6RAD

※⁴ 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

※⁵ HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. K. Yahagi	2019-02-01		N T S	RAS-WM28JE7: RAC-WM28JE7 回路図: 配線図
CHKD. M. Kurosaki	2019-02-02			
APPD. K. Kezuka	2019-02-04			

Hitachi-Johnson Controls
Air Conditioning, Inc.

TOCHIGI DWG. No.
3YDANN0012707

REGD.
REGD
2019
0204

1 2 3 4 5 001